



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0095

净水机水效检验检测报告

报告编号： WTN2022-3335

产品名称： 怡口牌 800HPR0-E Plus 型反渗透纯水机

规格型号： 800HPR0-E Plus 2000L

生产者名称： 昆山怡口净水系统有限公司

检验检测单位（盖章）： 威凯检测技术有限公司



注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章、骑缝章无效。
2. 复制的报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效，报告应加盖骑缝章。
4. 报告涂改无效。
5. 若对检验报告持有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出。
6. 一般情况，委托检验仅对来样负责。

检 验 检 测 报 告

报告编号：WTN2022-3335

第 1 页 共 9 页

生产者名称	昆山怡口净水系统有限公司	检验类别	委托检测
样品名称	怡口牌 800HPR0-E Plus 型反渗透纯水机	委托日期	2022-03-01
规格型号	800HPR0-E Plus 2000L	到样日期	2022-03-01
样品等级	合格品	样品数量	1
生产日期/批号	2022/02/10	样品状态	包装完好
检验和判定依据	GB 34914-2021 《净水机水效限定值及水效等级》		
检验项目	净水流量、总净水量、净水产水率、去除率共 4 项。		
检验结论	经检验，所检项目符合 GB 34914-2021 《净水机水效限定值及水效等级》的相关要求，其水效等级为 <u>3</u> 级。 （以下空白） 签发日期：2022 年 05 月 09 日 （检验检测专用章）		

批准：陈灿坤 夏庆云

陈灿坤 夏庆云

审核：黄智成

黄智成

主检：陈敬智

陈敬智

检 验 检 测 报 告

报告编号：WTN2022-3335

第 2 页 共 9 页

样品描述及说明	产品参数			
	类型	☒ 反渗透净水机 ☐ 纳滤净水机		
	标称的净水流量	0.25 L/min		
	额定总净水量	2000 L		
	压力罐（储水罐）	☒ 有 ☐ 参与处理工艺 ☒ 不参与处理工艺		☐ 无
	运行模式	连续运行		
	外形尺寸 长×宽×高（mm）	318×89×406		
	重量（kg）	11.2		
	网络功能	☐ 有 ☒ 无		
	滤芯更换提醒	☐ 有 ☒ 无		
	关键零部件			
	名称	型号	技术参数	描述
	增压泵	8809M	DC 24V AMP：1.5A	/
	废水比例器	0.018 "	0.018 "	废水塞
	电磁阀	/	/	/
	主要净化元件	RO	膜面积：5000cm ²	反渗透膜滤芯
	其它净化元件	CTO	5 μ m， Φ 59mm×322mm	压缩活性炭滤芯
		MR	0.3 μ m， Φ 59mm×322mm	活性炭折叠膜滤芯
	其他说明：—			

检 验 检 测 报 告

报告编号: WTN2022-3335

第 3 页 共 9 页

一、样品照片、压力罐照片（如有）



800HPR0-E Plus （整体）

样
品
照
片




800HPR0-E Plus （压力桶）

检 验 检 测 报 告

报告编号：WTN2022-3335

第 4 页 共 9 页

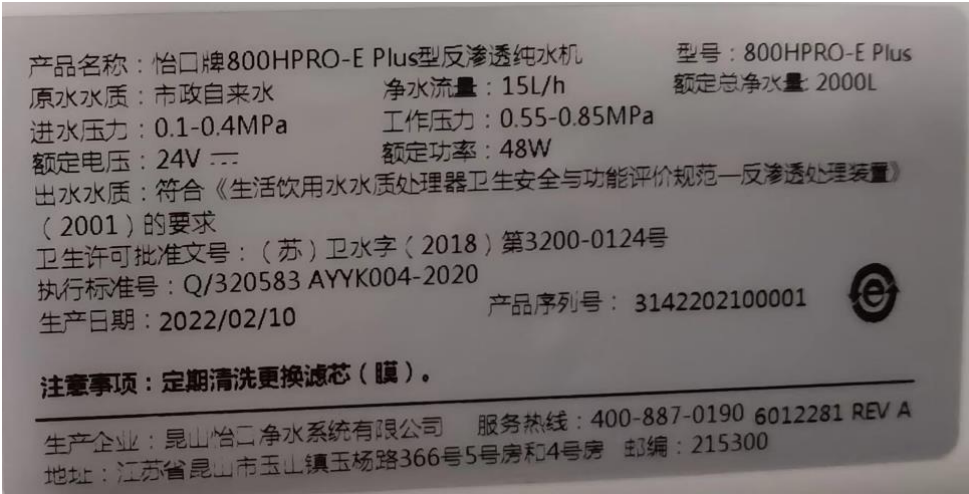

800HPRO-E Plus （铭牌）

二、关键零部件照片

样
品
照
片



800HPRO-E Plus （增压泵）

检 验 检 测 报 告

报告编号：WTN2022-3335

第 5 页 共 9 页

样
品
照
片



800HPR0-E Plus （废水塞）



800HPR0-E Plus （主要净化元件 反渗透膜滤芯）

检 验 检 测 报 告

报告编号：WTN2022-3335

第 6 页 共 9 页

样
品
照
片



800HPR0-E Plus （其它净化元件 压缩活性炭滤芯）



800HPR0-E Plus （其它净化元件 活性炭折叠膜滤芯）

检 验 检 测 报 告

报告编号：WTN2022-3335

第 7 页 共 9 页

样 品 照 片	三、水处理工艺图 原水→ 增压泵 →压缩活性炭滤芯→ 反渗透膜滤芯 →活性炭折叠膜滤芯→ 纯水 ↓ ↕ 排水 压力罐 800HPR0-E Plus （水处理工艺图）
----------------------------	--

检 验 检 测 报 告

报告编号：WTN2022-3335

第 8 页 共 9 页

检验检测结果						
序号	检验项目			标准要求	检验结果	单项判定
1	总净水量			净水机的总净水量不小于额定总净水量 <u>2000L</u> 1 级：≥4000L 2 级：≥3000L 3 级：≥2000L	2000.1 L	3 级
2	净水产水率			1 级：净水产水率≥65% 2 级：净水产水率≥55% 3 级：净水产水率≥45%	50.6%	3 级
3	净水量依次达到额定总净水量	0 %	净水流量	不小于标称值 <u>0.25L/min</u>	0.47L/min	P
			总硬度（以CaCO ₃ 计）	反渗透净水机≥90%	97.8%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	94.1%	P
		25 % 段末	净水流量	不小于标称值 <u>0.25L/min</u>	0.42L/min	P
			总硬度（以CaCO ₃ 计）	反渗透净水机≥90%	97.2%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	92.1%	P

检 验 检 测 报 告

报告编号：WTN2022-3335

第 9 页 共 9 页

检验检测结果						
序号	检验项目			标准要求	检验结果	单项判定
3	净水量依次达到额定总净水量	50%段末	净水流量	不小于标称值 <u>0.25</u> L/min	0.35L/min	P
			总硬度（以CaCO ₃ 计）	反渗透净水机≥90%	96.5%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	90.7%	P
		75%段末	净水流量	不小于标称值 <u>0.25</u> L/min	0.33L/min	P
			总硬度（以CaCO ₃ 计）	反渗透净水机≥90%	95.8%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	89.8%	P
		100%段末	净水流量	不小于标称值 <u>0.25</u> L/min	0.29L/min	P
			总硬度（以CaCO ₃ 计）	反渗透净水机≥90%	95.2%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	89.0%	P
备注	单项判定：P 试验结果符合要求，F 试验结果不符合要求，N 不适用。					

（本页以下空白）