



2011000919S

卫生部认定涉及饮用水卫生安全性产品检验机构
(认定日期: 2003 年 3 月)

中国疾病预防控制中心
环境与健康相关产品安全所
Institute for Environmental Health and Related Product Safety
Chinese Center for Disease Control and Prevention

检 验 报 告

样品受理编号 2012SG0284

样 品 名 称	怡口 (Ecowater) 牌 830VC、830VC PLUS 型直饮净水机
送 检 单 位	昆山怡口净水系统有限公司

2013 年 2 月 1 日

中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所

检 验 报 告

样品受理编号：2012SG0284

第 1 页 / 共 16 页

样 品 名 称	怡口 (Ecowater) 牌 830VC、830VC PLUS 型直饮净水器		接 样 日 期	2012 年 12 月 28 日	
送 检 单 位	昆山怡口净水系统有限公司		样 品 数 量	2 台	
生 产 单 位	昆山怡口净水系统有限公司		样 品 性 状	整机	
生产日期或批号	2012.12.1		检验完成日期	2013 年 2 月 1 日	

检验结论：


根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006) 和《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006), 对昆山怡口净水系统有限公司送检的怡口 (Ecowater) 牌 830VC、830VC PLUS 型直饮净水器进行卫生功能性检验, 结果如下:

1. 在额定产水量 0.60m³ 内, 自来水以申报流量 1.50L/min 流经怡口 (Ecowater) 牌 830VC 型直饮净水器 0m³ 和 0.60m³ 时, 水质处理器出水水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 的要求。
2. 自来水以申报流量 1.50L/min 流经怡口 (Ecowater) 牌 830VC PLUS 型直饮净水器, 在产水量 0、0.75、1.50、2.25、3.00m³ 时, 该水质处理器对人工配制水中的耗氧量、挥发性酚、三氯甲烷、四氯化碳和浑浊度的去除率均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001) 的要求。

以下空白

法定代表人 (或授权技术负责人) (签字)

最终审核日期 2013 年 2 月 1 日



检 验 报 告

样品受理编号: 2012SG0284

第 2 页 / 共 16 页

样 品 名 称	怡口 (Ecowater) 牌 830VC、830VC PLUS 型直饮净水机	接 样 日 期	2012 年 12 月 28 日
检 验 项 目	总体性能试验	检验完成日期	2013 年 2 月 1 日

表 1 怡口 (Ecowater) 牌 830VC 型直饮净水机水质分析检验结果 (0 m³) 通水开始, 全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生标准 要求	判定
			样品 1	样品 2		
色	度	<5	<5	<5	≤15	合格
浑浊度	NTU	0.33	0.17	0.16	≤1	合格
臭和味	描述	无	无	无	不得有异臭异味	合格
肉眼可见物	描述	无	无	无	不得有	合格
pH	/	7.93	8.02	8.05	6.5~8.5	合格
总硬度	mg/L	242	241	241	≤450	合格
铝	mg/L	<0.01	0.012	0.011	≤0.2	合格
铁	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.3	合格
锰	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	≤0.1	合格
铜	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
锌	mg/L	<0.01	0.011	0.013	≤1.0	合格
硫酸盐	mg/L	48.5	50.5	48.8	≤250	合格
氯化物	mg/L	21.9	23.0	22.2	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	350	351	350	≤1000	合格

以下空白

法定代表 (或授权技术负责人) (签字)

最终审核日期

2013 年

月

日



检 验 报 告

样品受理编号: 2012SG0284

第 3 页 / 共 16 页

样 品 名 称 怡口 (Ecowater) 牌 830VC、
830VC PLUS 型直饮净水器 接 样 日 期 2012 年 12 月 28 日
检 验 项 目 总体性能试验 检 验 完 成 日 期 2013 年 2 月 1 日

续表 1 怡口 (Ecowater) 牌 830VC 型直饮净水器水质分析检验结果 (0 m³) 通水开始,
全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生标准 要求	判定
			样品 1	样品 2		
耗氧量	mg/L	0.69	0.73	0.76	≤3	合格
挥发性酚	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	0.41	0.36	0.33	≤1.0	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	≤0.01	合格
硒	mg/L	<0.0005	<0.0005	0.0006	≤0.01	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	≤0.001	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬 (六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
硝酸盐氮	mg/L	4.18	4.48	4.33	≤10	合格
铅	mg/L	<0.0005	0.0005	<0.0005	≤0.01	合格
三氯甲烷	μg/L	0.6	<0.5	<0.5	≤60	合格
四氯化碳	μg/L	<0.1	<0.1	<0.1	≤2	合格
游离余氯	mg/L	0.09	<0.05	<0.05	/	/

以下空白

法定代表人 (或授权技术负责人) (签字)

最终审核日期 2013 年 2 月 1 日



检 验 报 告

样品受理编号: 2012SG0284

第 4 页 / 共 16 页

样 品 名 称 怡口 (Ecowater) 牌 830VC、
830VC PLUS 型直饮净水机 接 样 日 期 2012 年 12 月 28 日

检 验 项 目 总体性能试验 检 验 完 成 日 期 2013 年 2 月 1 日

表 2 怡口 (Ecowater) 牌 830VC 型直饮净水机水质分析检验结果 (0.60 m³) 通水结束, 全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生标准	判定
			样品 1	样品 2	要求	
色	度	<5	<5	<5	≤15	合格
浑浊度	NTU	0.31	0.15	0.14	≤1	合格
臭和味	描述	无	无	无	不得有异臭异味	合格
肉眼可见物	描述	无	无	无	不得有	合格
pH	/	7.99	8.07	8.04	6.5~8.5	合格
总硬度	mg/L	235	236	236	≤450	合格
铝	mg/L	<0.01	0.012	0.011	≤0.2	合格
铁	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.3	合格
锰	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	≤0.1	合格
铜	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
锌	mg/L	<0.01	0.012	0.011	≤1.0	合格
硫酸盐	mg/L	44.2	48.5	48.3	≤250	合格
氯化物	mg/L	20.5	22.5	22.5	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	343	345	343	≤1000	合格

以下空白

法定代表人 (或授权技术负责人)


(签字)

最终审核日期

2013 年

月

日



检 验 报 告

样品受理编号: 2012SG0284

第 5 页 / 共 16 页

样 品 名 称 怡口 (Ecowater) 牌 830VC、
830VC PLUS 型直饮净水机 接 样 日 期 2012 年 12 月 28 日

检 验 项 目 总体性能试验 检 验 完 成 日 期 2013 年 2 月 1 日

续表 2 怡口 (Ecowater) 牌 830VC 型直饮净水机水质分析检验结果 (0.60 m³) 通水

结束, 全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生标准 要求	判定
			样品 1	样品 2		
耗氧量	mg/L	0.67	0.75	0.75	≤3	合格
挥发性酚	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	0.30	0.31	0.31	≤1.0	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	≤0.01	合格
硒	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	≤0.01	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	≤0.01	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬 (六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
硝酸盐氮	mg/L	4.25	4.66	4.67	≤10	合格
铅	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	≤0.01	合格
三氯甲烷	μg/L	0.6	<0.5	0.5	≤60	合格
四氯化碳	μg/L	<0.1	<0.1	<0.1	≤2	合格
游离余氯	mg/L	0.08	<0.05	<0.05	/	/

以下空白

法定代表 (或授权技术负责人) (签字)

最终审核日期 2013 年 7 月 1 日

测试报告专用章

检验单位
盖章

中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所

检 验 报 告

样品受理编号: 2012SG0284

第 6 页 / 共 16 页

样 品 名 称 怡口 (Ecowater) 牌 830VC、
830VC PLUS 型直饮净水机 接 样 日 期 2012 年 12 月 28 日
检 验 项 目 加标试验 检 验 完 成 日 期 2013 年 2 月 1 日

表 3 怡口 (Ecowater) 牌 830VC PLUS 型直饮净水机通水开始第 1 次加标水检验结果
(0 m³)

测定项目	单位	加标	过滤后水		去除率(%)		去除率
		原水	样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
耗氧量	mg/L	2.67	0.70	0.74	73.8	72.3	≥25
挥发性酚	mg/L	0.021	<0.002	<0.002	95.2	95.2	≥80
三氯甲烷	μg/L	282	0.6	0.6	99.8	99.8	≥80
四氯化碳	μg/L	14.7	<0.1	<0.1	99.7	99.7	≥80
浑浊度	NTU	24.7	0.42	0.43	98.3	98.3	≥80

以下空白

法定代表人 (或授权技术负责人)

(签字)

最终审核日期

2013 年

2 月

日



中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所

检 验 报 告

样品受理编号: 2012SG0284

第 2 页 / 共 16 页

样 品 名 称 怡口 (Ecowater) 牌 830VC、
830VC PLUS 型直饮净水机
接 样 日 期 2012 年 12 月 28 日
检 验 项 目 加标试验
检验完成日期 2013 年 2 月 1 日

表 4 怡口 (Ecowater) 牌 830VC PLUS 型直饮净水机 1/4 段末第 2 次加标水检验结果
(0.75 m³)

测定项目	单位	加标 原水	过滤后水		去除率(%)		去除率 要求(%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
耗氧量	mg/L	2.73	0.64	0.67	76.6	75.5	≥25
挥发性酚	mg/L	0.020	<0.002	<0.002	95.0	95.0	≥80
三氯甲烷	μg/L	275	<0.5	0.6	99.9	99.8	≥80
四氯化碳	μg/L	14.5	<0.1	<0.1	99.7	99.7	≥80
浑浊度	NTU	24.6	0.51	0.53	97.9	97.8	≥80

以下空白

法定代表人 (或授权技术负责人) (签字)

最终审核日期 2013 年 7 月 1 日



检验报告

样品受理编号: 2012SG0284

第 8 页 / 共 16 页

样品名称 怡口 (Ecowater) 牌 830VC、
830VC PLUS 型直饮净水机 接样日期 2012年12月28日
检验项目 加标试验 检验完成日期 2013年2月1日

表 5 怡口 (Ecowater) 牌 830VC PLUS 型直饮净水机 2/4 段末第 3 次加标水检验结果
(1.50 m³)

测定项目	单位	加标 原水	过滤后水		去除率(%)		去除率 要求(%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
耗氧量	mg/L	2.58	0.80	0.84	69.0	67.4	≥25
挥发性酚	mg/L	0.023	<0.002	<0.002	95.7	95.7	≥80
三氯甲烷	μg/L	321	0.6	0.5	99.8	99.8	≥80
四氯化碳	μg/L	14.3	<0.1	<0.1	99.7	99.7	≥80
浑浊度	NTU	24.9	0.64	0.62	97.4	97.5	≥80

以下空白

法定代表人 (或授权技术负责人) (签字)

最终审核日期 2013 年 2 月 1 日



检 验 报 告

样品受理编号: 2012SG0284

第 9 页 / 共 16 页

样 品 名 称 怡口 (Ecowater) 牌 830VC、
830VC PLUS 型直饮净水机 接 样 日 期 2012 年 12 月 28 日
检 验 项 目 加标试验 检 验 完 成 日 期 2013 年 2 月 1 日


表 6 怡口 (Ecowater) 牌 830VC PLUS 型直饮净水机 3/4 段末第 4 次加标水检验结果
(2.25 m³)

测定项目	单位	加标 原水	过滤后水		去除率(%)		去除率 要求(%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
耗氧量	mg/L	2.83	0.69	0.72	75.6	74.6	≥25
挥发性酚	mg/L	0.022	<0.002	<0.002	95.5	95.5	≥80
三氯甲烷	μg/L	277	1.0	0.7	99.6	99.7	≥80
四氯化碳	μg/L	14.7	<0.1	<0.1	99.7	99.7	≥80
浑浊度	NTU	25.2	0.72	0.75	97.1	97.0	≥80

以下空白

法定代表人 (或授权技术负责人) (签字)

最终审核日期 2013 年 7 月 1 日



检 验 报 告

样品受理编号: 2012SG0284

第10页 / 共16页


样品名称 怡口 (Ecowater) 牌 830VC、
830VC PLUS 型直饮净水机 接 样 日 期 2012 年 12 月 28 日
检 验 项 目 加标试验 检 验 完 成 日 期 2013 年 2 月 1 日

表 7 怡口 (Ecowater) 牌 830VC PLUS 型直饮净水机 4/4 段末第 5 次加标水检验结果
(3.00 m³)


测定项目	单位	加标		过滤后水		去除率(%)		去除率
		原水	样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	要求(%)	
耗氧量	mg/L	2.75	0.65	0.69	76.4	74.9	≥25	
挥发性酚	mg/L	0.021	<0.002	<0.002	95.2	95.2	≥80	
三氯甲烷	μg/L	270	0.6	<0.5	99.8	99.9	≥80	
四氯化碳	μg/L	14.0	<0.1	<0.1	99.6	99.6	≥80	
浑浊度	NTU	24.8	0.85	0.86	96.6	96.5	≥80	

以下空白

法定代表人 (或授权技术负责人) (签字)

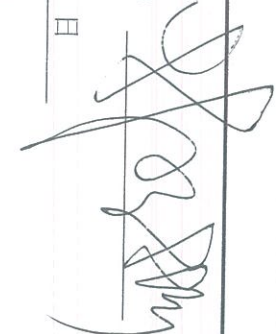

最终审核日期 2013 年 7 月 1 日



中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所

检 验 报 告

样品受理编号：2012SSG0284

第 11 页 / 共 16 页

样品名称	怡口 (Ecowater) 牌 830VC、830VC PLUS 型直饮净水机		接样日期	2012年12月28日	
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司		样品数量	2台	
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司		样品性状	整机	
生产日期或批号	2012.12.1		检验完成日期	2013年2月1日	

检验结论：

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)和《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006)，对昆山怡口净水系统有限公司送检的怡口 (Ecowater) 牌 830VC 型直饮净水机进行卫生安全性检验，结果如下：

浸泡水中色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、铅、镉、汞、铬（六价）、砷和挥发性酚 11 项指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001) 的要求。

以下空白

法定代表人 (或授权技术负责人) (签字)

最终审核日期 2013 年 1 月 1 日



检验报告

样品受理编号: 2012SG0284

第 12 页 / 共 16 页


样品名称 怡口 (Ecowater) 牌 830VC、 接样日期 2012年12月28日
830VC PLUS 型直饮净水器
检验项目 卫生安全性试验 检验完成日期 2013年2月1日

表 1 怡口 (Ecowater) 牌 830VC 型直饮净水器卫生安全性检验结果

测定项目	单位	对照水	浸泡水		卫生规范	判定
			样品 1	样品 2	要求	
色	度	<5	<5	<5	增加量≤5	合格
浑浊度	NTU	<0.1	0.16	0.15	增加量≤0.5	合格
臭和味	\	无	无	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	\	无	无	无	无	合格
耗氧量	mg/L	0.69	0.79	0.83	增加量≤2	合格
铅	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	增加量≤0.001	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0005	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	增加量≤0.0002	合格
铬 (六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	增加量≤0.005	合格
砷	mg/L	<0.0005	0.0007	0.0007	增加量≤0.001	合格
挥发性酚	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	增加量≤0.002	合格

以下空白

法定代表 (或授权技术负责人) (签字)

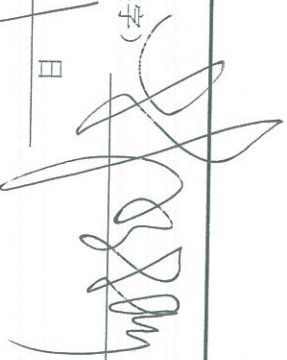

最终审核日期 2013 年 2 月 1 日



检 验 报 告

样品受理编号： 2012SG0284

第 3 页 / 共 16 页

样 品 名 称	怡口 (Ecowater)牌 830VC、 830VC 接 样 日 期 2012 年 12 月 28 日		
	PLUS 型直饮水机		
送 检 单 位	昆山怡口净水系统有限公司	样 品 数 量	3 台
生 产 单 位	昆山怡口净水系统有限公司	样 品 性 状	整机
生产日期或批号	2012.12.1	检验完成日期	2013 年 1 月 30 日

检验结果：

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)和《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.12-2006，对送检样品进行卫生安全性和卫生功能性检验，结果如下：

1. 在额定产水量 0.60m³ 内，自来水以申报流量 1.50 L/min 流经怡口 (Ecowater) 牌 830VC 型直饮水机样机 0m³ 和 0.60m³ 时，水质处理器出水水质的菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌指标符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001) 和《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 的要求。
2. 自来水以申报流量 1.50 L/min 流经怡口 (Ecowater) 牌 830VC PLUS 型直饮水机样机，在产水量 0、0.75、1.50、2.25、3.00m³ 时，该样机对人工配制水中总大肠菌群的去除率符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001) 和《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 的要求。
3. 按待检样机说明书要求用纯水冲洗怡口 (Ecowater) 牌 830VC 型直饮水机样机后，用纯水于室温浸泡 24 小时，浸泡水的菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌指标符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001) 和《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 的要求。

以下空白

法定代表 (或授权技术负责人)

(签字)

最终审核日期

2013 年

1 月

1 日



检 验 报 告

样品受理编号: 2012SG0284

第 14 页 / 共 16 页

样 品 名 称 怡口 (Ecowater)牌 830VC、830VC 接 样 日 期 2012 年 12 月 28 日
PLUS 型直饮水机

检 验 项 目 总体性能试验 (微生物检验) 检验完成日期 2013 年 1 月 30 日

表一 怡口 (Ecowater)牌 830VC 型直饮水机
通水开始时微生物指标检验结果 (0 m³)

检验项目	自来水		过滤后		卫生规范 要求	评价
	过滤前	1#样品	2#样品	2#样品		
菌落总数 (CFU/mL)	0	0	0	0	≤100	合格
总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	未检出	未检出	未检出	不得检出	合格
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	未检出	未检出	未检出	不得检出	合格

表二 怡口 (Ecowater)牌 830VC 型直饮水机
通水结束时微生物指标检验结果 (0.60 m³)

检验项目	自来水		过滤后		卫生规范 要求	评价
	过滤前	1#样品	2#样品	2#样品		
菌落总数 (CFU/mL)	0	0	0	0	≤100	合格
总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	未检出	未检出	未检出	不得检出	合格
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	未检出	未检出	未检出	不得检出	合格

以下空白

法定代表 (或授权技术负责人)

(签字)

最终审核日期 2013 年 2 月 1 日



检 验 报 告

样品受理编号：2012SG0284

第 页 / 共 页

样 品 名 称

怡口 (Ecowater)牌 830VC、830VC 接 样 日 期 2012 年 12 月 28 日

PLUS 型直饮净水机

检 验 项 目

加标试验

检验完成日期 2013 年 1 月 30 日

表三 怡口 (Ecowater)牌 830VC PLUS 型直饮净水机
通水开始、1/4 段末、2/4 段末、3/4 段末、4/4 段末
5 次加标水的微生物指标检验结果

检验项目	产水量 (m ³)	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		评价
			1#样品	2#样品	1#样品	2#样品	
总大肠 菌群 (MPN/100mL)	0	831	未检出	未检出	100	100	合 格
	0.75	624	未检出	未检出	100	100	合 格
	1.50	945	未检出	未检出	100	100	合 格
	2.25	478	未检出	未检出	100	100	合 格
	3.00	560	未检出	未检出	100	100	合 格

以下空白

法定代表 (或授权技术负责人)

(签字)

最终审核日期

2013 年 1 月 1 日



检 验 报 告

样品受理编号: 2012SG0284

第 页 / 共 页

样 品 名 称 怡口 (Ecowater)牌 830VC、830VC 接 样 日 期 2012 年 12 月 28 日
PLUS 型直饮水机

检 验 项 目 卫生安全性试验 检验完成日期 2013 年 1 月 30 日

表四 怡口 (Ecowater)牌 830VC 型直饮水机
卫生安全性试验 (微生物浸泡试验) 结果

检验项目	对照	浸泡 24 小时后		卫生规范 要求	评价
		1#样品	2#样品		
菌落总数 (CFU/mL)	0	0	0	≤100	合 格
总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	未检出	未检出	不得检出	合 格
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	未检出	未检出	不得检出	合 格

以下空白

法定代表 (或授权技术负责人) (签字)

最终审核日期 2013 年 2 月 1 日

