



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L12972

净水机水效检验检测报告

报告编号：CEL-A-20260707-386844

产品名称：怡口牌 ERH-X08 型双出水净热一体机

型 号：ERH-X08

申请单位：昆山怡口净水系统有限公司

检验检测单位（盖章）：浙江弗里斯检测技术有限公司



注意事项

1. 报告无“检测报告专用章”或“检测单位公章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检测报告专用章”或“检测单位公章”无效。
未经委托单位书面同意，不得复制本报告的任何部分。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效，报告应当加盖骑缝章。
4. 报告涂改无效。
5. 若对检测报告持有异议，应当于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予处理。
6. 委托检测仅对来样负责。

检测报告

生产者名称	昆山怡口净水系统有限公司	检验类别	委托检验
样品名称	怡口牌 ERH-X08 型双出水净热一体机	委托日期	2026-06-24
规格型号	ERH-X08	到样日期	2026-06-24
样品等级	合格品	样品数量	1 台
生产日期/批号	2026 年 6 月 5 日	样品状态	整机完好
检验和判定依据	GB 34914-2021 《净水机水效限定值及水效等级》		
检验项目	净水流量、总净水量、净水产水率、去除率共4项。		
检验结论	经检验,所检项目符合GB 34914-2021 《净水机水效限定值及水效等级》的相关要求,其水效等级为<u>1</u>级。 (以下空白) 签发日期: 2026-07-08 (检验检测专用章) 		

批准: 赵益科
赵益科

审核: 郑航
郑航


主检: 徐滨
徐滨

检验检测报告

样品描述及说明	产品参数			
	类型	■反渗透净水机□纳滤净水机		
	标称的净水流量	2L/min		
	额定总净水量	5000L		
	压力罐(储水罐)	□有□参与处理工艺 □不参与处理工艺		■无
	运行模式	连续运行模式（连续制水6分钟，冲洗10秒，上电制水，断电停水，无出水时间长度限制）。		
	外形尺寸 长×宽×高(mm)	460×160×460		
	重量(kg)	21.8		
	网络功能	□有■无		
	滤芯更换提醒	■有□无		
	关键零部件			
	名称	型号	技术参数	描述
	增压泵	DP-150-800JZ-1V	DC24V	/
	废水比例器	FPD-180N311A-DC24V	0.69MPa-1300mL/min	/
	电磁阀	FPD-180Q10L-DC24V	0.02-0.8MPa	/
		FPD-180Q10A-DC24V	0.02-0.8MPa	/
		FPD-180Q10F-DC24V	0.02-0.8MPa	/
		FPD-180Q10C-DC24V	0.02-0.8MPa	
	主要净化元件	R0800-12N	/	/
	其它净化元件	H-CT0-18	/	/
		CT0-20L	/	/

检验检测报告

一、样品照片、压力罐照片(如有)

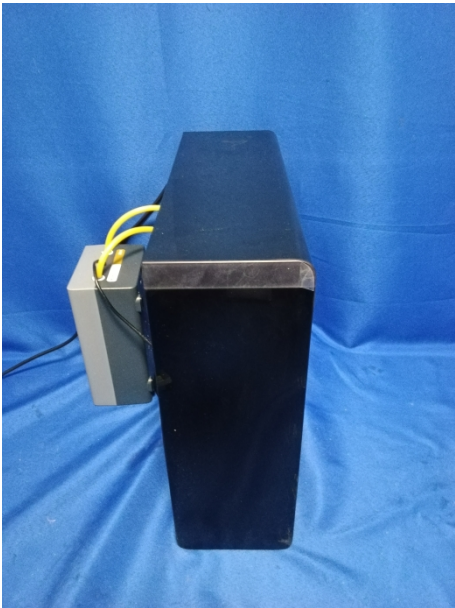

整机


样品照片

产品名称：怡口牌ERH-X08型双出水净热一体机 型号：ERH-X08
原水水质：市政自来水 进水压力：0.1-0.4MPa 适用水温：5~38℃
净水出水：净水流量：6L/min 额定总净水量：7000L 工作压力：0.1-0.4MPa
纯水出水：净水流量：2L/min 额定总净水量：5000L 工作压力：0.55-0.85MPa
额定电源：220V~/50Hz 额定功率：1700W 防触电保护类型：I类
制热水能力：13L/h (≥90℃) 热胆容积：2.4L (有效容积2L)
净水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——般水质处理器》
(2001)的要求
纯水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》
(2001)的要求
卫生许可批准文号：
执行标准号：Q/320583 AYYK013-2022; GB/T4706.1-2024; GB/T4706.19-2024
生产日期： 产品序列号：
**注意事项：1.严格按照产品说明书要求进行安装和使用。
2.定期清洗和更换滤芯。
3.本产品标志是依科沃特系统有限公司的商标。**



制造商 / 生产企业：昆山怡口净水系统有限公司 服务热线：400-887-0190
地址：江苏省昆山市玉山镇玉杨路366号5号房和4号房 邮编：215300
6046113 Rev.A 260706

铭牌

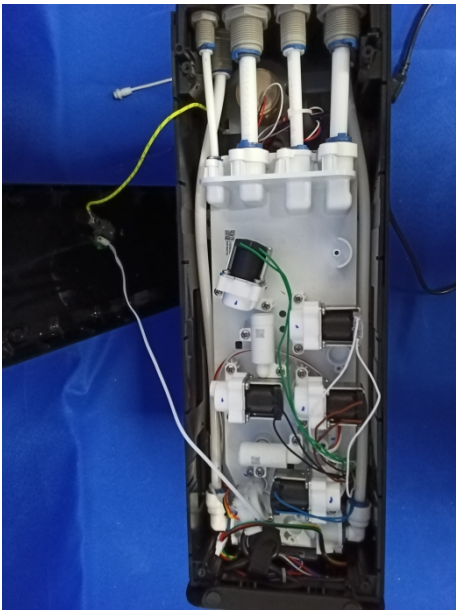

内部结构

二、关键零部件照片



增压泵



废水比例器



电磁阀



电磁阀



电磁阀



电磁阀



主要净化元件




其它净化元件



其它净化元件

三、水处理工艺图

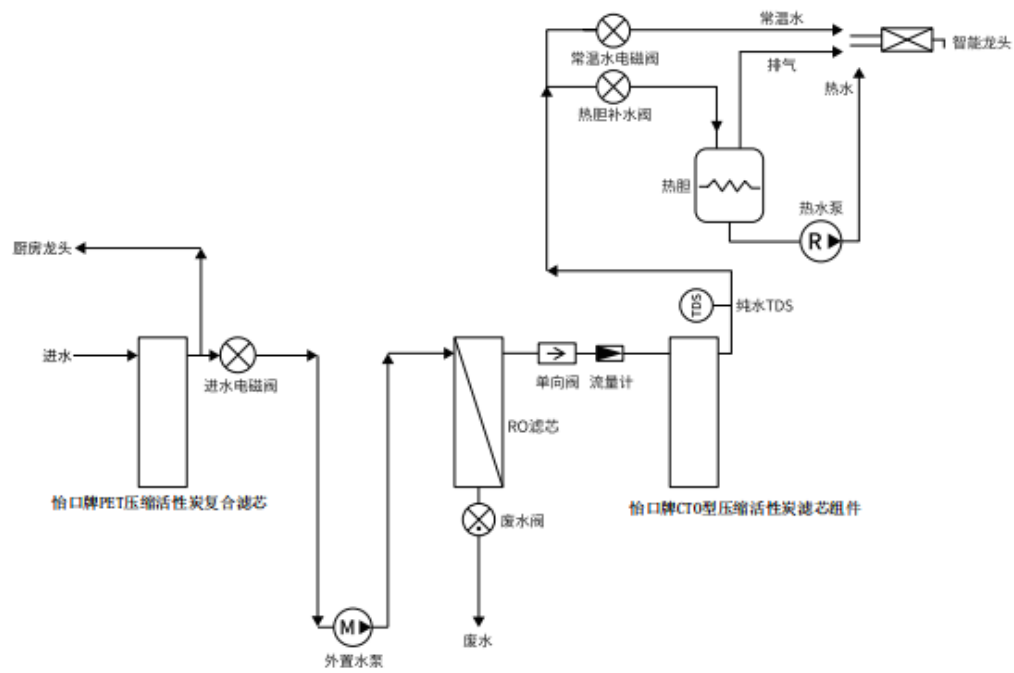

注：要求产品特征清晰可见。

检验检测报告

检验检测结果						
序号	检验项目			标准要求	检验结果	单项判定
1	总净水量			净水机的总净水量不小于 额定总净水量5000L 1级：≥4000L 2级：≥3000L 3级：≥2000L	5000. 3L	P
2	净水产水率			1级：净水产水率≥65% 2级：净水产水率≥55% 3级：净水产水率≥45%	66. 1%	P
3	净水量依次达到额定总净水量	0%	净水流量	不小于标称值2L/min	2. 51L/min	P
			总硬度(以CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	98. 1%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	94. 3%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
			硫酸盐(以SO ₄ ²⁻ 计)	纳滤净水机≥90%	/	N
		25%段末	净水流量	不小于标称值2L/min	2. 47L/min	P
			总硬度(以CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	98. 0%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	93. 9%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
			硫酸盐(以SO ₄ ²⁻ 计)去除率	纳滤净水机≥90%	/	N

检验检测报告

检 验 检 测 结 果						
序号	检 验 项 目			标 准 要 求	检 验 结 果	单 项 判 定
3	净水依次达到额定总净水量	50%段末	净 水 流 量	不小于标称值2L/min	2.43L/min	P
			总 硬 度 (以CaCO ₃ 计)	反 渗 透 净 水 机 ≥90%	97.8%	P
				纳 滤 净 水 机 ≥40%	/	N
			电 导 率	反 渗 透 净 水 机 ≥85%	93.0%	P
				纳 滤 净 水 机 ≥35%且<90%	/	N
			硫 酸 盐 (以SO ₄ ²⁻ 计)	纳 滤 净 水 机 ≥90%	/	N
		75%段末	净 水 流 量	不小于标称值2L/min	2.40L/min	P
			总 硬 度 (以CaCO ₃ 计)	反 渗 透 净 水 机 ≥90%	97.3%	P
				纳 滤 净 水 机 ≥40%	/	N
			电 导 率	反 渗 透 净 水 机 ≥85%	92.7%	P
				纳 滤 净 水 机 ≥35%且<90%	/	N
			硫 酸 盐 (以SO ₄ ²⁻ 计)	纳 滤 净 水 机 ≥90%	/	N
		100%段末	净 水 流 量	不小于标称值2L/min	2.36L/min	P
			总 硬 度 (以CaCO ₃ 计)	反 渗 透 净 水 机 ≥90%	97.0%	P
				纳 滤 净 水 机 ≥40%	/	N
			电 导 率	反 渗 透 净 水 机 ≥85%	92.1%	P
				纳 滤 净 水 机 ≥35%且<90%	/	N
			硫 酸 盐 (以SO ₄ ²⁻ 计)	纳 滤 净 水 机 ≥90%	/	N
备注	单 项 判 定：P试验结果符合要求，F试验结果不符合要求，N不适用。					