



中国认可
检测
IESING
CNAS L0424

检 验 报 告

产品名称: 怡口牌 ERO102-3 型反渗透纯水机

型 号: ERO102-3

委托单位: 昆山怡口净水系统有限公司

中国检验检疫科学研究院综合检测中心

2018 年 7 月 17 日

检验专用章
(2)

检 验 报 告

样品名称: 怡口牌 ERO102-3 型反渗透纯水机

型号规格: ERO102-3

品 牌: 怡口牌

样品数量: 1

样品生产序号: --

收样日期: 2018 年 5 月 23 日

样品来源: 送样

委托单位: 昆山怡口净水系统有限公司

地址: 江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房

试验依据标准: GB 34914-2017《反渗透净水机水效限定值及水效等级》

试验结论: 怡口牌 ERO102-3 型反渗透纯水机按照 GB 34914-2017《反渗透净水机水效限定值及水效等级》对总净水量、净水流量和净水产水率项目进行检验, 检验结果符合 GB 34914-2017《反渗透净水机水效限定值及水效等级》标准要求。

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

主检型号: ERO102-3, 覆盖型号 ERO103-3, 与主检型号仅涉及外观变化, 无其它差异。

审核: 王文板

日期: 2018.7.17

签发:

李淑娟

日期: 2018.7.17

备注

李淑娟

--



样品描述及说明	
1. 额定值: 额定净水流量: 1.3L/min; 额定总净水量: 4000L 2. 进水要求: 压力范围: 0.20-0.40MPa ; 水温: -- 3. 电源性质: 单相交流[☒] 三相交流[☐] 直流[☐] 不使用电源 [☐] 4. 额定值 额定电压或电压范围: -- 额定电流或电流范围: -- 额定功率或功率范围: -- 额定频率或频率范围: -- 5. 防触电保护类别: 0类[☐] 0 I类[☐] I类[☐] II类[☐] III类[☒] 6 电源线插头型式: 单相两极[☒] 单相三极[☐] 三相四极[☐] 7、滤芯报警装置: 支持: [☐] ; 不支持: [☒] 8. 使用形式: 饮水机专用净水机 (S) [☐] ; 龙头式净水机 (F) [☐] ; 台立式净水机 (D) [☒] ; 挂壁式净水机 (W) [☐] ; 管道式净水机 (P) [☐] ; 便携式净水机 (T) [☐] ; 承载式净水机 (L) [☐] ; 中央净水机 (C) [☐] ; 其它[☐] 9、带储水容器 是 [☐] ; 否 [☒] 10. 外形尺寸: -- 11、其他: --	

照片 / 图纸

(样品的标志、总体外观、内部结构、局部结构、安装效果、检验效果等照片): 如铭牌、整机外观、滤芯等。



ERO102-3 (铭牌)

照片 / 图 纸


(样品的标志、总体外观、内部结构、局部结构、安装效果、检验效果等照片): 如铭牌、整机外观、滤芯等。



ERO103-3 (铭牌)

照片 / 图 纸


(样品的标志、总体外观、内部结构、局部结构、安装效果、检验效果等照片): 如铭牌、整机外观、滤芯等。

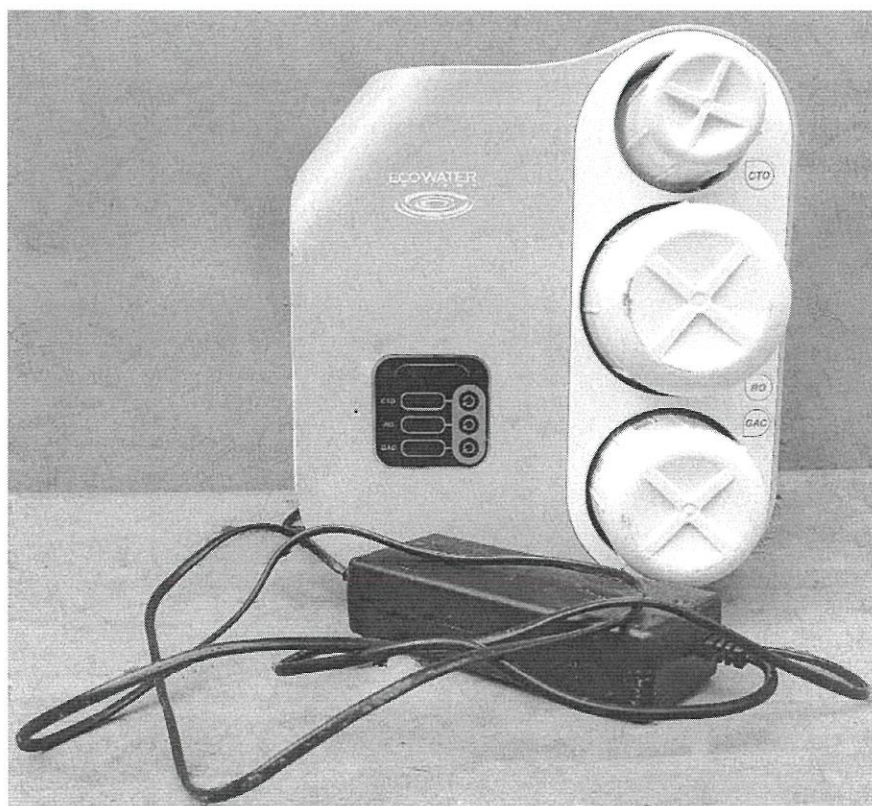

ERO102-3 (外观)

照片 / 图纸

(样品的标志、总体外观、内部结构、局部结构、安装效果、检验效果等照片): 如铭牌、整机外观、滤芯等。

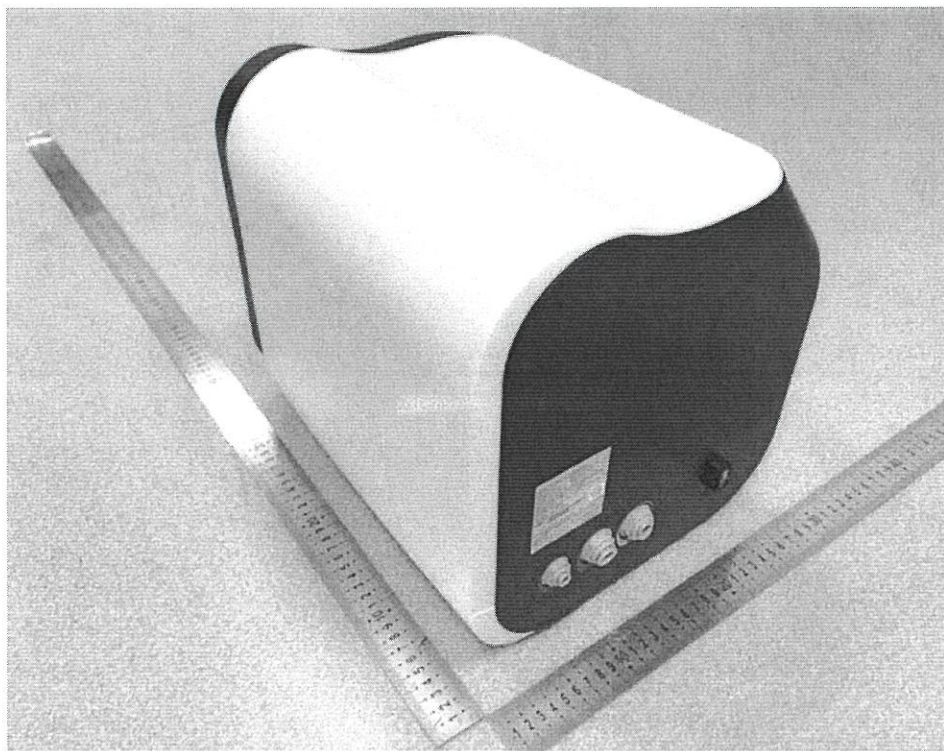

ERO103-3 (外观)

照片 / 图 纸

(样品的标志、总体外观、内部结构、局部结构、安装效果、检验效果等照片): 如铭牌、整机外观、滤芯等。



ERO102-3 (滤芯)

试验结果及判定

章条	检测项目及检测要求			测试结果	判 定
4.1 总净水量					
4.1	净水机的总净水量应不小于标称值。 标称总净水量： <u>4000L</u> 。			4100L	P
4.2 净水流量					
4.2	净水机在达到标称总净水量时，其净水流量应不小于标称值。 标称净水流量： <u>1.3L/min</u>			1.64L/min	P
4.3 浓缩水					
4.3	净水机产生的浓缩水宜进行回收利用；用于售水用途的净水机应配备浓缩水回收利用装置。			--	N
4.4 净水机水效等级					
4.4.2	各等级净水机的净水产水率应符合：				
	净水机水效等级	单位	净水产水率		
	1 级	%	≥60	75.01%	1 级
4.5 净水机水效等级					
4.5	净水机水效等级 1 级中规定的净水产水率。 净水机水效等级 1 级：≥60%			75.01%	P

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

去除率试验			
检验结果			
第 1 次试验		产水量: 0 L	
测定项目	测试结果	去除率要求	判定
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	97.2%	≥90%	P
溶解性总固体	95.8%	≥85%	P
第 2 次试验		产水量: 1000 L	
测定项目	测试结果	去除率要求	判定
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	97.6%	≥90%	P
溶解性总固体	95.6%	≥85%	P
第 3 次试验		产水量: 2000 L	
测定项目	测试结果	去除率要求	判定
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	97.6%	≥90%	P
溶解性总固体	95.8%	≥85%	P
第 4 次试验		产水量: 3000 L	
测定项目	测试结果	去除率要求	判定
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	97.5%	≥90%	P
溶解性总固体	95.8%	≥85%	P
第 5 次试验		产水量: 4000 L	
测定项目	测试结果	去除率要求	判定
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	97.4%	≥90%	P
溶解性总固体	96.6%	≥85%	P

重要声明

1. 本报告由报告封面和报告内容组成。无报告封面，以及报告封面或报告结论处或骑缝位置无本单位检验检测专用章的，报告无效。
2. 复制报告未重新加盖本单位检验检测专用章无效。
3. 报告无审核人、签发人签字无效；报告被涂改及删增无效。
4. 本报告中样品信息均由委托方提供并确认，本单位不承担证实信息准确性和（或）完整性的责任。
5. 本报告根据委托方要求完成检测内容，检测结果仅适用于来样。
6. 报告中带“*”的检测项目未纳入实验室 CMA 资质认定、CNAS 认可范围内。
7. 未加盖 CMA 标识的报告，与报告中带“*”检测项目的数据和结果均仅供委托方内部使用，不具有对司法、行政、仲裁、社会经济、广告宣传、公益活动及其他法律法规规定的应当取得资质认定活动的证明作用。
8. 对报告有异议的，应于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期视为承认本报告。

联系地址：北京朝阳区高碑店北路甲 3 号 邮政编码：100123

检验地址：北京朝阳区高碑店北路甲 3 号/北京经济技术开发区西环南路 18 号 C 楼/座

电 话：(86 10)85751671/85780558

传 真：(86 10)85771399