



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L12972

浙微测
FSDA Testing



净水机水效检验检测报告

报告编号：FG231115-02

产品名称：怡口牌 ER0162 型反渗透直饮水机

规格型号：ER0162

生产者名称：昆山怡口净水系统有限公司

浙江弗里斯检测技术有限公司
Zhejiang Fries Testing Technology Co., Ltd.



检 验 检 测 报 告

报告编号：FG231115-02

第 1 页 共 7 页

生产者名称	昆山怡口净水系统有限公司	检验类别	委托检验
样品名称	怡口牌 ER0162 型 反渗透直饮水机	委托日期	2023 年 11 月 15 日
规格型号	ER0162	到样日期	2023 年 11 月 15 日
样品等级	合格品	样品数量	1 台
生产日期/ 批号	2023 年 10 月 12 日	样品状态	整机完好
检验和判定 依据	《净水机水效限定值及水效等级》GB 34914-2021		
检验项目	净水流量、总净水量、净水产水率、去除率共 4 项。		
检 验 结 论	经检验，所检项目符合 GB 34914-2021《净水机水效限定值及水效等级》的相关要求，其水效等级为 1 级。 (以下空白) 签发日期：2024 年 01 月 11 日 (检验检测专用章)		

批准：

余石靖

审核：

岑徐益

编制：

胡贵

第 2 页 共 7 页

样品描述及说明	产品参数			
	类别	☒ 反渗透净水机		☐ 纳滤净水机
	标称的净水流量	1.5L/min		
	额定总净水量	6000L		
	压力罐（储水罐）	☐ 有 ☐ 参与工艺处理 ☐ 不参与工艺处理		☒ 无
	运行模式	开机自动冲洗 30 秒,连续运行 1 小时后停机保护,需重新上电才能正常运行。		
	外形尺寸 长×宽×高（mm）	373×132×339.5		
	重量（kg）	9.2		
	网络功能	☐ 有 ☒ 无		
	滤芯更换提醒	☒ 有 ☐ 无		
	关键零部件			
	名称	型号	技术参数	描述
	增压泵	LFP1400J	DC24V	/
	进水电磁阀	JYSF-15C0104-G	DC24V	/
废水比电磁阀	JYSF-15C0613-G	6.9bar 下 800mL/min	/	
一体式聚丙烯炭纤维炭棒复合滤芯	PCF-B01	/	/	
一体式反渗透膜聚磷酸盐复合滤芯	RO-B02	/	/	
其他说明：/				

检验检测报告

报告编号: FG231115-02

第 3 页 共 7 页

样
品
照
片

一、样品照片、压力罐照片（如有）



整机

600G 怡口牌ERO162型反渗透直饮水机

产品型号: ERO162	额定电源: 220V~ /50Hz
进水压力: 0.1-0.4MPa	额定功率: 80W
工作压力: 0.4-0.9MPa	额定电流: 3.4A
适用水温: 5-38℃	适用水源: 市政自来水
环境温度: 4-40℃	净水流量: 1.5L/min
额定总净水量: 6000L	

出水水质: 符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》(2001)要求

制造商: 昆山怡口净水系统有限公司
制造厂地址: 江苏省昆山市玉山镇玉桥路366号5号房和4号房
生产商: 溢泰(南京)环保科技有限公司
生产厂地址: 江苏省南京市江宁经济技术开发区爱涛路19号
产品执行标准号:
卫生许可批准文号:

☎ 400-887-0190
🌐 <http://www.ecowater.com.cn>
了解更多信息可查阅用户手册



铭牌



内部结构

检验检测报告

报告编号: FG231115-02

第 4 页 共 7 页


二、关键零部件照片



增压泵



进水电磁阀

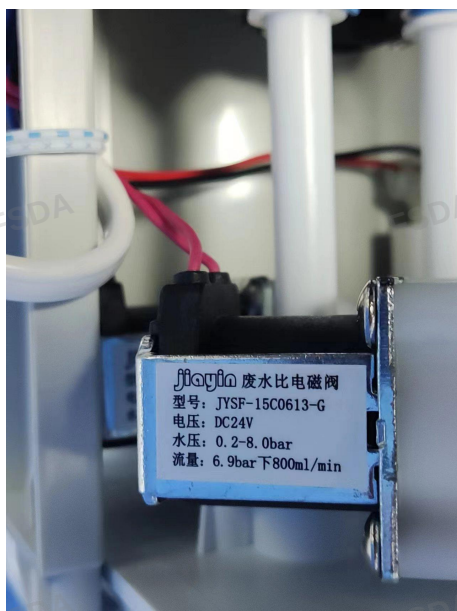

废水比电磁阀



一体式聚丙烯炭纤维炭棒复合滤芯

检验检测报告


报告编号: FG231115-02

第 5 页 共 7 页



一体式反渗透膜聚磷酸盐复合滤芯

三、水处理工艺图

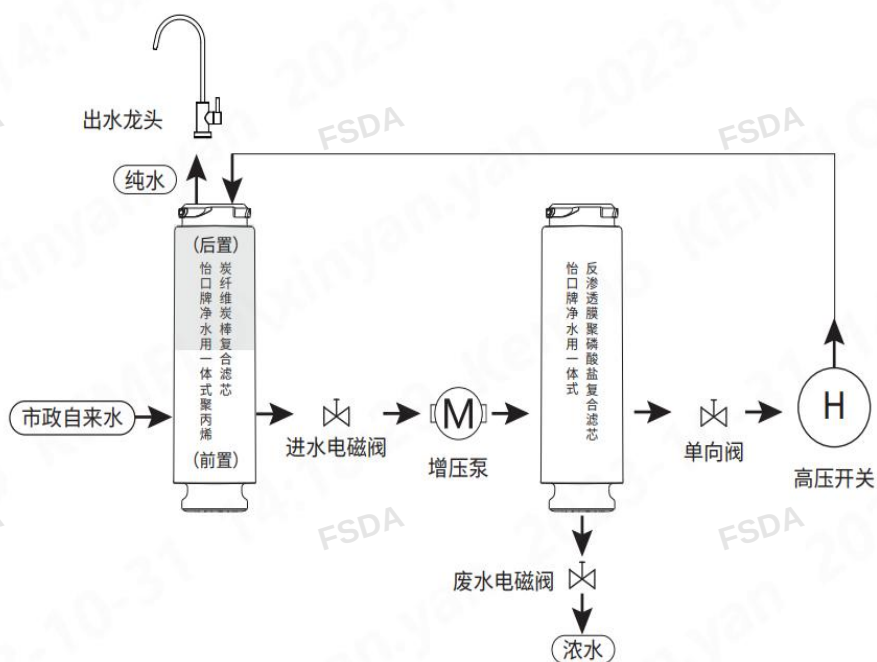

注: /

检验检测报告

报告编号: FG231115-02

第 6 页 共 7 页

检验检测结果						
序号	检验项目			标准要求	检验结果	单项判定
1	总净水量			净水机的总净水量不小于额定总净水量 <u>6000L</u> 1 级：≥4000L 2 级：≥3000L 3 级：≥2000L	6000. 3L	P
2	净水产水率			1 级：净水产水率≥65% 2 级：净水产水率≥55% 3 级：净水产水率≥45%	69. 6%	P
3	净水量依次达到额定总净水量	0 %	净水流量	不小于标称值 <u>1.5L/min</u>	2. 06L/min	P
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	96. 5%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	89. 5%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
			硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	纳滤净水机≥90%	/	N
		25 % 段末	净水流量	不小于标称值 <u>1.5L/min</u>	2. 04L/min	P
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	96. 0%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	88. 9%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
			硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	纳滤净水机≥90%	/	N

检验检测报告

报告编号: FG231115-02

第 7 页 共 7 页

检验检测结果						
序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项判定	
3	净水量依次达到额定总净水量	50%段末	净水流量	不小于标称值 <u>1.5</u> L/min	2.02L/min	P
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	95.4%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	88.7%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
			硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	纳滤净水机≥90%	/	N
		75%段末	净水流量	不小于标称值 <u>1.5</u> L/min	1.99L/min	P
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	94.7%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	88.5%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
			硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	纳滤净水机≥90%	/	N
		100%段末	净水流量	不小于标称值 <u>1.5</u> L/min	1.96L/min	P
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	94.4%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	88.3%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
			硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	纳滤净水机≥90%	/	N
备注	单项判定：P 试验结果符合要求，F 试验结果不符合要求，N 不适用。					

(本页以下空白)

报 告 说 明

- 1、对检验/检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出。
- 2、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，并对委托方提供的样品和技术资料保密。
- 3、委托方对所提供的技术资料 and 样品的真实性负责。
- 4、不得部分复制本检测报告。
- 5、本检验/检测报告无“检验检测专用章”或本公司公章无效；本检测报告无授权签字人签字无效；涂改无效。
- 6、一般情况，委托检测仪对来样负责。
- 7、报告中未加 CMA 标志时，检测数据和结果仅供科研，教学或内部质量控制之用。

地 址：浙江省慈溪市白沙路街道三北大街 2588 号
邮政编码：315300
电 话：0574-63038712/63120007
传 真：0574-63038713
邮 箱：company@china-fsda.com
网 址：www.china-fsda.com