



191112342548



浙微测

FSDA Testing



中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L12972

净水机水效检验检测报告

报告编号：2024091113579012547146

产品名称：怡口牌 ER0188-2 型反渗透纯水机

规格型号：ER0188-2

生产者名称：昆山怡口净水系统有限公司

浙江弗里斯检测技术有限公司
Zhejiang Fries Testing Technology Co., Ltd.



检验检测报告

报告编号：2024091113579012547146

第 1 页 共 8 页

生产者名称	昆山怡口净水系统有限公司	检验类别	委托检验
样品名称	怡口牌 ER0188-2 型反渗透纯水机	委托日期	2024 年 09 月 02 日
规格型号	ER0188-2	到样日期	2024 年 09 月 02 日
样品等级	合格品	样品数量	1 台
生产日期/批号	2024. 08. 29	样品状态	整机完好
检验和判定依据	《净水机水效限定值及水效等级》GB 34914-2021		
检验项目	净水流量、总净水量、净水产水率、去除率共 4 项。		
检验结论	经检验，所检项目符合 GB 34914-2021《净水机水效限定值及水效等级》的相关要求，其水效等级为 1 级。 (以下空白) 签发日期：2024 年 09 月 13 日 (检验检测专用章) 章) 检验检测专用章		

批准：余君靖

审核：岑徐益

编制：徐滨

检验检测报告

报告编号：2024091113579012547146

第 2 页 共 8 页

样品描述及说明	产品参数			
	类别	☒ 反渗透净水机		☐ 纳滤净水机
	标称的净水流量	3.0L/min		
	额定总净水量	8000L		
	压力罐(储水罐)	☐ 有 ☐ 参与工艺处理 ☐ 不参与工艺处理		☒ 无
	运行模式	机器上电自动冲洗 30 秒(取水优先)，连续运行 1 小时后停机保护，需重新上电才能正常运行。		
	外形尺寸 长×宽×高(mm)	438 × 132 × 395		
	重量 (kg)	10.3		
	网络功能	☐ 有 ☒ 无		
	滤芯更换提醒	☒ 有 ☐ 无		
	关键零部件			
	名称	型号	技术参数	描述
	增压泵	LFP11000J-V1	DC24V	/
	废水比例器	JYSF-15C0055-G-JZ	6.9bar 下 1500mL/min	/
	电磁阀	JYSF-15C0110-G	0.2-8bar 下 DC24V	/
	电磁阀	JYSF-15C0309-G	0.2-8bar 下 DC24V	/
	电磁阀	JYSF-15C0416-G	0.2-8bar 下 DC24V	/
	主要净化元件	R01200-02	材质： 聚酰胺反渗透膜 孔径：0.0001 μm	OD100* L400MM
其它净化元件	PCB-02L	材质：熔喷聚丙烯+活 性碳纤维+活性炭棒+ 聚磷酸盐	OD100* L400MM	
其他说明：/				

检验检测报告

报告编号: 2024091113579012547146

第 3 页 共 8 页

样
品
照
片

一、样品照片、压力罐照片（如有）



整机

怡口牌ERO188-2型反渗透纯水机 1200G

产品型号: ERO188-2	额定电压: 24V~	适用水温: 5~38℃
进水压力: 0.1~0.4MPa	额定功率: 168W	环境温度: 4~40℃
工作压力: 0.4~0.9MPa	适用水源: 市政自来水	
净水流量: 3.0L/min	额定总净水量: 8000L	

出水水质: 符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》(2001)要求

制造商: 昆山怡口净水系统有限公司
制造商地址: 江苏省昆山市玉山镇玉杨路366号5号房和4号房
生产企业: 溢泰(南京)环保科技有限公司
生产企业地址: 江苏省南京市江宁经济技术开发区爱涛路19号
产品执行标准号: Q/320583AYYK004-2020
卫生许可批准文号: (苏)卫水字(2024)第3201-1091号

☎ 400-887-0190

🌐 <http://www.ecowater.com.cn>

了解更多信息可查阅用户手册



内部结构

铭牌

检验检测报告

报告编号: 2024091113579012547146

第 4 页 共 8 页

二、关键零部件照片



增压泵



废水比例器



电磁阀




电磁阀

检验检测报告

报告编号: 2024091113579012547146

第 5 页 共 8 页

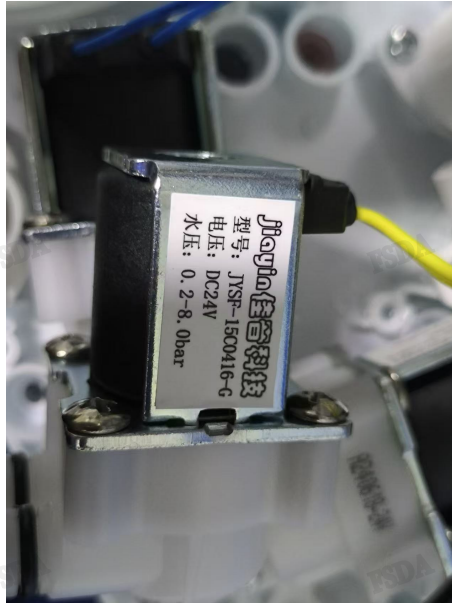

电磁阀



主要净化元件




其它净化元件

检验检测报告

报告编号：2024091113579012547146

第 6 页 共 8 页

三、水处理工艺图

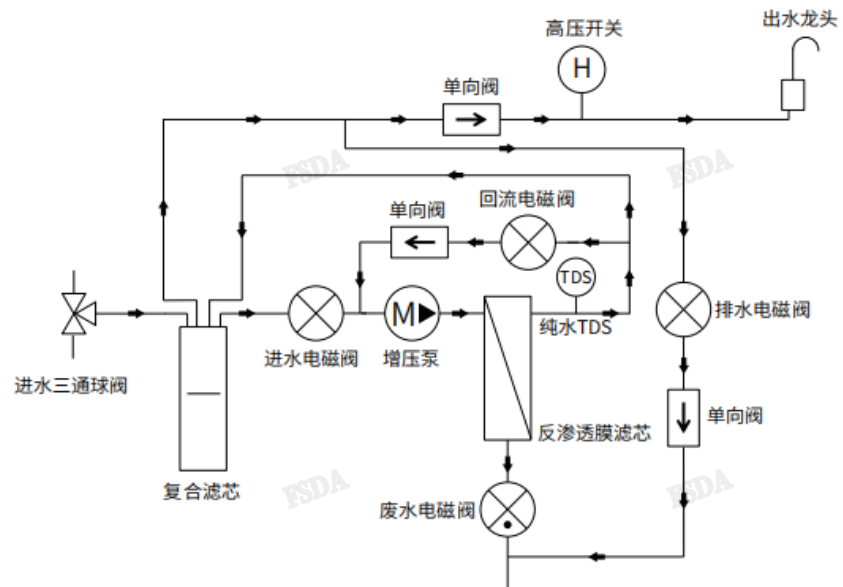

注：/

检验检测报告

报告编号：2024091113579012547146

第 7 页 共 8 页

检验检测结果						
序号	检验项目			标准要求	检验结果	单项判定
1	总净水量			净水机的总净水量不小于额定总净水量 <u>8000L</u> 1 级：≥4000L 2 级：≥3000L 3 级：≥2000L	8000. 3L	P
2	净水产水率			1 级：净水产水率≥65% 2 级：净水产水率≥55% 3 级：净水产水率≥45%	67. 5%	P
3	净水量依次达到额定总净水量	0 %	净水流量	不小于标称值 <u>3. 0</u> L/min	3. 35L/min	P
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	98. 3%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	93. 0%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
			硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	纳滤净水机≥90%	/	N
		2 5 % 段末	净水流量	不小于标称值 <u>3. 0</u> L/min	3. 23L/min	P
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	97. 7%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	92. 8%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
			硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	纳滤净水机≥90%	/	N

检验检测报告

报告编号：2024091113579012547146

第 8 页 共 8 页

检验检测结果						
序号	检验项目			标准要求	检验结果	单项判定
3	净水量依次达到额定总净水量	50%段末	净水流量	不小于标称值 3.0L/min	3.17L/min	P
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	97.1%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	92.5%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
		硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	纳滤净水机≥90%	/	N	
		75%段末	净水流量	不小于标称值 3.0L/min	3.11L/min	P
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	96.6%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	92.2%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
		硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	纳滤净水机≥90%	/	N	
		100%段末	净水流量	不小于标称值 3.0L/min	3.09L/min	P
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	95.9%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	91.6%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
		硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	纳滤净水机≥90%	/	N	
备注	单项判定：P 试验结果符合要求，F 试验结果不符合要求，N 不适用。					

(本页以下空白)

报 告 说 明

- 1、对检验/检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出。
- 2、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，并对委托方提供的样品和技术资料保密。
- 3、委托方对所提供的技术资料 and 样品的真实性负责。
- 4、不得部分复制本检测报告。
- 5、本检验/检测报告无“检验检测专用章”或本公司公章无效；本检测报告无授权签字人签字无效；涂改无效。
- 6、一般情况，委托检测仪对来样负责。
- 7、报告中未加 CMA 标志时，检测数据和结果仅供科研，教学或内部质量控制之用。

地 址：浙江省慈溪市白沙路街道三北大街 2588 号
邮政编码：315300
电 话：0574-63038712/63120007
传 真：0574-63038713
邮 箱：company@china-fsda.com
网 址：www.china-fsda.com