

报告编号: 13001-20200310Q05031



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2999

中国节水产品认证

试验报告

■新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

报告编号: V2020CQC704043-504702

(任务编号)

产品名称: 怡口牌 ER0201-3 型反渗透纯水机

型号: ER0201-3 净水流量: 1L/M, 额定总净水量: 4000L 水

效等级: 1 级




检测机构: 中认英泰检测技术有限公司

节水认证试验报告	
申请编号: V2020CQC704043-504702 (任务编号) 样品名称: 怡口牌 ER0201-3 型反渗透纯水机 型号规格: ER0201-3 净水流量: 1L/M, 额定总净水量: 4000L 水效等级: 1 级 品 牌: 怡口净水 样品数量: 1 样品生产序号: - 收样日期: 2020.03.31 样品来源: - 抽样通知书编号: -	申请人: 昆山怡口净水系统有限公司 申请人地址: 江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房 制造商: 昆山怡口净水系统有限公司 制造商地址: 江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房 生产厂: 昆山怡口净水系统有限公司 生产厂地址: 江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房
试验依据标准: GB34914-2017 《反渗透净水机水效限定值及水效等级》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 本次主检型号为单一型号申请.	
主检: 蒋志新 签名: 蒋志新 日期: 2020.04.23	
审核: 宋西玉 签名: 宋西玉 日期: 2020.04.23	
签发: 蒋应龙 签名: 蒋应龙 日期: 2020.04.23	
备注	

样品描述及说明	
1. 额定值： 额定净水流量：1.0 L/min ； 额定总净水量：4000 L	
2. 进水要求： 压力范围：0.1-0.4 MPa ； 水温：4-38 ℃	
3. 电源性质： 单相交流[☒] 三相交流[☐] 直流[☐] 不使用电源 [☐]	
4. 额定值 额定电压或电压范围：24VDC 额定电流或电流范围：5A 额定功率或功率范围：80W 额定频率或频率范围： -	
5. 防触电保护类别： 0类[☐] 0 I类[☐] I类[☐] II类[☐] III类[☒]	
6 电源线插头型式： 单相两极[☒] 单相三极[☐] 三相四极[☐]	
7、滤芯报警装置： 支持：[☒] ； 不支持：[☐]	
8. 使用形式： 饮水机专用净水机（S） [☐] ； 龙头式净水机（F） [☐] ； 台立式净水机（D）[☒] ； 挂壁式 净水机（W）[☐] ； 管道式净水机（P）[☐] ； 便携式净水机（T）[☐] ； 承载式净水机（L）[☐] ； 中央净水机（C）[☐] ； 其它[☐]	
9、带储水容器 是 [☐] ； 否 [☒]	
10. 外形尺寸： -	
11、其他： ——	

照片 / 图纸

(样品的标志、总体外观、内部结构、局部结构、安装效果、检验效果等照片)：如铭牌、整机外观、滤芯等。

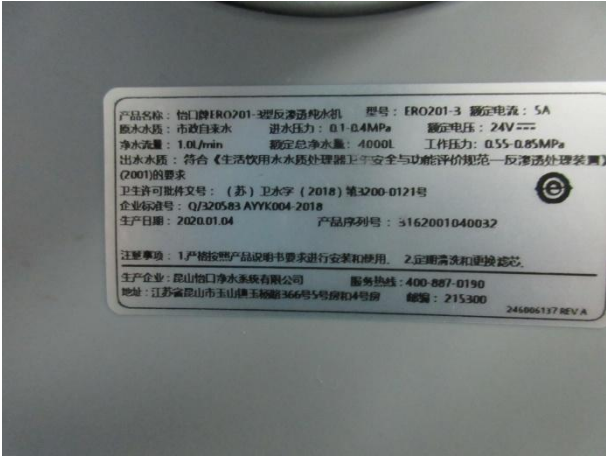

铭牌

产品名称：超滤膜RO201-3型反渗透纯水机 型号：ERO201-3 额定电流：5A
进水水质：市政自来水 进水压力：0.1-0.4MPa 额定电压：24V
净水流量：1.0L/min 额定总净水量：4000L 工作压力：0.55-0.85MPa
出水水质：符合《生活饮用水水质处理卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》(2001)的要求
卫生许可批件文号：(苏)卫水字(2018)第3200-0121号
企业标准号：Q/320583 AYYK004-2018
生产日期：2020.01.04 产品序列号：5162001040032
注册事项：1.严格按照产品说明书要求进行安装和使用。2.定期清洗和更换滤芯。
生产企业：昆山怡和净水系统有限公司 服务热线：400-887-0190
地址：江苏省昆山市玉山镇玉融路366号5号楼14号房 邮编：215300 246006137 REV A



整机

整机外观图，展示了白色的反渗透纯水机主体、黄色和红色的进水管、黑色的电源线、以及安装所需的配件，背景为蓝色垫板。



滤芯

滤芯图，展示了三个不同规格的滤芯（CTO、RO、CTO），背景为蓝色垫板。



活性炭复合滤芯



CTO 型压缩活性炭滤芯



RO 膜滤芯

试验结果及判定

章条	检测项目及检测要求	测试结果	判定
4.1 总净水量			
4.1	净水机的总净水量应不小于标称值。 标称总净水量： 4000 L。	4003	P
4.2 净水流量			
4.2	净水机在达到标称总净水量时，其净水流量应不小于标称值。 标称净水流量： 60 L/h。	105	P
4.3 浓缩水			
4.3	净水机产生的浓缩水宜进行回收利用；用于售水用途的净水机应配备浓缩水回收利用装置。	-	N
4.4 净水机水效等级			
4.4.2	各等级净水机的净水产水率应符合：		
	净水机水效等级	单位	净水产水率
	1 级	%	≥60
	2 级	%	≥55
4.5 净水机节水评价			
4.5	净水机水效等级 2 级中规定的净水产水率。 净水机水效等级 2 级： ≥55%	1 级	P

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

去除率试验			
检验结果			
第 1 次试验		产水量：1 L	
测定项目	测试结果	去除率要求	判定
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	97.2%	≥90%	P
溶解性总固体	96.3%	≥85%	P
第 2 次试验		产水量：1002 L	
测定项目	测试结果	去除率要求	判定
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	96.8%	≥90%	P
溶解性总固体	96.2%	≥85%	P
第 3 次试验		产水量：2003L	
测定项目	测试结果	去除率要求	判定
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	94.8%	≥90%	P
溶解性总固体	93.3%	≥85%	P
第 4 次试验		产水量：3002L	
测定项目	测试结果	去除率要求	判定
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	93.3%	≥90%	P
溶解性总固体	92.6%	≥85%	P
第 5 次试验		产水量：4003L	
测定项目	测试结果	去除率要求	判定
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	92.9%	≥90%	P
溶解性总固体	91.4%	≥85%	P

受控元件表				
元件名称	制 造 厂	型 号	技术数据	备注
怡口牌聚丙烯压缩活性炭复合滤芯组件	昆山怡口净水系统有限公司	H-CTO-12	10μm	-
怡口牌 RO 型反渗透膜滤芯组件	昆山怡口净水系统有限公司	R0400-15	0.0001μm	-
怡口牌 CTO 型压缩活性炭滤芯组件	昆山怡口净水系统有限公司	CTO-15	5μm	-
泵	-	-	-	-
	(以下空白)			

章

标准物质表			
名称	特性	来源	本次使用 (√)
锌标准溶液	1000mg/kg	国家钢铁材料测试中心	√
	(以下空白)		

试验仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	校准有效期至	本次使用 (√)
1	量筒	1000ml	ITCR16003	2021.06.11	√
2	pH 计	S20K	ITCR07009	2021.04.14	√
3	电导率仪	DDS-307A	ITC03H15003	2020.05.29	√
4	滴定管	50ml	ITCR16001	2021.03.01	√
5	电热鼓风干燥箱	SH8920	ITCL151205	2020.08.22	√
6	电子天平	AB204-S	ITCR07008	2021.04.01	√
7	秒表	J9-2	ITCS06147	2020.05.16	√
8	容量瓶	200 mL	ITCR07057-5	2021.02.27	√
9	容量瓶	500 mL	ITCR07057-6	2021.02.27	√
10	水表	LXS-15E/2	ITCR16002-1	2020.05.13	√
11	水表	LXS-15E/2	ITCR16002-2	2020.05.13	√
	以下空白				

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：中认英泰检测技术有限公司

地 址：苏州市吴中经济开发区吴中大道 1368 号东太湖科技金融城

邮政编码：215104

电 话：0512-66303623

传 真：0512-66303625

E-mail: cqc_jszlb@126.com