



191112342548



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L12972

浙微测
FSDA Testing



净水机水效检验检测报告

报告编号: FG230705-07 (XG1)

产品名称: 怡口牌 ERO208-3 型反渗透纯水机

规格型号: ERO208-3

生产者名称: 昆山怡口净水系统有限公司

浙江弗里斯检测技术有限公司
Zhejiang Fries Testing Technology Co., Ltd.



检验检测报告

报告编号：FG230705-07（XG1）

第 1 页 共 7 页

生产者名称	昆山怡口净水系统有限公司	检验类别	委托检验
样品名称	怡口牌 ER0208-3 型反渗透纯水机	委托日期	2023 年 07 月 05 日
规格型号	ER0208-3	到样日期	2023 年 07 月 05 日
样品等级	合格品	样品数量	1 台
生产日期/批号	2023 年 6 月 26 日	样品状态	整机完好
检验和判定依据	《净水机水效限定值及水效等级》GB 34914-2021		
检验项目	净水流量、总净水量、净水产水率、去除率共 4 项。		
检验结论	经检验，所检项目符合 GB 34914-2021《净水机水效限定值及水效等级》的相关要求，其水效等级为 1 级。 （以下空白） 签发日期：2023 年 08 月 21 日 （检验检测专用章） 检验检测专用章 （盖章）		

批准：余右靖

审核：冯维益

编制：胡贤

检验检测报告

报告编号: FG230705-07 (XG1)

第 2 页 共 7 页

样品描述及说明	产品参数			
	类别	☒ 反渗透净水机		☐ 纳滤净水机
	标称的净水流量	1.25L/min		
	额定总净水量	5000L		
	压力罐 (储水罐)	☐ 有 ☐ 参与工艺处理 ☐ 不参与工艺处理		☒ 无
	运行模式	该产品为连续运行模式。		
	外形尺寸 长×宽×高 (mm)	423×150×460		
	重量 (kg)	13		
	网络功能	☐ 有 ☒ 无		
	滤芯更换提醒	☒ 有 ☐ 无		
	关键零部件			
	名称	型号	技术参数	描述
	增压泵	DP-150-400JZ-1V	DC24V	/
	进水电磁阀	FPD-270Q8-DC24V	0.02-0.8MPa	/
	浓水电磁阀	FPD-90N17-DC24V	0.42MPa-550mL/min	/
	怡口牌聚丙烯压缩 活性炭复合滤芯	/	/	/
	反渗透膜滤芯	R0500-10P	/	/
	怡口牌 CTO 型压缩 活性炭滤芯	/	/	/
其他说明: /				

检验检测报告

报告编号：FG230705-07 (XG1)

第 3 页 共 7 页

样 品 照 片	一、样品照片、压力罐照片（如有）
	
	整机
	 铭牌 内部结构

检验检测报告

报告编号: FG230705-07 (XG1)

第 4 页 共 7 页

二、关键零部件照片



增压泵



进水电磁阀



浓水电磁阀



怡口牌聚丙烯压缩活性炭复合滤芯

检验检测报告

报告编号: FG230705-07 (XG1)

第 5 页 共 7 页




反渗透膜滤芯



怡口牌 CTO 型压缩活性炭滤芯

三、水处理工艺图

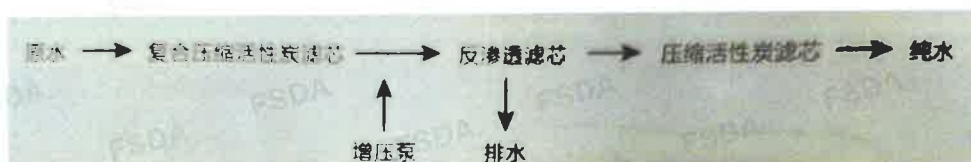

注: /

检验检测报告

报告编号: FG230705-07 (XG1)

第 6 页 共 7 页

检验检测结果						
序号	检验项目			标准要求	检验结果	单项判定
1	总净水量			净水机的总净水量不小于额定总净水量 <u>5000L</u> 1 级：≥4000L 2 级：≥3000L 3 级：≥2000L	5000. 3L	P
2	净水产水率			1 级：净水产水率≥65% 2 级：净水产水率≥55% 3 级：净水产水率≥45%	68. 2%	P
3	净水量依次达到额定总净水量	0 %	净水流量	不小于标称值 <u>1. 25L/min</u>	1. 77L/min	P
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	98. 6%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	94. 8%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
			硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	纳滤净水机≥90%	/	N
		2 5 % 段末	净水流量	不小于标称值 <u>1. 25L/min</u>	1. 76L/min	P
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	98. 4%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	94. 5%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
			硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	纳滤净水机≥90%	/	N

检 验 检 测 报 告

报告编号: FG230705-07 (XG1)

第 7 页 共 7 页

检验检测结果						
序号	检验项目			标准要求	检验结果	单项判定
3	净水量依次达到额定总净水量	50%段末	净水流量	不小于标称值 1.25L/min	1.75L/min	P
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	97.7%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	93.9%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
		硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	纳滤净水机≥90%	/	N	
		75%段末	净水流量	不小于标称值 1.25L/min	1.74L/min	P
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	97.3%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	93.5%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
		硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	纳滤净水机≥90%	/	N	
		100%段末	净水流量	不小于标称值 1.25L/min	1.73L/min	P
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	97.0%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	93.0%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
		硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	纳滤净水机≥90%	/	N	
	备注	单项判定：P 试验结果符合要求，F 试验结果不符合要求，N 不适用。				

(本页以下空白)

报 告 说 明

1、对检验/检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出。

2、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，并对委托方提供的样品和技术资料保密。

3、委托方对所提供的技术资料 and 样品的真实性负责。

4、不得部分复制本检测报告。

5、本检验/检测报告无“检验检测专用章”或本公司公章无效；本检测报告无授权签字人签字无效；涂改无效。

6、一般情况，委托检测仅对来样负责。

备注：本报告替代 2023 年 07 月 18 日签发的 FG230705-07 报告，原报告作废。

地 址：浙江省慈溪市白沙路街道三北大街 2588 号
邮政编码：315300
电 话：0574-63038712/63120007
传 真：0574-63038713
邮 箱：company@china-fsda.com
网 址：www.china-fsda.com

