



中国认可
检测
TESTING
CNAS L1614

报告编号: SHJSQ21005228005

检 验 报 告

产品名称 怡口牌 ERO211-3 型反渗透纯水机

检验类别 委托检测

委托单位 昆山怡口净水系统有限公司

报告日期 2021 年 05 月 08 日



中检集团理化检测有限公司
CCIC PHYSICAL AND CHEMICAL TESTING CO., LTD

地址: 上海市金山区秋实路 688 号 A 大楼 A#11-30 房
邮编: 201512
电话: 021-37285127
网址: <http://www.cciclab.com>

传真: 021-37285075
电邮: cciclab@cciclab.com




检 验 报 告

报告编号: SHJSQ21005228005

页码/总页: 1页/5页

委托单位	昆山怡口净水系统有限公司	地址	江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房
受检单位	昆山怡口净水系统有限公司	地址	江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	地址	江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房
样品名称	怡口牌 ERO211-3 型反渗透纯水机	样品接收日期	2021 年 4 月 29 日
型号/规格	ERO211-3	样品数量	1 台
样品等级	合格	样品状态	包装完整
生产日期/批号	2021.03.09	商标	ECOWATER
检验依据	GB 34914-2017《反渗透净水机水效限定值及水效等级》		
检验项目	净水流量、总净水量、净水产水率共 3 项。		
检验结论	送检样品检验项目检验合格		
本报告中委托方对样品和相关资料的真实性负责，检测机构仅对检测数据的准确性负责。			

主检人: 吴冬萍



审核人:

施晶晶



批准人: 李娟



日期: 2021 年 5 月 8 日

日期: 2021 年 5 月 8 日

日期: 2021 年 5 月 8 日

检 验 报 告

报告编号: SHJSQ21005228005
页码/总页: 2页/5页

样品描述及说明

产品参数				
额定净水流量	1.5L/min			
额定总净水量	6000 L			
带储水容器	☐ 是 ☒ 否			
连续制水报警	☐ 支持 ☒ 不支持			
外形尺寸 (mm)	--			
关键零部件				
名称	型号	制造商	技术数据	描述
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
其他说明:关键零部件信息由委托方提供。				

检 验 报 告

报告编号: SHJSQ21005228005


页码/总页: 3页/5页

样品照片

一、样品照片:



二、样品规格型号 (铭牌):

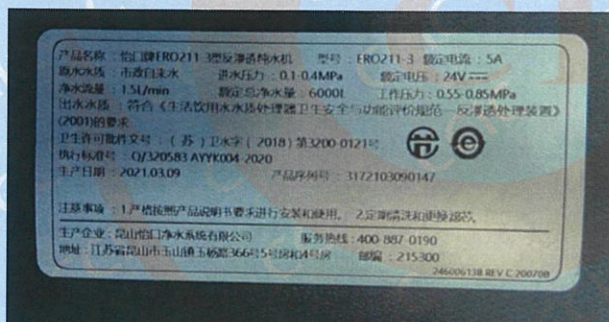

三、关键零部件照片:



检 验 报 告

报告编号: SHJSQ21005228005
页码/总页: 4页/5页

检验结果			
标准条款	检验项目及检验要求	检验结果	判定
4.1 总净水量	净水机的总净水量应不小于标称值。 标称总净水量: 6000 L。	6000 L	合格
4.2 净水流量	净水机在达到标称总净水量时, 其净水流量应不小于标称值。 标称净水流量: 1.5L/min。	2.00L/min	合格
4.3 浓缩水	用于售水用途的净水机应配备浓缩水回收利用装置。	——	——
4.4 净水机水效等级	各等级净水机的净水产水率应符合:		65.0% 1 级
	净水机水效等级	净水产水率	
	1 级	≥60%	
	2 级	≥55%	
	3 级	≥50%	
	4 级	≥45%	
4.5 净水机水效限定值	净水机水效等级 5 级中规定的净水产水率。	水效 1 级	合格
	净水机水效等级 5 级: ≥35%		
4.6 净水机节水评价	净水机水效等级 2 级中规定的净水产水率。 净水机水效等级 2 级: ≥55%	水效 1 级	——
说明: 本报告中“通过”表示该项检验方法/检验结果符合标准要求; “合格”表示该章结果符合标准要求; “不通过”表示该项检验方法/检验结果不符合标准要求; “不合格”表示该章检验结果不符合标准要求; “——”表示该项要求不适用或此次未进行			

检 验 报 告

报告编号: SHJSQ21005228005

页码/总页: 5页/5页

净水产水率试验检验结果			
通水开始第 1 次采样 (产水量: 0L)			
测定项目	去除率要求	测试结果	判定
总硬度去除率	≥90%	96.8%	通过
溶解性总固体去除率	≥85%	94.1%	通过
净水流量	≥标称净水流量 (1.5 L/min)	2.15L/min	通过
1/4 段末第 2 次采样 (产水量: 1500L)			
测定项目	去除率要求	测试结果	判定
总硬度去除率	≥90%	95.4%	通过
溶解性总固体去除率	≥85%	94.6%	通过
净水流量	≥标称净水流量 (1.5 L/min)	2.10 L/min	通过
2/4 段末第 3 次采样 (产水量: 3000L)			
测定项目	去除率要求	测试结果	判定
总硬度去除率	≥90%	95.2%	通过
溶解性总固体去除率	≥85%	94.6%	通过
净水流量	≥标称净水流量 (1.5 L/min)	2.10L/min	通过
3/4 段末第 4 次采样 (产水量: 4500L)			
测定项目	去除率要求	测试结果	判定
总硬度去除率	≥90%	94.7%	通过
溶解性总固体去除率	≥85%	94.0%	通过
净水流量	≥标称净水流量 (1.5 L/min)	2.05 L/min	通过
4/4 段末第 5 次采样 (产水量: 6000L)			
测定项目	去除率要求	测试结果	判定
总硬度去除率	≥90%	93.9%	通过
溶解性总固体去除率	≥85%	92.8%	通过
净水流量	≥标称净水流量 (1.5 L/min)	2.00 L/min	通过

报告正文结束

声 明

1. 检验报告涂改、缺页无效。
2. 检验报告未经授权签字人签字、未盖章无效。
3. 如无特别书面约定，检验报告仅反映对本次检验样品的测试结果。
4. 针对来样检验的样品，分析报告结果仅适用于收到的样品。当客户知道样品偏离了规定条件仍要求进行检验时，由此引起的法律纠纷，责任自负。
5. 客户提供的信息可能影响结果的有效性时，其产生的后果由客户承担。
6. 未经本公司书面批准，本报告不得部分复印、摘用或篡改，复印件未加盖本公司报告专用章无效。由此引起的法律纠纷，责任自负。
7. 本报告未经许可不得作为媒体宣传。
8. 委托人对检验报告有异议的，应在收到检验报告之日起 15 天内向实验室提出，否则，视为委托人接受检验报告。

实验室：中检集团理化检测有限公司

地 址：上海市金山区秋实路 688 号 A 大楼 A4 1-3 层

邮 编：201512

电 话：021-37285127

网 址：<http://www.cciclab.com>

传 真：021-37285075

电 邮：cciclab@cciclab.com