



220003102849

江苏省卫生厅认定

涉及饮用水卫生安全产品检验机构

(认定日期：2007年11月07日)

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告

检验受理编号 (环机) 20230104

样 品 名 称 怡口牌 ER0218-3 型反渗透纯水机

检验申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

二〇二三年八月十日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)

检 验 报 告

样品受理编号(环机)20230104

共2页 / 第1页

样品名称	怡口牌 ER0218-3 型反渗透纯水机	受理日期	2023.07.27
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品性状	固体
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品数量	ER0218-3 型×2 台
生产日期或批号	2023.07.19		

评价结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理装置》(2001),对送检样品进行了卫生安全性检验。

结果表明:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数(以 O_2 计)、铅、镉、汞、铬(六价)、砷、挥发性酚类、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理装置》(2001)的要求。

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

周长美 俞昕

最终审核日期

2023 年 8 月 10 日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机)20230104

共 2 页 / 第 2 页

样 品 名 称 怡口牌 ER0218-3 型反渗透纯水机

受 理 日 期 2023.07.27

检 验 项 目 卫生安全性检验

检 验 完 成 日 期 2023.08.10

检 测 结 果

测定项目	单位	测定结果			卫生规范要求	判定
		空白	样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	增加量≤5	合格
浑浊度	NTU	0.22	0.18	0.19	增加量≤0.5	合格
臭和味	/	无	无	无	无异臭和异味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	不产生任何肉眼可见碎片杂物等	合格
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	0.28	0.28	0.28	增加量≤2	合格
铅	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	增加量≤0.001	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0005	合格
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0002	合格
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	增加量≤0.005	合格
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	增加量≤0.001	合格
挥发性酚类	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	增加量≤0.002	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检出	合格

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

最终审核日期

周长复

2023 年 8 月 10 日





220003102849

江苏省卫生厅认定

涉及饮用水卫生安全产品检验机构

(认定日期：2007年11月07日)

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告

检验受理编号 (环机) 20230105

样 品 名 称 怡口牌 ER0218-3 型反渗透纯水机

检验申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

二〇二三年八月二十三日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)

检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20230105

共 4 页 / 第 1 页

样品名称 怡口牌 ER0218-3 型反渗透纯水机

受理日期 2023.07.27

送检单位 昆山怡口净水系统有限公司

样品性状 固体

生产单位 昆山怡口净水系统有限公司

样品数量 ER0218-3 型×2 台

生产日期或批号 2023.07.19

评价结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》(2001),对送检样品进行了总体性能实验。

结果表明:以申报产水流量 2.0L/min,该水质处理器在产水量 0m³和 8m³时,其出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》(2001)和《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)的要求。

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

周永复

最终审核日期

2023 年 8 月 23 日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20230105

共 4 页 / 第 2 页

样 品 名 称 怡口牌 ER0218-3 型反渗透纯水机

受 理 日 期 2023.07.27

检 验 项 目 总体性能试验

检 验 完 成 日 期 2023.08.23

检 测 结 果

水质分析检验结果 通水开始, 全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生规范要求	判定
			样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	≤5	合格
浑浊度	NTU	0.18	0.15	0.16	≤1	合格
臭和味	/	无	无	无	不得有能觉察的臭和味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	7.84	7.02	7.01	高于 5.0	合格
总硬度	mg/L	115.1	<1.0	<1.0	≤450	合格
铝	mg/L	0.078	<0.01	<0.01	≤0.2	合格
铁	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.3	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.1	合格
铜	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
锌	mg/L	0.065	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
挥发性酚类	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
硫酸盐	mg/L	29.1	<0.5	<0.5	≤250	合格
氯化物	mg/L	18.1	0.8	0.8	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	167	6	7	≤1000	合格
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	0.72	0.32	0.32	≤1.0	合格
砷	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格

江苏省疾病预防控制中心 (江苏省公共卫生研究院)

检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20230105

共 4 页 / 第 3 页

氟化物	mg/L	0.22	<0.05	<0.05	≤1.0	合格
铅	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	1.50	0.08	0.08	≤10	合格
硒	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
四氯化碳	μg/L	<0.2	<0.2	<0.2	≤1.8	合格
三氯甲烷	μg/L	14	1	1	≤15	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤20	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	/	不评价
余氯	mg/L	0.05	<0.01	<0.01	/	不评价

水质分析检验结果 通水结束, 全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生规范要求	判定
			样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	≤5	合格
浑浊度	NTU	0.20	0.15	0.16	≤1	合格
臭和味	/	无	无	无	不得有能觉察的臭和味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	7.87	7.00	7.00	高于 5.0	合格
总硬度	mg/L	116.1	<1.0	<1.0	≤450	合格
铝	mg/L	0.069	<0.01	<0.01	≤0.2	合格
铁	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.3	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.1	合格
铜	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
锌	mg/L	0.031	0.016	0.010	≤1.0	合格

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20230105

共 4 页 / 第 4 页


挥发性酚类	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
硫酸盐	mg/L	28.8	<0.5	<0.5	≤250	合格
氯化物	mg/L	16.6	0.6	0.6	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	155	6	5	≤1000	合格
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	0.76	0.32	0.32	≤1.0	合格
砷	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	0.23	<0.05	<0.05	≤1.0	合格
铅	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	1.60	0.29	0.29	≤10	合格
硒	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
四氯化碳	μg/L	<0.2	<0.2	<0.2	≤1.8	合格
三氯甲烷	μg/L	20	5	6	≤15	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤20	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	/	不评价
余氯	mg/L	0.05	<0.01	<0.01	/	不评价

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

最终审核日期

周长夏 2023 年 8 月 23 日

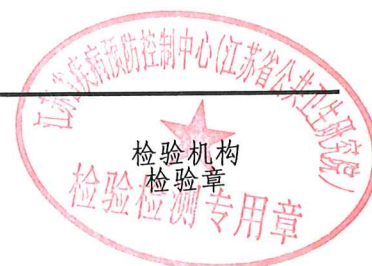



220003102849

江苏省卫生厅认定

涉及饮用水卫生安全产品检验机构

(认定日期：2007年11月07日)

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告

检验受理编号 (环机) 20230106

样 品 名 称 怡口牌 ER0218-3 型反渗透纯水机

检验申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

二〇二三年八月二十三日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)

检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20230106

共 4 页 / 第 1 页

样品名称	怡口牌 ER0218-3 型反渗透纯水机	受理日期	2023. 07. 27
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品性状	固体
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品数量	ER0218-3 型×2 台
生产日期或批号	2023. 07. 19		

评价结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》(2001), 对送检样品进行了加标实验。

结果表明: 以申报净水流量 2.0L/min, 在产水量 0m³、2m³、4m³、6m³、8m³时, 该水质处理器对人工配制水中的砷、镉、铬(六价)、氟化物、铅、硝酸盐(以 N 计)、三氯甲烷、四氯化碳的去除率均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》(2001) 的要求。

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

周长夏

最终审核日期

2023 年 08 月 11 日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)

检 验 报 告

样品受理编号 (环机) 20230106

共 4 页 / 第 2 页

样 品 名 称 怡口牌 ERO218-3 型反渗透纯水机

受 理 日 期 2023.07.27

检 验 项 目 加标试验

检 验 完 成 日 期 2023.08.23

检 测 结 果

通水开始第 1 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
砷	mg/L	0.304	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83
镉	mg/L	0.0341	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥83
铬 (六价)	mg/L	0.151	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67
氟化物	mg/L	7.9	0.2	0.2	97.5	97.5	≥75
铅	mg/L	0.156	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥90
硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	34.8	<0.5	<0.5	100.0	100.0	≥67
三氯甲烷	μg/L	270	<1	<1	100.0	100.0	≥95
四氯化碳	μg/L	72.7	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥98

1/4 段末第 2 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
砷	mg/L	0.297	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83
镉	mg/L	0.0330	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥83
铬 (六价)	mg/L	0.152	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67
氟化物	mg/L	8.1	0.1	0.1	98.8	98.8	≥75
铅	mg/L	0.153	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥90
硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	34.7	4.5	4.5	87.0	87.0	≥67
三氯甲烷	μg/L	287	<1	<1	100.0	100.0	≥95
四氯化碳	μg/L	74.7	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥98

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20230106

共 4 页 / 第 3 页

2/4 段末第 3 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
砷	mg/L	0.298	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83
镉	mg/L	0.0344	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥83
铬(六价)	mg/L	0.144	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67
氟化物	mg/L	7.7	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥75
铅	mg/L	0.155	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥90
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	33.5	3.1	3.1	90.7	90.7	≥67
三氯甲烷	μ g/L	312	2	2	99.4	99.4	≥95
四氯化碳	μ g/L	74.0	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥98

3/4 段末第 4 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
砷	mg/L	0.285	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83
镉	mg/L	0.343	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥83
铬(六价)	mg/L	0.144	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67
氟化物	mg/L	8.1	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥75
铅	mg/L	0.156	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥90
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	34.9	3.7	3.7	89.4	89.4	≥67
三氯甲烷	μ g/L	278	5	6	98.2	97.8	≥95
四氯化碳	μ g/L	72.5	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥98

4/4 段末第 5 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
砷	mg/L	0.304	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20230106

共 4 页 / 第 4 页

镉	mg/L	0.0356	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥83
铬(六价)	mg/L	0.145	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67
氟化物	mg/L	7.8	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥75
铅	mg/L	0.159	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥90
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	34.2	3.3	3.3	90.4	90.4	≥67
三氯甲烷	μg/L	286	10	10	96.5	96.5	≥95
四氯化碳	μg/L	85.0	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥98

(以下空白)



法定代表人(或授权技术负责人)

周长夏

最终审核日期

2023年08月23日

