



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0095

净饮水机水效检验检测报告

报告编号： WTN2022-3343

产品名称： 怡口牌 ER0232-3 型反渗透纯水机

规格型号： ER0232-3 4000L

生产者名称： 昆山怡口净水系统有限公司

检验检测单位： 威凯检测技术有限公司



注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章、骑缝章无效。
2. 复制的报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效，报告应加盖骑缝章。
4. 报告涂改无效。
5. 若对检验报告持有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出。
6. 一般情况，委托检验仅对来样负责。

检 验 检 测 报 告

报告编号：WTN2022-3343

第 1 页 共 9 页

生产者名称	昆山怡口净水系统有限公司	检验类别	委托检测
样品名称	怡口牌 ER0232-3 型反渗透纯水机	委托日期	2022-03-01
规格型号	ER0232-3 4000L	到样日期	2022-03-01
样品等级	合格品	样品数量	1
生产日期/批号	20210509	样品状态	包装完好
检验和判定依据	GB 34914-2021 《净水机水效限定值及水效等级》		
检验项目	净水流量、总净水量、净水产水率、去除率共 4 项。		
检验结论	经检验，所检项目符合 GB 34914-2021 《净水机水效限定值及水效等级》的相关要求，其水效等级为 <u>1</u> 级。 （以下空白） 签发日期：2022 年 05 月 09 日 检验检测专用章		

批准： 陈灿坤 夏庆云

陈灿坤 夏庆云

审核：黄智成

黄智成

主检：陈敬智

陈敬智

检 验 检 测 报 告

报告编号：WTN2022-3343

第 2 页 共 9 页

样 品 描 述 及 说 明	产品参数				
	类型		☒ 反渗透净水机 ☐ 纳滤净水机		
	标称的净水流量		1.05 L/min		
	额定总净水量		4000 L		
	压力罐（储水罐）		☐ 有 ☐ 参与处理工艺 ☐ 不参与处理工艺		☒ 无
	运行模式		连续运行 6min，冲洗 10s		
	外形尺寸 长×宽×高（mm）		158×460×440		
	重量（kg）		12.5		
	网络功能		☐ 有 ☒ 无		
	滤芯更换提醒		☒ 有 ☐ 无		
	关键零部件				
	名称	型号	技术参数	描述	
	增压泵	DP-125-300JW-F	DC 24V 工作压力（70PSI）下的 流量：≥2.8LPM	/	
	废水比例器	FPD-360M59-D C24V	浓水流量： 0.42MPa-550mL/min	废水电磁阀	
	电磁阀	FPD-360L58-D C24V	适用水压：0.02-0.8MPa	进水电磁阀	
	主要净化元件	RO	膜面积 1.5m ² ， Φ98×310mm	反渗透膜滤芯	
	其它净化元件	GAC	12-30 目， Φ59×322mm	颗粒活性炭滤芯	
		CTO	5 μ m， Φ59×322mm	压缩活性炭滤芯	
	其他说明： —				

检 验 检 测 报 告

报告编号：WTN2022-3343

第 3 页 共 9 页

样
品
照
片

一、样品照片、压力罐照片（如有）



ERO232-3 （整体）



ERO232-3 （铭牌）

检 验 检 测 报 告

报告编号：WTN2022-3343


第 4 页 共 9 页

二、关键零部件照片

样
品
照
片



ER0232-3 （增压泵）

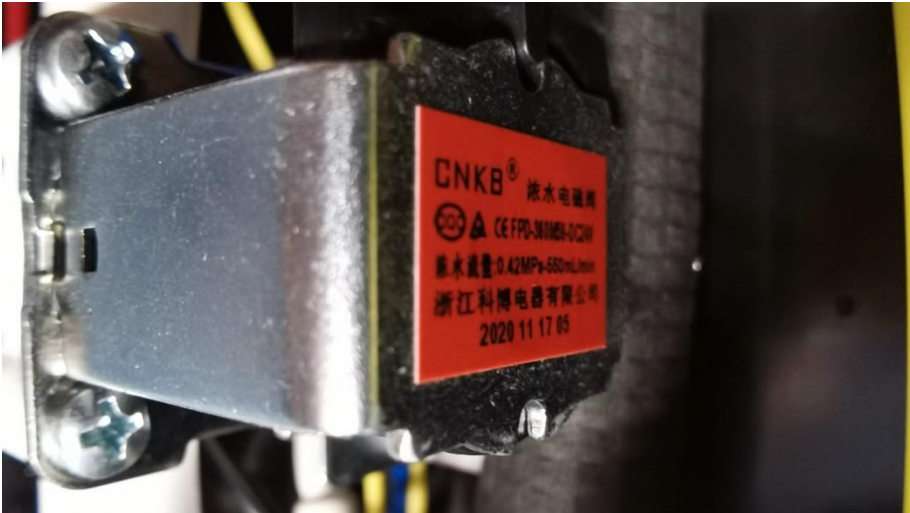

ER0232-3 （废水电磁阀）

检 验 检 测 报 告

报告编号：WTN2022-3343

第 5 页 共 9 页

样
品
照
片



ER0232-3 （进水电磁阀）



ER0232-3 （主要净化元件 反渗透膜滤芯）

检 验 检 测 报 告

报告编号：WTN2022-3343

第 6 页 共 9 页

样
品
照
片



ER0232-3 （其它净化元件 颗粒活性炭滤芯）



ER0232-3 （其它净化元件 压缩活性炭滤芯）

检 验 检 测 报 告

报告编号: WTN2022-3343

第 7 页 共 9 页

三、水处理工艺图



ER0232-3 (水处理工艺)

样品照片

检 验 检 测 报 告

报告编号：WTN2022-3343

第 8 页 共 9 页

检验检测结果						
序号	检验项目			标准要求	检验结果	单项判定
1	总净水量			净水机的总净水量不小于额定总净水量 <u>4000L</u> 1 级：≥4000L 2 级：≥3000L 3 级：≥2000L	4000.1 L	1 级
2	净水产水率			1 级：净水产水率≥65% 2 级：净水产水率≥55% 3 级：净水产水率≥45%	69.8%	1 级
3	净水量依次达到额定总净水量	0 %	净水流量	不小于标称值 <u>1.05L/min</u>	1.62L/min	P
			总硬度（以CaCO ₃ 计）	反渗透净水机≥90%	97.1%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	94.4%	P
		25 % 段末	净水流量	不小于标称值 <u>1.05L/min</u>	1.50L/min	P
			总硬度（以CaCO ₃ 计）	反渗透净水机≥90%	96.8%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	93.9%	P

检 验 检 测 报 告

报告编号：WTN2022-3343

第 9 页 共 9 页

检验检测结果						
序号	检验项目			标准要求	检验结果	单项判定
3	净水量依次达到额定总净水量	50%段末	净水流量	不小于标称值 <u>1.05</u> L/min	1.45L/min	P
			总硬度（以CaCO ₃ 计）	反渗透净水机≥90%	96.0%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	93.5%	P
		75%段末	净水流量	不小于标称值 <u>1.05</u> L/min	1.36L/min	P
			总硬度（以CaCO ₃ 计）	反渗透净水机≥90%	95.1%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	92.4%	P
		100%段末	净水流量	不小于标称值 <u>1.05</u> L/min	1.24L/min	P
			总硬度（以CaCO ₃ 计）	反渗透净水机≥90%	94.5%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	90.8%	P
备注	单项判定：P 试验结果符合要求，F 试验结果不符合要求，N 不适用。					

（本页以下空白）