



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L12972

浙微测
FSDA Testing



净饮水机水效检验检测报告

报告编号：	FW220513-04
产品名称：	怡口牌 ER0251-3 型反渗透纯水机
规格型号：	ER0251-3
生产者名称：	昆山怡口净水系统有限公司

浙江弗里斯检测技术有限公司
Zhejiang Fries Testing Technology Co., Ltd.

检验检测专用章

检验检测报告

报告编号: FW220513-04

第 1 页 共 8 页

生产者名称	昆山怡口净水系统有限公司	检验类别	委托检验
样品名称	怡口牌 ER0251-3 型反渗透纯水机	委托日期	2022 年 05 月 13 日
型号/规格	ER0251-3	到样日期	2022 年 05 月 13 日
样品等级	合格品	样品数量	1 台
生产日期/批号	2022 年 5 月 11 日	样品状态	整机完好
检验和判定依据	《净水机水效限定值及水效等级》GB 34914-2021		
检验项目	净水流量、总净水量、净水产水率、去除率共 4 项。		
检验结论	经检验, 所检项目符合《净水机水效限定值及水效等级》GB 34914-2021 的相关要求, 其水效等级为 1 级。 (以下空白) 签发日期: 2022 年 06 月 10 日 (检验检测专用章) (盖章) 检验检测专用章		

批准: 俞右靖

审核: 苏志轩

编制: 胡寅

检验检测报告

报告编号: FW220513-04

第 2 页 共 8 页

样品描述及说明	产品参数			
	类别	☒ 反渗透		☐ 纳滤
	标称的净水流量	1.25L/min		
	额定总净水量	5000L		
	压力罐（储水罐）	☐ 有 ☐ 参与工艺处理 ☐ 不参与工艺处理		☒ 无
	运行模式	该产品为连续性运行模式。连续运行 6min, 冲洗 10s。		
	外形尺寸 长×宽×高（mm）	158*460*440		
	重量（kg）	12.5		
	网络功能	☐ 有 ☒ 无		
	滤芯更换提醒	☒ 有 ☐ 无		
	关键零部件			
	名称	型号	技术参数	描述
	增压泵	DP-125-300JW-F	DC 24V 工作压力 (70PSI) 下的流量: ≥2.8LPM	/
	废水电磁阀	FPD-360M59-DC24V	浓水流量: 0.42MPa, 550mL/min	/
	进水电磁阀	FPD-360L58-DC24V	适用水压: 0.02-0.8MPa	/
	颗粒活性炭	GAC	12-30 目, 59mm*322mm	/
	RO 反渗透膜滤芯	RO	膜面积 1.5m ² , 98mm*310mm	/
压缩活性炭	CTO	5 微米, 59mm*322mm	/	
其他说明: /				

检验检测报告

报告编号: FW220513-04

第 3 页 共 8 页

样
品
照
片

一、样品照片含压力罐（如有）



整机



铭牌

检验检测报告

报告编号: FW220513-04

第 4 页 共 8 页

二、关键零部件照片



增压泵



整机内部图



废水电磁阀



进水电磁阀

检验检测报告

报告编号: FW220513-04

第 5 页 共 8 页



颗粒活性炭



RO 反渗透膜滤芯




压缩活性炭

检验检测报告

报告编号: FW220513-04

第 6 页 共 8 页

三、水处理工艺图

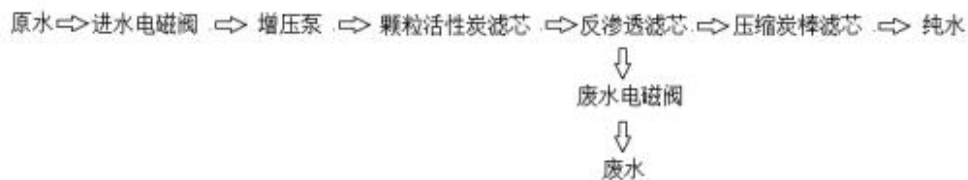

注: /

检验检测报告

报告编号：FW220513-04

第 7 页 共 8 页

检验检测结果						
序号	检验项目			标准要求	检验结果	单项判定
1	总净水量			净水机净水量不小于额定总净水量 5000L 1 级：≥4000L 2 级：≥3000L 3 级：≥2000L	5000.8L	P
2	净水产水率			1 级：净水产水率≥65% 2 级：净水产水率≥55% 3 级：净水产水率≥45%	69.5%	P
3	净水量依次达到额定总净水量	0 %	净水流量	不小于标称值 1.25L/min	1.62L/min	P
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	96.7%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	95.0%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
			硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	纳滤净水机≥90%	/	N
		25 %段末	净水流量	不小于标称值 1.25L/min	1.61L/min	P
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	96.5%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	93.1%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
			硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	纳滤净水机≥90%	/	N

检验检测报告

报告编号：FW220513-04

第 8 页 共 8 页

检验检测结果					
序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项判定
	50%段末	净水流量	不小于标称值 1.25L/min	1.60L/min	P
		总硬度 (以 CaCO_3 计)	反渗透净水机 $\geq 90\%$	96.5%	P
			纳滤净水机 $\geq 40\%$	/	N
		电导率	反渗透净水机 $\geq 85\%$	92.6%	P
			纳滤净水机 $\geq 35\%$ 且 $< 90\%$	/	N
		硫酸盐 (以 SO_4^{2-} 计)	纳滤净水机 $\geq 90\%$	/	N
	75%段末	净水流量	不小于标称值 1.25L/min	1.59L/min	P
		总硬度 (以 CaCO_3 计)	反渗透净水机 $\geq 90\%$	92.4%	P
			纳滤净水机 $\geq 40\%$	/	N
		电导率	反渗透净水机 $\geq 85\%$	96.4%	P
			纳滤净水机 $\geq 35\%$ 且 $< 90\%$	/	N
		硫酸盐 (以 SO_4^{2-} 计)	纳滤净水机 $\geq 90\%$	/	N
	100%段末	净水流量	不小于标称值 1.25L/min	1.57L/min	P
		总硬度 (以 CaCO_3 计)	反渗透净水机 $\geq 90\%$	96.6%	P
			纳滤净水机 $\geq 40\%$	/	N
		电导率	反渗透净水机 $\geq 85\%$	92.7%	P
			纳滤净水机 $\geq 35\%$ 且 $< 90\%$	/	N
		硫酸盐 (以 SO_4^{2-} 计)	纳滤净水机 $\geq 90\%$	/	N
备注	单项判定：P 试验结果符合要求，F 试验结果不符合要求，N 不适用。				

(本页以下空白)

报 告 说 明

- 1、对检验/检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出。
- 2、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，并对委托方提供的样品和技术资料保密。
- 3、委托方对所提供的技术资料 and 样品的真实性负责。
- 4、不得部分复制本检测报告。
- 5、本检验/检测报告无“检验检测专用章”或本公司公章无效；
本检测报告无授权签字人签字无效；涂改无效。
- 6、一般情况，委托检测仅对来样负责。

地 址：浙江省慈溪市白沙路街道三北大街 2588 号
邮政编码：315300
电 话：0574-63038712/63120007
传 真：0574-63038713
邮 箱：frithdt@163.com
网 址：www.china-fsda.com