



净水机水效检验检测报告



报告编号: NZJ(2022)FR01-03336Z

产品名称: 怡口牌ER0615-3型双出水净水机

规格型号: ER0615-3

生产者名称: 昆山怡口净水系统有限公司

检验检测单位（盖章）：南京市产品质量监督检验院（南京市质量
发展与先进技术应用研究院）

检 验 检 测 报 告

报告编号: NZJ(2022)FR01-03336Z

共8页第1页 Page No:8-1

生产者名称	昆山怡口净水系统有限公司	检验类别	委托检验
样品名称	怡口牌ER0615-3型双出水净水器	委托日期	2022-11-01
规格型号	ER0615-3	到样日期	2022-11-01
样品等级	合格	样品数量	1台
生产日期\批号	2022.9.28\——	样品状态	符合检验要求
检验和判定依据	GB 34914-2021《净水器水效限定值及水效等级》 GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》		
检验项目	净水流量、总净水量、净水产水率、去除率共 4 项。		
检验结论	经检验,所检项目符合GB 34914-2021《净水器水效限定值及水效等级》的相关要求,其水效等级为2级。 (以下空白) 签发日期: 2022-11-15 (检验检测专用章) 		

批准:

张小明

审核:

张程程

主检:

徐力智

检 验 检 测 报 告

报告编号: NZJ(2022)FR01-03336Z

共8页第2页 Page No:8-2

检验检测结果						
序号	检验项目			标准要求	检验结果	单项判定
1	总净水量			净水机的总净水量不小于额定总净水量6000L 1级：≥4000L 2级：≥3000L 3级：≥2000L	6000.1L	P
2	净水产水率			1级：净水产水率≥65% 2级：净水产水率≥55% 3级：净水产水率≥45%	63.7%	P
3	净水量依次达到额定总净水量	0%	净水流量	不小于标称值1.5L/min	1.81L/min	P
			总硬度（以CaCO ₃ 计）	反渗透净水机≥90%	99.0%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	93.9%	P
		25%段末	净水流量	不小于标称值1.5L/min	1.87L/min	P
			总硬度（以CaCO ₃ 计）	反渗透净水机≥90%	98.7%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	94.4%	P
		50%段末	净水流量	不小于标称值1.5L/min	1.86L/min	P
			总硬度（以CaCO ₃ 计）	反渗透净水机≥90%	99.0%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	94.7%	P
		75%段末	净水流量	不小于标称值1.5L/min	1.83L/min	P
			总硬度（以CaCO ₃ 计）	反渗透净水机≥90%	98.8%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	94.3%	P
		100%段末	净水流量	不小于标称值1.5L/min	1.79L/min	P
			总硬度（以CaCO ₃ 计）	反渗透净水机≥90%	98.8%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	94.0%	P
备注	单项判定：P试验结果符合要求，F试验结果不符合要求，N不适用。					

检 验 检 测 报 告

报告编号: NZJ(2022)FR01-03336Z

共8页第3页 Page No:8-3

样品描述及说明	产品参数			
	类型	☒ 反渗透净水机 ☐ 纳滤净水机		
	标称的净水流量	1.5L/min		
	额定总净水量	6000L		
	压力罐（储水罐）	☐ 有 ☐ 参与处理工艺 ☐ 不参与处理工艺	☒ 无	
	运行模式	连续运行模式（连续制水6分钟，冲洗10秒，连续制水1小时，自动断水。）		
	外形尺寸 长×宽×高（mm）	421.5*160*454		
	重量（kg）	10		
	网络功能	☒ 有 ☐ 无		
	滤芯更换提醒	☒ 有 ☐ 无		
	关键零部件			
	名称	型号	技术参数	描述
	增压泵	DP-150-600JW型隔膜泵	2.85L/min	——
	浓水电磁阀	FPD-360M37-D24	浓水流量: 0.42Mpa-800ml/min	——
	进水电磁阀	FPD360W	适用水压: 0.02~0.8Mpa	——
	怡口牌聚丙烯压缩活性炭复合滤芯	H-CTO-15	直径: 120mm 长度: 310mm（抛弃式滤芯, 外轮廓尺寸）	——
怡口牌RO型反渗透滤芯	RO600-11	直径: 100mm 长度: 310mm（抛弃式滤芯, 外轮廓尺寸）	——	
怡口牌CTO型压缩活性炭滤芯	CTO-15	直径: 65mm 长度: 322mm（抛弃式滤芯, 外轮廓尺寸）	——	
其他说明: ——				



检验检测报告


Inspection and Testing Report

报告编号.: NZJ(2022)FR01-03336Z

共8页第4页 Page No:8-4

样品照片

一、样品照片、压力罐照片(如有)

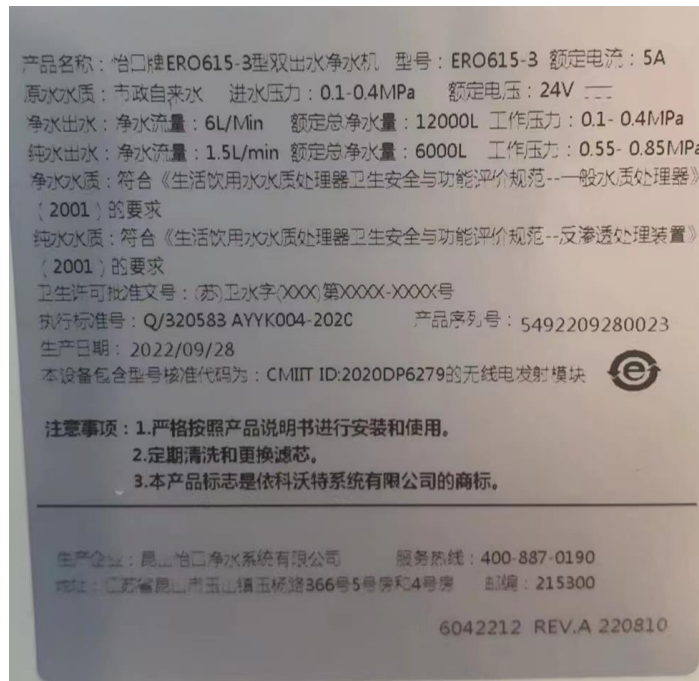

ER0615-3(铭牌)



ER0615-3(整体)


检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号.: NZJ (2022)FR01-03336Z

共8页第5页 Page No:8-5

二、关键零部件照片

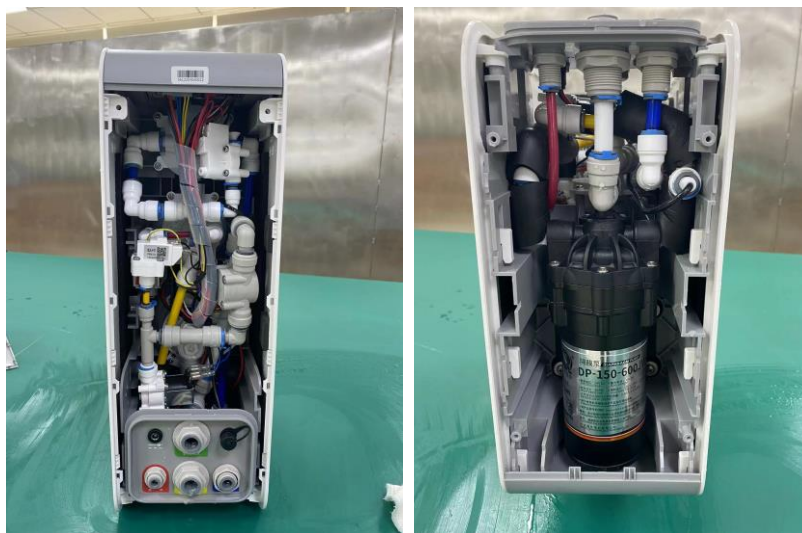

ER0615-3（内部结构）



ER0615-3（增压泵）

样
品
照
片

检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号.: NZJ(2022)FR01-03336Z

共8页第6页 Page No:8-6

样
品
照
片



ER0615-3 (浓水电磁阀)



ER0615-3 (进水电磁阀)

检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号.: NZJ(2022)FR01-03336Z

共8页第7页 Page No:8-7

样
品
照
片



ER0615-3 (怡口牌聚丙烯压缩活性炭复合滤芯)



ER0615-3 (怡口牌 RO 型反渗透滤芯)

检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号.: NZJ(2022)FR01-03336Z


共8页第8页 Page No:8-8

样
品
照
片



ER0615-3 (怡口牌 CTO 型压缩活性炭滤芯)

三、水处理工艺图

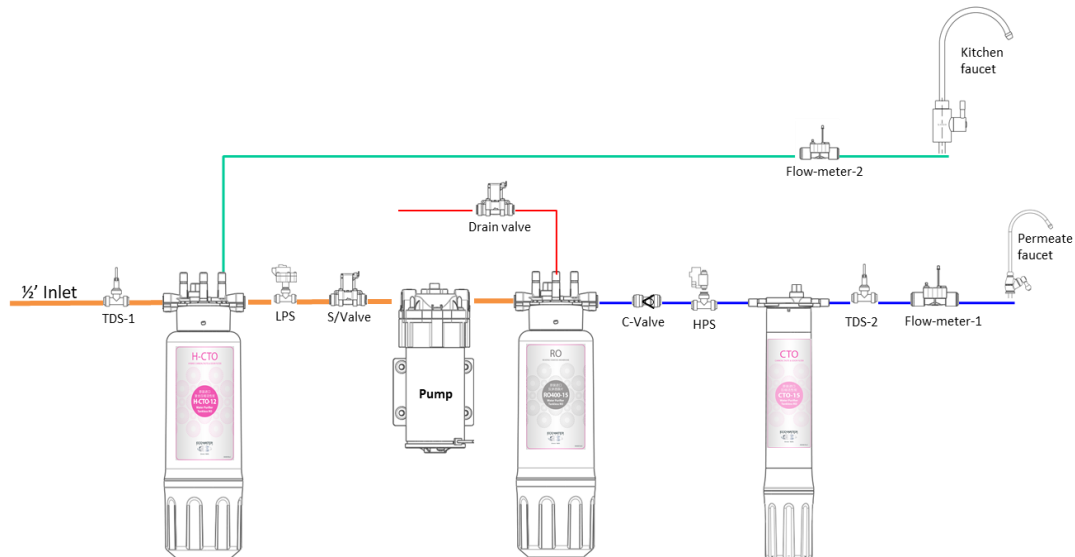

以下空白