



净水机水效检验检测报告



报告编号: NZJ(2024)FR01-00887Z

产品名称: 怡口牌ER0615-3L型双出水净水机

规格型号: ER0615-3L

生产者名称: 昆山怡口净水系统有限公司

检验检测单位: 南京市产品质量监督检验院 (南京市质量
发展与先进技术应用研究院)

检 验 检 测 报 告

报告编号：NZJ(2024)FR01-00887Z

共8页第1页 Page No:8-1

生产者名称	昆山怡口净水系统有限公司	检验类别	委托检验
样品名称	怡口牌ER0615-3L型双出水净水器	委托日期	2024-02-29
规格型号	ER0615-3L	到样日期	2024-02-29
样品等级	合格	样品数量	1台
生产日期\批号	2024.01.17\——	样品状态	符合检验要求
检验和判定依据	GB 34914-2021《净水器水效限定值及水效等级》 GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》		
检验项目	净水流量、总净水量、净水产水率、去除率共 4 项。		
检验结论	经检验，所检项目符合GB 34914-2021《净水器水效限定值及水效等级》的相关要求，其水效等级为1级。 (以下空白) 签发日期：2024-03-15 (检验检测专用章)		

批准：张小明

审核：张玉萍

主检：王新

检 验 检 测 报 告

报告编号: NZJ (2024) FR01-00887Z

共8页第2页 Page No:8-2

检验检测结果						
序号	检验项目			标准要求	检验结果	单项判定
1	总净水量			净水机的总净水量不小于额定总净水量6000L 1级：≥4000L 2级：≥3000L 3级：≥2000L	6000L	P
2	净水产水率			1级：净水产水率≥65% 2级：净水产水率≥55% 3级：净水产水率≥45%	65.9%	P
3	净水量依次达到额定总净水量	0%	净水流量	不小于标称值1.5L/min	2.03L/min	P
			总硬度（以CaCO ₃ 计）	反渗透净水机≥90%	99.1%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	91.2%	P
		25%段末	净水流量	不小于标称值1.5L/min	2.00L/min	P
			总硬度（以CaCO ₃ 计）	反渗透净水机≥90%	99.6%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	94.0%	P
		50%段末	净水流量	不小于标称值1.5L/min	2.11L/min	P
			总硬度（以CaCO ₃ 计）	反渗透净水机≥90%	99.4%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	93.6%	P
		75%段末	净水流量	不小于标称值1.5L/min	2.11L/min	P
			总硬度（以CaCO ₃ 计）	反渗透净水机≥90%	99.5%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	93.8%	P
		100%段末	净水流量	不小于标称值1.5L/min	2.07L/min	P
			总硬度（以CaCO ₃ 计）	反渗透净水机≥90%	99.2%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	93.5%	P
备注	单项判定：P试验结果符合要求，F试验结果不符合要求，N不适用。					

检 验 检 测 报 告

报告编号: NZJ(2024)FR01-00887Z

共8页第3页 Page No:8-3

样品描述及说明	产品参数			
	类型	■ 反渗透净水机 □ 纳滤净水机		
	标称的净水流量	1.5L/min		
	额定总净水量	6000L		
	压力罐（储水罐）	□ 有	□ 参与处理工艺 □ 不参与处理工艺	■ 无
	运行模式	连续运行模式（连续制水6分钟，冲洗10秒，连续制水1小时，自动断水）		
	外形尺寸 长×宽×高（mm）	421.5*160*454		
	重量（kg）	10		
	网络功能	■ 有 □ 无		
	滤芯更换提醒	■ 有 □ 无		
	关键零部件			
	名称	型号	技术参数	描述
	增压泵	DP150-600JZ-5V	24V 3.2A	——
	废水电磁阀	FPD-360M37W-DC24V	0.42MPa, 800ml/min	——
	进水电磁阀	FPD360W	适用水压：0.02～0.8Mpa	——
	聚丙烯压缩活性炭复合滤芯	H-CTO-15L	直径：120mm 长度：310mm	——
	芳香聚酰胺反渗透膜滤芯组件	R0600G	直径：100mm 长度：310m	——
	压缩活性炭滤芯组件	CTO	直径：65mm 长度：322mm	——
	其他说明：——			


检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号.: NZJ(2024)FR01-00887Z

共8页第4页 Page No:8-4

一、样品照片、压力罐照片（如有）

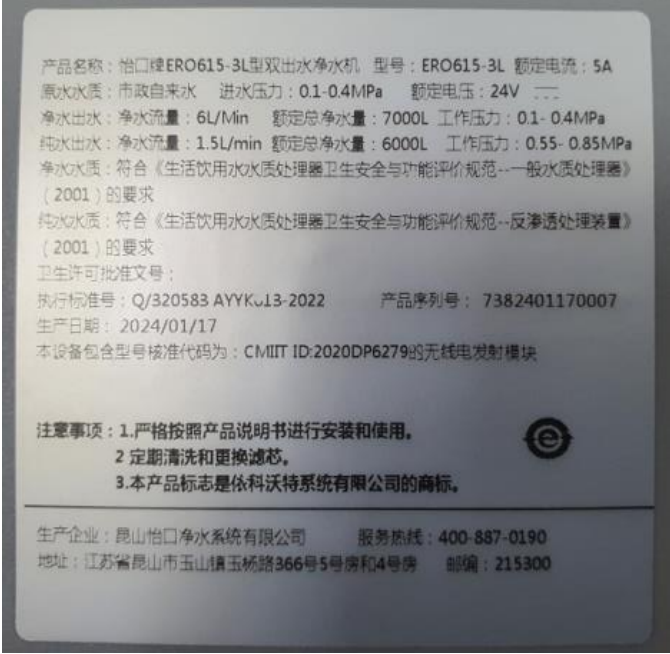

ER0615-3L (铭牌)



ER0615-3L (整体)

样品照片


检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号.: NZJ(2024)FR01-00887Z

共8页第5页 Page No:8-5

二、关键零部件照片

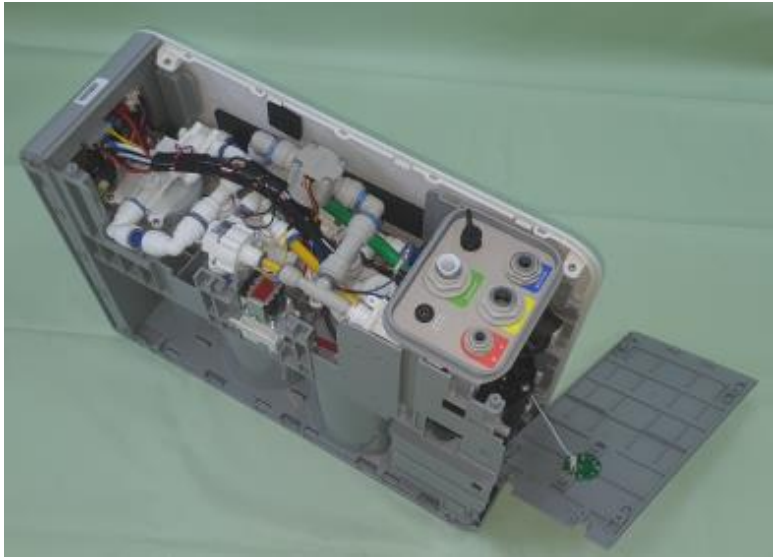

ER0615-3L（内部结构）



ER0615-3L（增压泵）

样品照片

检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号.: NZJ(2024)FR01-00887Z

共8页第6页 Page No:8-6

样品照片



ER0615-3L（废水电磁阀）



ER0615-3L（进水电磁阀）

检 验 检 测 报 告
Inspection and Testing Report

报告编号.: NZJ (2024)FR01-00887Z

共8页第7页 Page No:8-7

样
品
照
片



ER0615-3L (聚丙烯压缩活性炭复合滤芯)



ER0615-3L (芳香聚酰胺反渗透膜滤芯组件)

检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号.: NZJ(2024)FR01-00887Z


共8页第8页 Page No:8-8

样品照片



ER0615-3L (压缩活性炭滤芯组件)

三、水处理工艺图

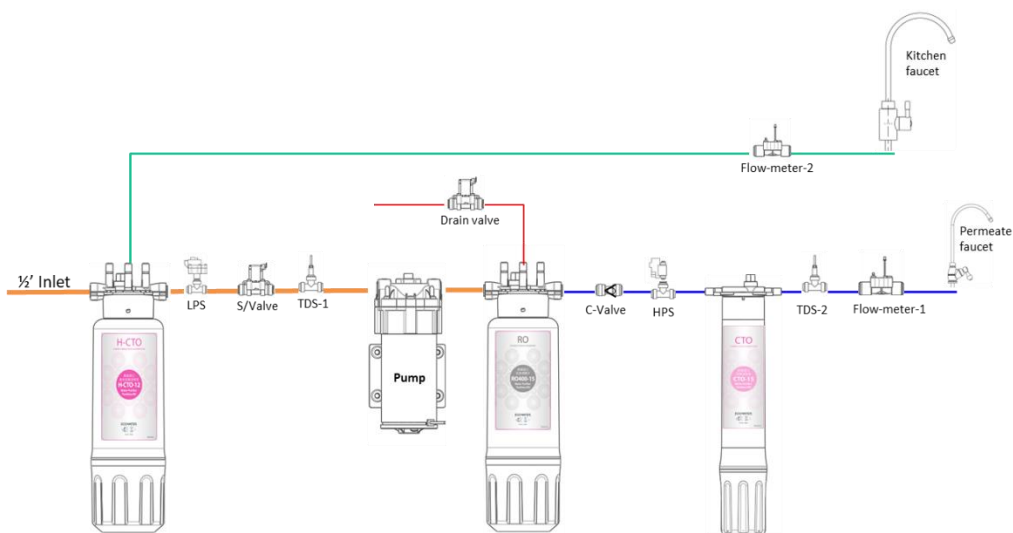

以下空白

注意事项

- 1、本机构保证检验检测的科学性、公正性和准确性，对检验检测的数据负责，并对委托方所提供的样品和技术资料保密；
- 2、本检验检测报告无编制或主检、审核、批准人的签字，或涂改、未加盖本机构检验检测专用章无效：未加盖资质认定标志的检验检测报告中的相关数据、结果，仅作为科研、教学或内部质量控制之用；
- 3、不得部分复制本检验检测报告，或复制的检验检测报告未加盖本机构检验检测专用章无效；
- 4、非监督类检验检测报告，生产方的相关信息由委托方提供并对其真实性负责；
- 5、送样委托检验检测报告，本机构所出具的检验检测结果仅对来样负责；
- 6、委托检验检测的剩余样品请在收到本检验检测报告的15-90天内领取，逾期本机构将按本机构规定处理；
- 7、若对委托检验检测结果存有异议，请在收到检验检测报告之日起的15日内向本机构提出申请，逾期将不予受理：若对监督抽查检验检测结果存有异议，按任务下达部门规定处理；
- 8、未经本机构书面同意，不得擅自使用本检验检测报告中的信息进行宣传。

本机构实验场所：

- 1、地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街3号 邮编：210019
电话：400-863-6677、025-85416425、86673778、86673779
- 2、地址：江苏省南京市玄武区红山路168号
邮编：210028 电话：025-52366666
- 3、地址：江苏省南京市玄武区碑亭巷51-1号
邮编：210018 电话：025-86670096
- 4、地址：江苏省南京市栖霞区恒广路1号
邮编：210046 电话：025-86674170
- 5、地址：江苏省南京市雨花台区宁双路28号
邮编：210012 电话：025-52366811
- 6、地址：江苏省南京市江宁区诚信大道1828号
邮编：211102 电话：025-87120110
- 7、地址：江苏省南京市江宁区水阁路8号
邮编：211106 电话：025-84983013
- 8、地址：江苏省南京市六合区天圣路150号
邮编：210048 电话：025-57098118
- 9、地址：广东省深圳市罗湖区水贝一路金展珠宝广场19F
邮编：518020 电话：0755-25624467
- 10、地址：广东省深圳市龙岗区布澜路31号李朗珠宝产业园A4栋14楼
邮编：518112 电话：0755-28468081
- 11、地址：浙江省诸暨市山下湖镇华东国际珠宝城一期市场D1406、D1407、D1408号
邮编：311800 电话：0575-87097909



微信公众号：南京质检院

客服电话：400-863-6677

行风监督电话：025-86673830

门户网站：www.njqj.org.cn