



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L 0180

江苏省卫生厅认定

涉及饮用水卫生安全产品检验机构

(认定日期: 2007年11月07日)

江苏省疾病预防控制中心 (江苏省公共卫生研究院) 检 验 报 告

检验受理编号 (环机) 20240053

样 品 名 称 怡口牌 ER0630-3L 型双出水净水机

检验申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

二〇二四年三月十二日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)

检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20240053

共 2 页 / 第 1 页

样品名称	怡口牌 ERO630-3L 型双出水净水机	受理日期	2024.02.19
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品性状	固体
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品数量	ERO630-3L 型×2 台
生产日期或批号	2024 年 01 月 17 日		

评价结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001),对送检样品进行了卫生安全性检验,检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023。

结果表明:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数(以 O_2 计)、铅、镉、汞、铬(六价)、砷、挥发性酚类、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)的要求。

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

最终审核日期

周长美 余新

2024 年 3 月 12 日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20240053

共 2 页 / 第 2 页

样 品 名 称	怡口牌 ER0630-3L 型双出水净水机	受 理 日 期	2024.02.19
检 验 项 目	卫生安全性检验	检 验 完 成 日 期	2024.03.05

检 测 结 果

测定项目	单位	测定结果			卫生规范要求	判定
		空白	样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	增加量≤5	合格
浑浊度	NTU	0.15	0.16	0.17	增加量≤0.5	合格
臭和味	/	无	无	无	无异臭和异味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	不产生任何肉眼可见碎片杂物等	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.24	0.24	0.24	增加量≤2	合格
铅	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	增加量≤0.001	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0005	合格
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0002	合格
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	增加量≤0.005	合格
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	增加量≤0.001	合格
挥发性酚类	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	增加量≤0.002	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检出	合格

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

最终审核日期

周水美 2024 年 3 月 12 日

检验机构
检验章

检验检测专用章



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L 0180

江苏省卫生厅认定

涉及饮用水卫生安全产品检验机构

(认定日期: 2007年11月07日)

江苏省疾病预防控制中心 (江苏省公共卫生研究院) 检 验 报 告

检验受理编号 (环机) 20240054

样 品 名 称 怡口牌 ER0630-3L 型双出水净水机

检验申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

二〇二四年三月十二日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)

检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20240054

共 4 页 / 第 1 页

样品名称	怡口牌 ER0630-3L 型双出水净水机	受理日期	2024.02.19
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品性状	固体
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品数量	ER0630-3L 型×2 台
生产日期或批号	2024 年 01 月 17 日		

评价结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001),对送检样品进行了总体性能实验。

结果表明:以申报产水流量 6L/min,该水质处理器在产水量 0L、7000L 时,其出水水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)的要求。

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

最终审核日期

周长美 2024 年 3 月 12 日

检验机构
公章

3201061206032

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机)20240054

共4页 / 第2页

样 品 名 称	怡口牌 ER0630-3L 型双出水净水机	受 理 日 期	2024.02.19
检 验 项 目	总体性能试验	检 验 完 成 日 期	2024.03.05

检 测 结 果

水质分析检验结果 通水开始, 全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生规范要求	判定
			样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	≤15	合格
浑浊度	NTU	0.22	0.21	0.22	≤1	合格
臭和味	/	无	无	无	不得有异臭、异味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	7.82	7.81	7.81	6.5~8.5	合格
总硬度	mg/L	121.1	121.1	121.1	≤450	合格
铝	mg/L	0.059	0.033	0.029	≤0.2	合格
铁	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.3	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.1	合格
铜	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
锌	mg/L	0.021	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
挥发性酚类	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
硫酸盐	mg/L	32.7	33.5	33.0	≤250	合格
氯化物	mg/L	22.6	23.6	23.1	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	173	175	174	≤1000	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.76	0.24	0.24	≤3	合格
砷	mg/L	0.001	0.001	0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	0.20	0.20	0.20	≤1.0	合格
铅	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	1.75	1.54	1.51	≤10	合格
硒	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.002	合格

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20240054

共 4 页 / 第 3 页

三氯甲烷	mg/L	0.013	<0.001	<0.001	≤0.06	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样中不得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	/	不评价
游离氯	mg/L	0.05	<0.01	<0.01	/	不评价

水质分析检验结果 通水结束, 全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生规范要求	判定
			样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	≤15	合格
浑浊度	NTU	0.21	0.18	0.19	≤1	合格
臭和味	/	无	无	无	不得有异臭、异味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	7.75	7.72	7.72	6.5~8.5	合格
总硬度	mg/L	122.1	122.1	122.1	≤450	合格
铝	mg/L	0.066	0.063	0.065	≤0.2	合格
铁	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.3	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.1	合格
铜	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
锌	mg/L	0.015	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
挥发性酚类	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
硫酸盐	mg/L	41.8	41.6	41.2	≤250	合格
氯化物	mg/L	27.4	27.4	27.1	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	171	174	171	≤1000	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.76	0.24	0.24	≤3	合格
砷	mg/L	0.001	0.001	0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	0.22	0.23	0.22	≤1.0	合格
铅	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)

检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20240054

共 4 页 / 第 4 页

硝酸盐(以 N 计)	mg/L	1.98	1.96	1.95	≤10	合格
硒	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.002	合格
三氯甲烷	mg/L	0.015	<0.001	<0.001	≤0.06	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样中不 得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	/	不评价
游离氯	mg/L	0.05	<0.01	<0.01	/	不评价

(以下空白)



法定代表人(或授权技术负责人)

周长喜

最终审核日期

2024年3月12日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L 0180

江苏省卫生厅认定

涉及饮用水卫生安全产品检验机构

(认定日期: 2007年11月07日)

江苏省疾病预防控制中心 (江苏省公共卫生研究院) 检 验 报 告

检验受理编号 (环机) 20240055

样 品 名 称 怡口牌 ER0630-3L 型双出水净水机

检验申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

二〇二四年三月十二日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)

检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20240055

共 3 页 / 第 1 页

样品名称	怡口牌 ER0630-3L 型双出水净水机	受理日期	2024.02.19
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品性状	固体
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品数量	ER0630-3L 型×2 台
生产日期或批号	2024 年 01 月 17 日		

评价结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范一般水质处理器》(2001),对送检样品进行了加标实验。

结果表明:以申报净水流量 6L/min,在产水量 0L、1750L、3500L、5250L 和 7000L 时,该净水器对人工配制水中的挥发性酚类、三氯甲烷、四氯化碳、高锰酸盐指数(以 O_2 计)的去除率均符合生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范一般水质处理器(2001)的要求。

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

周 长 美

最终审核日期

2024 年 3 月 2 日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)

检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20240055

共 3 页 / 第 2 页

样 品 名 称	怡口牌 ER0630-3L 型双出水净水机	受 理 日 期	2024.02.19
检 验 项 目	加标试验	检 验 完 成 日 期	2024.03.04

检 测 结 果

通水开始第 1 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率(%)		去除率 要求(%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
挥发性酚类	mg/L	0.011	<0.002	<0.002	100.0	100.0	≥80
三氯甲烷	μg/L	283	<1	<1	100.0	100.0	≥80
四氯化碳	μg/L	11.98	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥80
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	15.24	7.84	7.84	48.6	48.6	≥25

1/4 段末第 2 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率(%)		去除率 要求(%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
挥发性酚类	mg/L	0.010	<0.002	<0.002	100.0	100.0	≥80
三氯甲烷	μg/L	296	<1	<1	100.0	100.0	≥80
四氯化碳	μg/L	11.1	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥80
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	15.04	8.24	8.44	45.2	43.9	≥25

2/4 段末第 3 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率(%)		去除率 要求(%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
挥发性酚类	mg/L	0.010	<0.002	<0.002	100.0	100.0	≥80
三氯甲烷	μg/L	302	<1	<1	100.0	100.0	≥80
四氯化碳	μg/L	10.38	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥80
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	15.04	7.04	6.64	53.2	55.9	≥25

3/4 段末第 4 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率(%)		去除率 要求(%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20240055

共 3 页 / 第 3 页

挥发性酚类	mg/L	0.010	<0.002	<0.002	100.0	100.0	≥80
三氯甲烷	μg/L	306	<1	<1	100.0	100.0	≥80
四氯化碳	μg/L	10.34	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥80
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	15.24	6.84	7.04	55.1	53.8	≥25

4/4 段末第 5 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率(%)		去除率 要求(%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
挥发性酚类	mg/L	0.010	<0.002	<0.002	100.0	100.0	≥80
三氯甲烷	μg/L	310	2	2	99.4	99.4	≥80
四氯化碳	μg/L	11.2	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥80
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	15.24	8.04	8.04	47.2	47.2	≥25

(以下空白)



法定代表人(或授权技术负责人)

周长美

最终审核日期

2024 年 3 月 12 日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L 0180

江苏省卫生厅认定

涉及饮用水卫生安全产品检验机构

(认定日期：2007年11月07日)

江苏省疾病预防控制中心 (江苏省公共卫生研究院) 检 验 报 告

检验受理编号 (环机) 20240056

样 品 名 称 怡口牌 ER0630-3L 型双出水净水机

检验申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

二〇二四年三月十二日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)

检验报告

样品受理编号(环机) 20240056

共2页 / 第1页

样品名称 怡口牌 ER0630-3L 型双出水净水机

受理日期 2024.02.19

送检单位 昆山怡口净水系统有限公司

样品性状 固体

生产单位 昆山怡口净水系统有限公司

样品数量 ER0630-3L 型×2 台

生产日期或批号 2024 年 01 月 17 日

评价结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理装置》(2001),对送检样品进行了卫生安全性检验。

结果表明:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数(以 O_2 计)、铅、镉、汞、铬(六价)、砷、挥发性酚类、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理装置》(2001)的要求。


(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

周长美

最终审核日期

2024年3月12日

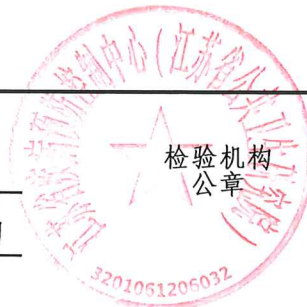

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20240056

共 2 页 / 第 2 页

样 品 名 称	怡口牌 ER0630-3L 型双出水净水机	受 理 日 期	2024.02.19
检 验 项 目	卫生安全性检验	检 验 完 成 日 期	2024.03.05

检 测 结 果

测定项目	单位	测定结果			卫生规范要求	判定
		空白	样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	增加量≤5	合格
浑浊度	NTU	0.15	0.17	0.18	增加量≤0.5	合格
臭和味	/	无	无	无	无异臭和异味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	不产生任何肉眼可见碎片杂物等	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.24	0.36	0.36	增加量≤2	合格
铅	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	增加量≤0.001	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0005	合格
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0002	合格
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	增加量≤0.005	合格
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	增加量≤0.001	合格
挥发性酚类	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	增加量≤0.002	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检出	合格

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

最终审核日期

周长美
2024 年 3 月 12 日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L 0180

江苏省卫生厅认定

涉及饮用水卫生安全产品检验机构

(认定日期: 2007年11月07日)

江苏省疾病预防控制中心 (江苏省公共卫生研究院) 检 验 报 告

检验受理编号 (环机) 20240057

样 品 名 称 怡口牌 ER0630-3L 型双出水净水机

检验申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

二〇二四年三月十二日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)

检验报告

样品受理编号(环机) 20240057

共4页 / 第1页

样品名称	怡口牌 ER0630-3L 型双出水净水机	受理日期	2024.02.19
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品性状	固体
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品数量	ER0630-3L 型×2 台
生产日期或批号	2024 年 01 月 17 日		

评价结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001),对送检样品进行了总体性能实验。

结果表明:以申报产水流量 2L/min,该水质处理器在产水量 0L、7000L 时,其出水水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)的要求。

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

周长美

最终审核日期

2024 年 3 月 12 日

检验机构
公章

3201061206032

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20240057

共 4 页 / 第 2 页

样 品 名 称 怡口牌 ER0630-3L 型双出水净水机

受 理 日 期 2024.02.19

检 验 项 目 总体性能试验

检 验 完 成 日 期 2024.03.05

检 测 结 果

水质分析检验结果 通水开始, 全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生规范要求	判定
			样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	≤5	合格
浑浊度	NTU	0.22	0.20	0.19	≤1	合格
臭和味	/	无	无	无	不得有能觉察的臭和味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	7.82	7.01	7.01	高于 5.0	合格
总硬度	mg/L	121.1	<1.0	<1.0	≤450	合格
铝	mg/L	0.059	<0.01	<0.01	≤0.2	合格
铁	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.3	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.1	合格
铜	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
锌	mg/L	0.021	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
挥发性酚类	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
硫酸盐	mg/L	32.7	<0.5	<0.5	≤250	合格
氯化物	mg/L	22.6	2.1	2.1	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	173	6	8	≤1000	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.76	0.24	0.24	≤1.0	合格
砷	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	0.20	<0.05	<0.05	≤1.0	合格
铅	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	1.75	0.07	0.07	≤10	合格
硒	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20240057

共 4 页 / 第 3 页

四氯化碳	μg/L	<0.1	<0.1	<0.1	≤1.8	合格
三氯甲烷	μg/L	13	<1	<1	≤15	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤20	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得 检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	/	不评价
游离氯	mg/L	0.05	<0.01	<0.01	/	不评价

水质分析检验结果 通水结束，全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生规范要求	判定
			样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	≤5	合格
浑浊度	NTU	0.20	0.16	0.15	≤1	合格
臭和味	/	无	无	无	不得有能觉察的臭 和味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	7.80	6.95	6.95	高于 5.0	合格
总硬度	mg/L	122.1	<1.0	<1.0	≤450	合格
铝	mg/L	0.062	<0.01	<0.01	≤0.2	合格
铁	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.3	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.1	合格
铜	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
锌	mg/L	0.018	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
挥发性酚类	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
硫酸盐	mg/L	41.2	<0.5	<0.5	≤250	合格
氯化物	mg/L	27.0	0.9	0.9	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	176	6	7	≤1000	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.72	0.24	0.24	≤1.0	合格
砷	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	0.21	<0.05	<0.05	≤1.0	合格

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20240057

共 4 页 / 第 4 页

铅	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	1.89	0.31	0.30	≤10	合格
硒	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
四氯化碳	μg/L	<0.1	<0.1	<0.1	≤1.8	合格
三氯甲烷	μg/L	15	<1	<1	≤15	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤20	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得 检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	/	不评价
游离氯	mg/L	0.05	<0.01	<0.01	/	不评价


(以下空白)



法定代表人(或授权技术负责人)

最终审核日期

周长美 2024 年 3 月 12 日

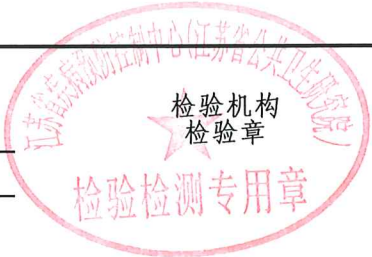



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L 0180

江苏省卫生厅认定

涉及饮用水卫生安全产品检验机构

(认定日期: 2007 年 11 月 07 日)

江苏省疾病预防控制中心 (江苏省公共卫生研究院) 检 验 报 告

检验受理编号 (环机) 20240058

样 品 名 称 怡口牌 ER0630-3L 型双出水净水机

检验申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

二〇二四年三月十二日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)

检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20240058

共 4 页 / 第 1 页

样 品 名 称 怡口牌 ER0630-3L 型双出水净水机

受 理 日 期 2024. 02. 19

送 检 单 位 昆山怡口净水系统有限公司

样 品 性 状 固体

生 产 单 位 昆山怡口净水系统有限公司

样 品 数 量 ER0630-3L 型 × 2 台

生产日期或批号 2024 年 01 月 17 日

评价结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理装置》(2001), 对送检样品进行了加标实验。

结果表明: 以申报净水流量 2L/min, 在产水量 0L、1750L、3500L、5250L、7000L 时, 该水质处理器对人工配制水中的砷、镉、铬(六价)、氟化物、铅、硝酸盐(以 N 计)、三氯甲烷、四氯化碳的去除率均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》(2001) 的要求。

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

周 长 美

最 终 审 核 日 期

2024 年 3 月 12 日

检验机构
公章

3201061206032

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20240058

共 4 页 / 第 2 页

样 品 名 称 怡口牌 ER0630-3L 型双出水净水机

受 理 日 期 2024.02.19

检 验 项 目 加标试验

检 验 完 成 日 期 2024.03.05

检 测 结 果

通水开始第 1 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
砷	mg/L	0.298	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83
镉	mg/L	0.0269	0.001	0.001	96.3	96.3	≥83
铬(六价)	mg/L	0.153	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67
氟化物	mg/L	7.4	0.3	0.1	95.9	98.6	≥75
铅	mg/L	0.160	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥90
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	30.8	<0.5	<0.5	100.0	100.0	≥67
三氯甲烷	μg/L	286	<1	<1	100.0	100.0	≥95
四氯化碳	μg/L	87.9	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥98

1/4 段末第 2 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
砷	mg/L	0.303	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83
镉	mg/L	0.0268	0.001	0.001	96.3	96.3	≥83
铬(六价)	mg/L	0.151	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67
氟化物	mg/L	7.2	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥75
铅	mg/L	0.152	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥90
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	30.0	<0.5	<0.5	100.0	100.0	≥67
三氯甲烷	μg/L	312	<1	<1	100.0	100.0	≥95
四氯化碳	μg/L	89.5	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥98

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20240058

共 4 页 / 第 3 页

2/4 段末第 3 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
砷	mg/L	0.309	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83
镉	mg/L	0.0271	0.001	0.001	96.3	96.3	≥83
铬(六价)	mg/L	0.151	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67
氟化物	mg/L	7.6	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥75
铅	mg/L	0.150	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥90
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	33.0	0.6	0.6	98.2	98.2	≥67
三氯甲烷	μ g/L	301	<1	<1	100.0	100.0	≥95
四氯化碳	μ g/L	76.6	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥98

3/4 段末第 4 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
砷	mg/L	0.298	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83
镉	mg/L	0.0265	0.001	0.001	96.2	96.2	≥83
铬(六价)	mg/L	0.149	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67
氟化物	mg/L	7.7	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥75
铅	mg/L	0.149	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥90
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	32.6	<0.5	<0.5	100.0	100.0	≥67
三氯甲烷	μ g/L	302	<1	<1	100.0	100.0	≥95
四氯化碳	μ g/L	86.8	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥98

4/4 段末第 5 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
砷	mg/L	0.298	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83
镉	mg/L	0.0267	0.001	0.001	96.3	96.3	≥83
铬(六价)	mg/L	0.151	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67
氟化物	mg/L	8.4	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥75
铅	mg/L	0.151	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥90
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	36.4	<0.5	<0.5	100.0	100.0	≥67

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20240058

共 4 页 / 第 4 页

三氯甲烷	$\mu\text{g/L}$	307	<1	<1	100.0	100.0	≥ 95
四氯化碳	$\mu\text{g/L}$	87.5	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥ 98

(以下空白)



法定代表人(或授权技术负责人)

周 长 夏

最终审核日期

2024年3月12日

