



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L12972

浙微测
FSDA Testing



净水机水效检验检测报告

报告编号：FG230714-06

产品名称：怡口牌 EWSH-100E 型反渗透直饮机

规格型号：EWSH-100E

生产者名称：昆山怡口净水系统有限公司

浙江弗里斯检测技术有限公司
Zhejiang Fries Testing Technology Co., Ltd.



检 验 检 测 报 告

报告编号：FG230714-06

第 1 页 共 8 页

生产者名称	昆山怡口净水系统有限公司	检验类别	委托检验
样品名称	怡口牌 EWSH-100E 型 反渗透直饮机	委托日期	2023 年 07 月 14 日
规格型号	EWSH-100E	到样日期	2023 年 07 月 14 日
样品等级	合格品	样品数量	1 台
生产日期/ 批号	2023. 6. 15	样品状态	整机完好
检验和判定 依据	《净水机水效限定值及水效等级》GB 34914-2021		
检验项目	净水流量、总净水量、净水产水率、去除率共 4 项。		
检 验 结 论	经检验，所检项目符合 GB 34914-2021《净水机水效限定值及水效等级》的相关要求，其水效等级为 2 级。 (以下空白) 签发日期：2023 年 08 月 07 日 (检验检测专用章) 		

批准：余君靖

审核：岑徐益

编制：胡贵

报告编号: FG230714-06

第 2 页 共 8 页

样品描述及说明	产品参数			
	类别	☒ 反渗透净水机		☐ 纳滤净水机
	标称的净水流量	0.27L/min		
	额定总净水量	3000L		
	压力罐（储水罐）	☐ 有 ☐ 参与工艺处理 ☐ 不参与工艺处理		☒ 无
	运行模式	该产品为连续运行模式		
	外形尺寸 长×宽×高（mm）	400×425×1400		
	重量（kg）	27		
	网络功能	☐ 有 ☒ 无		
	滤芯更换提醒	☒ 有 ☐ 无		
	关键零部件			
	名称	型号	技术参数	描述
	增压泵	EC-80202-75	DC24V	/
	进水电磁阀	FPD-270L1-DC24V	0.02-1.2MPa	/
	进水电磁阀	FPD-90L30-DC24V	0.02-1.2MPa	×2
浓水电磁阀	FPD-90M30-DC24V	0.42MPa-300mL/min	/	
聚丙烯熔喷滤芯	/	/	/	
颗粒活性炭滤芯	/	/	/	
反渗透膜滤芯	/	/	/	
压缩活性炭滤芯	/	/	/	
其他说明：开能牌 CN 型紫外线杀菌灯组件和开能牌 ZW1 型紫外线杀菌器组件共一套。				

检验检测报告

报告编号: FG230714-06

第 3 页 共 8 页

样
品
照
片

一、样品照片、压力罐照片（如有）



整机



内部结构

怡口牌EWSH-100E型反渗透直饮水机

产品型号: EWSH-100E
 净水流量: 0.27L/min
 额定总净水量: 3000L
 适用水温: 5-38℃
 环境温度: ≤90%RH
 进水水质: 符合GB5749-2022的市政自来水
 出水水质: 符合《生活饮用水水质处理卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》(2001)的要求
 卫生许可批准文号:
 执行标准: Q/320583 AYYK009-2022直饮水机
 GB4706.1-2005 GB4706.19-2008
 生产日期: 详见整机条码
 注意事项:
 1、严格按照产品说明书要求进行安装和使用。
 2、定期清洗和更换滤芯。
 3、本产品标志是依科沃特系统有限公司的标志。
 昆山怡口净水系统有限公司
 公司地址: 江苏省昆山市玉山镇玉杨路366号5号房和4号房
 公司电话: 0512-50367200
 生产企业名称: 开能健康科技集团股份有限公司
 生产企业地址: 上海市浦东新区川沙镇川大路518号
 生产企业电话: (021) 58599999

合格证

已检验 准予出厂



6042224 Rev.A

铭牌

检验检测报告


报告编号: FG230714-06

第 4 页 共 8 页

二、关键零部件照片



增压泵

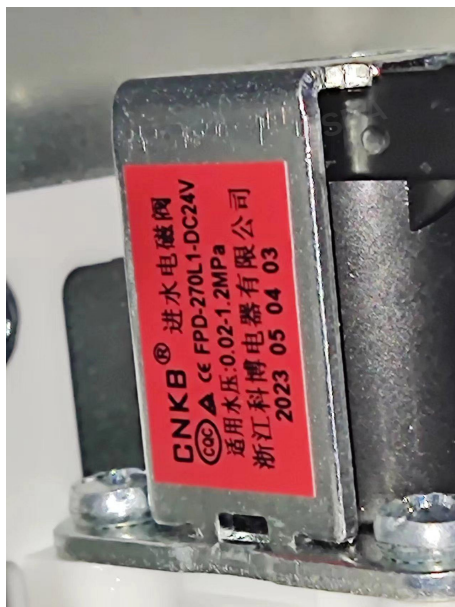

进水电磁阀



进水电磁阀



浓水电磁阀

检验检测报告

报告编号: FG230714-06

第 5 页 共 8 页



聚丙烯熔喷滤芯



颗粒活性炭滤芯



反渗透膜滤芯




压缩活性炭滤芯

检验检测报告

报告编号: FG230714-06

第 6 页 共 8 页

三、水处理工艺图

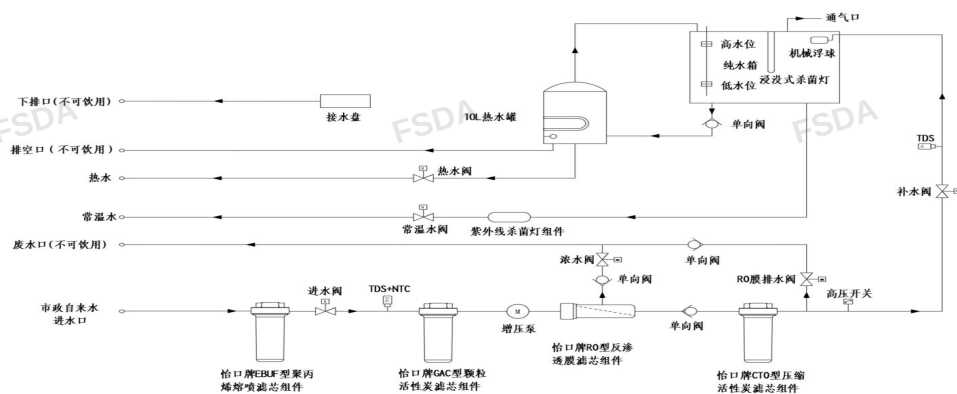

注: /

检验检测报告

报告编号: FG230714-06

第 7 页 共 8 页

检验检测结果						
序号	检验项目			标准要求	检验结果	单项判定
1	总净水量			净水机的总净水量不小于额定总净水量 <u>3000L</u> 1 级：≥4000L 2 级：≥3000L 3 级：≥2000L	3000. 3L	P
2	净水产水率			1 级：净水产水率≥65% 2 级：净水产水率≥55% 3 级：净水产水率≥45%	58. 9%	P
3	净水量依次达到额定总净水量	0 %	净水流量	不小于标称值 <u>0. 27L/min</u>	0. 67L/min	P
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	98. 9%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	94. 4%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
			硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	纳滤净水机≥90%	/	N
		2 5 % 段末	净水流量	不小于标称值 <u>0. 27L/min</u>	0. 63L/min	P
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	98. 3%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	94. 0%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
			硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	纳滤净水机≥90%	/	N

检验检测报告

报告编号: FG230714-06

第 8 页 共 8 页

检验检测结果						
序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项判定	
3	净水量依次达到额定总净水量	50%段末	净水流量	不小于标称值 0.27L/min	0.60L/min	P
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	98.0%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	93.7%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
			硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	纳滤净水机≥90%	/	N
		75%段末	净水流量	不小于标称值 0.27L/min	0.58L/min	P
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	97.3%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	93.5%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
			硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	纳滤净水机≥90%	/	N
		100%段末	净水流量	不小于标称值 0.27L/min	0.53L/min	P
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	96.7%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	93.0%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
			硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	纳滤净水机≥90%	/	N
备注	单项判定：P 试验结果符合要求，F 试验结果不符合要求，N 不适用。					

(本页以下空白)

报 告 说 明

- 1、对检验/检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出。
- 2、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，并对委托方提供的样品和技术资料保密。
- 3、委托方对所提供的技术资料 and 样品的真实性负责。
- 4、不得部分复制本检测报告。
- 5、本检验/检测报告无“检验检测专用章”或本公司公章无效；本检测报告无授权签字人签字无效；涂改无效。
- 6、一般情况，委托检测仅对来样负责。

地 址：浙江省慈溪市白沙路街道三北大街 2588 号
邮政编码：315300
电 话：0574-63038712/63120007
传 真：0574-63038713
邮 箱：company@china-fsda.com
网 址：www.china-fsda.com