



浙品码



191112342548



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L12972

浙微测
FSDA Testing



净水机水效检验检测报告

报告编号：FW220627-33

产品名称：怡口牌 EWSH-120 型直饮水机

规格型号：EWSH-120

生产者名称：昆山怡口净水系统有限公司

浙江弗里斯检测技术有限公司
Zhejiang Fries Testing Technology Co., Ltd.

检验检测专用章

检验检测报告

报告编号: FW220627-33

第 1 页 共 7 页

生产者名称	昆山怡口净水系统有限公司	检验类别	委托检验
样品名称	怡口牌 EWSH-120 型直饮水机	委托日期	2022 年 06 月 27 日
规格型号	EWSH-120	到样日期	2022 年 06 月 27 日
样品等级	合格品	样品数量	1 台
生产日期/ 批号	2022 年 04 月 18 日	样品状态	整机完好
检验和判定 依据	《净水机水效限定值及水效等级》GB 34914-2021		
检验项目	净水流量、总净水量、净水产水率、去除率共 4 项。		
检 验 结 论	经检验, 所检项目符合 GB 34914-2021《净水机水效限定值及水效等级》的相关要求, 其水效等级为 <u>1</u> 级。 (以下空白) 签发日期: 2022 年 08 月 11 日 (检验检测专用章) (盖章) 检验检测专用章		

批准: 俞右靖

审核: 岑徐益

编制: 陆佳树

报告编号: FW220627-33

第 2 页 共 7 页

样品描述及说明	产品参数			
	类别	☒ 反渗透净水机		☐ 纳滤净水机
	标称的净水流量	2.0 L/min		
	额定总净水量	8000 L		
	压力罐（储水罐）	☒ 有 ☐ 参与工艺处理 ☒ 不参与工艺处理		☐ 无
	运行模式	该产品运行模式为连续性运行模式。		
	外形尺寸 长×宽×高（mm）	620×544.5×1643		
	重量（kg）	74.6		
	网络功能	☐ 有 ☒ 无		
	滤芯更换提醒	☒ 有 ☐ 无		
	关键零部件			
	名称	型号	技术参数	描述
	增压泵	QS0565F-700	额定电压：DC24V	/
	进水电磁阀	FPD180H10	额定电压：DC24V	/
	废水比例器	FPD-270N6	额定电压：DC24V	/
怡口牌聚丙烯压缩活性炭复合滤芯组件	H-CTO	Φ 98mm×310mm 孔径 10 μ m	/	
怡口牌 RO 型反渗透滤芯组件	R0800G	Φ 98mm×310mm 孔径 0.0001 μ m	/	
怡口牌 CTO 型压缩活性炭滤芯组件	CTO	Φ 59mm×322mm 孔径 5 μ m	/	
其他说明：/				

检验检测报告

报告编号: FW220627-33

第 3 页 共 7 页

样
品
照
片

一、样品照片、压力罐照片 (如有)



整机照片



铭牌照片



内部照片

报告编号: FW220627-33

第 4 页 共 7 页

行
QS0565F-700
 DIAPHRAGM BOOSTER PUMP
 进口压力: 0.5MPa
 INLET PRESSURE
 工作流量: 3.40L/min
 WORKING FLOW
 工作压力: 0.9-1.0MPa
 MAX. PRESSURE
 CE RoHS
 上海恒流泵有限公司
 SHANGHAI HENGLI PUMP CO., LTD.
 地址: 上海市浦东新区川沙新镇
 川沙新镇川沙路888号
 邮编: 201201
 电话: 021-58050000
 传真: 021-58050001
 网址: www.henglipump.com
 上海恒流泵有限公司
 SHANGHAI HENGLI PUMP CO., LTD.
 地址: 上海市浦东新区川沙新镇
 川沙新镇川沙路888号
 邮编: 201201
 电话: 021-58050000
 传真: 021-58050001
 网址: www.henglipump.com

增压泵



废水比例器



进水电磁阀



怡口牌聚丙烯压缩活性炭复合滤芯组件

检验检测报告

报告编号: FW220627-33


第 5 页 共 7 页



怡口牌 RO 型反渗透滤芯组件

怡口牌 CTO 型压缩活性炭滤芯组件

三、水处理工艺图

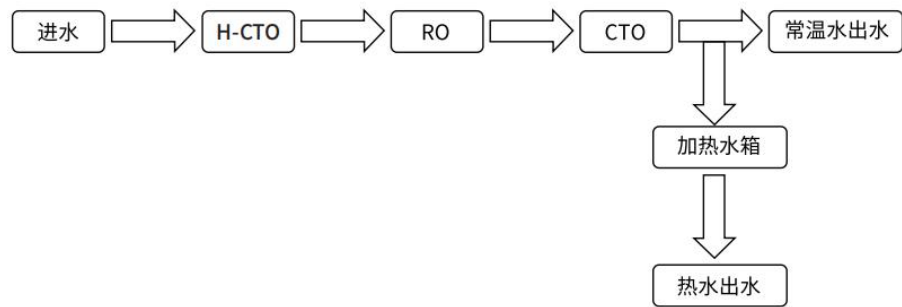

注: /

检验检测报告

报告编号: FW220627-33

第 6 页 共 7 页

检验检测结果						
序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项判定	
1	总净水量		净水机的总净水量不小于额定总净水量 <u>8000L</u> 1 级：≥4000L 2 级：≥3000L 3 级：≥2000L	8000. 2L	P	
2	净水产水率		1 级：净水产水率≥65% 2 级：净水产水率≥55% 3 级：净水产水率≥45%	69. 7%	P	
3	净水量依次达到额定总净水量	0 %	净水流量	不小于标称值 <u>2. 0</u> L/min	2. 35L/min	P
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	95. 0%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	94. 5%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
			硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	纳滤净水机≥90%	/	N
		2 5 % 段末	净水流量	不小于标称值 <u>2. 0</u> L/min	2. 30L/min	P
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	94. 3%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	94. 3%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
			硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	纳滤净水机≥90%	/	N

检验检测报告

报告编号：FW220627-33

第 7 页 共 7 页

检验检测结果						
序号	检验项目			标准要求	检验结果	单项判定
3	净水量依次达到额定总净水量	50%段末	净水流量	不小于标称值 <u>2.0</u> L/min	2.26L/min	P
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	94.0%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	94.0%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
			硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	纳滤净水机≥90%	/	N
		75%段末	净水流量	不小于标称值 <u>2.0</u> L/min	2.18L/min	P
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	93.7%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	93.9%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
			硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	纳滤净水机≥90%	/	N
		100%段末	净水流量	不小于标称值 <u>2.0</u> L/min	2.05L/min	P
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	93.5%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	93.3%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
			硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	纳滤净水机≥90%	/	N
备注	单项判定：P 试验结果符合要求，F 试验结果不符合要求，N 不适用。					

(本页以下空白)

报 告 说 明

- 1、对检验/检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出。
- 2、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，并对委托方提供的样品和技术资料保密。
- 3、委托方对所提供的技术资料 and 样品的真实性负责。
- 4、不得部分复制本检测报告。
- 5、本检验/检测报告无“检验检测专用章”或本公司公章无效；
本检测报告无授权签字人签字无效；涂改无效。
- 6、一般情况，委托检测仅对来样负责。

地 址：浙江省慈溪市白沙路街道三北大街 2588 号
邮政编码：315300
电 话：0574-63038712/63120007
传 真：0574-63038713
邮 箱：frithdt@163.com
网 址：www.china-fsda.com