



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0160

净水机水效检验检测报告



报 告 编 号: NZJ(2025)FR01-07800Z

产 品 名 称: 怡口牌EROK01-3型双出水净水机

规 格 型 号: EROK01-3

生 产 者 名 称: 昆山怡口净水系统有限公司


检验检测单位: 南京市产品质量监督检验院（南京市质量
发展与先进技术应用研究院）

检 验 检 测 报 告


报告编号：NZJ(2025)FR01-07800Z

共8页第1页 Page No:8-1

生产者名称	昆山怡口净水系统有限公司	检验类别	委托检验
样品名称	怡口牌EROK01-3型双出水净水机	委托日期	2025-12-29
规格型号	EROK01-3	到样日期	2025-12-29
样品等级	——	样品数量	1台
生产日期\批号	——\——	样品状态	符合检验要求
检验和判定依据	GB 34914-2021《净水机水效限定值及水效等级》 GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》		
检验项目	净水流量、总净水量、净水产水率、去除率共4项。		
检验结论	经检验，所检项目符合GB 34914-2021《净水机水效限定值及水效等级》的相关要求，其水效等级为1级。 (以下空白) 签发日期： 2026年01月26日 (检验检测专用章)		

批准：

审核：

主检：

检验检测结果						
序号	检验项目			标准要求	检验结果	单项判定
1	总净水量			净水机的总净水量不小于额定总净水量5500L 1级：≥4000L 2级：≥3000L 3级：≥2000L	5500L	P
2	净水产水率			1级：净水产水率≥65% 2级：净水产水率≥55% 3级：净水产水率≥45%	67.6%	P
3	净水量依次达到额定总净水量	0%	净水流量	不小于标称值2.5L/min	3.68L/min	P
			总硬度（以CaCO ₃ 计）	反渗透净水机≥90%	97.2%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	91.1%	P
		25%段末	净水流量	不小于标称值2.5L/min	3.60L/min	P
			总硬度（以CaCO ₃ 计）	反渗透净水机≥90%	98.0%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	92.3%	P
		50%段末	净水流量	不小于标称值2.5L/min	3.58L/min	P
			总硬度（以CaCO ₃ 计）	反渗透净水机≥90%	98.0%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	91.9%	P
		75%段末	净水流量	不小于标称值2.5L/min	3.17L/min	P
			总硬度（以CaCO ₃ 计）	反渗透净水机≥90%	98.4%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	93.4%	P
		100%段末	净水流量	不小于标称值2.5L/min	2.84L/min	P
			总硬度（以CaCO ₃ 计）	反渗透净水机≥90%	98.0%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	90.6%	P
备注	单项判定：P试验结果符合要求，F试验结果不符合要求，N不适用。					

检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号:NZJ(2025)FR01-07800Z

共8页第3页 Page No:8-3

样品描述及说明	产品参数			
	类型	☒ 反渗透净水机 ☐ 纳滤净水机		
	标称的净水流量	2.5 L/min		
	额定总净水量	5500 L		
	压力罐（储水罐）	☐ 有 ☐ 参与处理工艺 ☐ 不参与处理工艺		☒ 无
	运行模式	连续运行模式（连续制水6分钟，冲洗10秒，上电制水，断电停水，无出水时间长度限制）		
	外形尺寸 长×宽×高(mm)	430*151*460		
	重量(kg)	13.5		
	网络功能	☐ 有 ☒ 无		
	滤芯更换提醒	☒ 有 ☐ 无		
	关键零部件			
	名称	型号	技术参数	描述
	增压泵	DP-150-1200JZ-X	DC36V	——
	废水电磁阀	FPD-90N12-DC36V	0.42Mpa 1200ml/min	——
	进水电磁阀	FPD-270Q8-DC36V	适用水压：0.02~0.8Mpa	——
	聚丙烯压缩活性炭复合滤芯组件	H-CTO-12N	直径：98mm 长度：310mm	——
	RO型反渗透滤芯组件	R01200-11	直径：120mm 长度：310mm	——
CTO压缩活性炭滤芯组件	CTO-16	直径：59mm 长度：322mm	——	
其他说明：——				


检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号:NZJ(2025)FR01-07800Z

共8页第4页 Page No:8-4

一、样品照片、压力罐照片（如有）

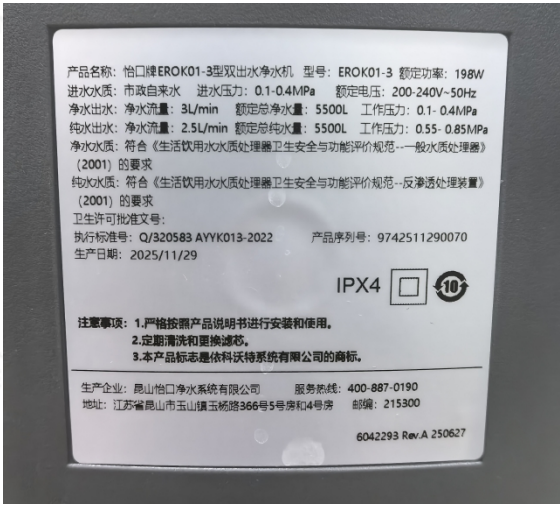

EROK01-3 (铭牌)

样品照片



EROK01-3 (整体)

检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号:NZJ(2025)FR01-07800Z

共8页第5页 Page No:8-5

二、关键零部件照片



EROK01-3（内部结构）

样
品
照
片



EROK01-3（增压泵）


检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号:NZJ(2025)FR01-07800Z

共8页第6页 Page No:8-6

样
品
照
片

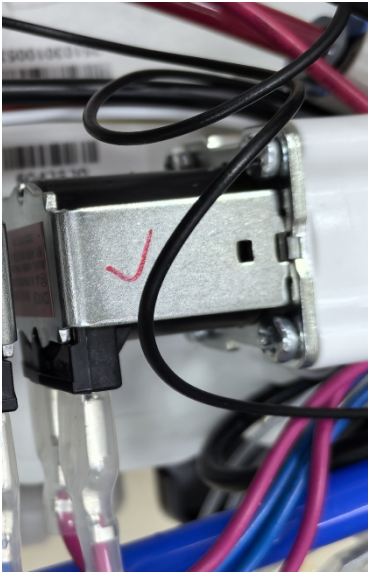

ER0K01-3 (废水电磁阀)



ER0K01-3 (进水电磁阀)

检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号:NZJ(2025)FR01-07800Z

共8页第7页 Page No:8-7

样品照片



EROK01-3（聚丙烯压缩活性炭复合滤芯组件）



EROK01-3（RO 型反渗透滤芯组件）

检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号:NZJ(2025)FR01-07800Z


共8页第8页 Page No:8-8



EROK01-3 (CTO 压缩活性炭滤芯组件)

样品照片

三、水处理工艺图

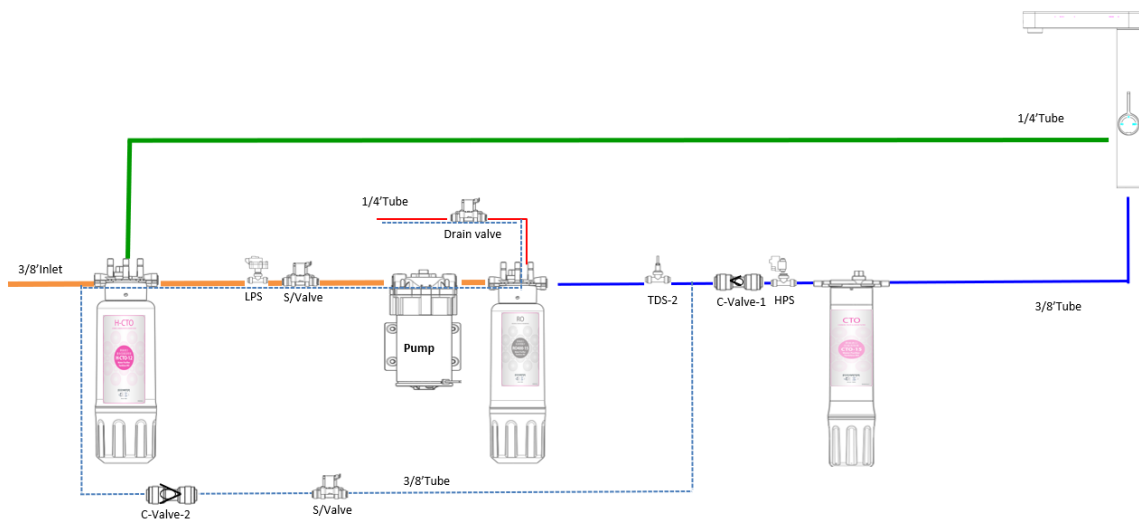

以下空白

注意事项

- 1、本机构保证检验检测的科学性、公正性和准确性，对检验检测的数据负责，并对委托方所提供的样品和技术资料保密；
- 2、本检验检测报告无编制或主检、审核、批准人的签字，或涂改、未加盖本机构检验检测专用章无效；未加盖资质认定标志的检验检测报告中的相关数据、结果，仅作为科研、教学或内部质量控制之用；
- 3、不得部分复制本检验检测报告，或复制的检验检测报告未加盖本机构检验检测专用章无效；
- 4、非监督类检验检测报告，生产方的相关信息由委托方提供并对其真实性负责；
- 5、送样委托检验检测报告，本机构所出具的检验检测结果仅对来样负责；
- 6、委托检验检测的剩余样品请在收到本检验检测报告的15-90天内领取，逾期本机构将按本机构规定处理；
- 7、若对委托检验检测结果存有异议，请在收到检验检测报告之日起的15日内向本机构提出申请，逾期将不予受理；
若对监督抽查检验检测结果存有异议，按任务下达部门规定处理；
- 8、未经本机构书面同意，不得擅自使用本检验检测报告中的信息进行宣传。

本机构实验场所：

- 1、地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街3号 邮编：210019
电话：400-863-6677、025-85416425、86673778、86673779
- 2、地址：江苏省南京市玄武区红山路168号
邮编：210028 电话：025-52366666
- 3、地址：江苏省南京市玄武区碑亭巷51-1号
邮编：210018 电话：025-86670096
- 4、地址：江苏省南京市栖霞区恒广路1号
邮编：210046 电话：025-86674170
- 5、地址：江苏省南京市雨花台区宁双路28号
邮编：210012 电话：025-52366811
- 6、地址：江苏省南京市江宁区诚信大道1828号
邮编：211102 电话：025-87120110
- 7、地址：江苏省南京市江宁区水阁路8号
邮编：211106 电话：025-84983013
- 8、地址：江苏省南京市六合区天圣路150号
邮编：210048 电话：025-57098118
- 9、地址：广东省深圳市罗湖区水贝一路金展珠宝广场19F
邮编：518020 电话：0755-25624467
- 10、地址：广东省深圳市龙岗区布澜路31号李朗珠宝产业园A4栋14楼
邮编：518112 电话：0755-28468081
- 11、地址：浙江省诸暨市山下湖镇华东国际珠宝城一期市场D1406、D1407、D1408号
邮编：311800 电话：0575-87097909



微信公众号：南京质检院

客服电话：400-863-6677

行风监督电话：025-86673830

门户网站：www.njqj.org.cn