



231020341664

净水机水效检验检测报告

报告编号：W2025WTS0003
产品名称：怡口牌ERH-X10型双出水净热一体机
规格型号：ERH-X10
生产者名称：昆山怡口净水系统有限公司


检验检测单位（盖章）：连云港市质量技术综合检验检测中心
江苏省净水产品质量检验检测中心





检 验 检 测 报 告

报告编号： W2025WTS0003共 8 页 第 1 页

生产者名称	昆山怡口净水系统有限公司	检验类别	委送检验
样品名称	怡口牌ERH-X10型双出水净热一体机	委托日期	2025-1-6
规格型号	ERH-X10	到样日期	2025-1-6
样品等级	——	样品数量	1台
生产日期/批号	2024-11-26/——	样品状态	符合检验要求
检验和判定依据	GB 34914-2021 《净水机水效限定值及水效等级》		
检验项目	净水流量、总净水量、净水产水率、去除率共 4 项。		
检验结论	经检验，所检项目符合GB 34914-2021 《净水机水效限定值及水效等级》的相关要求，其水效等级为1级。 (以下空白)  签发日期：2025年1月17日 (检验检测专用章)		

批准：

审核：

主检：

检验检测报告

报告编号: W2025WTS0003

共 8 页 第 2 页


样品描述及说明	产品参数			
	类型	☒ 反渗透净水机 ☐ 纳滤净水机		
	标称的净水流量	2.5L/min		
	额定总净水量	7000L		
	压力罐（储水罐）	☐ 有 ☐ 参与处理工艺 ☐ 不参与处理工艺	☒ 无	
	运行模式	连续运行模式（连续制水6分钟，冲洗10秒，上电制水，断电停水，无出水时间长度限制）。		
	外形尺寸 长×宽×高（mm）	463×160×458		
	重量（kg）	18.5		
	网络功能	☒ 有 ☐ 无		
	滤芯更换提醒	☒ 有 ☐ 无		
	关键零部件			
	名称	型号	技术参数	描述
	增压泵	DP-150-1000JZ-V	36VDC, 3.0A	隔膜泵
	废水比例器	FPD-180N311A-DC36	DC36V, 0.69Mpa, 1300ml/min	/
	进水电磁阀	FPD-270Q8-DC36V	DC36V, 0.02-0.8Mpa	4个
	主要净化元件	Φ120mm×349mm	孔径: 0.0001 μm	R01000-12反渗透膜滤芯
	其它净化元件	Φ100mm×349mm	H-CTO-18	PET压缩活性炭复合滤芯
		Φ65mm×349mm	CTO-20	压缩活性炭滤芯
其他说明: —				

检验检测报告

报告编号: W2025WTS0003

共 8 页 第 3 页


一、样品照片

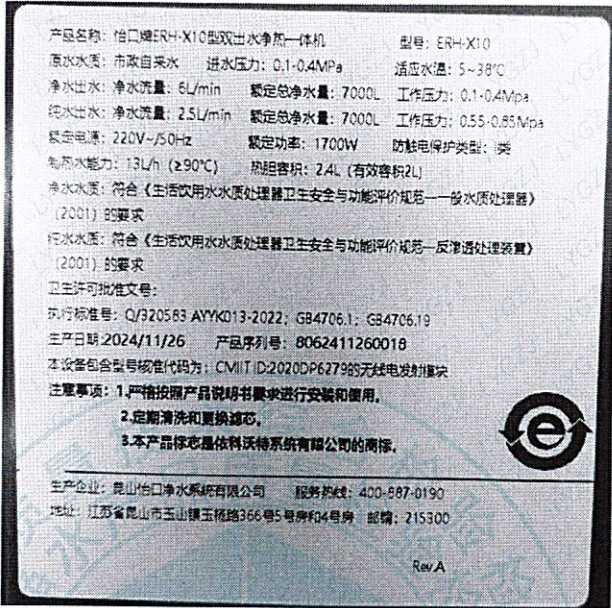

ERH-X10 (铭牌)



ERH-X10 (整机)

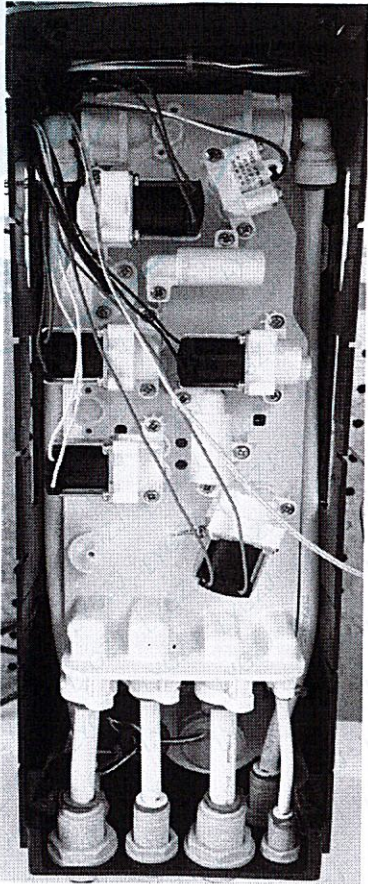

ERH-X10 (内部结构)

样
品
照
片


检验检测报告

报告编号: W2025WTS0003


共 8 页 第 4 页

样品照片


二、关键零部件照片

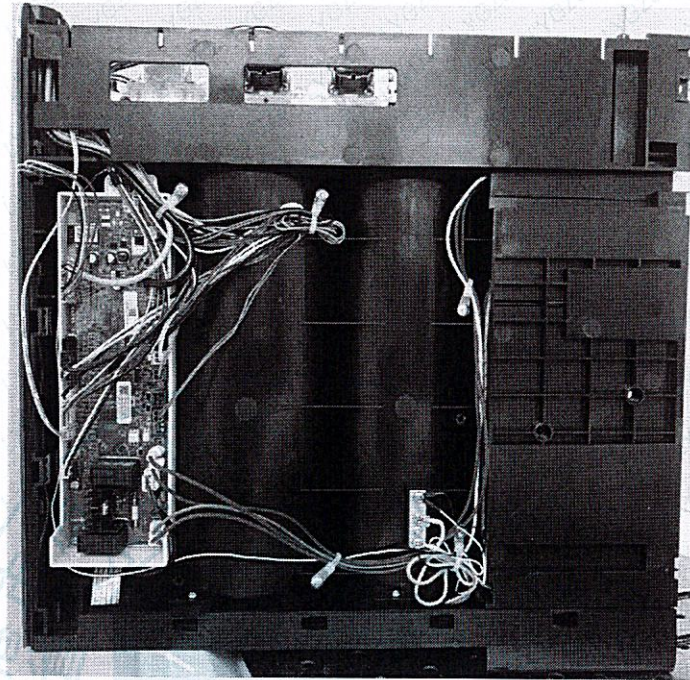


ERH-X10 (内部结构)

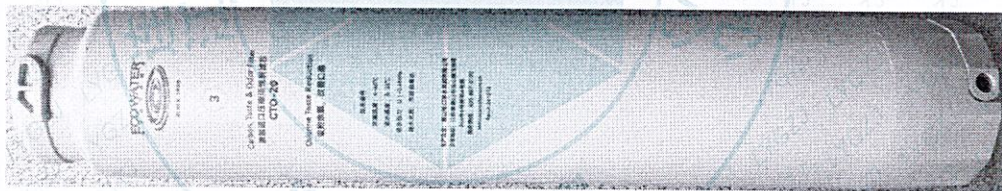

ERH-X10 (活性炭滤芯)

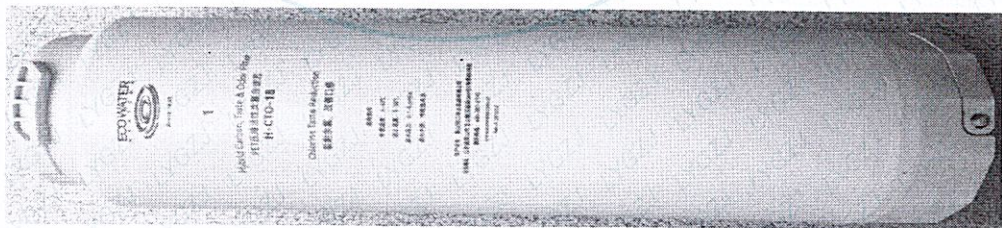

ERH-X10 (活性炭复合滤芯)

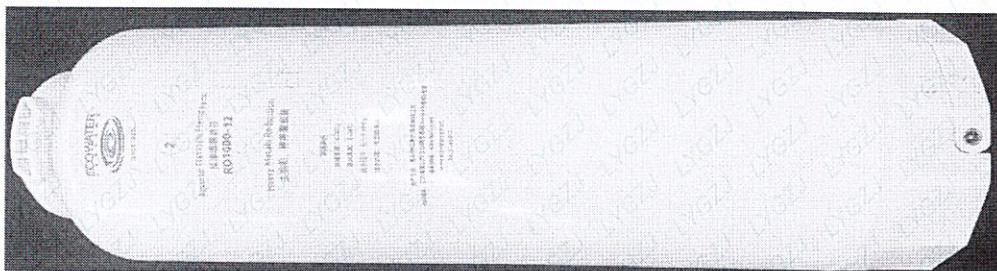

ERH-X10 (反渗透膜滤芯)

检验检测报告


报告编号: W2025WTS0003

共 8 页 第 5 页

二、关键零部件照片



ERH-X10 (增压泵)

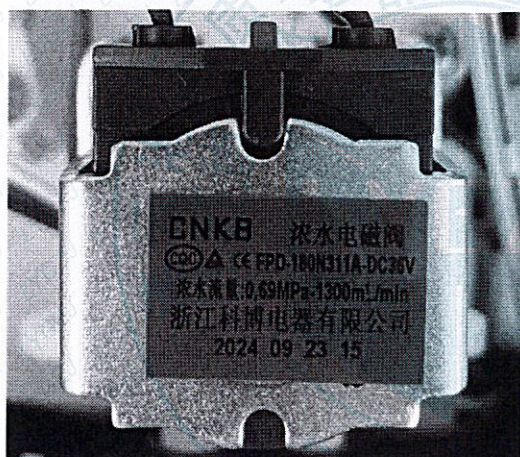

ERH-X10 (浓水电磁阀)



ERH-X10 (进水电磁阀)


样
品
照
片

检验检测报告

报告编号: W2025WTS0003

共 8 页 第 6 页

三、水处理工艺图

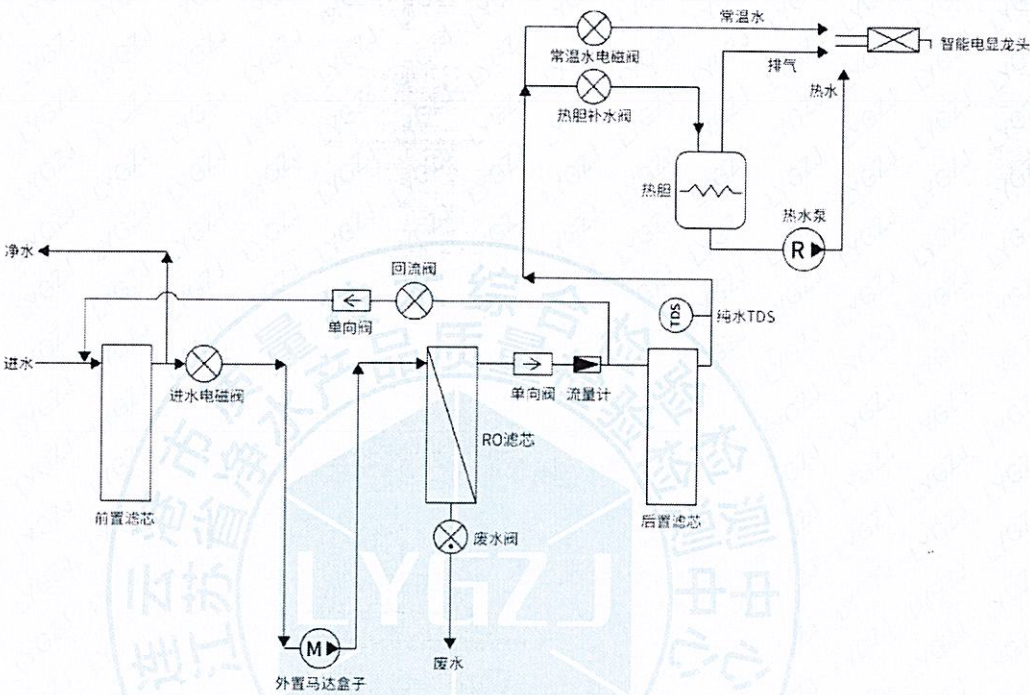

ERH-X10 (水处理工艺图)

样
品
照
片

检验检测报告

报告编号: W2025WTS0003

共 8 页 第 7 页

检验检测结果						
序号	检验项目			标准要求	检验结果	单项判定
1	总净水量			净水机的总净水量不小于额定总净水量7000L 1级：≥4000L 2级：≥3000L 3级：≥2000L	7000.1L	P
2	净水产水率			1 级：净水产水率≥65% 2 级：净水产水率≥55% 3 级：净水产水率≥45%	66.7%	P
3	净水量依次达到额定总净水量	0 %	净水流量	不小于标称值2.5L/min	2.95	P
			总硬度 (以CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	99.2%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	95.0%	P
		25 % 段末	净水流量	不小于标称值2.5L/min	2.94	P
			总硬度 (以CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	98.5%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	95.2%	P
		50 % 段末	净水流量	不小于标称值2.5L/min	2.88	P
			总硬度 (以CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	99.1%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	96.4%	P

检验检测报告

报告编号: W2025WTS0003

共 8 页 第 8 页

检验检测结果						
序号	检验项目			标准要求	检验结果	单项判定
3	净水量依次达到额定总净水量	75%段末	净水流量	不小于标称值2.5L/min	2.80	P
			总硬度 (以CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	99.0%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	96.6%	P
		100%段末	净水流量	不小于标称值2.5L/min	2.72	P
			总硬度 (以CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	99.3%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	96.8%	P
备注	单项判定: P 试验结果符合要求, F 试验结果不符合要求, N 不适用。					

(本页以下空白)

简介

连云港市质量技术监督综合检验检测中心,前身是成立于1981年的连云港市产品质量监督检验所,是连云港市市场监督管理局直属综合性检验检测机构。承担授权范围内产品质量监督检验、工业产品生产许可证、3C认证等发证检验;受委托从事有关产品的仲裁检验,承担商品质量监测、监督抽检和风险监测;负责专项产品的型式试验、科技成果检测鉴定和质量安全评价,从事技术标准制(修)订和企业产品标准水平评估;负责委托检验、检验检测技术研发、技术咨询服务和产学研检合作;负责检验检测、认证认可、资质认定、质量管理和技术标准等质量服务与技术培训;为工业产品生产许可证、名牌产品、质量奖等项目申报提供服务。入选工信部“工业产品质量控制和技术评价实验室”和“国家中小企业公共服务示范平台”。本中心下设国家质检中心1个,省质检中心4个。分别是:

●国家硅材料深加工产品质量检验检测中心

业务电话: 0518-87285029

地址: 江苏省东海高新技术产业开发区光明路38号; 邮编: 222300

●江苏省冶金产品质量检验检测中心

业务电话: 0518-85681620

地址: 连云港市连云区黄海大道169号; 邮编: 222000

●江苏省石油化工产品质量检验检测中心

业务电话: 0518-85681616

地址: 连云港市海州区振华东路18号; 邮编: 222000

●江苏省净水产品质量检验检测中心

业务电话: 0518-85682568

地址: 连云港市海州区振华东路18号; 邮编: 222000

●江苏省海洋食品质量检验检测中心

业务电话: 0518-85681621

地址: 连云港市海州区振华东路18号; 邮编: 222000