



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L 0180

江苏省卫生厅认定

涉及饮用水卫生安全产品检验机构

(认定日期: 2007年11月07日)

江苏省疾病预防控制中心 (江苏省预防医学科学院) 检 验 报 告

检验受理编号 (环机) 20240221

样 品 名 称 怡口牌 X20ECM 型软水机

检验申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

二〇二四年八月六日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省预防医学科学院)
检验报告

样品受理编号(环机) 20240221

共2页 / 第1页

样品名称	怡口牌 X20ECM 型软水机	受理日期	2024.07.29
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品性状	固体
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品数量	X20ECM 型×3 台
生产日期或批号	2024.07.05		

评价结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--一般水质处理器》(2001),对送检样品进行了卫生安全性检验,检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023。

结果表明:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数(以 O_2 计)、铅、镉、汞、铬(六价)、砷、挥发酚类、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--一般水质处理器》(2001)的要求。

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

周平夏

最终审核日期

2024年8月6日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省预防医学科学院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20240221

共 2 页 / 第 2 页

样 品 名 称 怡口牌 X20ECM 型软水机

受 理 日 期 2024.07.29

检 验 项 目 卫生安全性检验

检 验 完 成 日 期 2024.08.06

检 测 结 果

测定项目	单位	测定结果			卫生规范要求	判定
		空白	样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	增加量≤5	合格
浑浊度	NTU	0.16	0.16	0.16	增加量≤0.5	合格
臭和味	/	无	无	无	无异臭和异味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	不产生任何肉眼可见 碎片杂物等	合格
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	0.24	0.64	0.64	增加量≤2	合格
铅	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	增加量≤0.001	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0005	合格
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0002	合格
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	增加量≤0.005	合格
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	增加量≤0.001	合格
挥发酚类	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	增加量≤0.002	合格
菌落总数	MPN/mL	未检出	8	6	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检 出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检 出	合格

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

最终审核日期

周良夏

2024 年 8 月 6 日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L 0180

江苏省卫生厅认定

涉及饮用水卫生安全产品检验机构

(认定日期: 2007年11月07日)

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省预防医学科学院)
检 验 报 告

检验受理编号 (环机) 20240222

样 品 名 称 怡口牌 X20ECM 型软水机

检验申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

二〇二四年八月六日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省预防医学科学院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20240222

共 4 页 / 第 1 页

样品名称	怡口牌 X20ECM 型软水机	受理日期	2024.07.29
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品性状	固体
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品数量	X20ECM 型×2 台
生产日期或批号	2024.07.05		

评价结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001),对送检样品进行了总体性能实验。

结果表明:以申报产水流量 $2.5\text{ m}^3/\text{h}$,该水质处理器在产水量 0 m^3 和 3 m^3 时,其出水水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)的要求。


(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

最终审核日期

周 志 强

2024 年 8 月 6 日

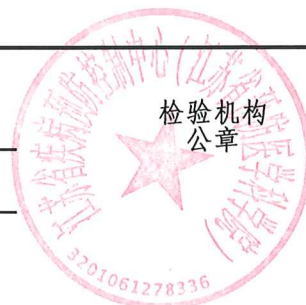

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省预防医学科学院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机)20240222

共 4 页 / 第 2 页

样 品 名 称 怡口牌 X20ECM 型软水机

受 理 日 期 2024.07.29

检 验 项 目 总体性能试验

检 验 完 成 日 期 2024.08.06

检 测 结 果

水质分析检验结果 通水开始,全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生规范要求	判定
			样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	≤15	合格
浑浊度	NTU	0.16	0.15	0.15	≤1	合格
臭和味	/	无	无	无	不得有异臭、异味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	7.86	8.18	8.15	6.5~8.5	合格
总硬度	mg/L	124.1	<1.0	<1.0	≤450	合格
铝	mg/L	0.081	0.045	0.046	≤0.2	合格
铁	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.3	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.1	合格
铜	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
锌	mg/L	0.023	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
挥发酚类	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
硫酸盐	mg/L	28.5	28.8	28.8	≤250	合格
氯化物	mg/L	17.1	16.4	16.4	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	183	187	186	≤1000	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.96	0.96	0.96	≤3	合格
砷	mg/L	0.001	0.001	0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	0.0003	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	0.29	0.20	0.20	≤1.0	合格
铅	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
汞	mg/L	<0.0001	0.00017	0.00018	≤0.001	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	1.51	1.45	1.44	≤10	合格
硒	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.002	合格

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省预防医学科学院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20240222

共 4 页 / 第 3 页

三氯甲烷	mg/L	0.035	0.032	0.033	≤0.06	合格
菌落总数	MPN/mL	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样中不得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	/	不评价
游离氯	mg/L	0.05	<0.01	<0.01	/	不评价

水质分析检验结果 通水结束, 全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生规范要求	判定
			样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	≤15	合格
浑浊度	NTU	0.16	0.15	0.15	≤1	合格
臭和味	/	无	无	无	不得有异臭、异味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	7.86	7.97	7.97	6.5~8.5	合格
总硬度	mg/L	124.1	<1.0	<1.0	≤450	合格
铝	mg/L	0.086	0.045	0.046	≤0.2	合格
铁	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.3	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.1	合格
铜	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
锌	mg/L	0.031	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
挥发酚类	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
硫酸盐	mg/L	28.5	28.3	28.3	≤250	合格
氯化物	mg/L	17.1	16.2	16.2	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	183	187	187	≤1000	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.96	1.00	0.96	≤3	合格
砷	mg/L	0.001	0.001	0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	0.0003	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	0.25	0.20	0.20	≤1.0	合格
铅	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
汞	mg/L	<0.0001	0.00022	0.00022	≤0.001	合格

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省预防医学科学院)
检 验 报 告

样品受理编号 (环机) 20240222

共 4 页 / 第 4 页

硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	1.51	1.42	1.42	≤10	合格
硒	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.002	合格
三氯甲烷	mg/L	0.042	0.035	0.035	≤0.06	合格
菌落总数	MPN/mL	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样中不得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	/	不评价
游离氯	mg/L	0.05	<0.01	<0.01	/	不评价

(以下空白)



法定代表人 (或授权技术负责人)

最终审核日期

周永基
2024 年 8 月 6 日





220003102849



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L 0180

江苏省卫生厅认定

涉及饮用水卫生安全产品检验机构

(认定日期: 2007 年 11 月 07 日)

江苏省疾病预防控制中心 (江苏省预防医学科学院) 检 验 报 告

检验受理编号 (环机) 20240223

样 品 名 称 怡口牌 X35ECM 型软水机

检验申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

二〇二四年九月二十六日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省预防医学科学院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20240223

共 2 页 / 第 1 页

样品名称 怡口牌 X35ECM 型软水机

受理日期 2024.07.29

送检单位 昆山怡口净水系统有限公司

样品性状 固体

生产单位 昆山怡口净水系统有限公司

样品数量 X35ECM 型×2 台

生产日期或批号 2024.07.05

检测说明:

检测说明:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001),对送检样品进行了稳定性检验,以申报净水流量 $3.5\text{ m}^3/\text{h}$,在产水量 0 m^3 、 1.1 m^3 、 2.2 m^3 、 3.3 m^3 、和 4.3 m^3 采集水样检测钠,检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023。

法定代表人(或授权技术负责人)

刘德峰

最终审核日期

2024 年 9 月 26 日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省预防医学科学院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20240223

共 2 页 / 第 2 页

样 品 名 称 怡口牌 X35ECM 型软水机

受 理 日 期 2024.07.29

检 验 项 目 稳定性试验

检 验 完 成 日 期 2024.09.26

检 测 结 果

钠稳定性试验结果

额定再生周期产水量	过滤前 (mg/L)	过滤后 (mg/L)	
		样品 1	样品 2
0/4 产水量	19.7	189.6	195.9
1/4 产水量	19.2	190.3	189.3
2/4 产水量	19.3	191.4	195.7
3/4 产水量	19.3	189.6	193.8
4/4 产水量	19.3	176.9	187.4

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

刘继明

最终审核日期

2024 年 9 月 26 日

检验机构
检验章

检验检测专用章

3201061278340



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L 0180

江苏省卫生厅认定

涉及饮用水卫生安全产品检验机构

(认定日期: 2007年11月07日)

江苏省疾病预防控制中心 (江苏省预防医学科学院) 检 验 报 告

检验受理编号 (环机) 20240224

样 品 名 称 怡口牌 X35ECM 型软水机

检验申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

二〇二四年八月六日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省预防医学科学院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20240224

共 2 页 / 第 1 页

样品名称	怡口牌 X35ECM 型软水机	受理日期	2024.07.29
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品性状	固体
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品数量	X35ECM 型×2 台
生产日期或批号	2024.07.05		

检测说明:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--一般水质处理器》(2001),对送检样品进行了稳定性检验,以申报净水流量 $3.5\text{ m}^3/\text{h}$,在产水量 0 m^3 、 1.1 m^3 、 2.2 m^3 、 3.3 m^3 和 4.3 m^3 时通入人工配制水,采集过滤前、后水检测总硬度,检验方法依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023。

检测结果不评价。

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

最终审核日期

周 长 美
2024 年 8 月 6 日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省预防医学科学院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20240224

共 2 页 / 第 2 页

样 品 名 称 怡口牌 X35ECM 型软水机

受 理 日 期 2024. 07. 29

检 验 项 目 稳定性试验

检 验 完 成 日 期 2024. 08. 01

检 测 结 果

总硬度稳定性试验结果

额定再生周期产水量	过滤前 (mg/L)	过滤后 (mg/L)	
		样品 1	样品 2
0/4 产水量	356.2	<1.0	<1.0
1/4 产水量	356.2	<1.0	<1.0
2/4 产水量	356.2	<1.0	<1.0
3/4 产水量	356.2	<1.0	<1.0
4/4 产水量	356.2	<1.0	<1.0

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

最终审核日期

周水美
2024年8月6日

