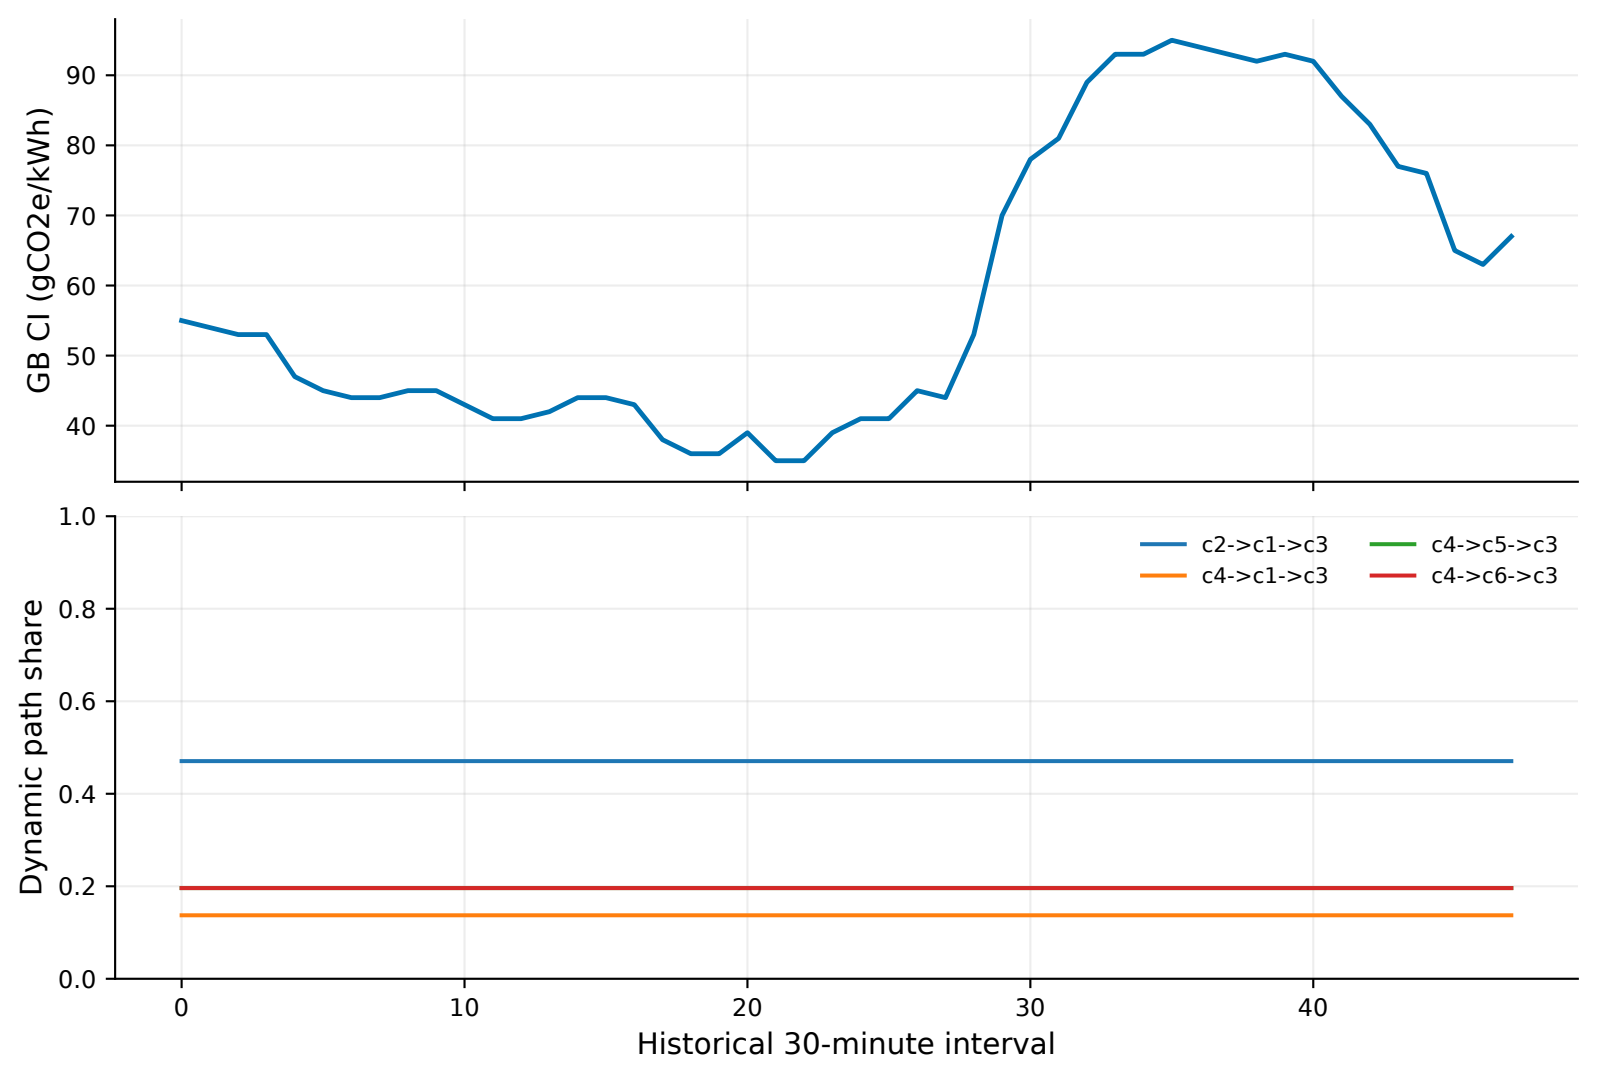
GB CI (gCO2e/kWh)
90
80
70
60
50
40
Dynamic path share
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
c2->c1->c3
c4->c1->c3
c4->c5->c3
c4->c6->c3
0
10
20
30
40
Historical 30-minute interval