中山耀威 产品制程检验标准书

品名	产品编号
连接杆	02046

单位	单位公差	角度公差	尺度	模具编号	客户图号	使用部门
mm	参考 未注公差	参考 未注公差	1:1	02046	图纸号：F009D03122 物料号：F009D03634	

01 重量 02 硬度

注：包装零件号填写客户物料号(F009D03634)

版本	A/5

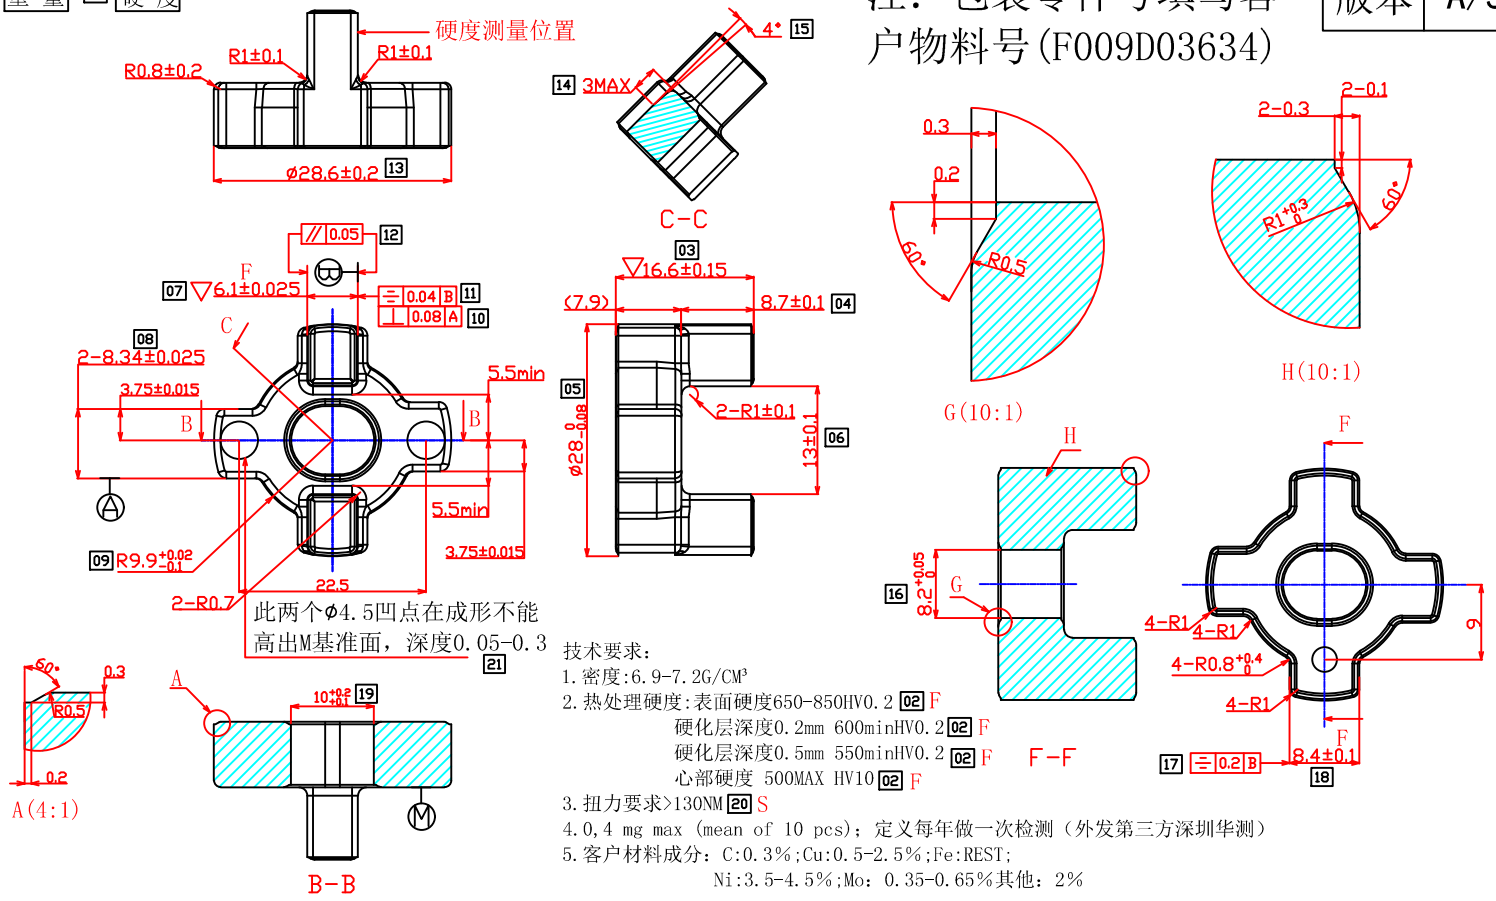

此两个ø4.5凹点在成形不能高出M基准面，深度0.05-0.3 21

技术要求：
1. 密度:6.9-7.2G/CM³
2. 热处理硬度:表面硬度650-850HV0.2 02 F
   硬化层深度0.2mm 600minHV0.2 02 F
   硬化层深度0.5mm 550minHV0.2 02 F
   心部硬度 500MAX HV10 02 F
3. 扭力要求>130NM 20 S
4. 0,4 mg max (mean of 10 pcs)；定义每年做一次检测（外发第三方深圳华测）
5. 客户材料成分：C:0.3%;Cu:0.5-2.5%;Fe:REST;
   Ni:3.5-4.5%;Mo：0.35-0.65%其他：2%

制造流程	作业要点			制造流程	作业要点
原料	原料编号			磁粉探伤 ④	1. 无裂纹，无碰伤 2. 见探伤操作规范和外观探伤作业指导书 3. 探伤作业完成后全数退磁处理
	G-024#				
成型	试作成型机编号：50T	密度(g/cm³)	7.0-7.1	超声波清洗	去除零件表面杂质、油污等 保证清洁度0,4 mg max (mean of 10 pcs)
	注：成形生产过程中开启下二冲顶止板				第三方检测（深圳华测）
烧结	见烧结明细 摆放方式：铝板摆放一层			浸油	浸防锈油
					油品：AMOGO RCP 315
整形	试作成型机编号：60T			外观全检 ②	①全检内孔曲面、台阶根部是否有裂纹 ②全检零件曲面是否有缺料 ③全检内孔曲面、台阶根部是否有异物
热处理	表面硬度650-850HV0. 硬化层深度0.2mm 600MINHV0.2 硬化层深度0.5mm 550MINHV0.2 心部硬度 500MAX HV10			检验	依照检验标准进行检测
震动研磨	用白刚玉去除零件表面的杂质及毛刺			包装	依照包装规范进行包装
	振动研磨后去渍油清洗（HS/5-10）				包装零件号：F009D03634