

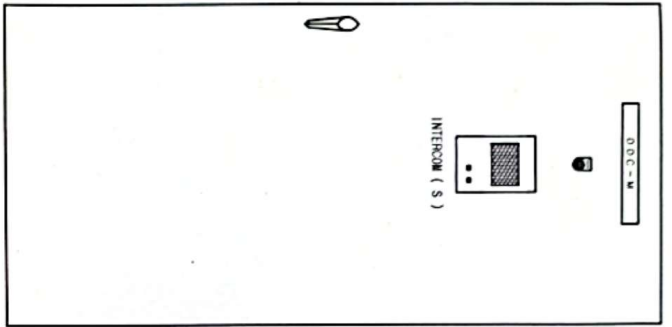


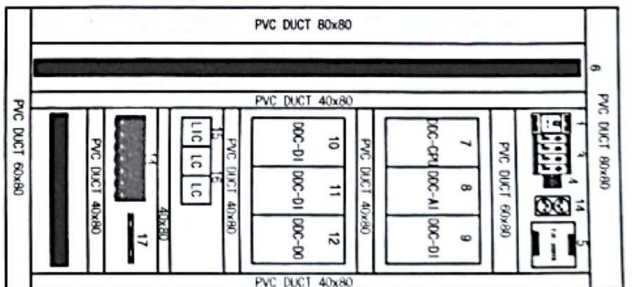

800×1600×250




NO.	DESCRIPTION	MARKER
1	AGE 320-20A	LS 신원
2	NOISE FILTER 6A	문 영
3	T/G SWITCH	세한 전기
4	CONTROL T/B (1P-25A)	전 오
5	TR 220V/24V/200VA	문 영
6	CONTROL T/B (1P-25A)	전 오
7	DDC CARD-OPU	동양이앤씨
8	DDC CARD-AI	동양이앤씨
9	DDC CARD-DI	동양이앤씨
10	DDC CARD-DI	동양이앤씨
11	DDC CARD-DI	동양이앤씨
12	DDC CARD-DI	동양이앤씨
13	DDC CARD-DI	동양이앤씨
14	CONCENT-2구	동양이앤씨
15	액당자시 조광제(LIC)	
16	액당조광제(오류기식) (AI)	
17	EARTH BAR-4P	

NOTE


1. 재료 : STEEL 1.6t (DOOR, BODY - 2t)
2. PANEL NAME : DDC-1
3. BOX TYPE : 박수형
4. QUARTS : 1 SET

DDC PANEL LAYOUT-1


SCALE NONE

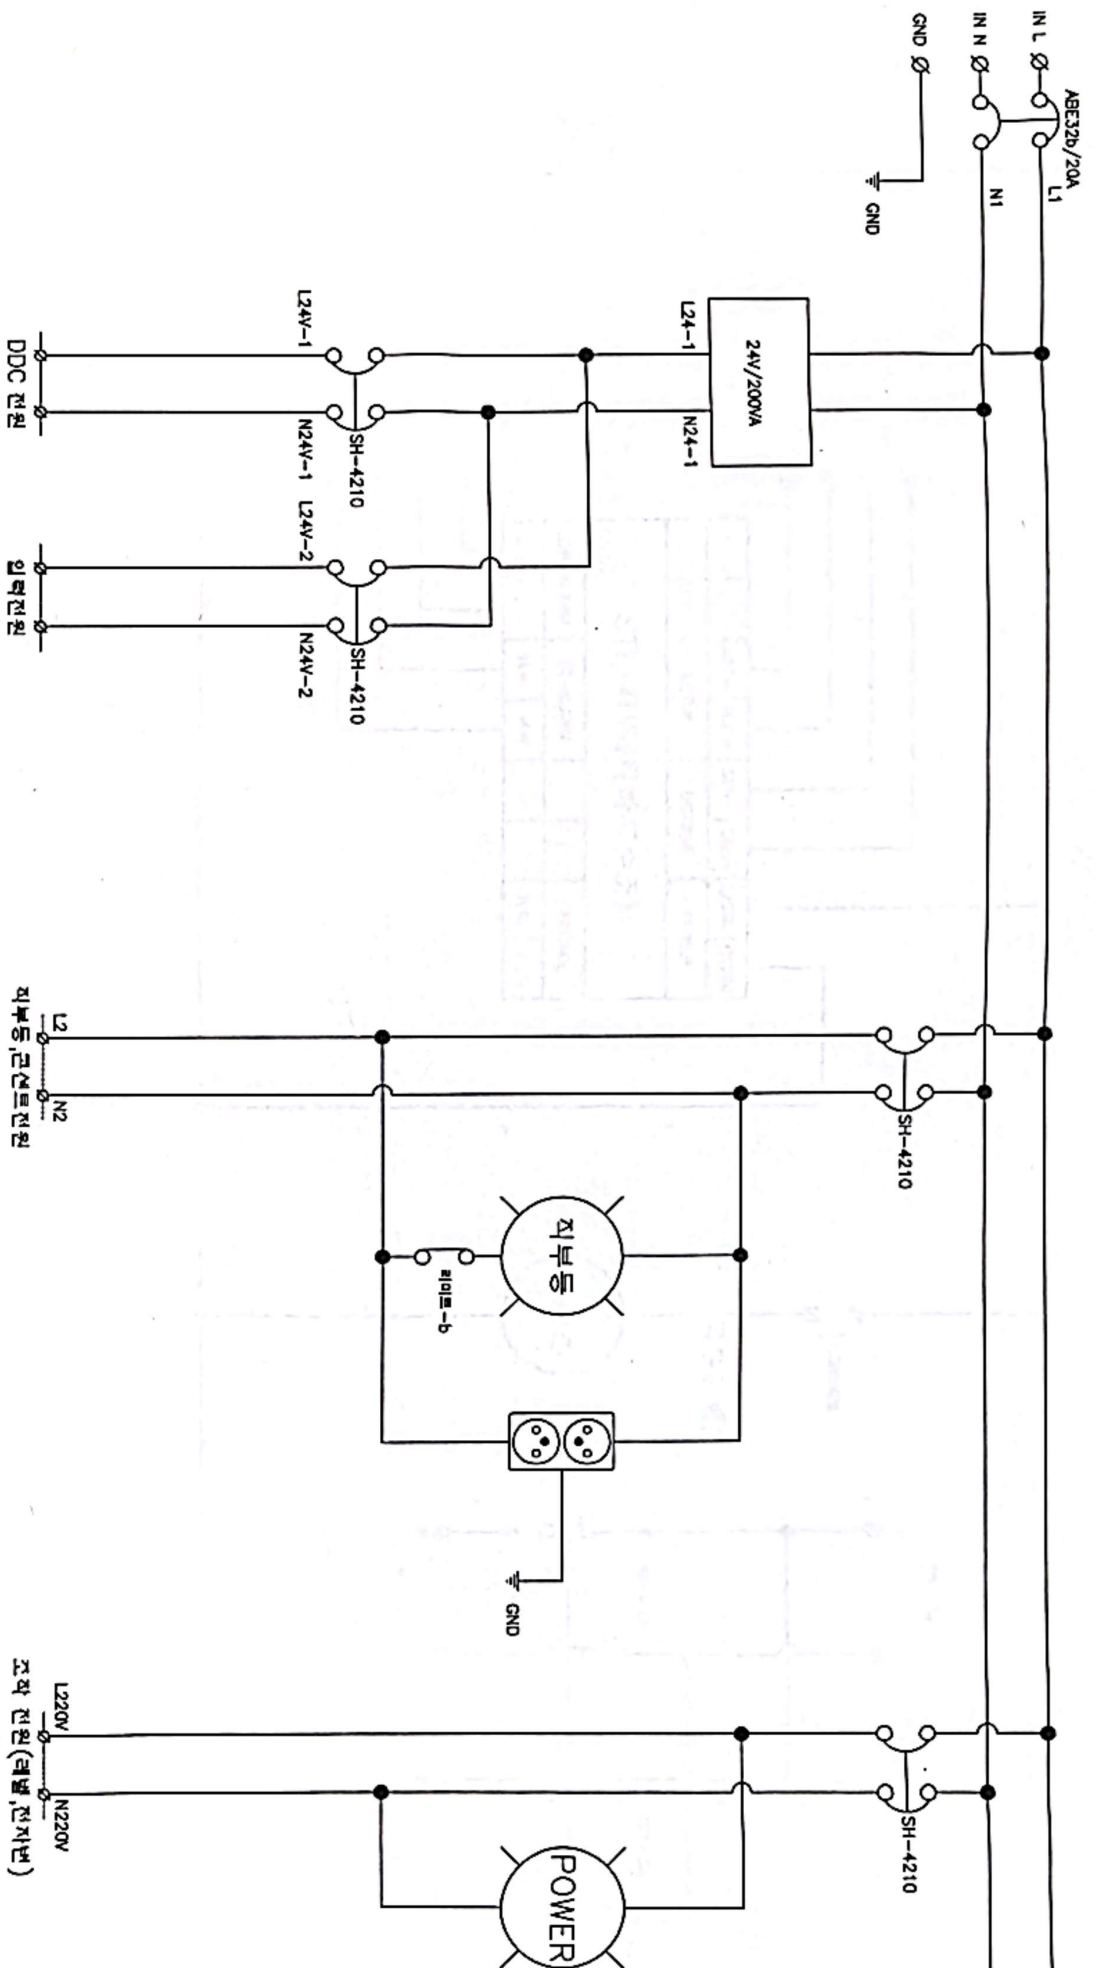


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		PROJECT NO.	CHECKED BY	PROJECT TITLE	성수동 지식산업센터 DDC 제어반	SCALE	NONE	DRAWING NO.	02
2		DESIGNED BY	APPROVED BY	DRAWING TITLE	전원 회로도	DATE	2015.12.21	SHEET NO.	

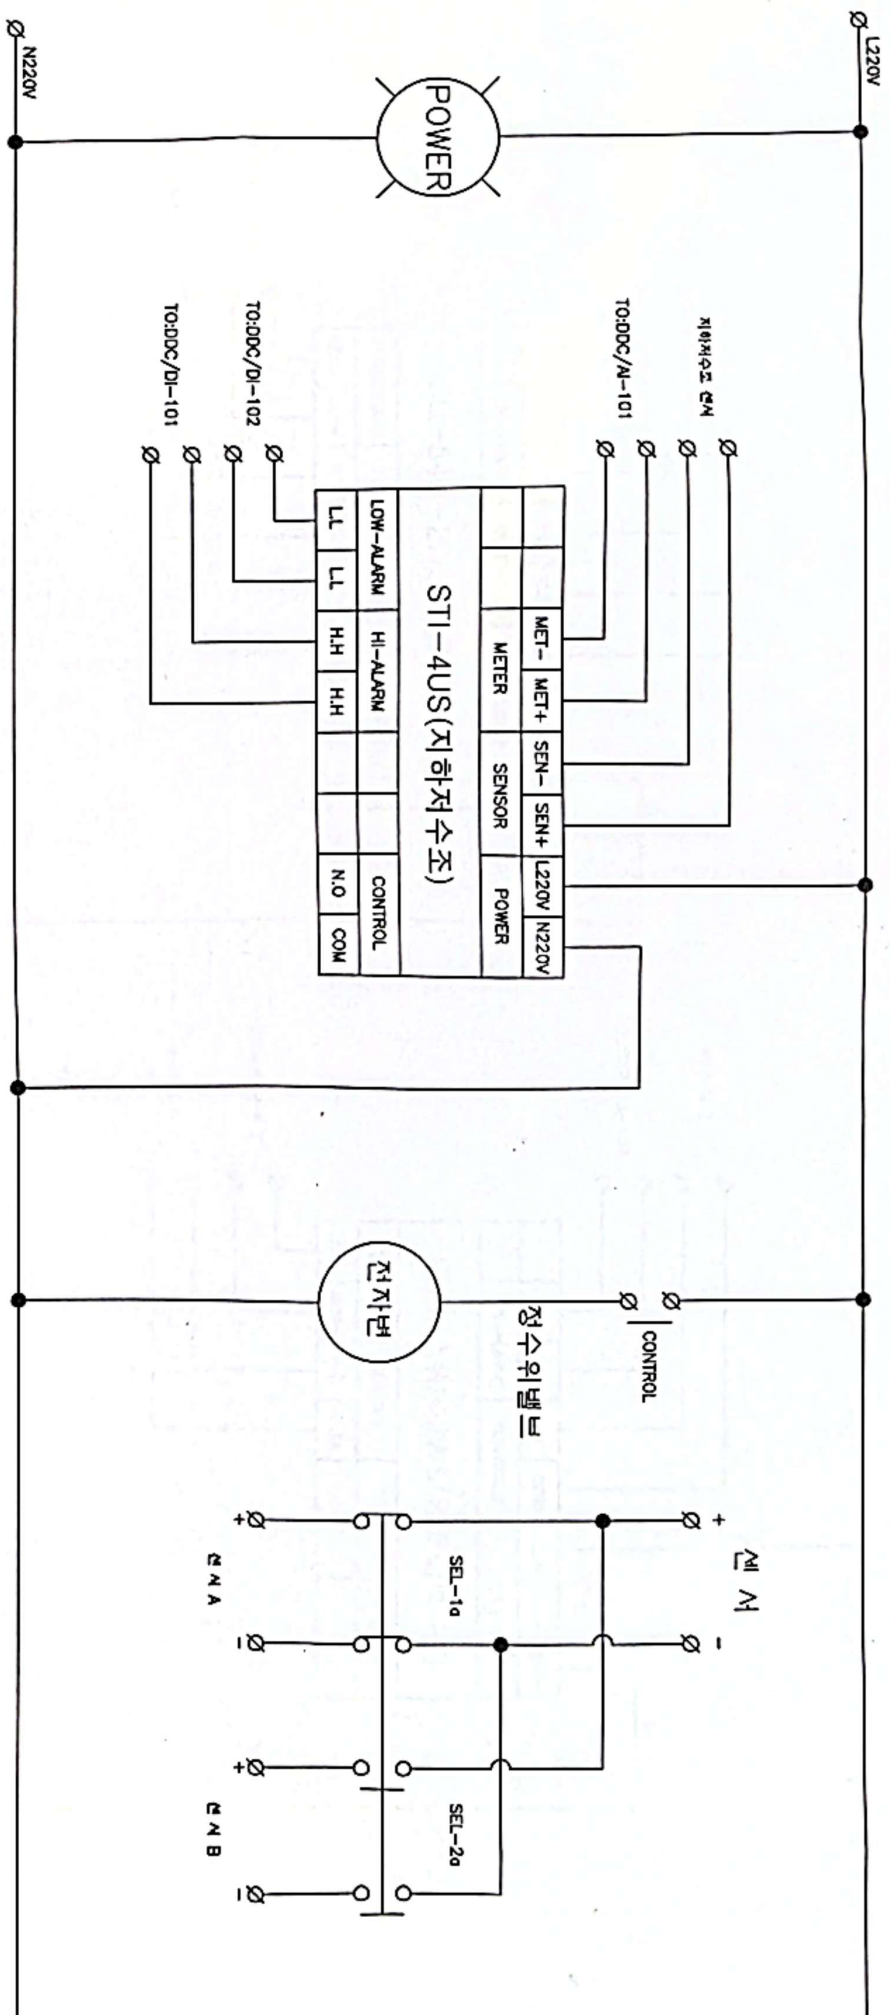

PROJECT NO.	CHECKED BY	PROJECT TITLE	SCALE	DRAWING NO.
DESIGNED BY	APPROVED BY	정수용 지하수입선터 DDC 제어반	NONE	03
		DRAWING TITLE	DATE	SHEET NO.
		리벨외포도	2015.12.21	

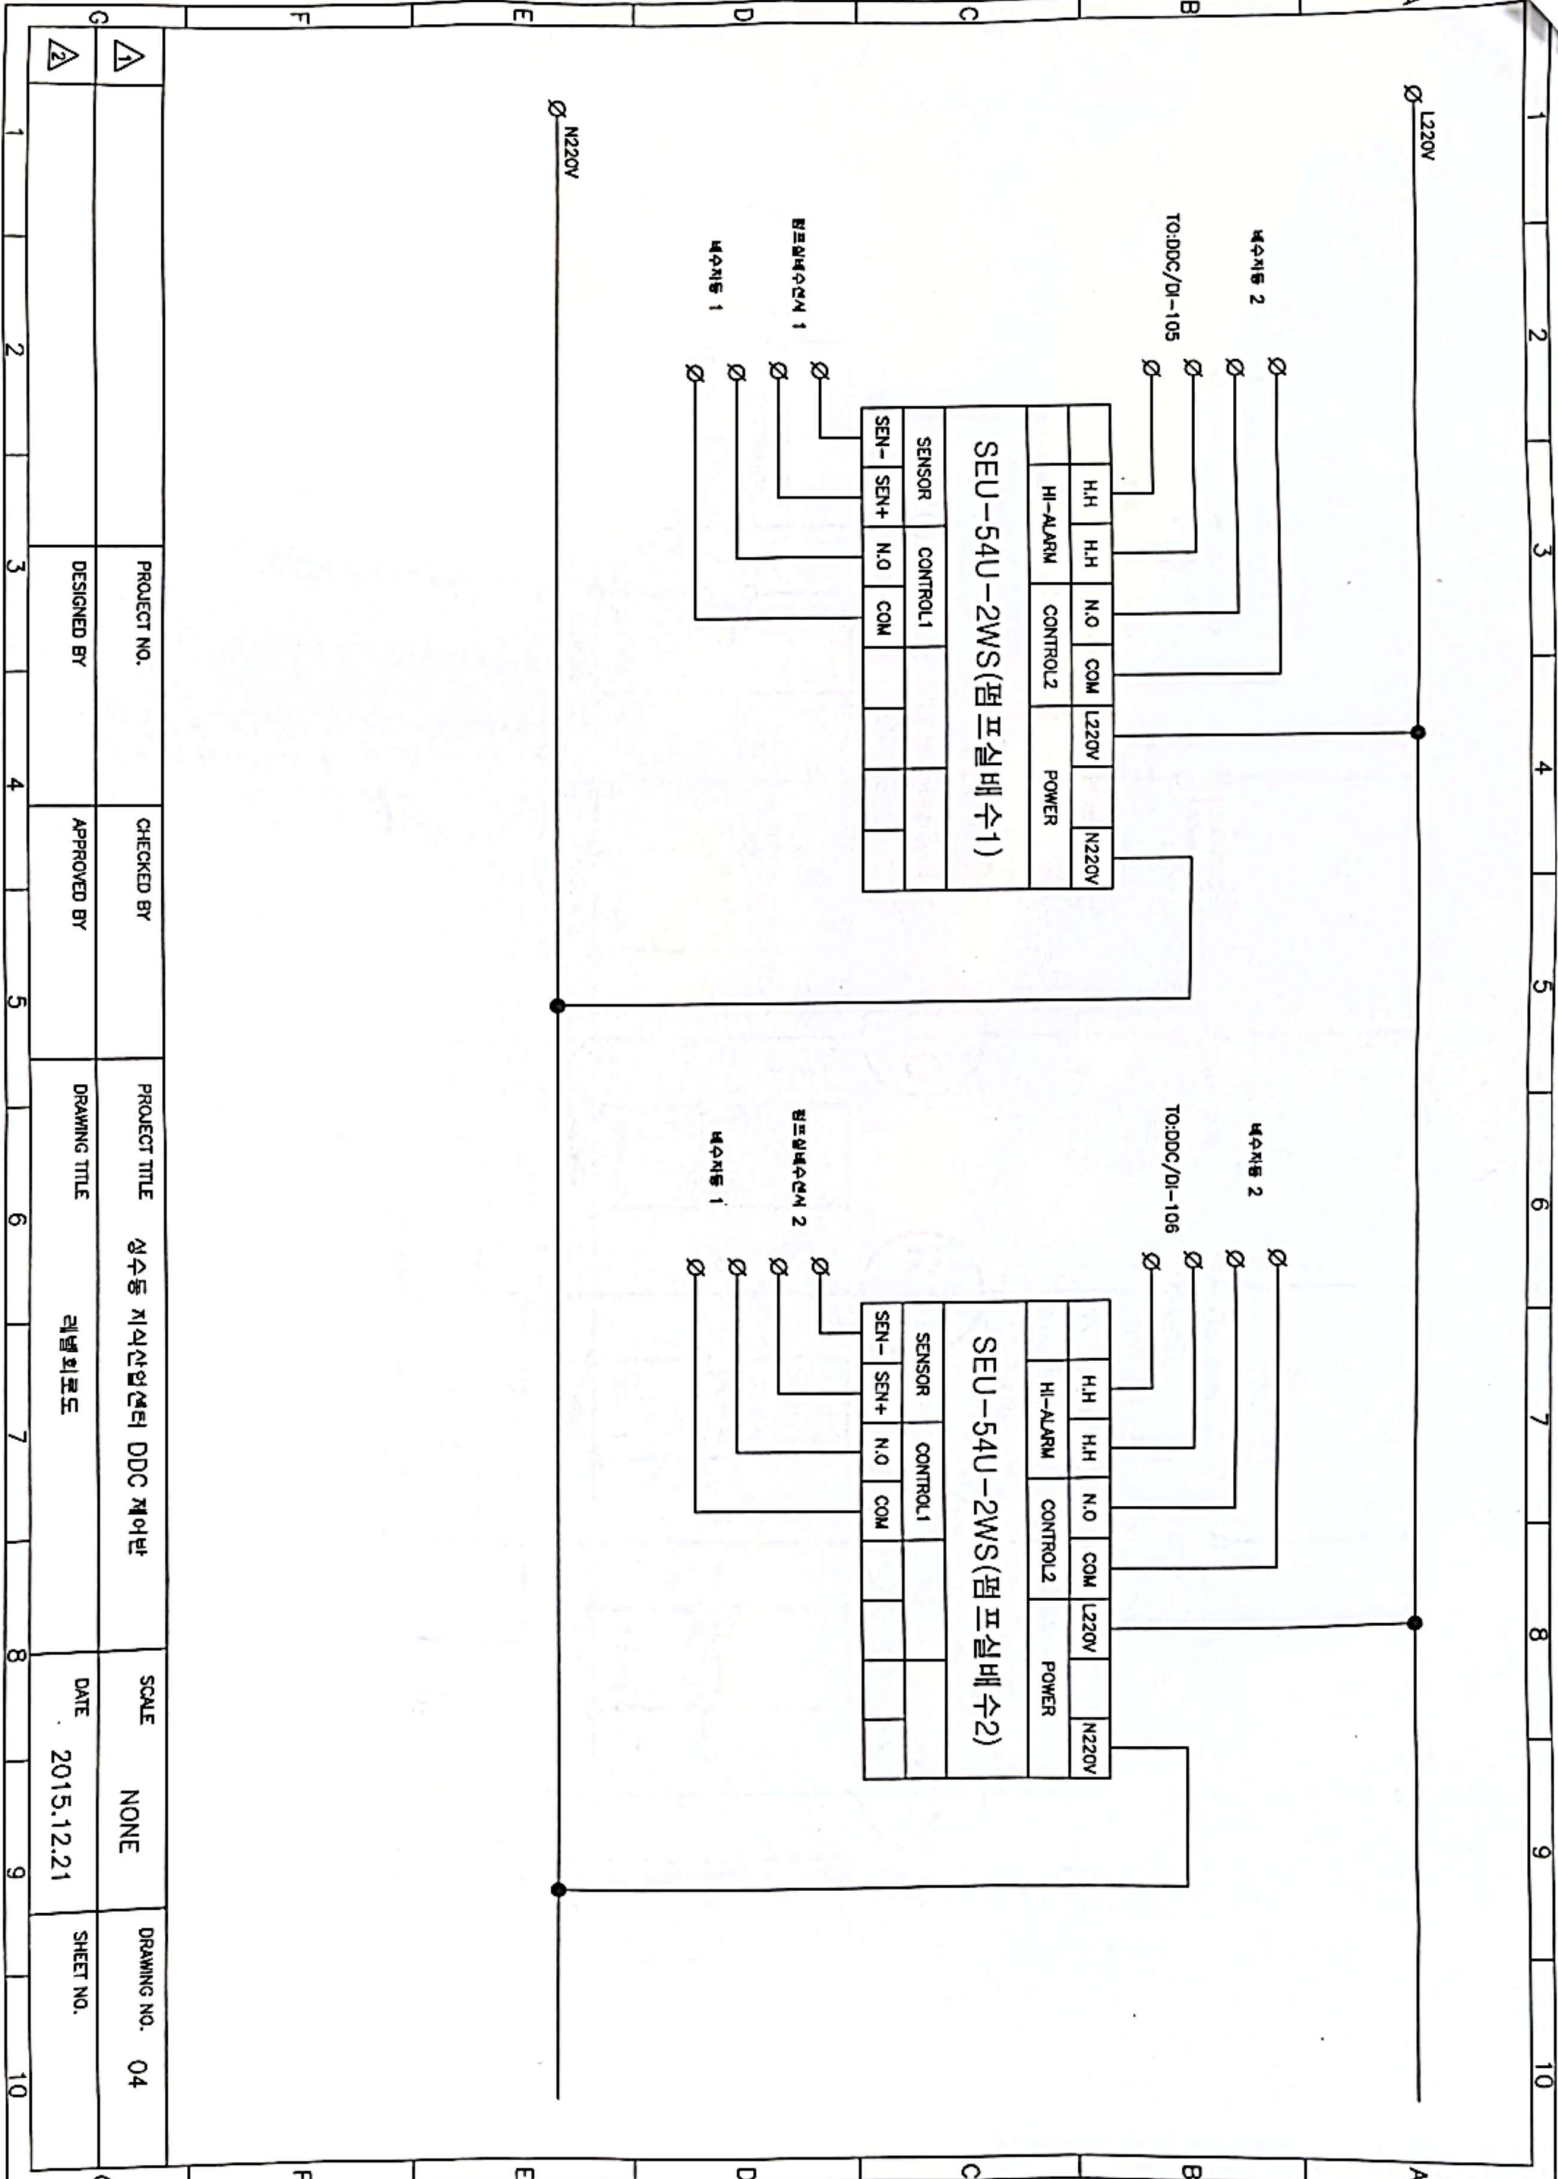

1	PROJECT NO.	CHECKED BY	PROJECT TITLE	SCALE	DRAWING NO.
2	DESIGNED BY	APPROVED BY	장수동 지사산업센터 DDC 제어반	NONE	04
3			DRAWING TITLE	DATE	SHEET NO.
4			레벨회로도	2015.12.21	

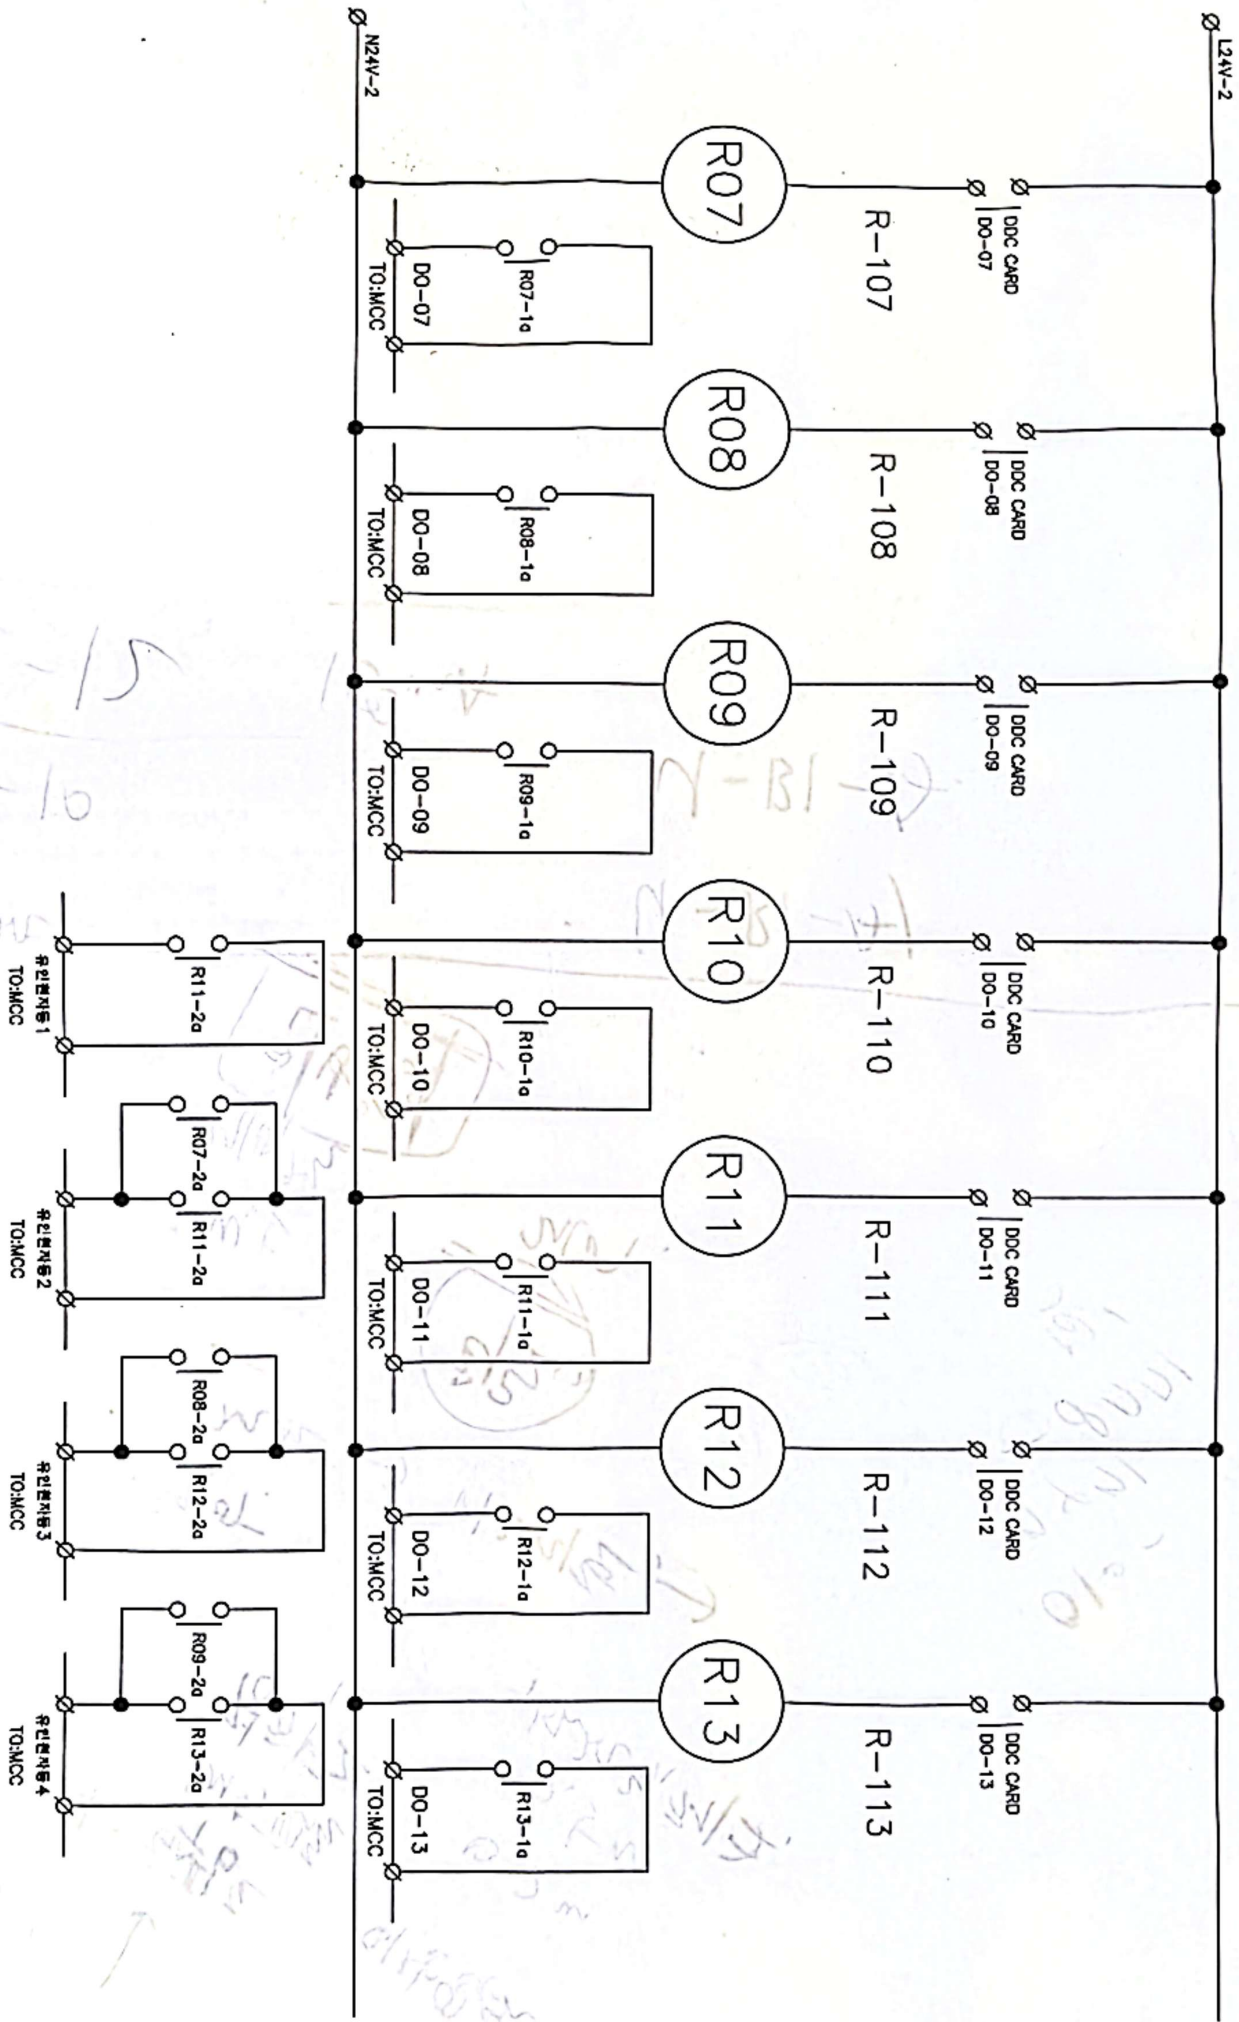

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	PROJECT NO. DESIGNED BY	CHECKED BY APPROVED BY	PROJECT TITLE DRAWING TITLE SCALE DATE DRAWING NO. SHEET NO.
			성수동 지식산업센터 DDC 제어반 유인원 자동 회로도 NONE 2015.12.21 05

DDC입출력표

DDC	NO	TUBE NO	명칭	비고		
AI	AI-01	AI-101	지하저수조 수위			
	AI-02	AI-102	지하주차장 CO-1 농도	전원인출		
	AI-03	AI-103	지하주차장 CO-2 농도	전원인출		
	AI-04	AI-104	지하주차장 CO-3 농도	전원인출		
	AI-05	AI-105	지하주차장 CO-4 농도	전원인출		
	AI-06					
	AI-07					
	AI-08					
	AI-09					
	AI-10					
	AI-11					
	AI-12					
	AI-13					
	AI-14					
	AI-15					
	AI-16					
DI-1	DI-01	DI-101	지하저수조 고수위경보			
	DI-02	DI-102	지하저수조 저수위경보			
	DI-03	DI-103	고층부부스타펌프 이상경보			
	DI-04	DI-104	저층부부스타펌프 이상경보			
	DI-05	DI-105	펌포실배수1 고수위경보			
	DI-06	DI-106	펌포실배수2 고수위경보			
	DI-07	DI-107	주차장배수 고수위경보			
	DI-08	DI-108	엘리베이터배수1 고수위경보			
	DI-09	DI-109	엘리베이터배수2 고수위경보			
	DI-10	DI-110	엘리베이터배수3 고수위경보			
	DI-11	DI-111	페케이지배수1 고수위경보			

DI-12	DI-112	팩케이지배수2 고수위경보	DI-12				
DI-13	DI-113	팩케이지배수3 고수위경보	DI-13				
DI-14	DI-114	고층부부스타팜프 운전상태1	DI-14				
DI-15	DI-115	고층부부스타팜프 운전상태2	DI-15				
DI-16	DI-116	고층부부스타팜프 운전상태3	DI-16				
DI-01	DI-201	저층부부스타팜프 운전상태1	DI-01				
DI-02	DI-202	저층부부스타팜프 운전상태2	DI-02				
DI-03	DI-203	저층부부스타팜프 운전상태3	DI-03				
DI-04	DI-204	기계실,전기실,발전기실 급기상태	DI-04				
DI-05	DI-205	기계실,전기실,발전기실 배기상태	DI-05				
DI-06	DI-206	B2F팜프로실, B1F 화장실 배기상태	DI-06				
DI-07	DI-207	주방 급기상태	DI-07				
DI-08	DI-208	주방 배기상태	DI-08				
DI-09	DI-209	주방후드 배기상태1	DI-09				
DI-10	DI-210	주방후드 배기상태2	DI-10				
DI-11	DI-211	주차장 급기상태1	DI-11				
DI-12	DI-212	주차장 급기상태2	DI-12				
DI-13	DI-213	주차장 급기상태3	DI-13				
DI-14	DI-214	주차장 배기상태1	DI-14				
DI-15	DI-215	주차장 배기상태2	DI-15				
DI-16	DI-216	주차장 배기상태3	DI-16				
DI-01	DI-301	주차장 배기상태4	DI-01				
DI-02	DI-302	유인헬 동작상태1	DI-02				
DI-03	DI-303	유인헬 동작상태2	DI-03				
DI-04	DI-304	유인헬 동작상태3	DI-04				
DI-05	DI-305	유인헬 동작상태4	DI-05				
DI-06	DI-306	예 비 기화기	DI-06				
DI-07	DI-307		DI-07				
DI-08	DI-308		DI-08				

DI-2

DI-09	DI-309				
DI-10	DI-310				
DI-11	DI-311				
DI-12	DI-312				
DI-13	DI-313				
DI-14	DI-314				
DI-15	DI-315				
DI-16	DI-316				
DO-01	DO-101	기계실, 전기실, 발전기실 급배기 기동/정지		기	정정
DO-02	DO-102	B2F 펌프실, B1F 화장실 배기 기동/정지		B1기	항. 11
DO-03	DO-103	주방 급기 기동/정지		B2 펌프 화장실 배기	15층
DO-04	DO-104	주방 배기 기동/정지			
DO-05	DO-105	주방 후드 배기1 기동/정지			
DO-06	DO-106	주방 후드 배기2 기동/정지		주방 B1 기	정. 항 (외부)
DO-07	DO-107	주차장 급기1 기동/정지	유인철헤2 연동	B2 "	적정
DO-08	DO-108	주차장 급기2 기동/정지	유인철헤3 연동	B2 "	특배
DO-09	DO-109	주차장 급기3 기동/정지	유인철헤4 연동	B4 "	항. 11
DO-10	DO-110	주차장 배기1 기동/정지	유인철헤1 연동	주차 B1 배기	항. 11
DO-11	DO-111	주차장 배기2 기동/정지	유인철헤2 연동	B2 "	항. 11
DO-12	DO-112	주차장 배기3 기동/정지	유인철헤3 연동	B2 "	항. 11
DO-13	DO-113	주차장 배기4 기동/정지	유인철헤4 연동	B4 "	정. 배
DO-14	DO-114	통합경보			
DO-15	DO-115	예 비			
DO-16	DO-116	예 비			

DO-1