



MCCF-B4-A

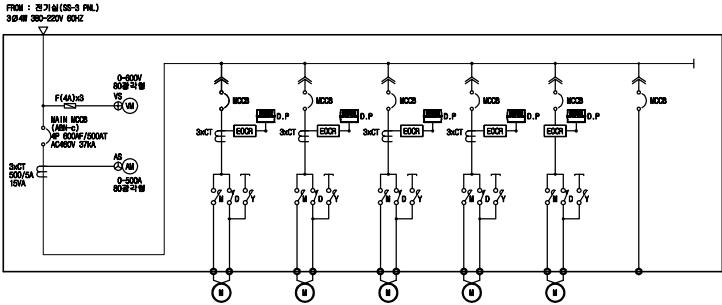


ITEM NO.	1	FP-1	2	FP-1	3	FP-2	4	FP-2	5	FP-13	6	SP-1
NAME OF FEEDER		스트링클러 및 화내소화전 주펌프A	스트링클러 및 화내소화전 주펌프B	스트링클러 및 화내소화전 예비펌프A	스트링클러 및 화내소화전 예비펌프B	스트링클러 및 화내소화전 소화펌프	스트링클러 및 화내소화전 소화펌프	스트링클러 및 화내소화전 소화펌프	스트링클러 및 화내소화전 소화펌프	스트링클러 및 화내소화전 소화펌프	SPWE	
PHASE	Φ	3Φ	3Φ	3Φ	3Φ	3Φ	3Φ	3Φ	3Φ	3Φ	3Φ	3Φ
VOLTAGE	V	380V	380V	380V	380V	380V	380V	380V	380V	380V	380V	380V
CAPACITY	kW(P)	7.5kW	7.5kW	7.5kW	7.5kW	15kW	15kW	15kW	15kW	15kW	-	-
MCCB	TYPE	ABB-c	ABB-c	ABB-c	ABB-c	ABB-c	ABB-c	ABB-c	ABB-c	ABB-c	ABB-c	ABB-c
	P/N/RT/NA	3P 250AF/250AT 28kA	3P 250AF/250AT 28kA	3P 250AF/250AT 28kA	3P 250AF/250AT 28kA	3P 250AF/250AT 28kA	3P 250AF/250AT 28kA	3P 250AF/250AT 28kA	3P 250AF/250AT 28kA	3P 250AF/250AT 28kA	3P 250AF/250AT 28kA	3P 250AF/250AT 28kA
CT	-/kA	200	200	200	200	200	200	200	200	200	-	-
MAGNETIC	MC-B	MC-100k	MC-100k	MC-100k	MC-100k	MC-100k	MC-100k	MC-100k	MC-100k	MC-100k	-	-
CONTACTOR	MC-D	MC-100k	MC-100k	MC-100k	MC-100k	MC-100k	MC-100k	MC-100k	MC-100k	MC-100k	-	-
	MC-Y	MC-45k	MC-45k	MC-45k	MC-45k	MC-45k	MC-45k	MC-45k	MC-45k	MC-45k	-	-
EOCR		DMP2B-T(0.5-5kA)	DMP2B-T(0.5-5kA)	DMP2B-T(0.5-5kA)	DMP2B-T(0.5-5kA)	DMP2B-T(0.5-5kA)	DMP2B-T(0.5-5kA)	DMP2B-T(0.5-5kA)	DMP2B-T(0.5-5kA)	DMP2B-T(0.5-5kA)	-	-
CONDENSER	μF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WIRE	㎜	95/50 ㎜	95/50 ㎜	95/50 ㎜	95/50 ㎜	95/50 ㎜	95/50 ㎜	95/50 ㎜	95/50 ㎜	16/5 ㎜	6 ㎜	6 ㎜
POWER T.B	A	3P 150A x 2	3P 150A x 2	3P 150A x 2	3P 150A x 2	3P 150A x 2	3P 150A x 2	3P 150A x 2	3P 150A x 2	3P 60A x 2	3P 30A	3P 30A
SEQUENCE TYPE	FY	FY	FY	FY	FY	FY	FY	FY	FY	FY	-	-
UNIT SIZE		300mm	300mm	300mm	300mm	300mm	300mm	300mm	300mm	300mm	300mm	300mm
DOOR TYPE		"B"	"B"	"B"	"B"	"B"	"B"	"B"	"B"	"E"	"E"	"E"
REMARK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MCCF-B4-B

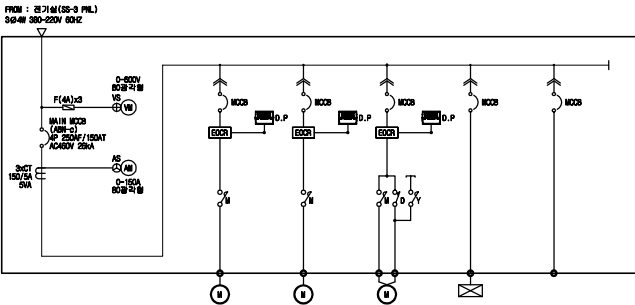

ITEM NO.	1	SP-1	2	SP-1	3	SP-2	4	-	5	SP-1
NAME OF FEEDER		화내소화전 급기 펌프A	화내소화전 급기 펌프B	화내소화전 급기 펌프	화내소화전 급기 펌프	화내소화전 급기 펌프	화내소화전 급기 펌프	화내소화전 급기 펌프	화내소화전 급기 펌프	화내소화전 급기 펌프
PHASE	Φ	3Φ	3Φ	3Φ	3Φ	3Φ	3Φ	3Φ	3Φ	3Φ
VOLTAGE	V	380V	380V	380V	380V	380V	380V	380V	380V	380V
CAPACITY	kW(P)	7.5kW	7.5kW	7.5kW	7.5kW	7.5kW	7.5kW	7.5kW	7.5kW	7.5kW
MCCB	TYPE	ABB-c	ABB-c	ABB-c	ABB-c	ABB-c	ABB-c	ABB-c	ABB-c	ABB-c
	P/N/RT/NA	3P 250AF/250AT 28kA	3P 250AF/250AT 28kA	3P 250AF/250AT 28kA	3P 250AF/250AT 28kA	3P 250AF/250AT 28kA	3P 250AF/250AT 28kA	3P 250AF/250AT 28kA	3P 250AF/250AT 28kA	3P 250AF/250AT 28kA
CT	-/kA	200	200	200	200	200	200	200	200	200
MAGNETIC	MC-B	MC-100k	MC-100k	MC-100k	MC-100k	MC-100k	MC-100k	MC-100k	MC-100k	MC-100k
CONTACTOR	MC-D	MC-100k	MC-100k	MC-100k	MC-100k	MC-100k	MC-100k	MC-100k	MC-100k	MC-100k
	MC-Y	MC-45k	MC-45k	MC-45k	MC-45k	MC-45k	MC-45k	MC-45k	MC-45k	MC-45k
EOCR		DMP2B-T(0.5-5kA)	DMP2B-T(0.5-5kA)	DMP2B-T(0.5-5kA)	DMP2B-T(0.5-5kA)	DMP2B-T(0.5-5kA)	DMP2B-T(0.5-5kA)	DMP2B-T(0.5-5kA)	DMP2B-T(0.5-5kA)	DMP2B-T(0.5-5kA)
CONDENSER	μF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WIRE	㎜	6 ㎜	6 ㎜	6 ㎜	6 ㎜	6 ㎜	6 ㎜	6 ㎜	6 ㎜	6 ㎜
POWER T.B	A	3P 30A	3P 30A	3P 30A	3P 30A	3P 30A	3P 30A	3P 30A	3P 30A	3P 30A
SEQUENCE TYPE	FY	FY	FY	FY	FY	FY	FY	FY	FY	FY
UNIT SIZE		300mm	300mm	300mm	300mm	300mm	300mm	300mm	300mm	300mm
DOOR TYPE		"B"	"B"	"B"	"B"	"B"	"B"	"B"	"B"	"B"
REMARK		-	-	-	-	-	-	-	-	-

MCCF-B4

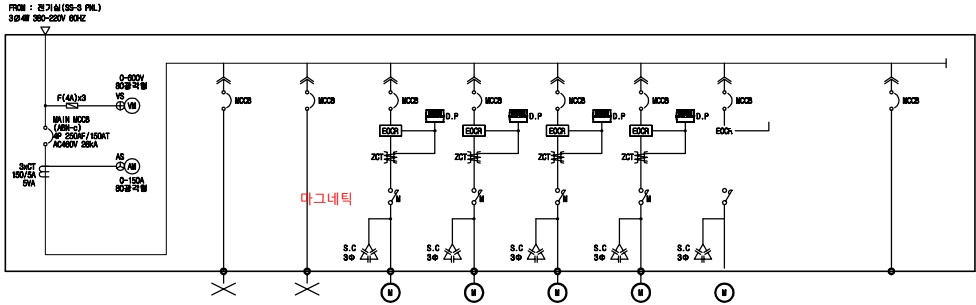

ITEM NO.	1	P-1	2	P-2	3	P-3	4	P-4	5	P-5
NAME OF FEEDER		공수 펌프								
PHASE	Φ	3Φ								
VOLTAGE	V	380V								
CAPACITY	kW(P)	7.5kW								
MCCB	TYPE	ABB-c								
	P/N/RT/NA	3P 250AF/250AT 28kA								
CT	-/kA	200								
MAGNETIC	MC-B	MC-100k								
CONTACTOR	MC-D	MC-100k								
	MC-Y	MC-45k								
EOCR		DMP2B-T(0.5-5kA)								
CONDENSER	μF	-								
WIRE	㎜	6 ㎜								
POWER T.B	A	3P 30A								
SEQUENCE TYPE	FY	FY								
UNIT SIZE		300mm								
DOOR TYPE		"B"								
REMARK		-								

저중부 고중부 배수펌프A 배수펌프B

PROJECT TITLE

성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES

- 모터 용량별 기동방식
11kW 이하 : 직입기동
15kW 이상 : Y-Δ기동
75kW 이상 : REACTOR 기동
- EOCR은 디지털 과전류 4E 계전기임.
(과전류, 결상, 단락, 지락)
- 소화능력 EOCR은 지락 경보로 설정
- 전자계폐기는 영구자석형 전자계폐기를 사용할것.
- 30kW이하의 모터에 사용하는
EOCR은 ZCT 내장형을 사용할 것.
- MCB, ELB 차단 용량
MAIN(4P)표준형 100AF(10KA)
MAIN(4P)표준형 225AF(14KA)
MAIN(4P)표준형 400AF(18KA)
분기 (3P) 50AF(7.5KA)
분기 (3P) 100AF(25KA)
분기 (2P) 30AF(2.5KA)
분기 (2P) 50AF(5KA)
* 차단 용량 계산서 참조

REVISION	DESCRIPTION	DATE
ORDER ORIGIN	INVESTMENT	PROJECT OFFICE
VENUE	INVESTMENT	PROJECT OFFICE
ARCHITECTS	ASSOCIATES	ASSOCIATES

MCC결선도(1)

SCALE	APPROVED
A1 : NONE A3 : NONE	ARCHITECT 김 상 길
DRAWN	DATE
강 봉 구	2014. 03
CHECKED	DATE
	2014. 03
CONSULTANT	

DRAWING NO. E-007

녹색 에너지 설계 약정업체
종합 전기 설계업체 서울E-1-002호
종합 전기 강리업체 서울S-1-006호
연지나아영동주체(정보통신) 10-104호
주식회사 전기설계 협인