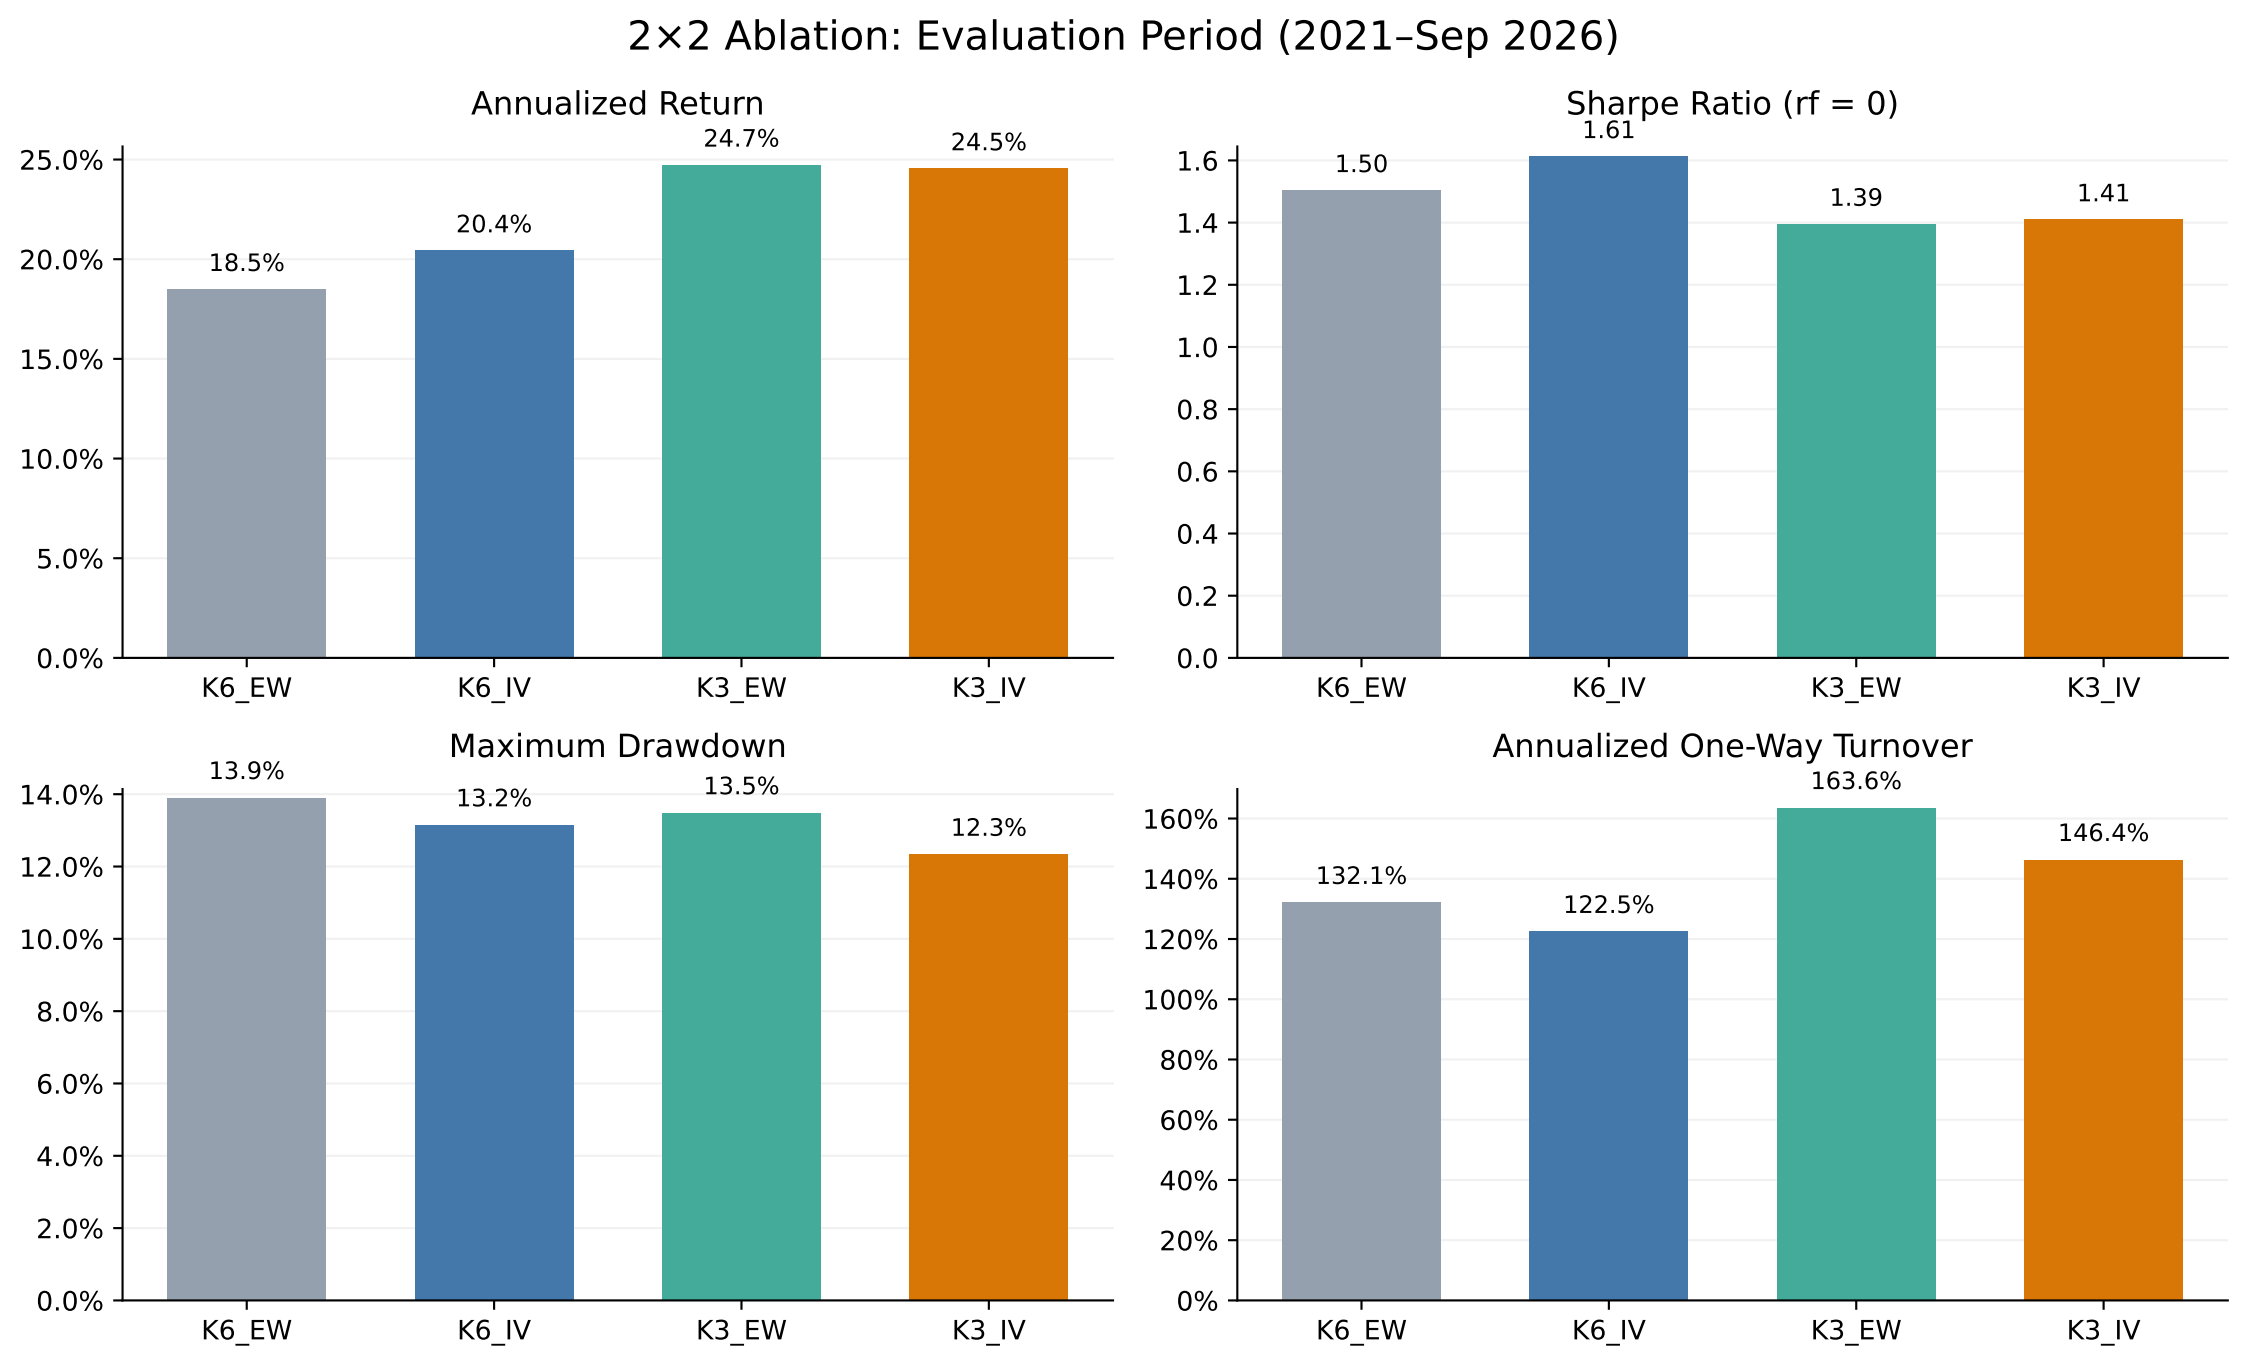
2×2 Ablation: Evaluation Period (2021–Sep 2026)
Annualized Return
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
18.5%
20.4%
24.7%
24.5%
K6_EW
K6_IV
K3_EW
K3_IV
Sharpe Ratio (rf = 0)
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1.50
1.61
1.39
1.41
K6_EW
K6_IV
K3_EW
K3_IV
Maximum Drawdown
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
13.9%
13.2%
13.5%
12.3%
K6_EW
K6_IV
K3_EW
K3_IV
Annualized One-Way Turnover
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
132.1%
122.5%
163.6%
146.4%
K6_EW
K6_IV
K3_EW
K3_IV