



CHỈ TIÊU ĐỘ DẪO CSR 10 NÔNG TRƯỜNG
THÁNG 4 NĂM 2026

BẢNG DỮ LIỆU CHẤT BẮN CSR10 tháng 4 năm 2026

Ngày	MẪU						X	R	SỐ LÔ TRONG NGÀY
	1	2	3	4	5	6			
1/4/26	36,5	35,5	36	33	34,5	36	35,3	3,5	6
2/4/26	37,7	37,5	35,5	37,5	36	36,5	36,8	2,2	12
3/4/26	37,7	36	37	36,5	36	37	36,7	1,7	13
4/4/26	38,3	36	33,5	37	37	37	36,5	4,8	8
5/4/26	38,3	36	37	36	34,5	36	36,3	3,8	6
6/4/26	35,8	35	36	34,5	34,5	35	35,1	1,5	10
7/4/26	37,5	35,5	34,5	35,5	36,5	35	35,8	3,0	10
8/4/26	37,8	36,5	36	36	36	36	36,4	1,8	12
9/4/26	37,2	34,5	34,5	35	35	36	35,4	2,7	13
10/4/26	37,2	34,5	32,5	35	36	34	34,9	4,7	12
11/4/26	37,2	35	35	35	35	34	35,2	3,2	10
12/4/26	35,2	33,5	32,5	34	33	36	34,0	3,5	6
13/4/26									0
14/4/26									0
15/4/26									0
16/4/26									0
17/4/26									0
18/4/26	37,4	36,5	36,5	37,5			37,0	1,0	4
19/4/26	39,2	37	36,5	36	36,5	35,5	36,8	3,7	6
20/4/26	35,7	30,5	35	33,5	33,5	35	33,9	5,2	9
21/4/26	35,1	33	33,5	35	33,5	34,5	34,1	2,1	9
22/4/26	36,2	35	32,5	33	33,5	34,5	34,1	3,7	9
23/4/26	35,3	34	35,5	34,5	35,5	33	34,6	2,5	7
24/4/26	34,7	37,5	38,5	37,5	34,5	35,5	36,4	4,0	8
25/4/26	38,3	39,5	38,5	35,5	32,5	33,5	36,3	7,0	8
26/4/26	37,1	37	34	34,5	34	34	35,1	3,1	10
27/4/26	36,4	35,5	33,5	32	35	32,5	34,2	4,4	10
28/4/26	36,1	35	34,5	34,5	35,5	38	35,6	3,5	6
29/4/26									0
30/4/26									0
									0
							35,5	3,3	

STD	Xtb	USL	LSL	UCL	LCL	Min	Max	Cp	Cpk	Range
1,609	35,49	45,0	30,0	40,3	30,7	30,5	39,5	1,55	1,14	9,00

1. BIỂU ĐỒ PHÂN BỐ

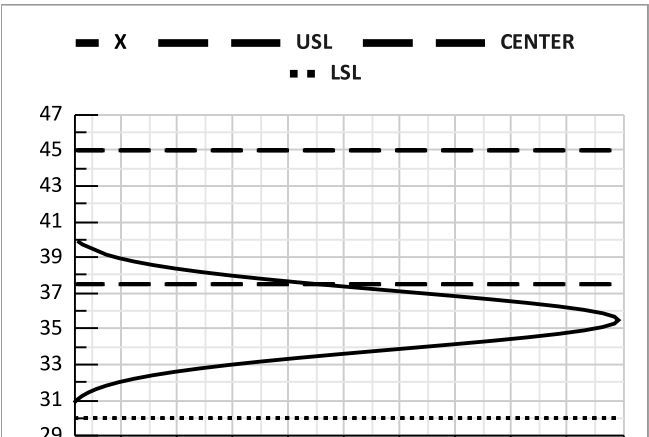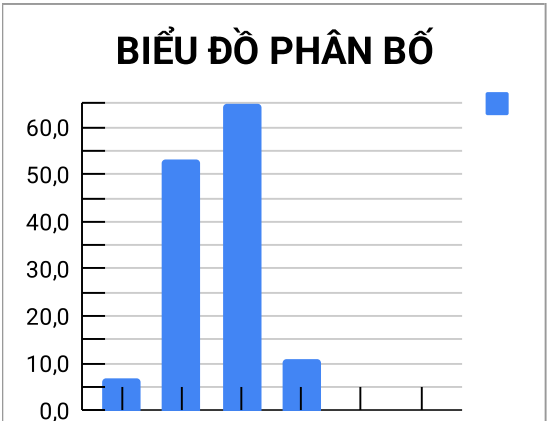


32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0


29

2. BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT

BIỂU ĐỒ X

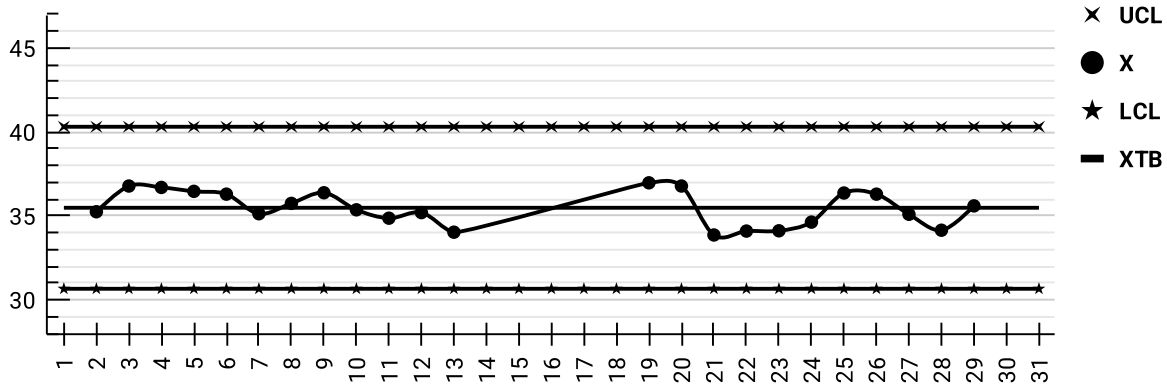

BIỂU ĐỒ R

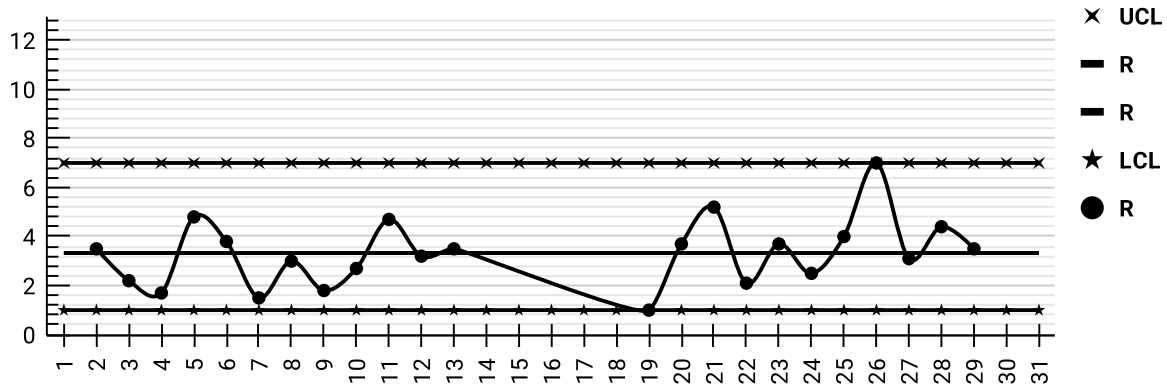

Nhận xét:

Chỉ số $C_{pk} = 1,14$ Năng lực của quy trình sản xuất đáp ứng hầu hết những yêu cầu của khách hàng, cần duy trì các cải tiến hiện tại.

Nhân viên kỹ thuật