Cia. de Canetas COMPACTOR

Levantamento Dimensional C.Q.


Data:	13/06/2019
Solicitante:	Tiago Alves
Controlador:	Patrick Paiva

Material Avaliado:	Tampa Microline	Data da Prod.:	11/06/2019	Cor:	Rosa	Maq.: Engel 6	Molde: 152
Matéria-prima	Polipropileno (puro)			Motivo:	Lev. programado		
Nº do desenho:	NA	Revisão:	NA				

Todas as medidas apresentadas, já estão corrigidas pelas incertezas, tendências/erros conforme assinalado no certificado de calibração de cada equipamento: PROJ001: 4066518; MIC014: D-0679/18; PAQ015: 0759/18-03.


Dados da medição (mm)

Cota	A	ØB	ØC	ØD	ØE	ØF	ØG										Peso
Mínima																	
Nominal																	Kg
Máxima																	
1	31,10	8,15	9,15	9,62	6,57	6,48	4,37										
2																	
3	31,10	8,16	9,15	9,52	6,54	6,47	4,38										
4	31,13	8,16	9,18	9,54	6,54	6,45	4,37										
5	31,12	8,15	9,14	9,56	6,57	6,46	4,36										
6	31,10	8,16	9,15	9,50	6,55	6,45	4,37										
7	31,10	8,15	9,15	9,56	6,56	6,45	4,37										
8																	
9																	
10	31,10	8,17	9,15	9,61	6,52	6,45	4,37										
11	31,09	8,15	9,12	9,54	6,56	6,46	4,36										
12	31,09	8,15	9,13	9,51	6,56	6,46	4,37										
13	31,12	8,15	9,17	9,61	6,56	6,46	4,37										
14	31,08	8,16	9,14	9,58	6,56	6,47	4,37										
15	31,03	8,15	9,15	9,55	6,58	6,47	4,37										
16	31,11	8,17	9,14	9,55	6,56	6,46	4,37										
Equip. utilizado	PAQ 015	PROJ 001	MIC 014	PAQ 015	PAQ 015	PAQ 015	PAQ 015										

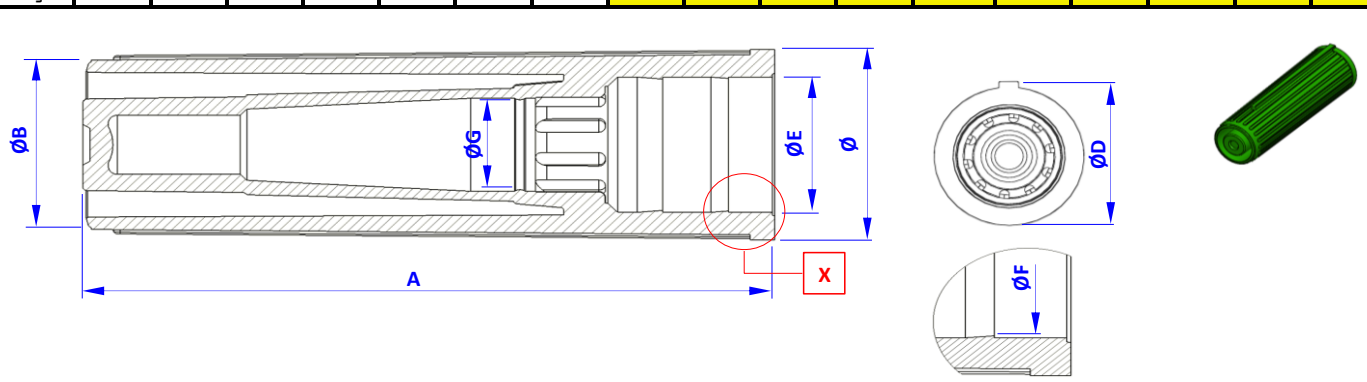


Cota	A	ØB	ØC	ØD	ØE	ØF	ØG										Peso
Mínima																	
Nominal																	Kg
Máxima																	
Méd.	31,10	8,16	9,15	9,56	6,56	6,46	4,37										
Mín.	31,03	8,15	9,12	9,50	6,52	6,45	4,36										
Máx.	31,13	8,17	9,18	9,62	6,58	6,48	4,38										
Ampl.	0,10	0,02	0,06	0,12	0,06	0,03	0,02										
Desv. pad.	0,025	0,008	0,015	0,038	0,016	0,010	0,005										
Moda	31,10	8,15	9,15	9,54	6,56	6,46	4,37										

Cota	A
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	31,098
Mín.	31,03
Máx.	31,13
Ampl.	0,10
Desv. pad.	0,025
Moda	31,10

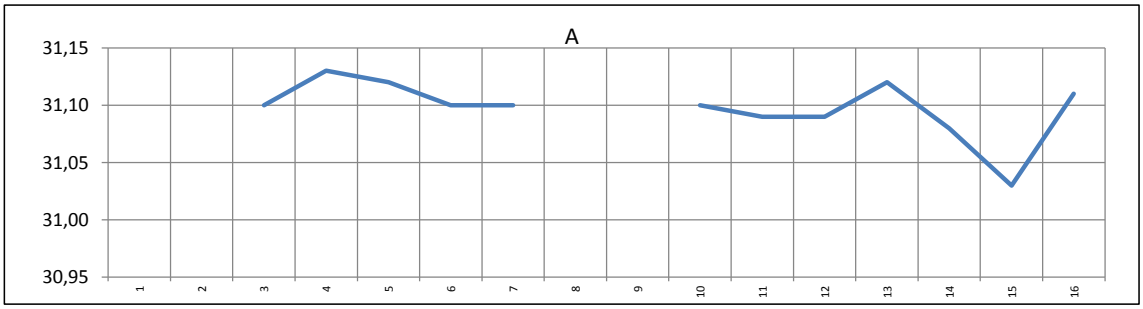


Mínima (desv. pad.):	31,073	Máxima (desv. pad.):	31,122

Cota	ØB
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	8,156
Mín.	8,15
Máx.	8,17
Ampl.	0,02
Desv. pad.	0,008
Moda	8,15

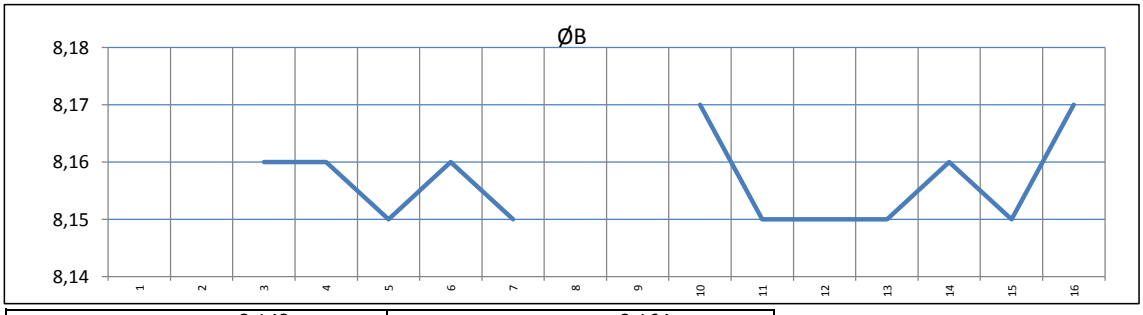


Mínima (desv. pad.):	8,148	Máxima (desv. pad.):	8,164

Cota	ØC
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	9,148
Mín.	9,12
Máx.	9,18
Ampl.	0,06
Desv. pad.	0,015
Moda	9,15

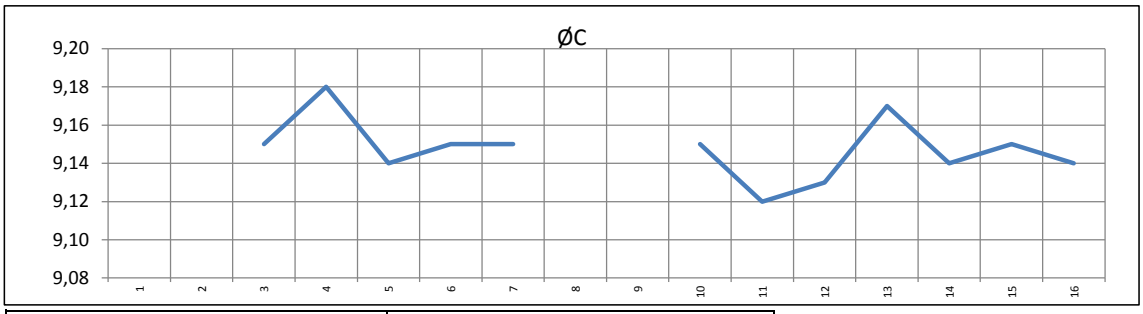


Mínima (desv. pad.):	9,132	Máxima (desv. pad.):	9,163

Cota	ØD
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	9,558
Mín.	9,50
Máx.	9,62
Ampl.	0,12
Desv. pad.	0,038
Moda	9,54

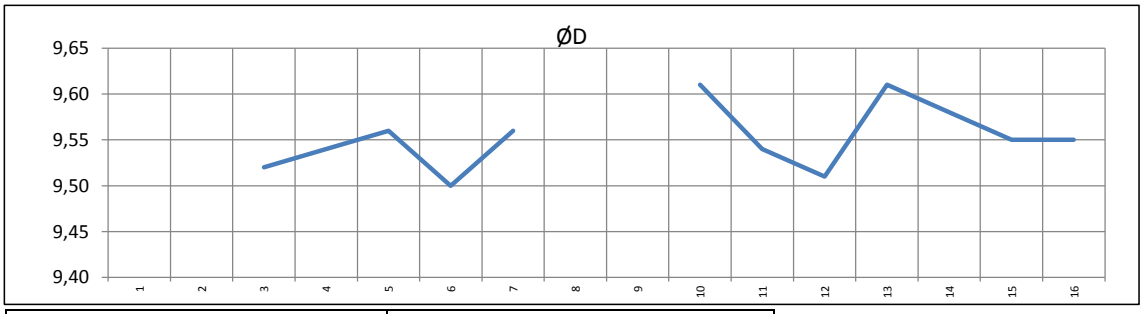


Mínima (desv. pad.):	9,519	Máxima (desv. pad.):	9,596

Cota	ØE
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	6,556
Mín.	6,52
Máx.	6,58
Ampl.	0,06
Desv. pad.	0,016
Moda	6,56

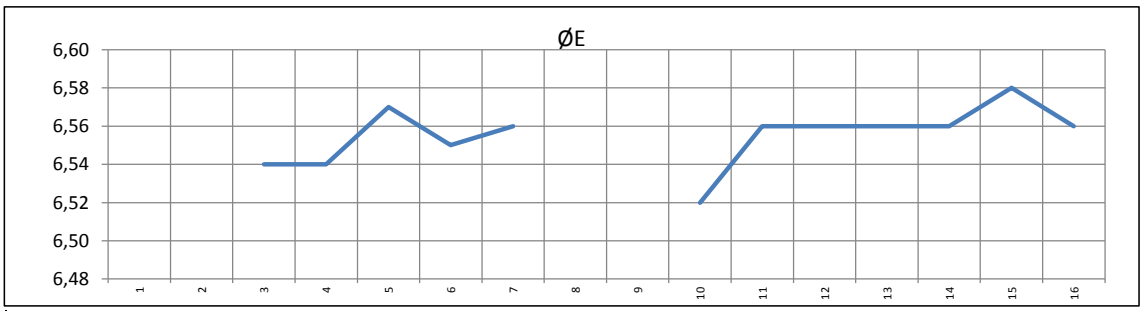


Mínima (desv. pad.):	6,541	Máxima (desv. pad.):	6,572

Cota	ØF
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	6,461
Mín.	6,45
Máx.	6,48
Ampl.	0,03
Desv. pad.	0,010
Moda	6,46

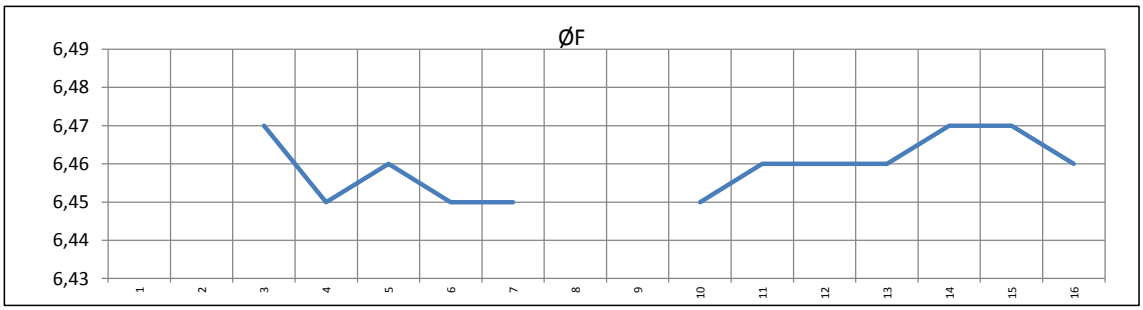

Mínima (desv. pad.):	6,451	Máxima (desv. pad.):	6,470

Cota	ØG
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	4,369
Mín.	4,36
Máx.	4,38
Ampl.	0,02
Desv. pad.	0,005
Moda	4,37

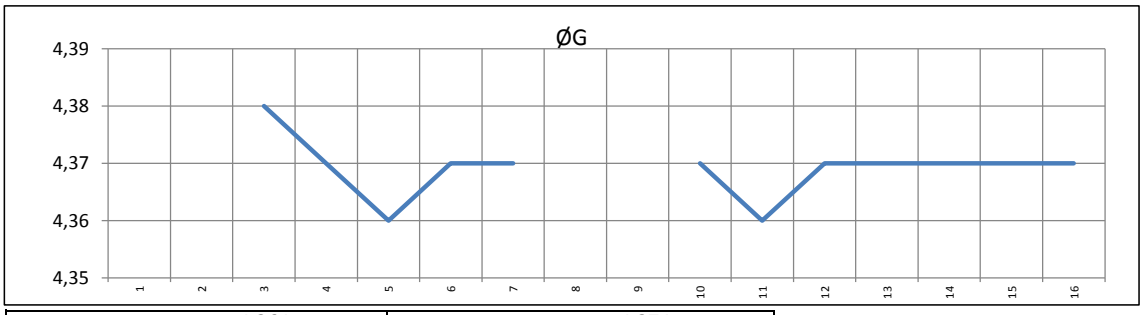

Mínima (desv. pad.):	4,364	Máxima (desv. pad.):	4,374

Parâmetros de injeção

Injeção	
Tempo	1,3 s
Posição	-
Pressão	41 bar
Velocidade	35 mm/s
Colchão de massa	11,4 mm

Temperatura da máquina						
35%	230 °C	225 °C	210°C	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Ciclo de injeção:	19,54 s

Recalque		
Pressão	Mín.:	45 bar
	Máx.:	50 bar
Tempo		

Temperatura do molde					
Bicos	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
Manifold	NA	NA			

Volume da dosagem	60 mm
Contra-pressão	0

Observações gerais e conclusão

Não há desenho condizente à tampa Microline atual, uma vez que esta foi modificada, conforme citado na RAP 005/2018.
Em montagem, a tampa encontra-se com bom ajuste, portanto, conforme avaliação da RAP consideramos o material aprovado.