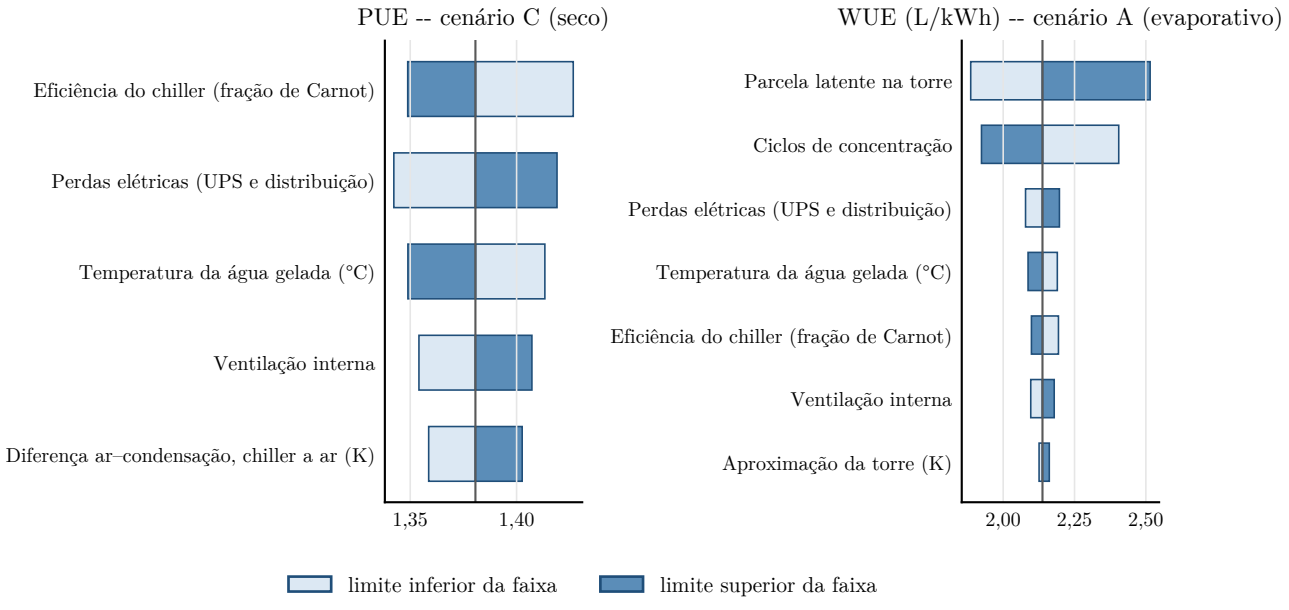
PUE -- cenário C (seco)
Eficiência do chiller (fração de Carnot)
Perdas elétricas (UPS e distribuição)
Temperatura da água gelada (°C)
Ventilação interna
Diferença ar–condensação, chiller a ar (K)
1,35
1,40
WUE (L/kWh) -- cenário A (evaporativo)
Parcela latente na torre
Ciclos de concentração
Perdas elétricas (UPS e distribuição)
Temperatura da água gelada (°C)
Eficiência do chiller (fração de Carnot)
Ventilação interna
Aproximação da torre (K)
2,00
2,25
2,50
limite inferior da faixa
limite superior da faixa