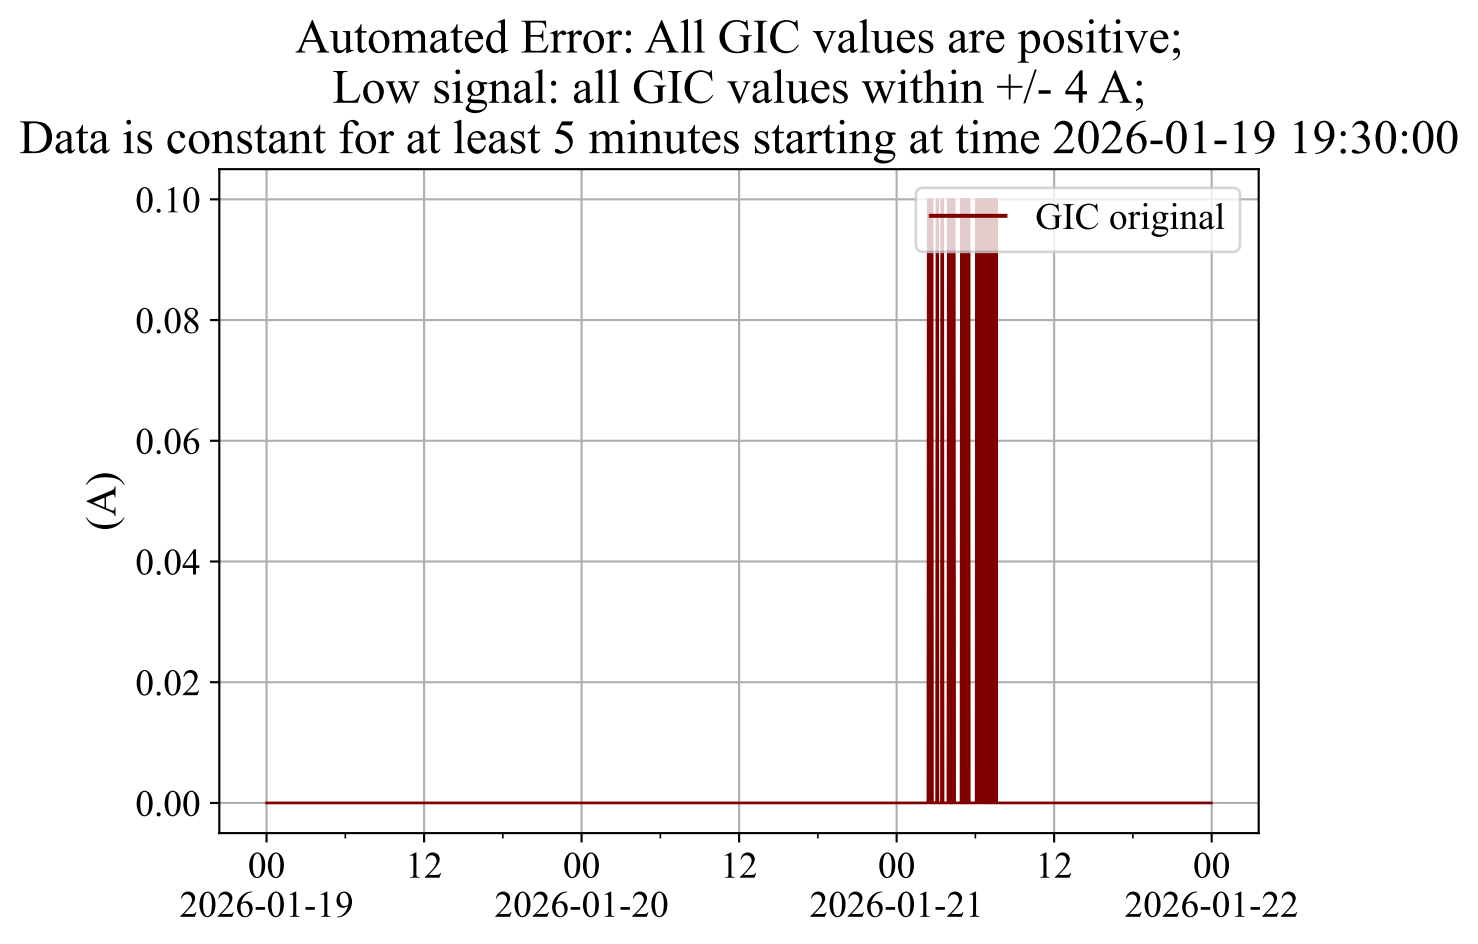
Automated Error: All GIC values are positive;
Low signal: all GIC values within +/- 4 A;
Data is constant for at least 5 minutes starting at time 2026-01-19 19:30:00
GIC original
(A)
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
00
12
00
12
00
12
00
2026-01-19
2026-01-20
2026-01-21
2026-01-22