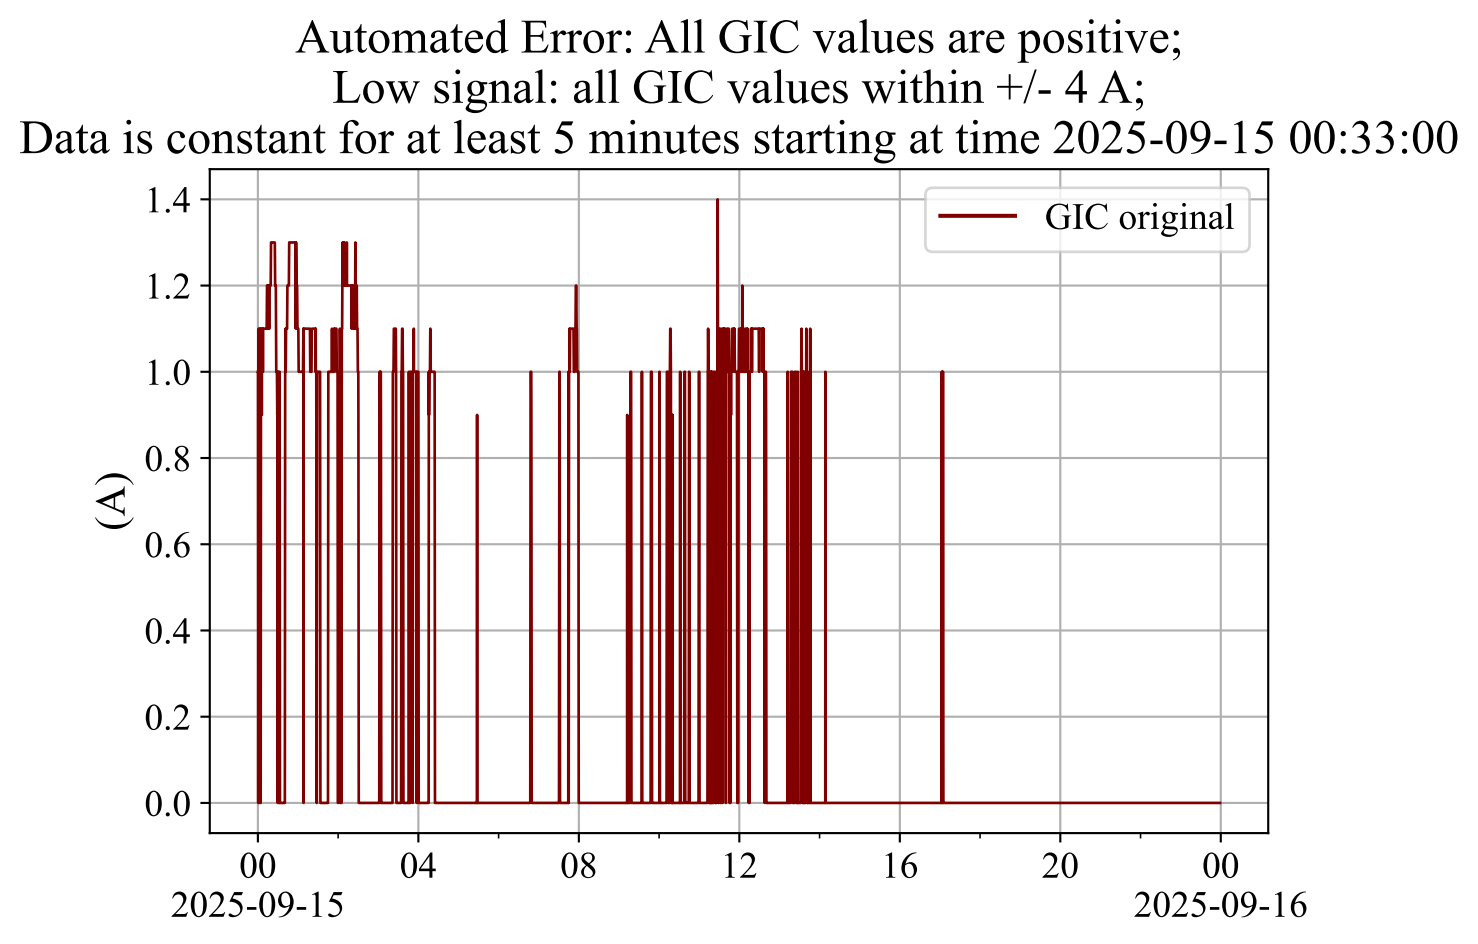
Automated Error: All GIC values are positive;
Low signal: all GIC values within +/- 4 A;
Data is constant for at least 5 minutes starting at time 2025-09-15 00:33:00
GIC original
(A)
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
00
2025-09-15
04
08
12
16
20
00
2025-09-16