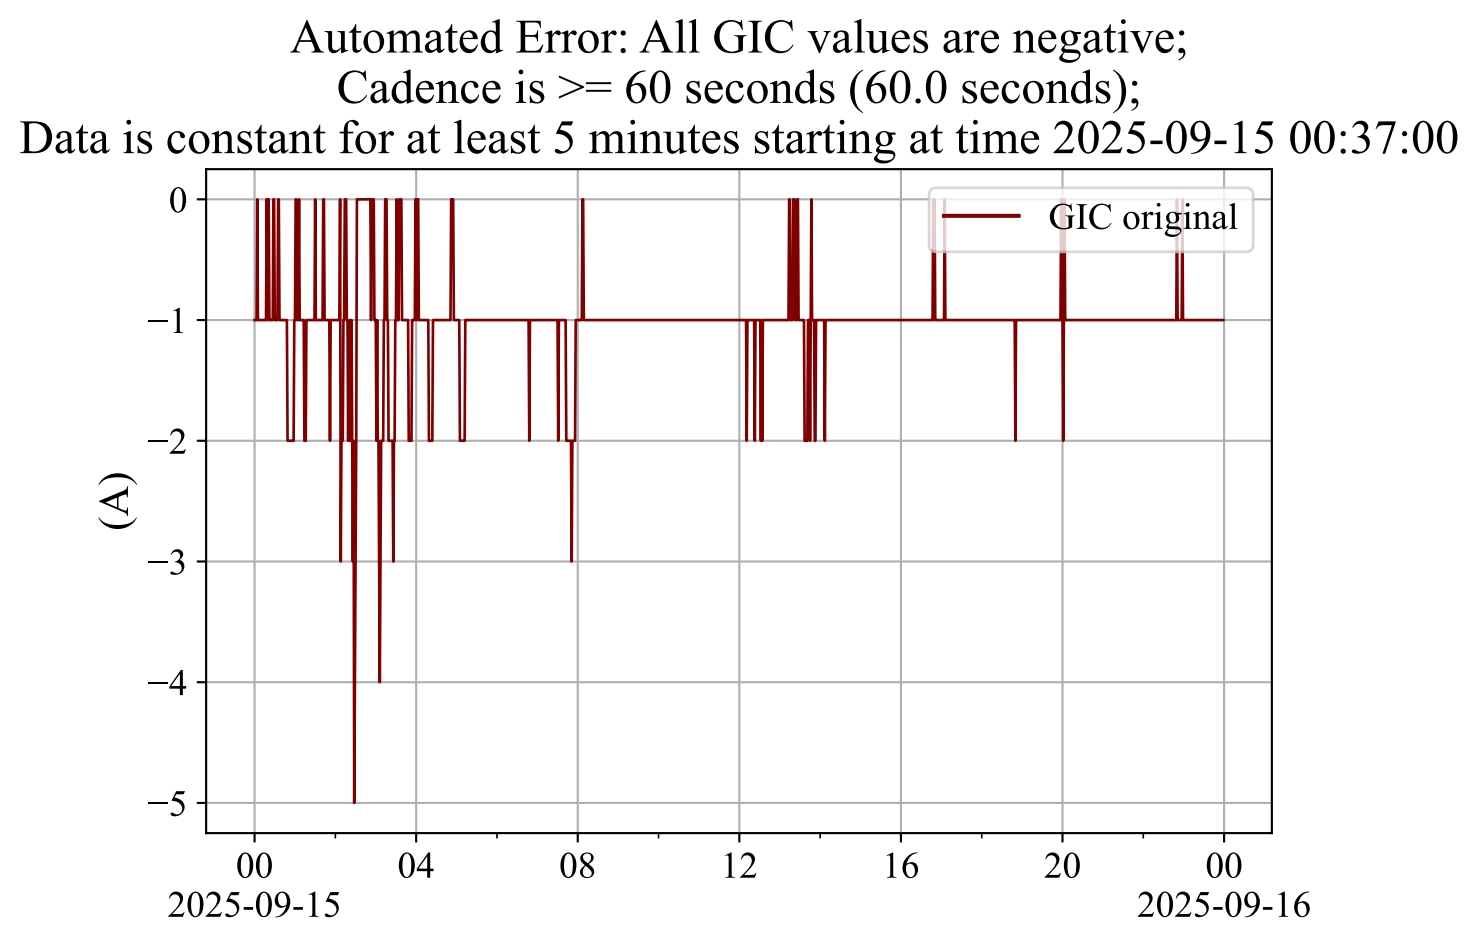
Automated Error: All GIC values are negative;
Cadence is >= 60 seconds (60.0 seconds);
Data is constant for at least 5 minutes starting at time 2025-09-15 00:37:00
GIC original
(A)
0
−1
−2
−3
−4
−5
00
04
08
12
16
20
00
2025-09-15
2025-09-16