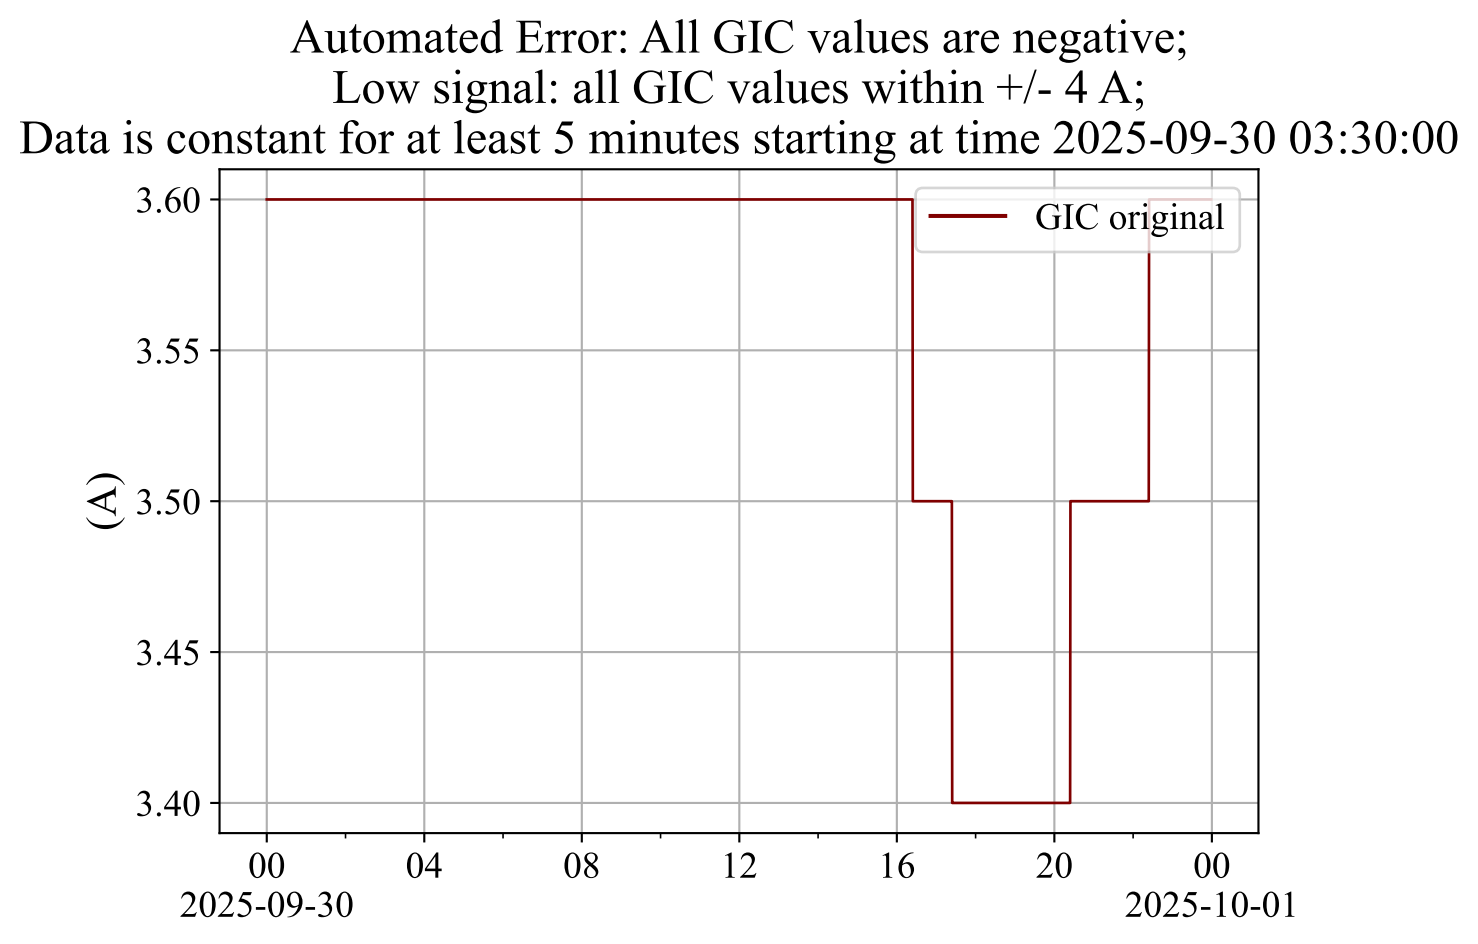
Automated Error: All GIC values are negative;
Low signal: all GIC values within +/- 4 A;
Data is constant for at least 5 minutes starting at time 2025-09-30 03:30:00
GIC original
(A)
3.60
3.55
3.50
3.45
3.40
00
2025-09-30
04
08
12
16
20
00
2025-10-01