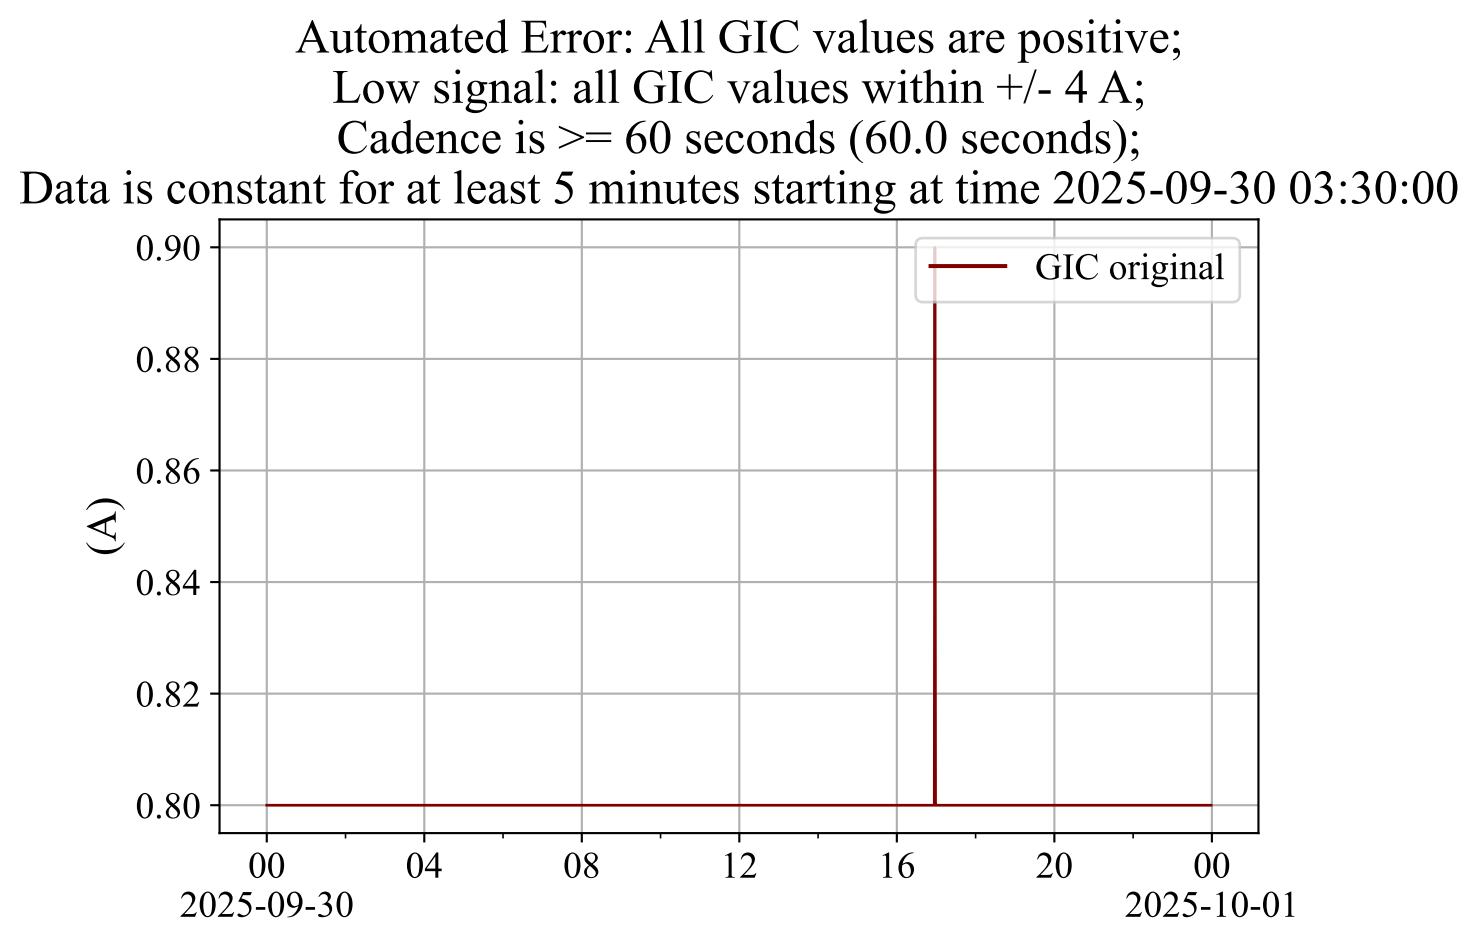
Automated Error: All GIC values are positive;
Low signal: all GIC values within +/- 4 A;
Cadence is >= 60 seconds (60.0 seconds);
Data is constant for at least 5 minutes starting at time 2025-09-30 03:30:00
GIC original
0.90
0.88
0.86
0.84
0.82
0.80
(A)
00
04
08
12
16
20
00
2025-09-30
2025-10-01