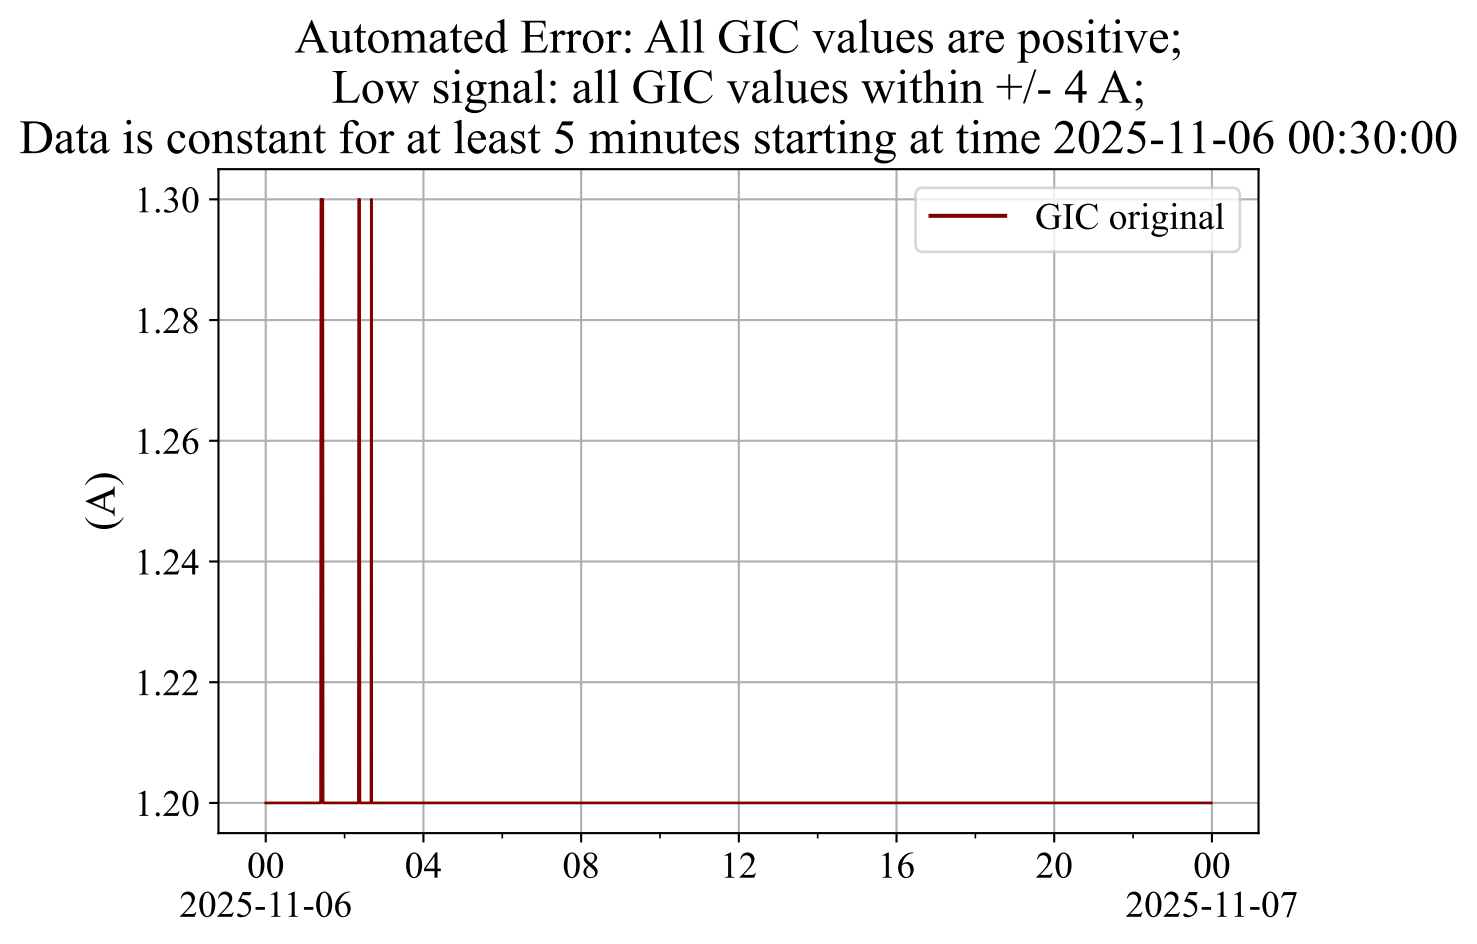
Automated Error: All GIC values are positive;
Low signal: all GIC values within +/- 4 A;
Data is constant for at least 5 minutes starting at time 2025-11-06 00:30:00
GIC original
(A)
1.30
1.28
1.26
1.24
1.22
1.20
00
04
08
12
16
20
00
2025-11-06
2025-11-07