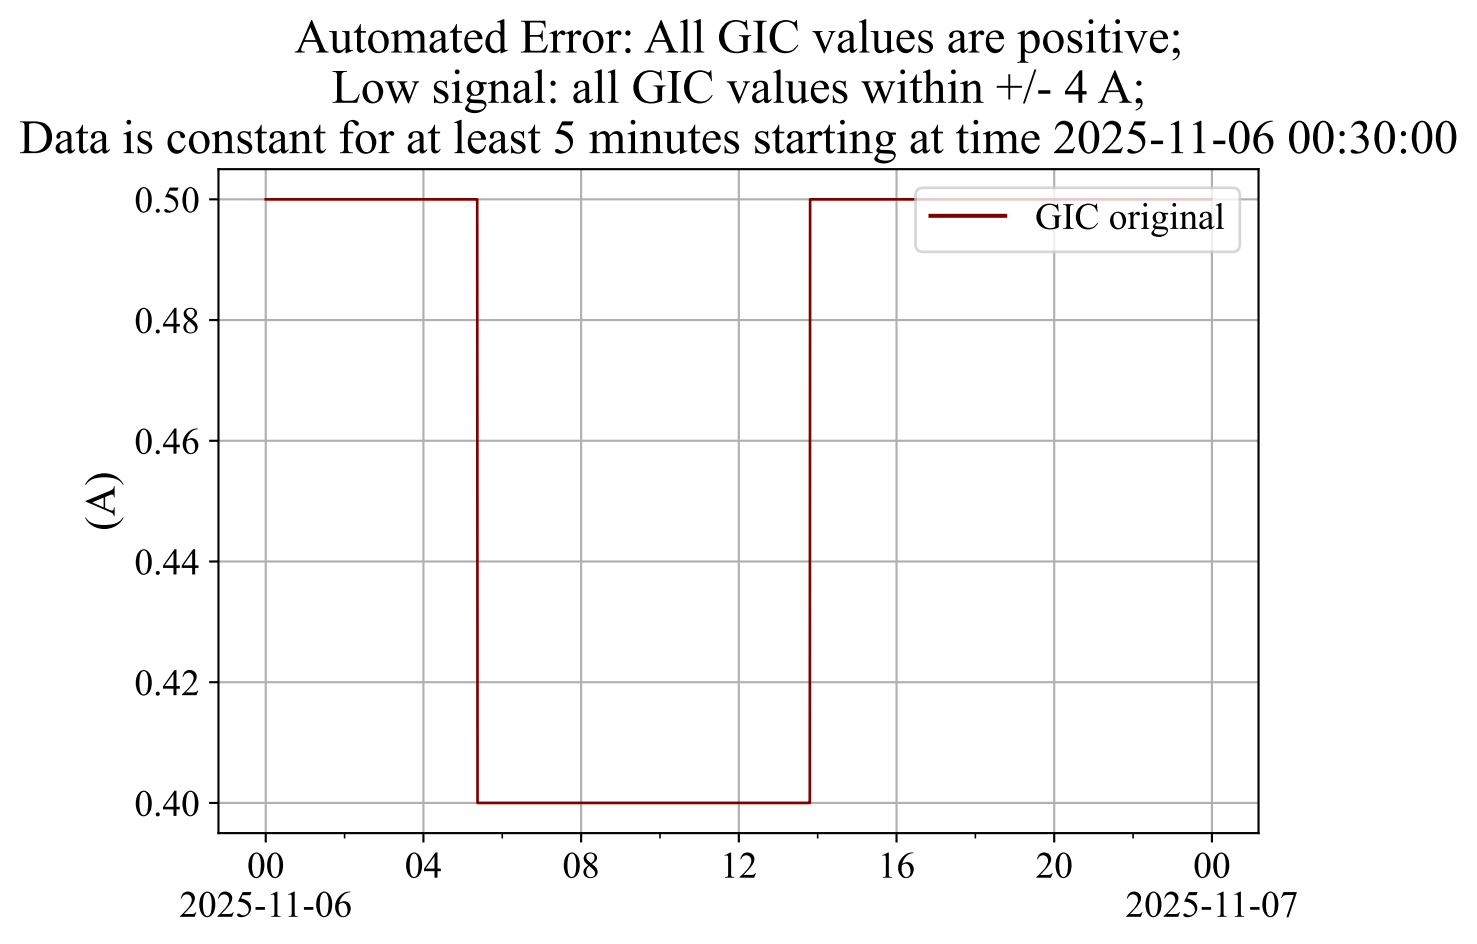
Automated Error: All GIC values are positive;
Low signal: all GIC values within +/- 4 A;
Data is constant for at least 5 minutes starting at time 2025-11-06 00:30:00
GIC original
0.50
0.48
0.46
0.44
0.42
0.40
(A)
00
04
08
12
16
20
00
2025-11-06
2025-11-07