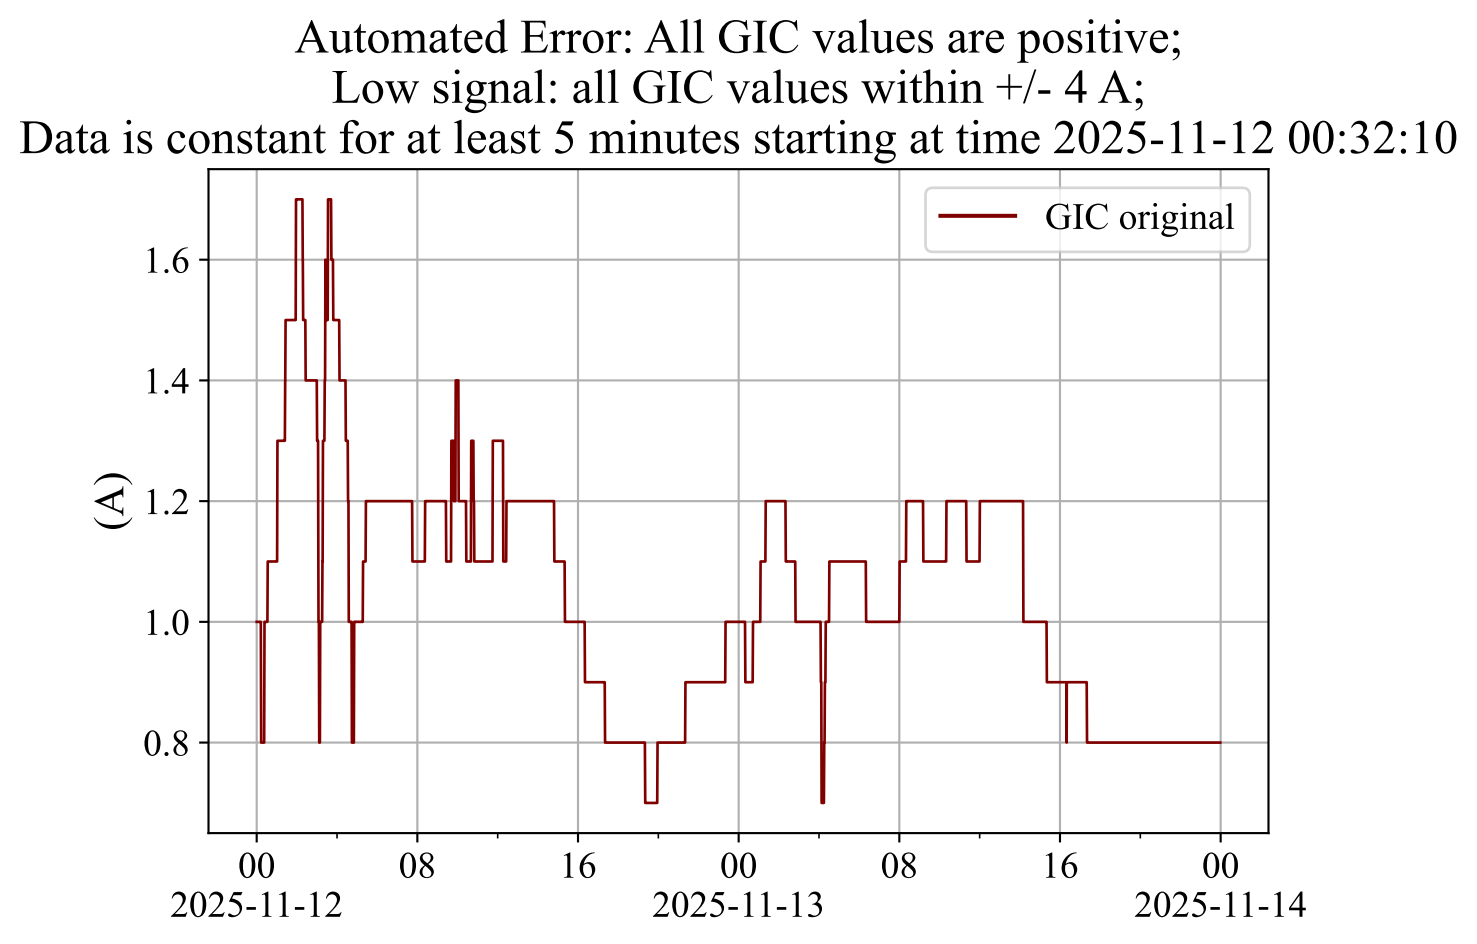
Automated Error: All GIC values are positive;
Low signal: all GIC values within +/- 4 A;
Data is constant for at least 5 minutes starting at time 2025-11-12 00:32:10
GIC original
(A)
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
00
2025-11-12
08
16
00
2025-11-13
08
16
00
2025-11-14