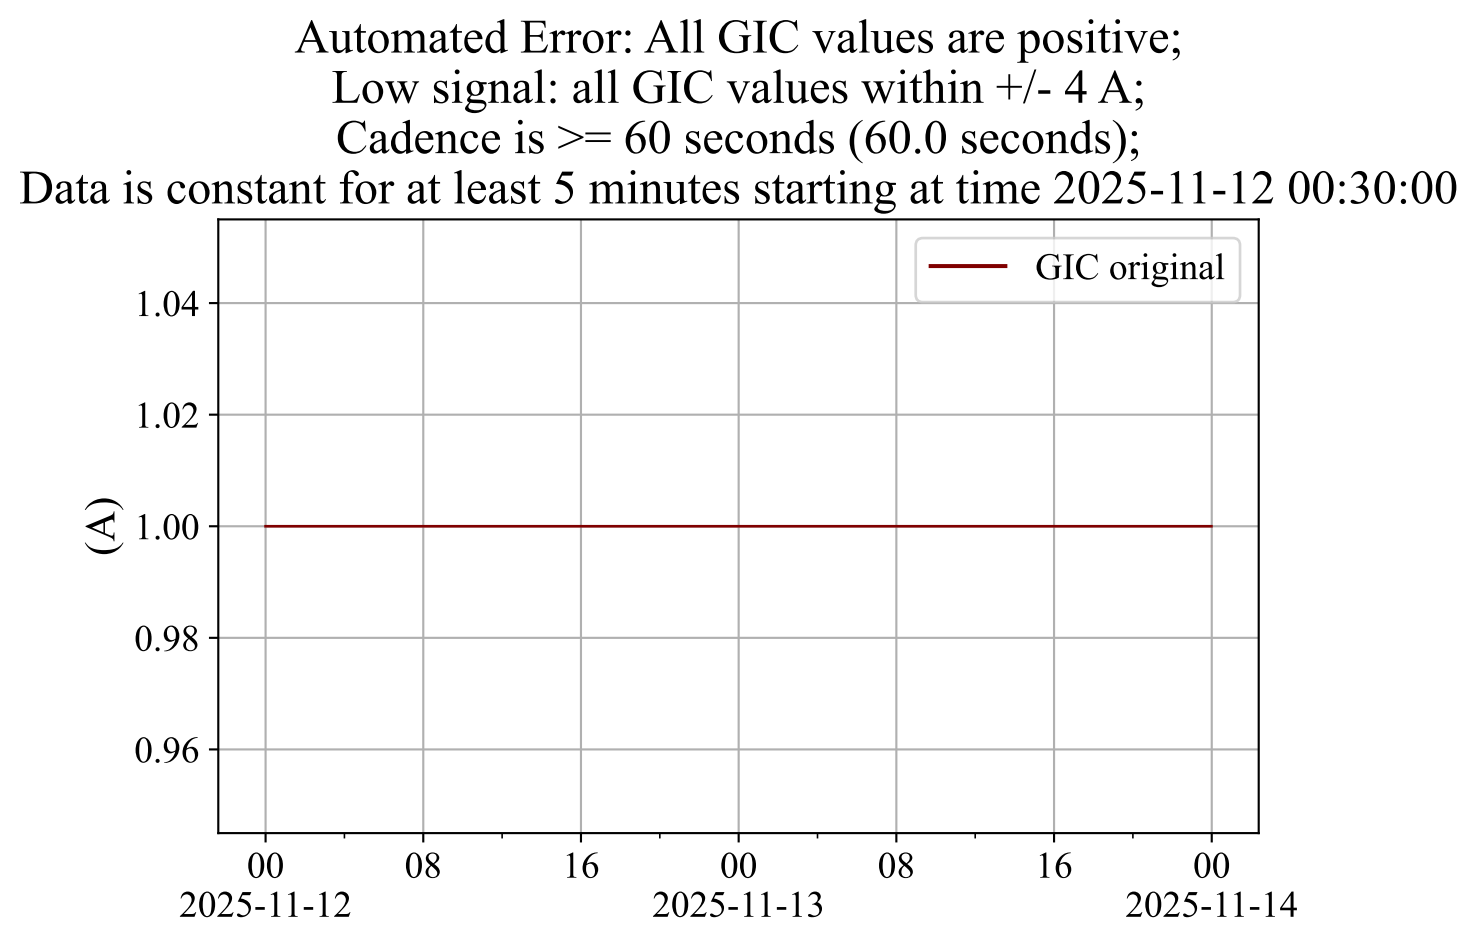
Automated Error: All GIC values are positive;
Low signal: all GIC values within +/- 4 A;
Cadence is >= 60 seconds (60.0 seconds);
Data is constant for at least 5 minutes starting at time 2025-11-12 00:30:00
GIC original
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
(A)
00
08
16
00
08
16
00
2025-11-12
2025-11-13
2025-11-14