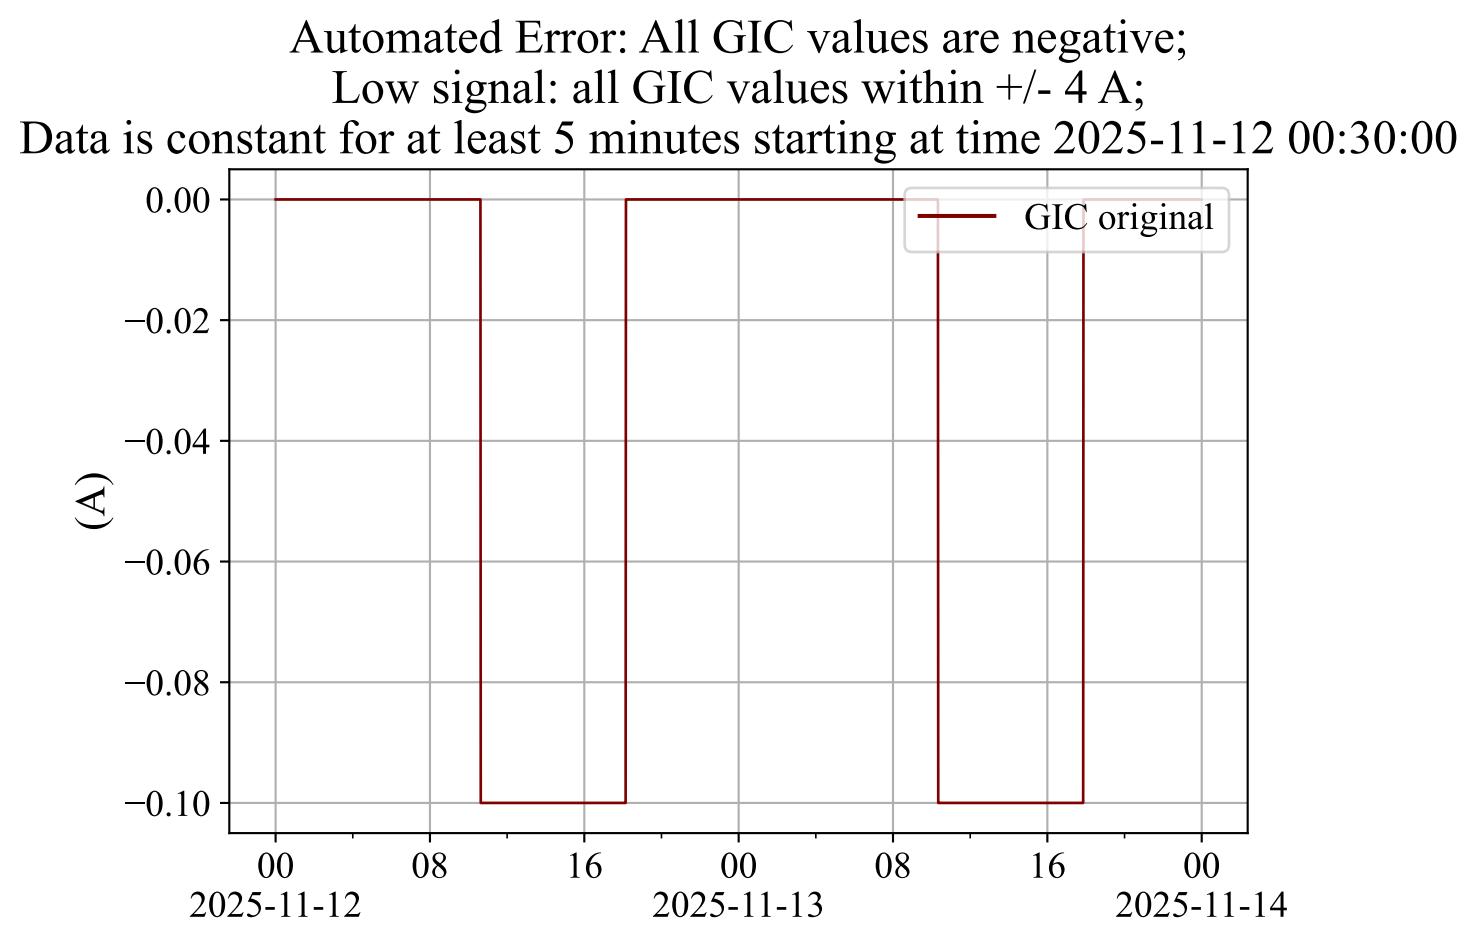
Automated Error: All GIC values are negative;
Low signal: all GIC values within +/- 4 A;
Data is constant for at least 5 minutes starting at time 2025-11-12 00:30:00
GIC original
0.00
−0.02
−0.04
−0.06
−0.08
−0.10
(A)
00
2025-11-12
08
16
00
2025-11-13
08
16
00
2025-11-14