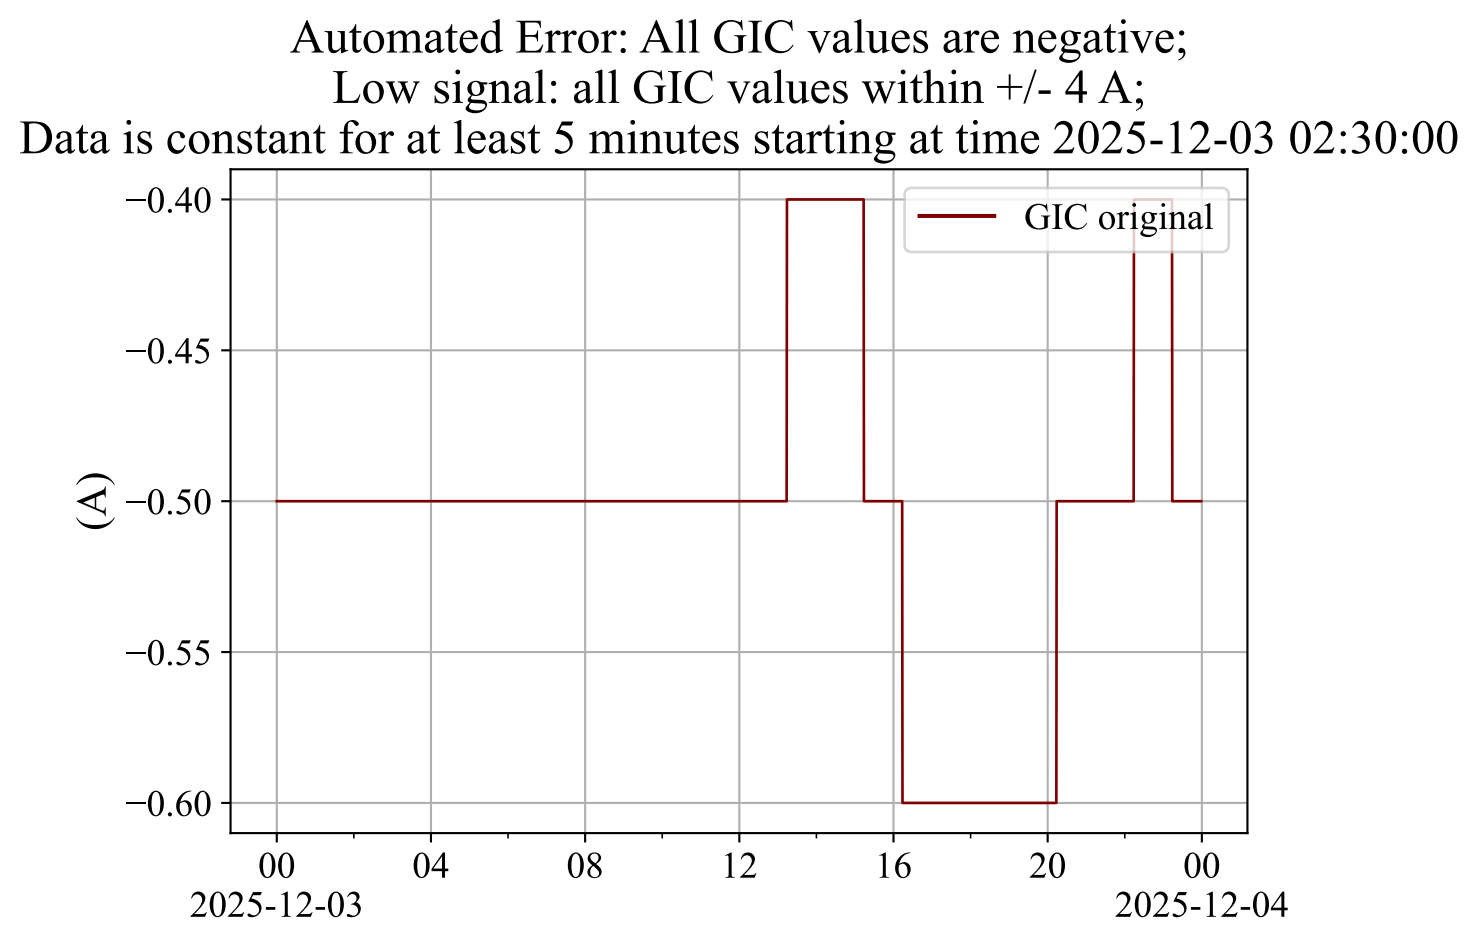
Automated Error: All GIC values are negative;
Low signal: all GIC values within +/- 4 A;
Data is constant for at least 5 minutes starting at time 2025-12-03 02:30:00
GIC original
−0.40
−0.45
−0.50
−0.55
−0.60
(A)
00
04
08
12
16
20
00
2025-12-03
2025-12-04