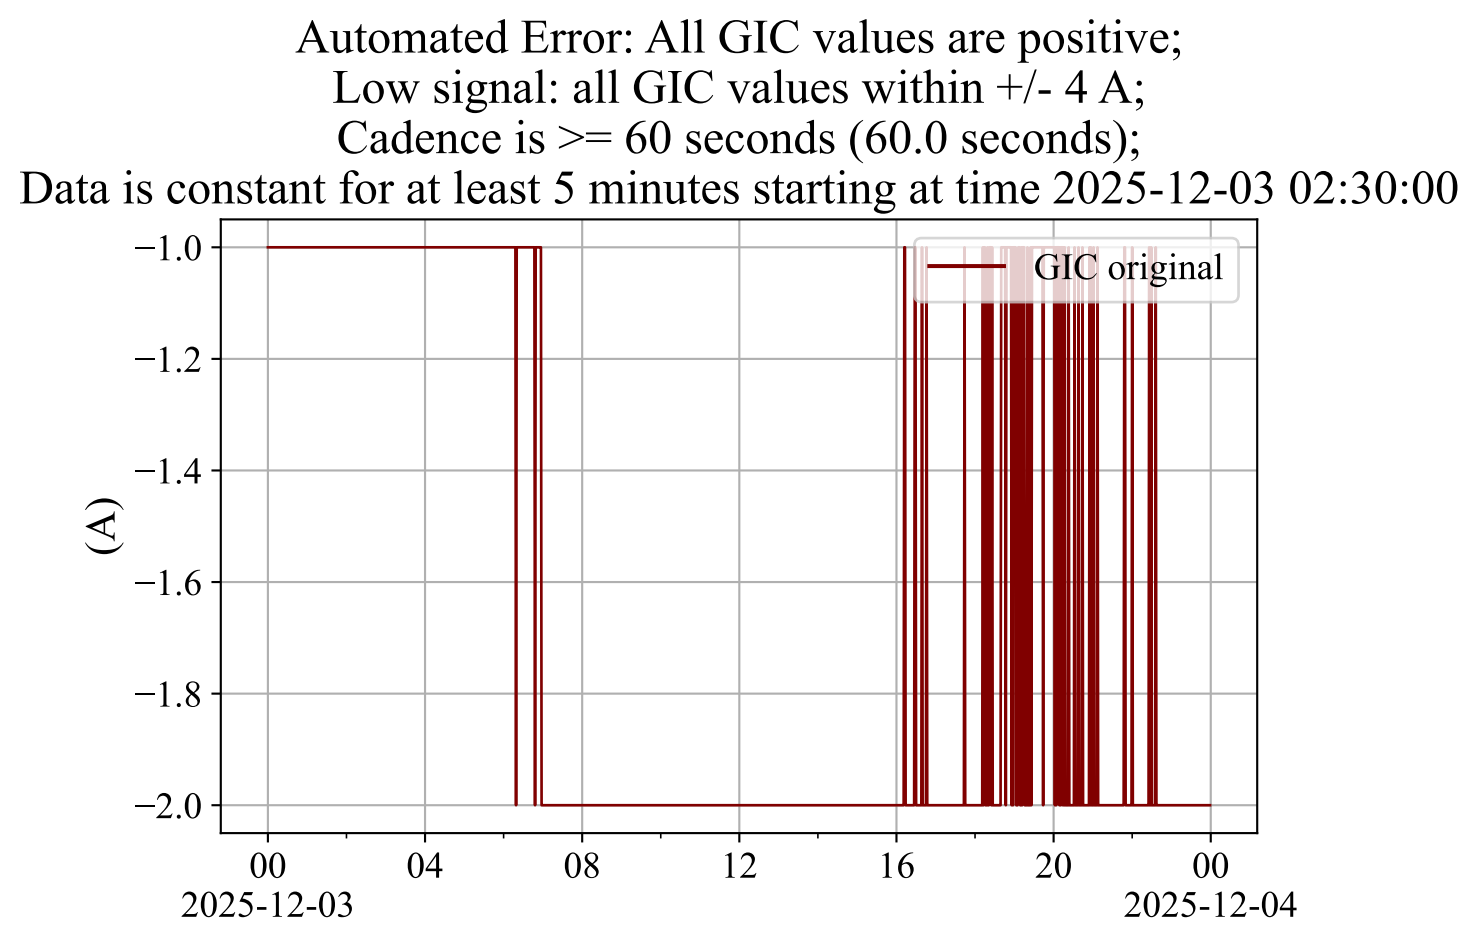
Automated Error: All GIC values are positive;
Low signal: all GIC values within +/- 4 A;
Cadence is >= 60 seconds (60.0 seconds);
Data is constant for at least 5 minutes starting at time 2025-12-03 02:30:00
GIC original
−1.0
−1.2
−1.4
−1.6
−1.8
−2.0
(A)
00
04
08
12
16
20
00
2025-12-03
2025-12-04