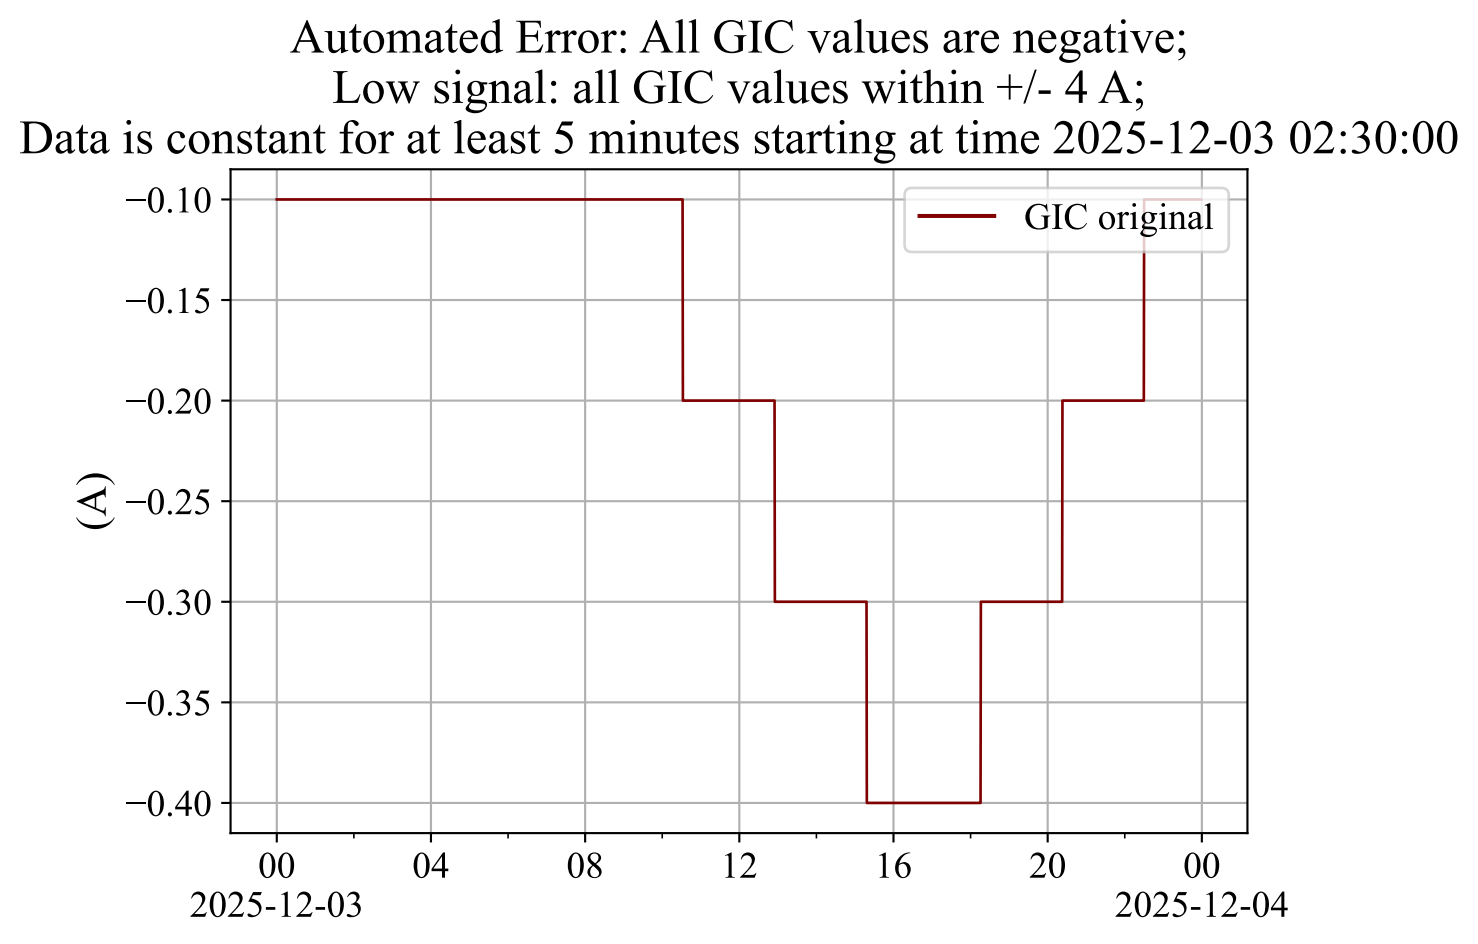
Automated Error: All GIC values are negative;
Low signal: all GIC values within +/- 4 A;
Data is constant for at least 5 minutes starting at time 2025-12-03 02:30:00
GIC original
−0.10
−0.15
−0.20
−0.25
−0.30
−0.35
−0.40
(A)
00
04
08
12
16
20
00
2025-12-03
2025-12-04