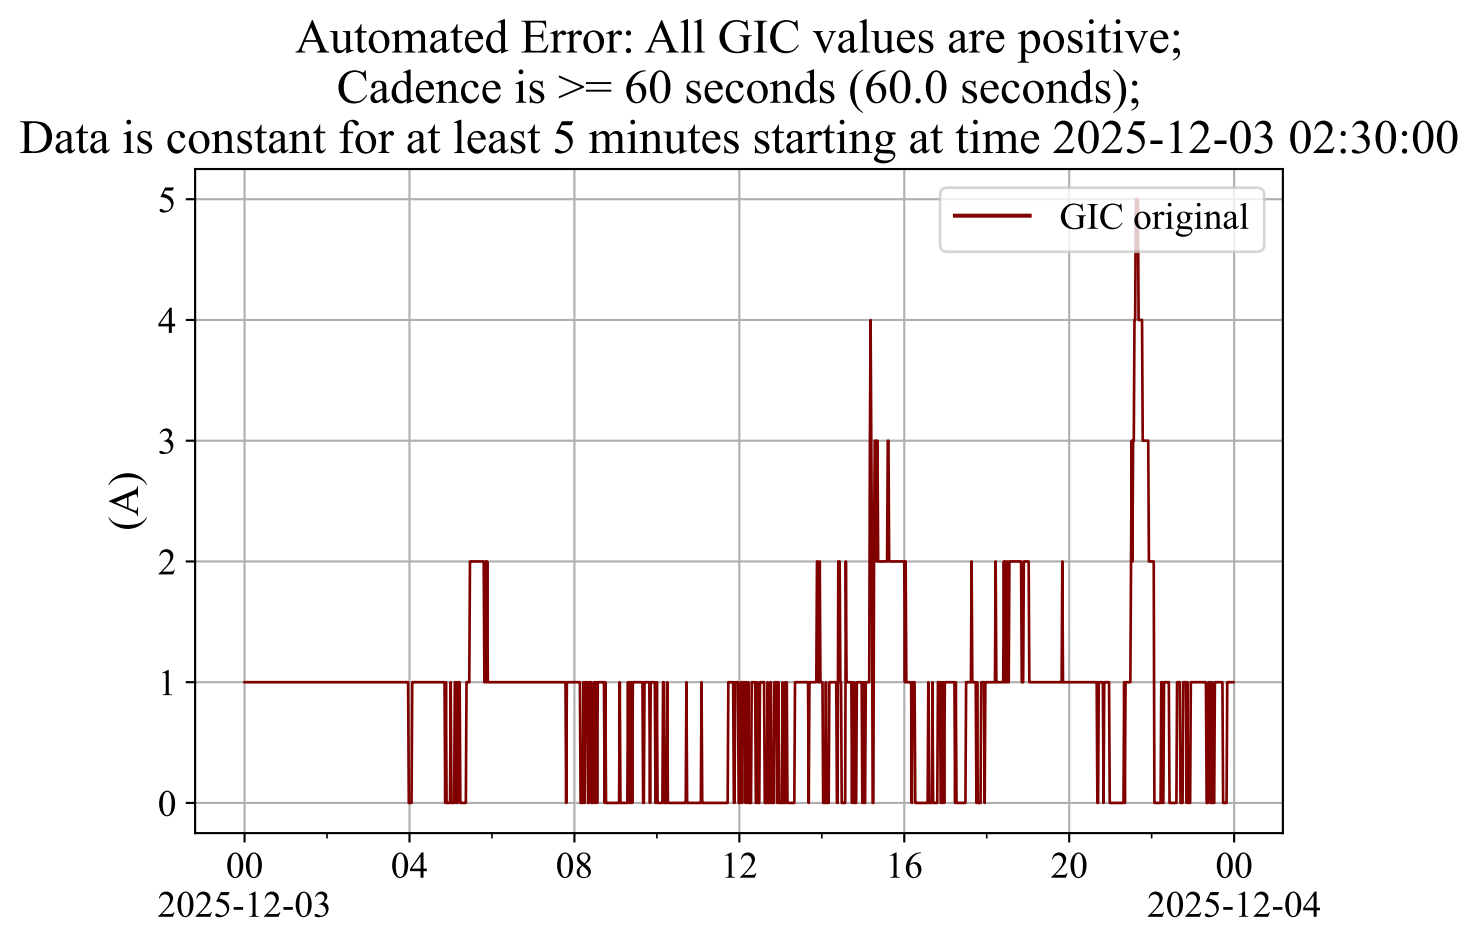
Automated Error: All GIC values are positive;
Cadence is >= 60 seconds (60.0 seconds);
Data is constant for at least 5 minutes starting at time 2025-12-03 02:30:00
GIC original
(A)
5
4
3
2
1
0
00
04
08
12
16
20
00
2025-12-03
2025-12-04