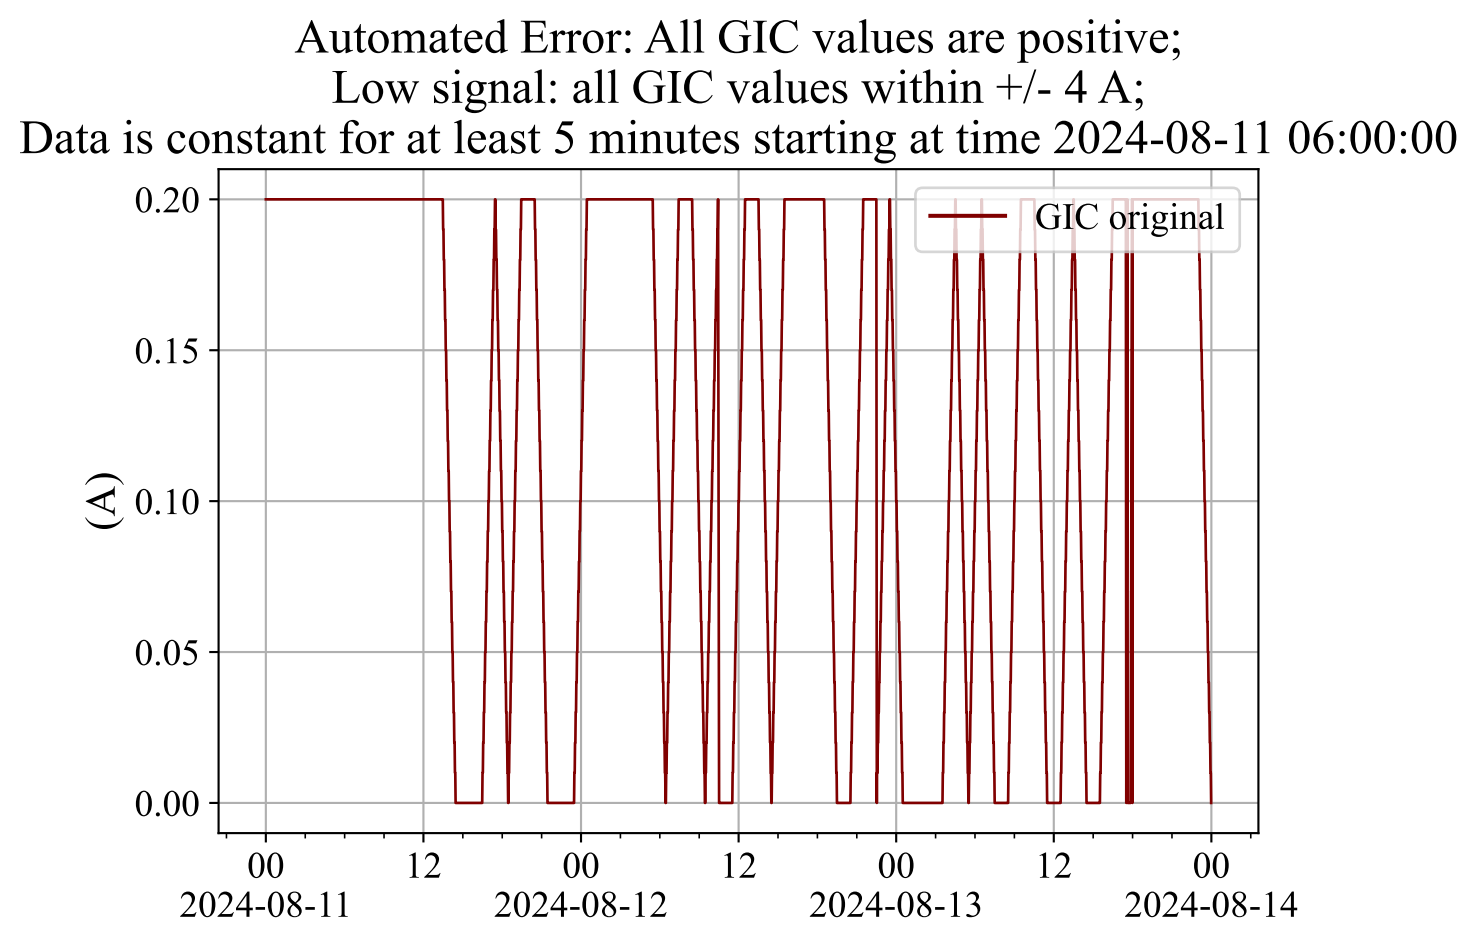
Automated Error: All GIC values are positive;
Low signal: all GIC values within +/- 4 A;
Data is constant for at least 5 minutes starting at time 2024-08-11 06:00:00
GIC original
(A)
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
00
12
00
12
00
12
00
2024-08-11
2024-08-12
2024-08-13
2024-08-14