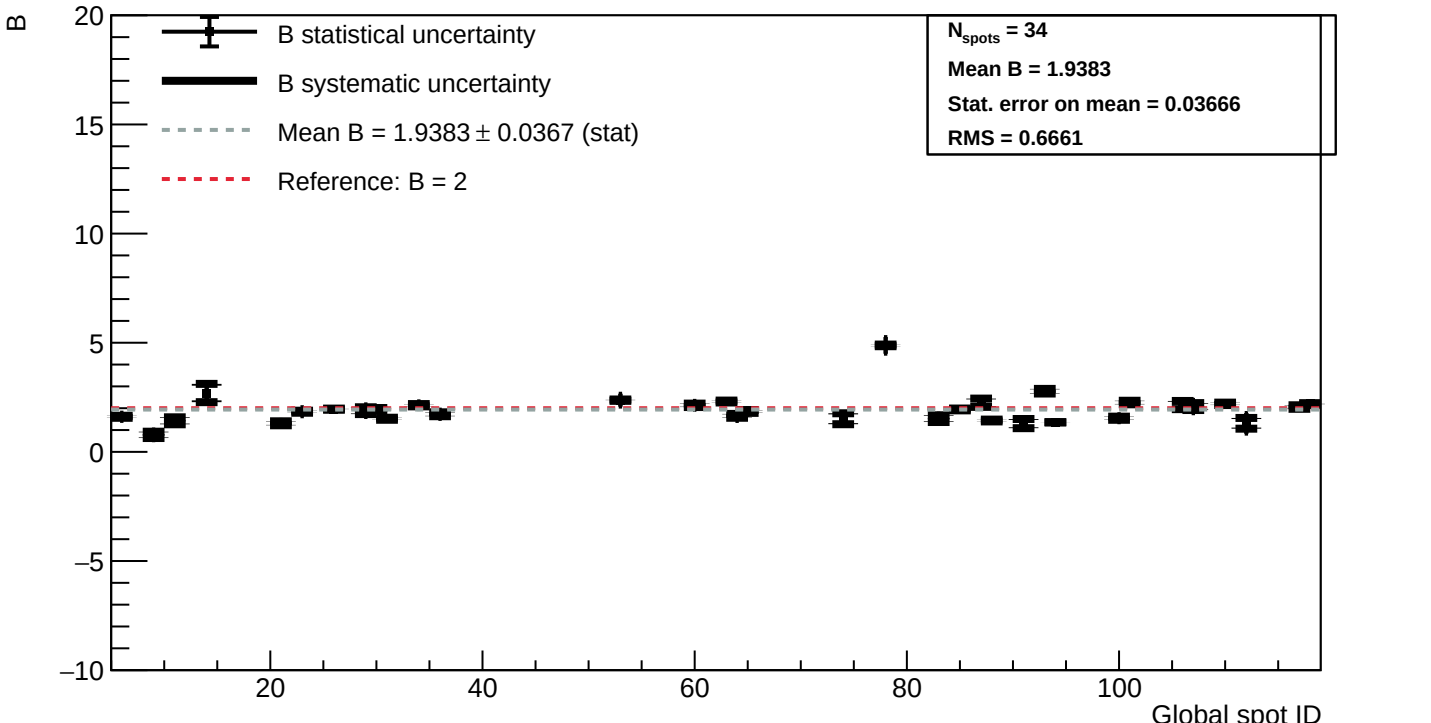
Sensor B1 - Power-law exponent B - annealing_T=150_h=25
B
B statistical uncertainty
B systematic uncertainty
Mean B = 1.9383 ± 0.0367 (stat)
Reference: B = 2
N_spots = 34
Mean B = 1.9383
Stat. error on mean = 0.03666
RMS = 0.6661
20
15
10
5
0
−5
−10
20
40
60
80
100
Global spot ID