


Final Parameter label[T.fibrotic] FDR=0.4



label[T.fibrotic] FDR=0.4

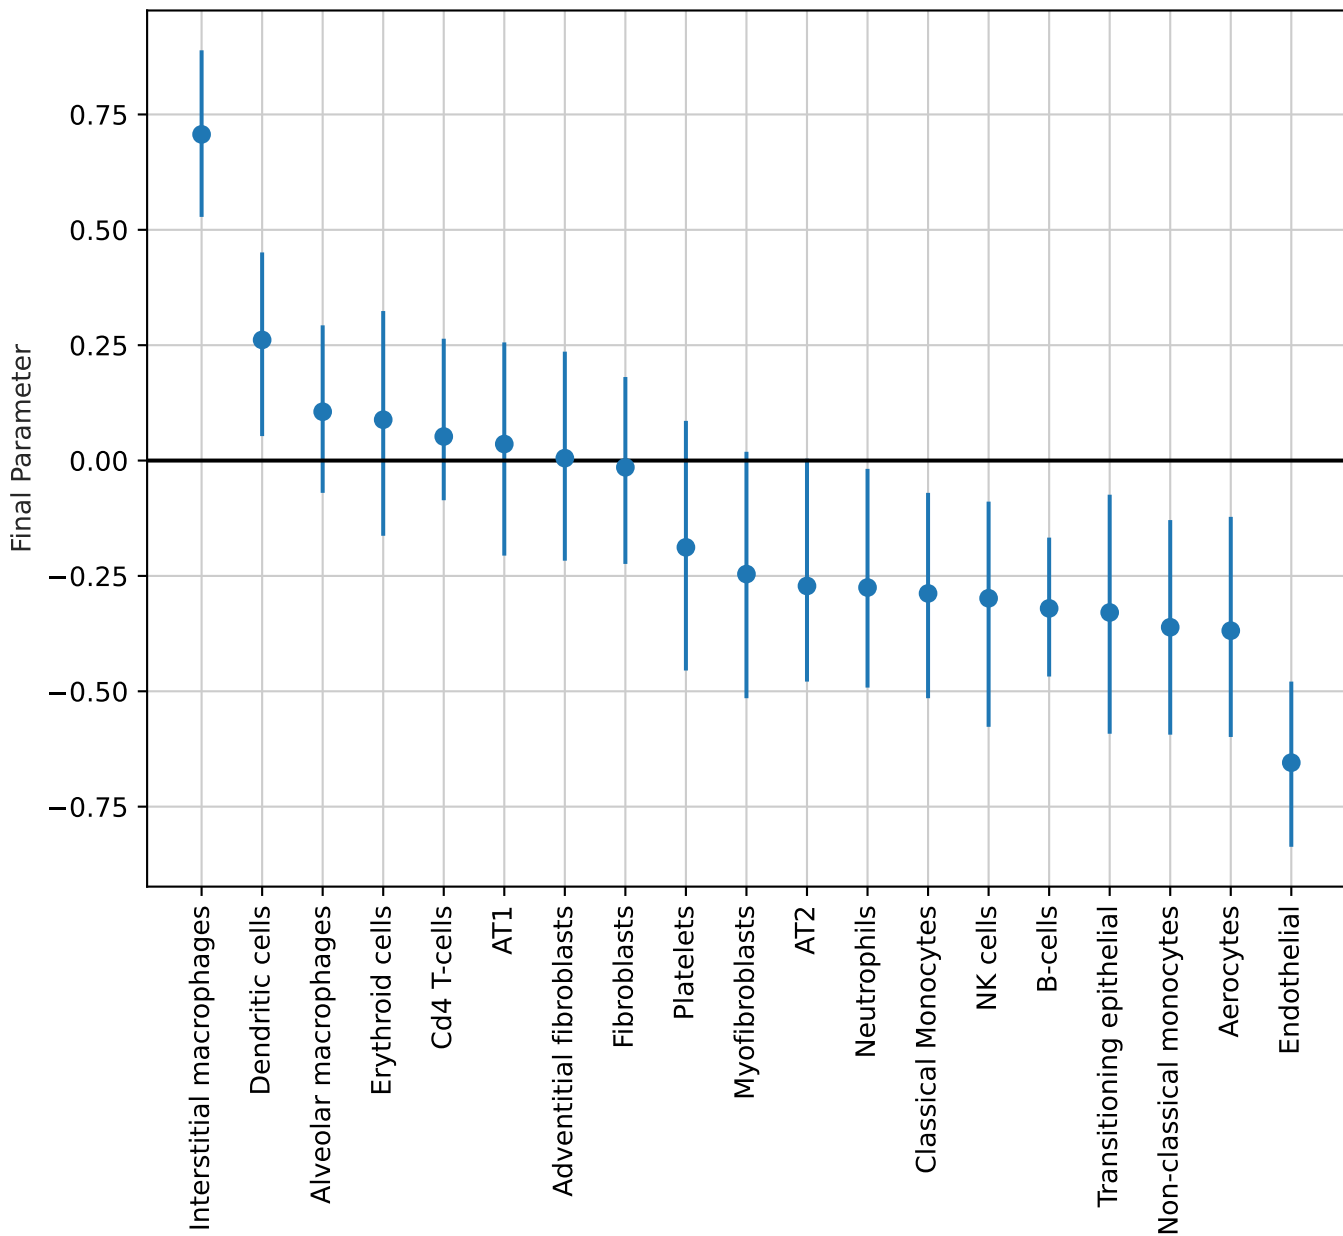