


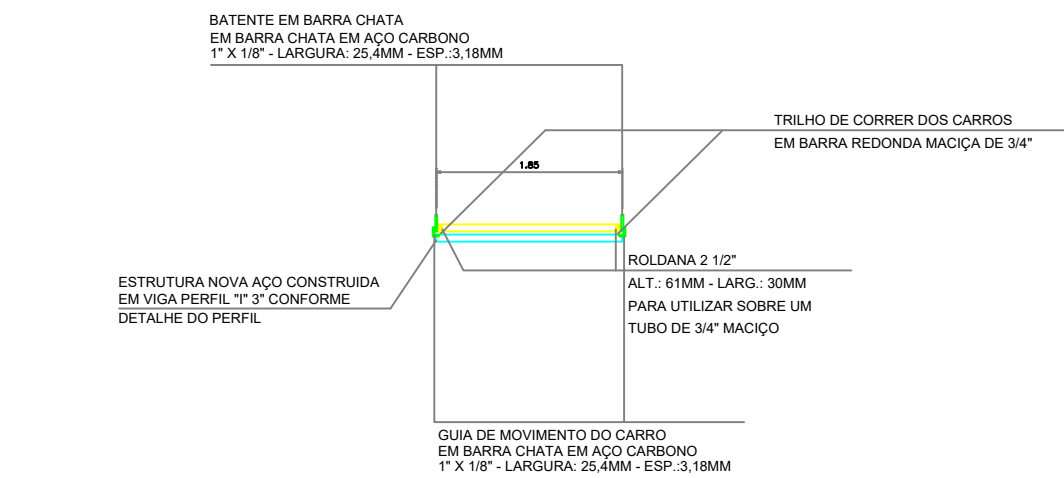

MODELO DE FREIO TIPO ALAVANCA COM TRAVA

NOVO TELHADO FORNECIDO PINTADO DE BRANCO
FIXADO NA NOVA ESTRUTURA
POR BAIXO DO CARRINHO, TOTAL DA COBERTURA
1,70 X 10,50M COBRINDO TODA ESTRUTURA

TODA ESTRUTURA NOVA EM AÇO CONSTRUÍDA
EM VIGA PERFIL "I" 3" CONFORME
DETALHE DO PERFIL

(INCLUINDO TELHADO BRANCO E CALHA
POR BAIXO DO CARRINHO, TOTAL DA COBERTURA
1,70 X 10,50M COBRINDO TODA ESTRUTURA)

BAIENTE EM BARRA CHATA
EM BARRA CHATA EM AÇO CARBÔNIO
1" X 10" - LARGURA: 25,6MM - ESP: 3,18MM

10.17

DETALHE 02-CARRINHO

DETALHE 01-C

DETALHE 01-B

DETALHE 02-CARRINHO

DETALHE 01-A

20.00

20.00

20.00

20.00


10

10

10

10

PISO ACABADO

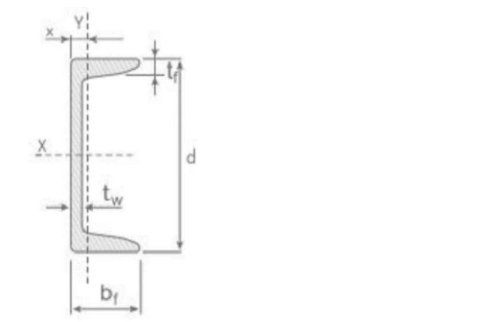

Bitolo	Peso Nominal	ALMA		MESA		Área	EIXO X			EIXO Y			x
		d	t _w	b _f	t _f		l	W	r	l	W	r	
pol	kg/in	mm	mm	mm	mm	cm ²	cm	cm ²	cm	cm ²	cm	cm	
3"	6,10	76,20	4,32	35,81	6,93	7,78	68,90	18,10	2,98	8,20	3,32	1,03	1,11
	7,44		6,55	38,05	6,93	9,48	77,20	20,30	2,85	10,30	3,82	1,04	1,11
4"	8,30	101,60	6,27	41,23	7,52	10,10	159,50	34,30	3,97	13,10	4,61	1,14	1,16
	9,04		6,47	40,83	7,52	11,90	174,40	34,30	3,84	15,50	5,14	1,14	1,15

Travamento inferior com perfil "I" de 3"

2,00

Sentido do movimento do carro.

**NOVO TELHAÇO FORNECIDO PINTADO DE BRANCO
FIXADO NA NOVA ESTRUTURA
POR BAIXO DO CARRAIMBO TOTAL DA COBERTURA
1,70 X 10,50M COBRINDO TODA ESTRUTURA**

**TODA ESTRUTURA NOVA EM AÇO CONSTRUÍDA
EM VIGA IPEBE, 12" X 3" CONFORME
DETALHE DO PERFIL.**

The drawing shows a cross-section of a roof. At the top, a new white-painted steel roof truss (telhaço) is shown, fixed below the concrete slab. The truss is made of IPEBE 12" x 3" steel beams. The concrete slab is shown in grey. The existing structure is labeled 'ESTRUTURA EXISTENTE EM AÇO' and is shown in red. The new structure is labeled 'NOVO TELHAÇO FORNECIDO PINTADO DE BRANCO'. The drawing includes dimensions: 1,70m for the width of the new truss, 10,50m for the total width of the roof, 1,40m for the height of the truss, 1,20m for the height of the concrete slab, and 2,50m for the total height of the structure. The base is labeled 'PISO ACABADO'.

APROVADO	
ENCLOS.	
REV.	MODIFICAÇÃO

[illegible]

FORMATO A3: 110x841mm

TUBO INTERNO E EXTERNO FECHADOS

MECANISMO PARA INSERIR GRAXA

TUBO INTERNO SUGERIDO 8" EM AÇO CARBONO

TUBO EXTERNO

USAR TUBO MAIOR QUE 8" QUE PERMITA UMA FOLGA ENTRE OS TUBOS DE NO MÁXIMO 1 CM ENTRE ELAS

ORIFÍCIO PARA LUBRIFICAÇÃO COM NIPLE DE 1/2" COM AMPÃO DE 1/2" SOLDADO COM INCLINAÇÃO DE 45 GRAUS

RIFÍCIO PARA LUBRIFICAÇÃO
 OM NIPLE DE 1/2" COM
 AMPÃO DE 1/2" SOLDADO
 OM INCLINAÇÃO DE 45 GRAUS

FLANGE H=3CM
SOLDADA NO TUBO
EXTERNO NA PARTE
SUPERIOR

FLANGE H=3CM
SOLDADA NO TUBO
EXTERNO NA PARTE
INFERIOR

UMA FLANGE SOLTA ENTRE
AS DUAS FLANGES FIXAS
SUPERIOR E INFERIOR
 $H=3\text{CM}$

BO INTERNO SU
AÇO CARBONO

TUBO EXTERNO
USAR TUBO MAIOR QUE 8"
QUE PERMITA UMA FOLGA ENTRE OS TUBOS
DE NO MÁXIMO 1CM ENTRE ELES

TUBO EXTERNO

TUBO INTERNO

SUPERIOR E INFERIOR
H=3CM

PERFIL "I" – DIMENSÕES E MASSAS					
Altura (h)	Alargura (b)		Massa linear		Espessura do Abalo (t)
	Ref.	mm	mm	kg/m	
1"	1	76,20	6,40	29,18	4,32
2"	3	76,20	9,07	51,24	6,20
3"	4	101,60	11,46	67,20	4,83
4"	4	101,60	14,63	68,94	5,64
5"	5	127,00	16,66	76,20	5,93
6"	5	127,00	20,43	76,60	5,42
7"	6	152,40	18,40	90,58	5,99
8"	6	152,40	21,95	97,45	6,75

MODELO DE ROLDANA PARA TUBO DE 3/4" MACIÇO

Para tubo 3/4"
01 rolamento

Código	Exatidão	A	B	C	D	E	F
1387	± 0,1	41	30	40	15	26,3	8

PLANTA BAIXA

Complemento novo a ser construído, com guarda-corpo novo de 105cm de comprimento por 1,10 de altura em tubo de aço de 1" igual ao existente. Estrutura em viga "U" 3", para construção.

Construção nesse ponto de uma coluna de sustentação com viga "I" 4" com sapata de ferro fixada com 4 parafusos parabolit de $\frac{3}{4}$ " na altura de 2,85m.

Remoção da Chapa expandida existente na passarela, instalação de uma nova chapa lisa e no complemento, 4mm em aço liso, e sobre a mesma a instalação de uma chapa de alumínio xadrez de 2mm com a mesma dimensão. Incluir escala lateral com três degraus, em tubo galvanizado de 1" com guarda-corpo lateral conforme padrão.

*OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: TODAS AS MEDIDAS E COTAS DEVERÃO SER CONFERIDAS PELO EXECUTOR, NO LOCAL DO SERVIÇO, CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUM AJUSTE, O EXECUTOR DEVERÁ INFORMAR À FISCALIZAÇÃO PARA SUA APROVAÇÃO.