



Auditoría de Calidad de la Energía Eléctrica


Guía Recomendada IE-0659-AC001 | 2025-H2-A

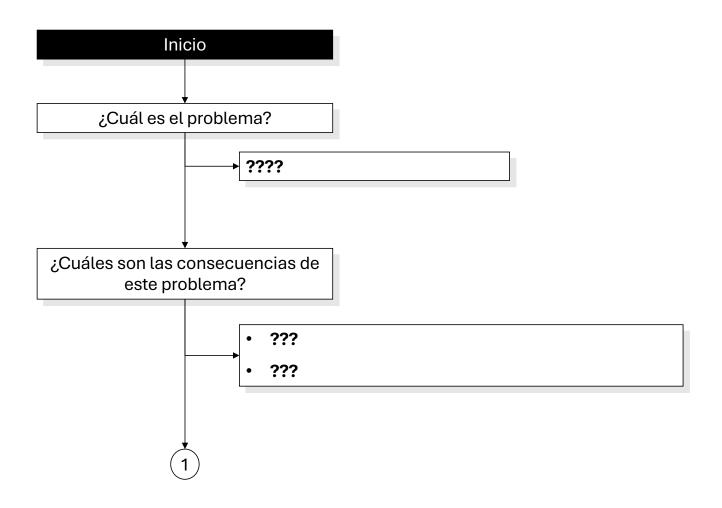


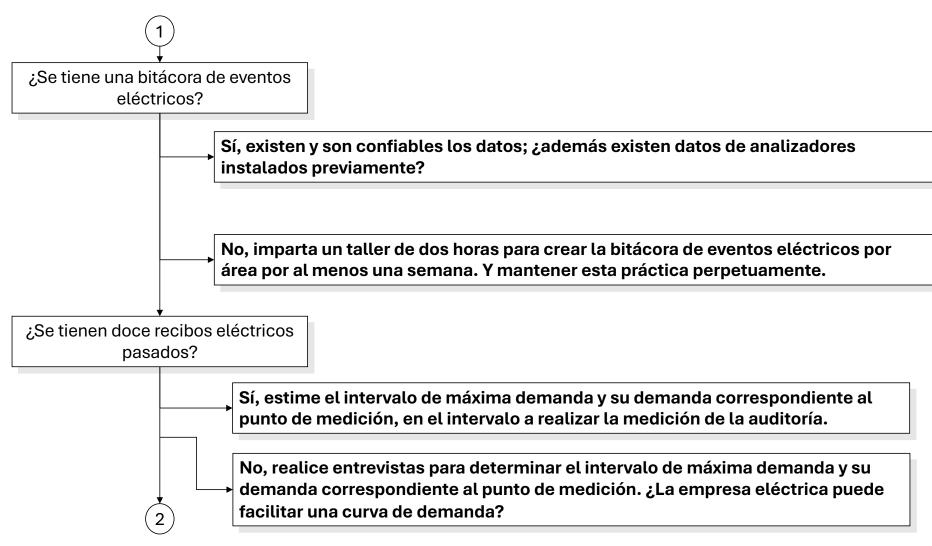

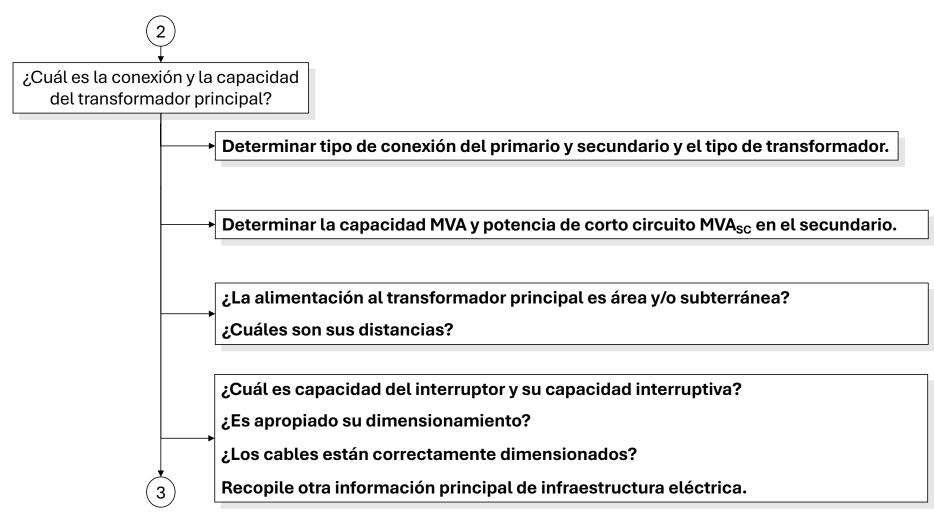

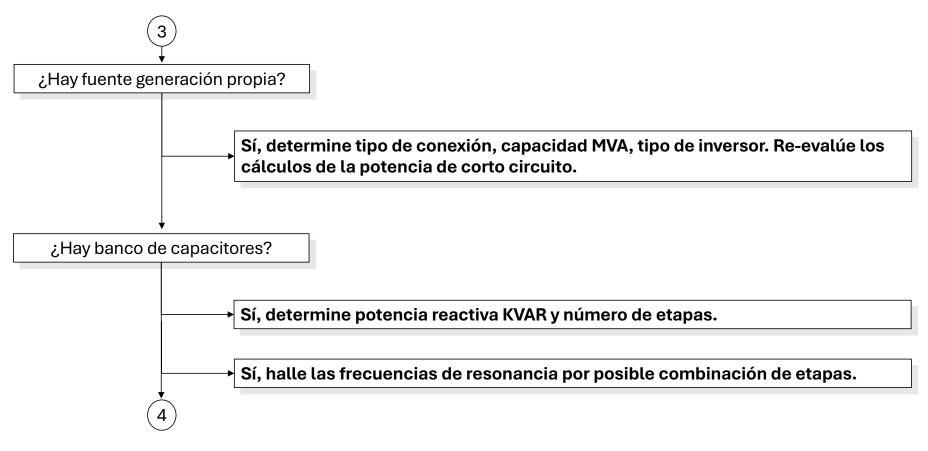

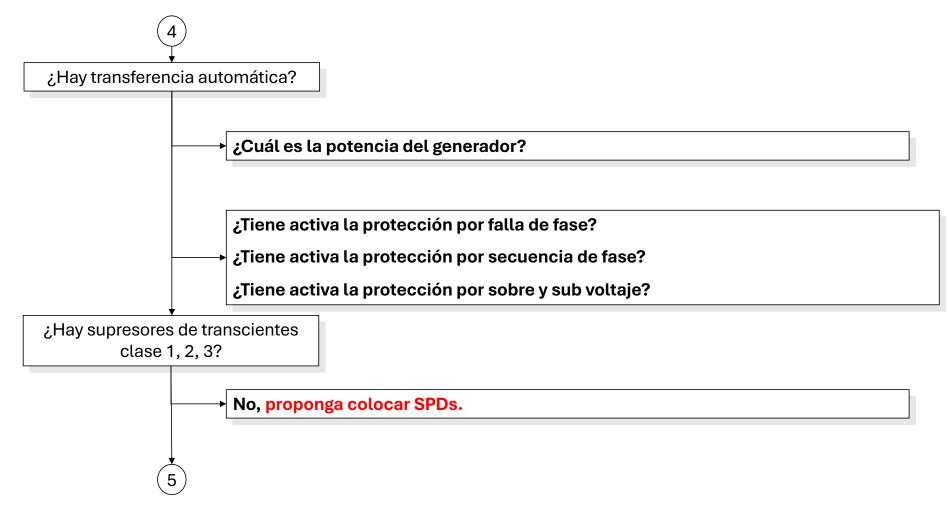

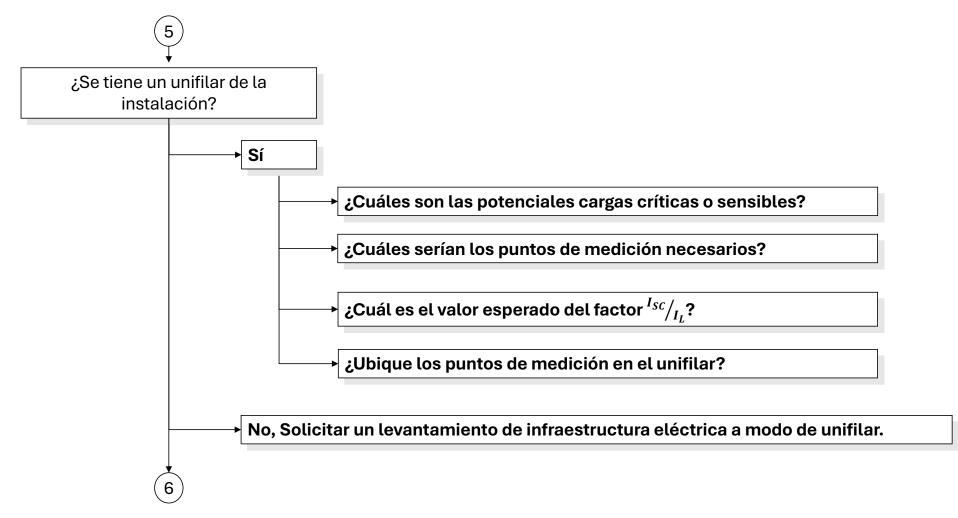



Instalación del analizador de calidad

Use un analizador de calidad certificado IEC 61000-4-30 Clase A.

Realice un registro fotográfico de cada instalación.

Planifique para realizar la instalación unos momentos antes de la demanda máxima. En el intervalo de máxima demanda capture la forma de onda de voltajes y corrientes. Mida la corriente de máxima demanda.

O programe el analizador para que tome una captura de ondas en ese intervalo.

Conviene revisar de forma general el estado constructivo y funcional del sistema de puesta tierra.

