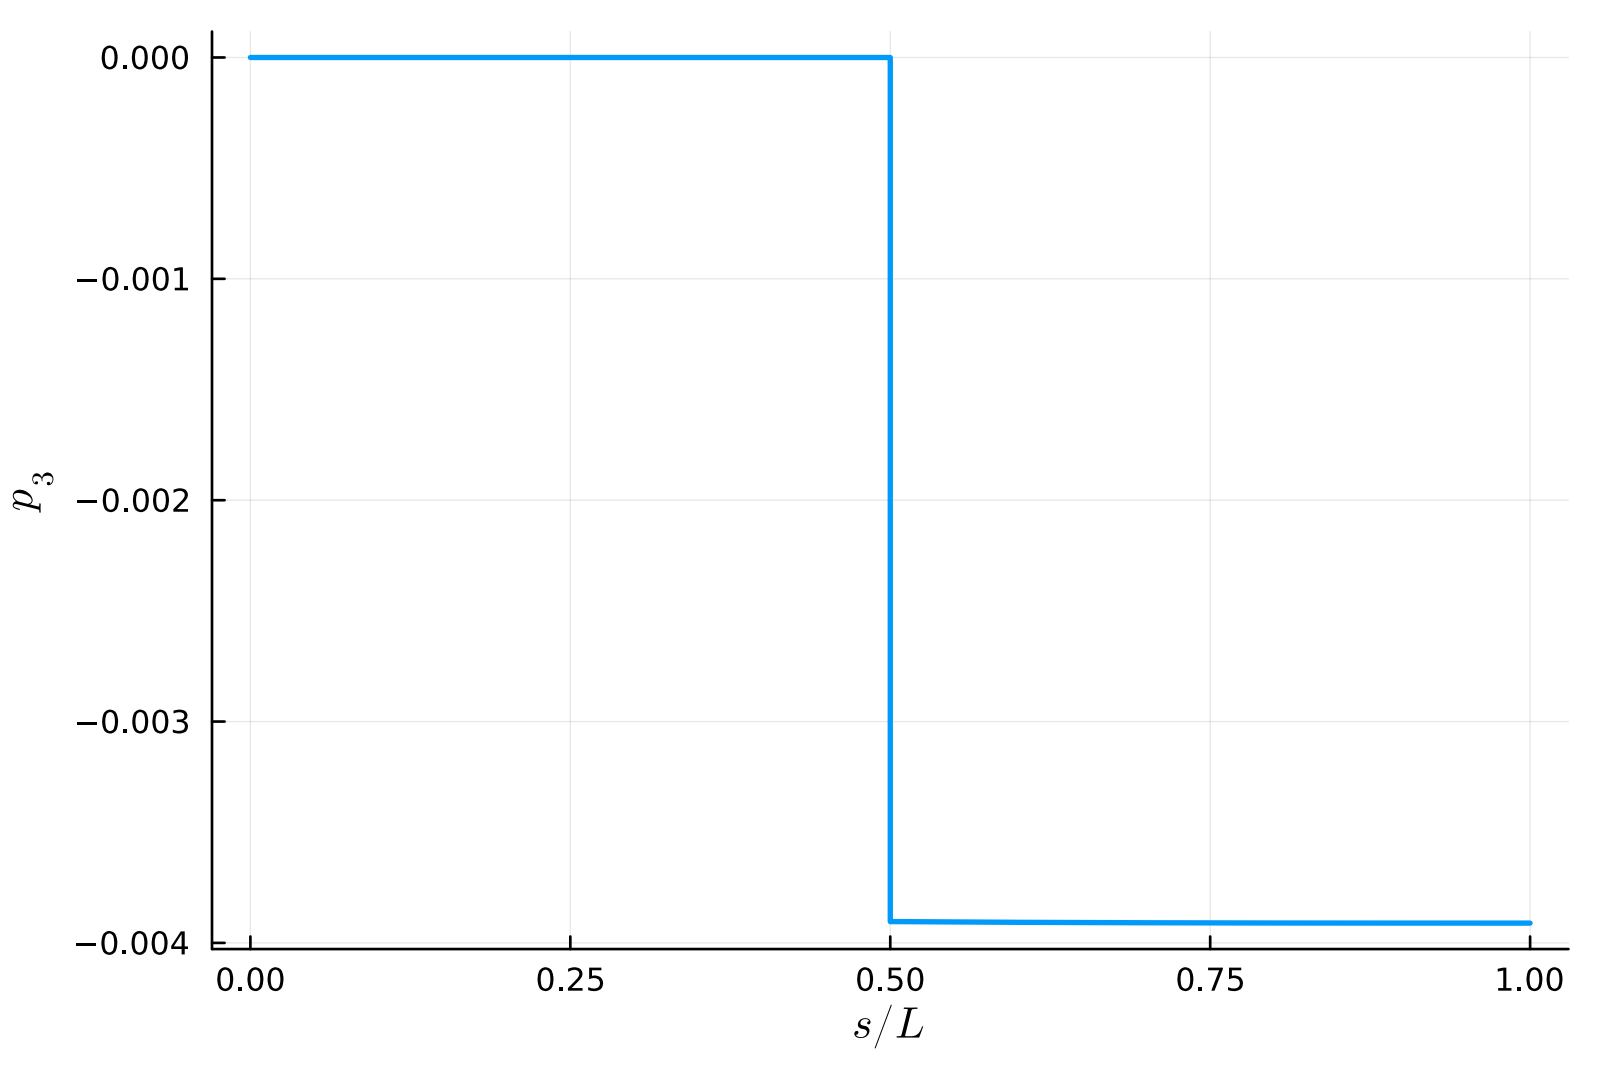
0.000
−0.001
−0.002
−0.003
−0.004
p_3
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
s/L