
DETALHE - INSTALAÇÃO DO EXTINTOR

ESCALA 1:15



NA PAREDE NO PISO


PLACA E-5 (AMPLIADA, SEM ESCALA)

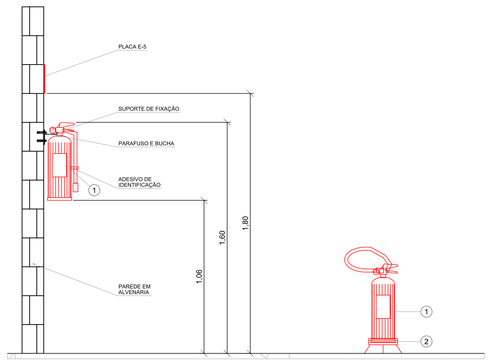

SÍMBOLO: QUADRADA
CÓDIGO: E-5
FUNDO: VERMELHA
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
DIMENSÃO: 200 x 200 mm
NT 2-05, TABELA 6

Nº	DESCRIÇÃO
1	EXTINTOR PQS ABC 6 KG
2	SUPORTE PARA EXTINTOR NO PISO

PLANTA - PISO SOB O EXTINTOR




NOTAS:
1. ALÇA DE MANUSEIO A NO MÁXIMO 1,60 m DO PISO ACABADO (NT 2-01, 5.2.1 b).
2. PARTE INFERIOR A NO MINIMO 0,10 m DO PISO. O EXTINTOR NÃO FICA EM CONTATO COM O PISO: NO PISO, SOBRE SUPORTE (NT 2-01, 5.2.1 b e c).
3. SUPORTE RESISTENTE A 3 VEZES A MASSA TOTAL DO EXTINTOR (NT 2-01, 5.2.1 a).
4. PLACA E-5 NO NÍVEL SUPERIOR: BASE A NO MINIMO 1,60 m DO PISO (NT 2-05, 4.7, NT 2-05, Tabela 6).
5. EXTINTOR REPRESENTADO COM Ø 0,16 x 0,54 m (TAMANHO APROXIMADO; CONFIRMAR COM O FABRICANTE).
6. ÁREA DE PISO SOB O EXTINTOR: 0,70 x 0,70 m EM VERMELHO COM BORDA AMARELA DE 0,15 m (NT 2-01, 6.12).
7. PLACA DESENHADA COM 200x200 mm: ADOTAR A DIMENSÃO DAS CHAMADAS DA PLANTA (NT 2-05, TABELA 7).


1 EXTINTOR
ESCALA 1:15

DETALHE - ABRIGO DE MANGUEIRAS

ESCALA 1:20



ELEVAÇÃO



CORTE

PLACA E-7 (AMPLIADA, SEM ESCALA)



SÍMBOLO: QUADRADA
CÓDIGO: E-7
FUNDO: VERMELHA
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
DIMENSÃO: 200 x 200 mm
NT 2-05, TABELA 6

Nº	DESCRIÇÃO
1	ABRIGO 80 x 60 x 17 cm, PORTA DE VIDRO 3 mm COM INSCRIÇÃO INCÊNDIO
2	REGISTRO GLOBO ANGULAR Ø75 mm
3	JUNTA STORZ 75 mm E REDUÇÃO 63 mm
4	MANGUEIRA Ø38 mm FLEXÍVEL, ATÉ 30 m
5	ESGUICHO REGULÁVEL Ø38 mm
6	PLACA E-7 (ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE)


NOTAS:
1. ABRIGO COM NO MÍNIMO 80 cm DE ALTURA, 60 cm DE LARGURA E 17 cm DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVO PARA OS EQUIPAMENTOS (NT 2-02, 5.3.5).
2. PORTA DE VIDRO COM 3 mm NO MÍNIMO E INSCRIÇÃO INCÊNDIO EM VERMELHO, TRAÇO DE 1 cm, MOLDURA DE 7 cm (NT 2-02, 5.3.6).
3. REGISTRO GLOBO ANGULAR DE 75 mm, JUNTA STORZ DE 75 mm E REDUÇÃO PARA 63 mm (NT 2-02, 5.3.8).
4. MANGUEIRA DE 38 mm, ATÉ 30 m, ESGUICHO REGULÁVEL DE 38 mm (NT 2-02, Tabela 1).
5. ABRIGO PINTADO PREFERENCIALMENTE DE VERMELHO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE E TRINCO OU FECHADURA COM A CHAVE JUNTO AO ABRIGO (NT 2-02, 5.3.9).
6. PLACA E-7 NO NÍVEL SUPERIOR: BASE A NO MÍNIMO 1,80 m DO PISO (NT 2-05, 4.7, NT 2-05, Tabela 6).
7. PISO SOB O ABRIGO: 1,00 x 1,00 m PINTADO DE VERMELHO, SEM OCUPAÇÃO (NT 2-02, 5.3.13).
8. PLACA DESENHADA COM 200x200 mm: ADOTAR A DIMENSÃO DAS CHAMADAS DA PLANTA (NT 2-05, TABELA 7).

2 ABRIGO DE MANGUEIRAS
ESCALA 1:20


DETALHE - HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO

ESCALA 1:10

CORTE

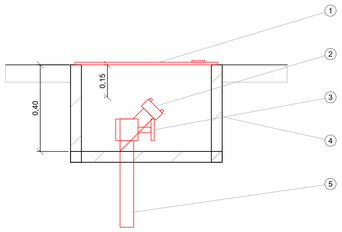

PLANTA DA CAIXA




Nº	DESCRIÇÃO
1	TAMPA METÁLICA COM INSCRIÇÃO INCÊNDIO
2	JUNTA STORZ 63 mm COM TAMPÃO, SAÍDA A 45° PARA CIMA
3	REGISTRO DE GAVETA Ø63 mm (2 1/2")
4	CAIXA 0,60 x 0,40 m, PROFUNDIDADE MÁXIMA 0,40 m
5	TUBULAÇÃO DO SISTEMA Ø75 mm (RECALQUE DUPLO)

NOTAS:
1. CAIXA METÁLICA COM TAMPA E INSCRIÇÃO INCÊNDIO, NO MÍNIMO 0,60 x 0,40 m, PROFUNDIDADE MÁXIMA 0,40 m; REGISTRO DE GAVETA DE 63 mm COM JUNTA STORZ E TAMPÃO (NT 2-02, 5.2.5).
2. REBORDO DO HIDRANTE NO MÁXIMO 0,15 m ABAIXO DA BORDA DA CAIXA; SAÍDA VOLTADA PARA CIMA A 45° (NT 2-02, 5.2.5; NT 2-02, 5.2.6).
3. VÁLVULA DE GAVETA OU ESFERA, COM FLUXO NOS DOIS SENTIDOS (NT 2-02, 5.2.8); SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO (NT 2-02, 5.2.12).
4. PROIBIDO EM LOCAL DE PASSAGEM OU ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS (NT 2-02, 5.2.11).
5. VAZÃO DE 400 L/min (>= 400): HIDRANTE DE RECALQUE DUPLO, TUBULAÇÃO DE NO MÍNIMO 75 mm (NT 2-02, 5.2.7).


3 RECALQUE NO PASSEIO
ESCALA 1:10

DETALHE - HIDRANTE DE RECALQUE NA FACHADA

ESCALA 1:20



ELEVAÇÃO



CORTE


Nº	DESCRIÇÃO
1	ABRIGO 0,60 x 0,40 m COM INSCRIÇÃO INCÊNDIO
2	JUNTA STORZ COM TAMPÃO, SAÍDA A 45° PARA A RUA
3	REGISTRO DE GAVETA OU ESFERA (FLUXO NOS DOIS SENTIDOS)

NOTAS:
1. SAÍDA DO HIDRANTE A 1,00 A 1,20 m DO PISO, A 45° E VOLTADA PARA A RUA, NA FACHADA DE MELHOR ACESSO DAS VIATURAS (NT 2-02, 5.2.2).
2. ABRIGO DE NO MÍNIMO 0,60 x 0,40 m COM INSCRIÇÃO INCÊNDIO, A NO MÁXIMO 15 m DO ALINHAMENTO DA VIA (NT 2-02, 5.2.3).
3. VÁLVULA DE GAVETA OU ESFERA, COM FLUXO NOS DOIS SENTIDOS (NT 2-02, 5.2.8); SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO (NT 2-02, 5.2.12).
4. VAZÃO DE 400 L/min: HIDRANTE DUPLO, TUBULAÇÃO DE NO MÍNIMO 75 mm (NT 2-02, 5.2.7).

4 RECALQUE NA FACHADA
ESCALA 1:20

DETALHE - BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO

ESCALA 1:20

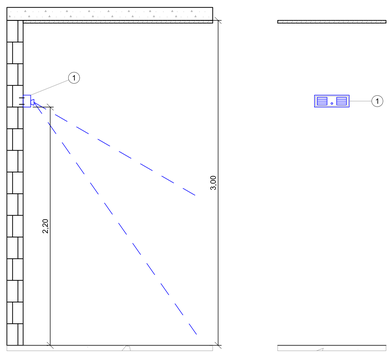

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL


Nº	DESCRIÇÃO
1	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, 300 lm, AUTONOMIA MÍNIMA 120 min

NOTAS:
1. AUTONOMIA MÍNIMA DE 120 min (NT 2-06, 5.2); DIVISÃO H-2.
2. INSTALAÇÃO, NÍVEL DE ILUMINAMENTO E DISTÂNCIA ENTRE PONTOS PELA NBR 10898:2013, ADOTADA PELA NT (NT 2-06, 5.1.1).
3. NAS ESCADAS: UM PONTO NO NÍVEL DO PAVIMENTO E OUTRO NO PATAMAR INTERMEDIÁRIO, SEM PONTO DE SOMBRA (NT 2-06, 5.3.2).
4. ALTURA DE INSTALAÇÃO 2,20 m (INFORMADA); FACHO DE LUZ ILUSTRATIVO.


5 BLOCO AUTÔNOMO
ESCALA 1:20

DETALHE - INSTALAÇÃO DA SINALIZAÇÃO


ESCALA 1:25



ACIMA DA PORTA



NA PAREDE



SUSPENSA NO TETO



NÍVEL INFERIOR

NOTAS:
1. NÍVEL SUPERIOR: BASE DA PLACA A NO MÍNIMO 1,80 m DO PISO ACABADO OU NO TETO (NT 2-05, 4.7).
2. PLACA S-12 SOBRE A PORTA DE SAÍDA, NO NÍVEL SUPERIOR (NT 2-05, Tabela 5).
3. NÍVEL INFERIOR: NO PISO OU A NO MÁXIMO 0,50 m (NT 2-05, 4.5).
4. PORTA REPRESENTADA COM 0,90 x 2,10 m E PÉ-DIREITO 3,00 m: VALEM AS MEDIDAS DA PLANTA.
5. PLACA DESENHADA COM 252x126 mm: ADOTAR A DIMENSÃO DAS CHAMADAS DA PLANTA (NT 2-05, TABELA 7).

6 SINALIZAÇÃO
ESCALA 1:25

PLACA S-12 (AMPLIADA, SEM ESCALA)



SÍMBOLO: RETANGULAR
CÓDIGO: S-12
FUNDO: VERDE
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
LETRA: ACIMA DE 50 mm
DIMENSÃO: 252 x 136 mm
NT 2-05, TABELA 5

NOTAS

1. Exemplo fictício: risco, vazão e alturas informadas são premissas.

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
EXEMPLO FICTÍCIO

CONTEÚDO:
DETALHES DE INSTALAÇÃO - EXEMPLO

Nº DA PRANCHA:
01
DE 01

PROPRIETÁRIO:
FICTÍCIO

ENDEREÇO:

ESCALA:	DATA:	ÁREA:	REVISÃO:
INDICADA	13/11/2026		00

PROPRIETÁRIO
FICTÍCIO

O AUTOR DO LEV. ARQUITETÔNICO

O AUTOR DO PROJETO DE SEGURANÇA
MOTOR COSCIP

APROVAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS:

RASCUNHO GERADO PELO MOTOR COSCIP - SEM VALOR NORMATIVO - SEM RESPONSÁVEL TÉCNICO