



Issue Reporting

10/05/2021 16:00:25

General Information

ProjectName:	Altto e Hub - Harmonia - CARRICERO - RES 3440
Contract No:	
Program:	-
Division:	-
Region:	-

Current Filters:	Desenho:
------------------	----------

Created On:	10/05/2021 16:00:25
Created By:	MCJ ELÉTRICA

Título Relatório:

Lista Defeitos

Drawing Region:

Pav 01 -- (1682-2524, 0-964)



4668 Pav 01 - Pav 01
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Caixinhas - Quadros -
x:2297 Fiação / Arame Guia
y:534 acabamento de ponto de chuveiro

Realizado: Wed, 28 Apr 2021 Baixa
Con: MCJ ELÉTRICA

Dias restantes: -12

Open



(DIEGO SALES DA SILVA - 27/04/2021 08:57)

4669 Pav 01 - Pav 01
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Caixinhas - Quadros -
x:2236 Fiação / Arame Guia
y:553 acabamento de ponto de chuveiro

Realizado: Wed, 28 Apr 2021 Baixa
Con: MCJ ELÉTRICA

Dias restantes: -12

Open



(DIEGO SALES DA SILVA - 27/04/2021 09:02)

4673 Pav 01 - Pav 01
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Caixinhas - Quadros -
x:1777 Fixação
y:502 Fixação do quadro

Realizado: Tue, 04 May 2021 Alta
Con: MCJ ELÉTRICA

Dias restantes: -6

Open




(Rodrigo Valenza Dinardi - 27/04/2021 09:15)

Título Relatório:

Lista Defeitos

Drawing Region:

Pav 02 -- (1033-2323, 0-808)

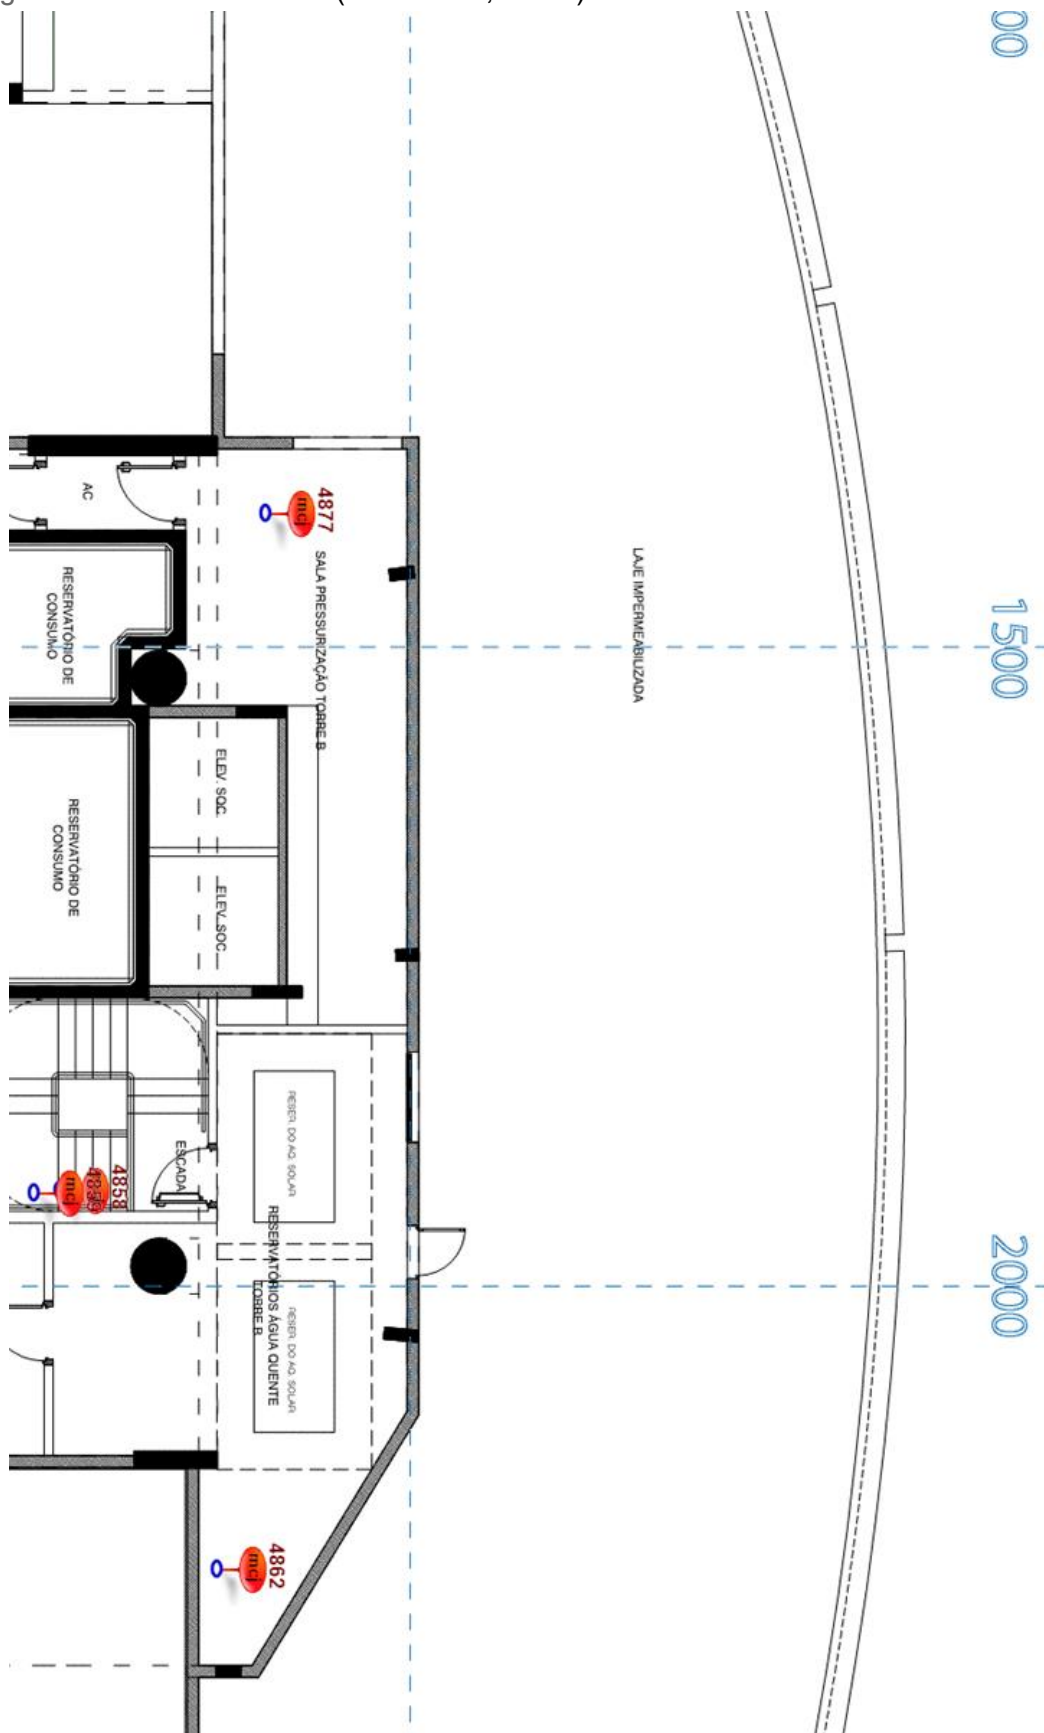

4858 Pav 02 - Pav 02
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Caixinhas - Quadros -
x:1924 Quadros - Comunicação Visual / Disposição
y:777 retirar rede provisória da escada do hub, no 2 pavimento

Realizado: Fri, 07 May 2021 Alta Dias restantes: -3
Con: MCJ ELÉTRICA

Open



(Fabio Andrade de Farias - 27/04/2021 10:21)

4859 Pav 02 - Pav 02
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Caixinhas - Quadros -
x:1926 Quadros - Comunicação Visual / Disposição
y:797 melhorar fixação da luminária de emergência

Realizado: Fri, 07 May 2021 Alta Dias restantes: -3
Con: MCJ ELÉTRICA

Open




(Fabio Andrade de Farias - 27/04/2021 10:23)

4862 Pav 02 - Pav 02
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Tubulações - Mangueiras
x:2220 Quadros - Comunicação Visual / Disposição
y:654 instalação de quadro

Realizado: Fri, 07 May 2021 Alta Dias restantes: -3
Con: MCJ ELÉTRICA

Open



(Fabio Andrade de Farias - 27/04/2021 10:25)

4877 Pav 02 - Pav 02
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Tubulações - Mangueiras
x:1395 Quadros - Comunicação Visual / Disposição
y:616 finalização da rede elétrica

Realizado: Fri, 07 May 2021 Alta Dias restantes: -3
Con: MCJ ELÉTRICA

Open




(Fabio Andrade de Farias - 27/04/2021 10:46)

Título Relatório:

Lista Defeitos

Drawing Region:

Pav 02 -- (0-1032, 809-1572)

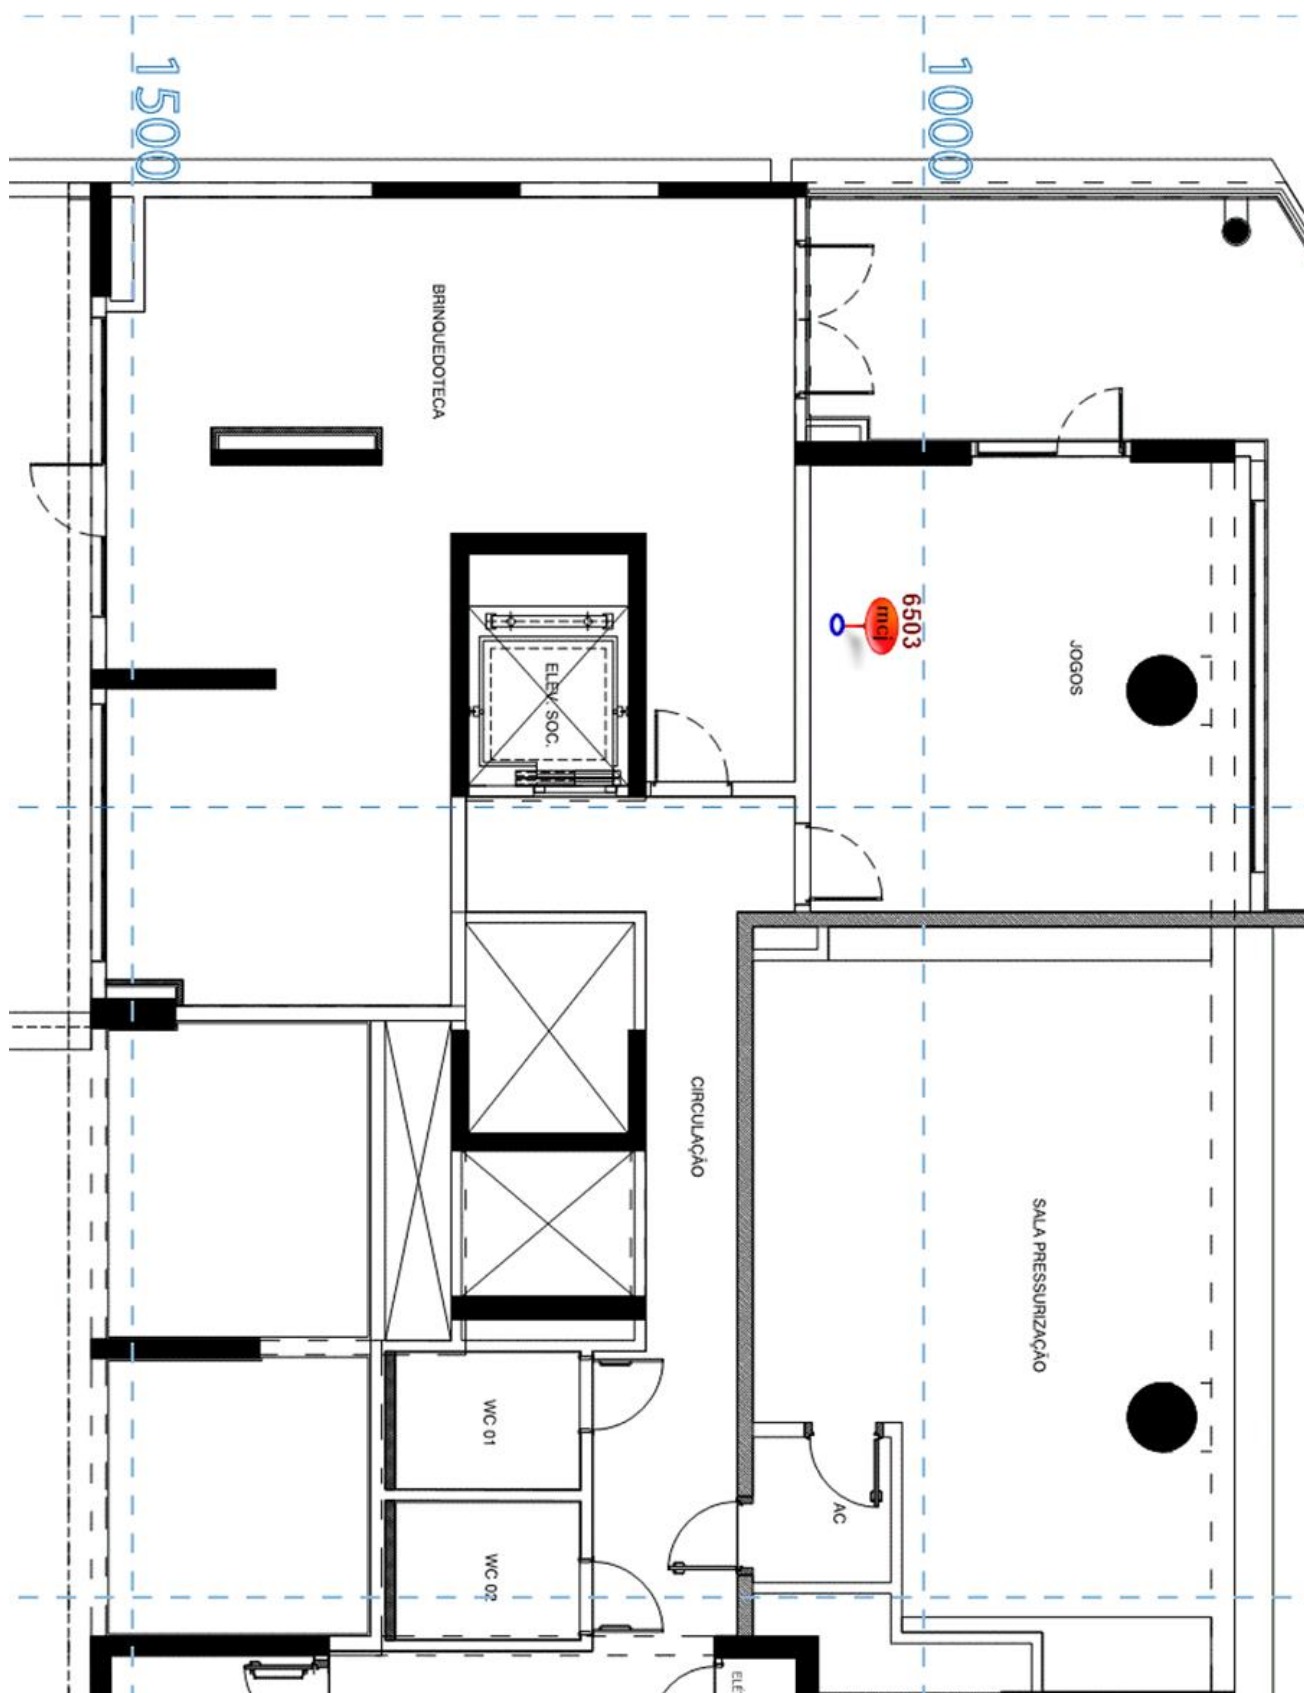

6503 Pav 02 - Pav 02
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Caixinhas - Quadros -
x:385 Acabamento externo
y:1057 Espelho de tomadas ausente, realizar instalação.

Realizado: Tue, 04 May 2021

Alta

Dias restantes: -6

Open

Con: MCJ ELÉTRICA



28 Apr 2021 15:05


(Paulo Henrique Pereira - 28/04/2021 15:05)

Título Relatório:

Lista Defeitos

Drawing Region:

Pav 02 -- (0-1032, 0-808)

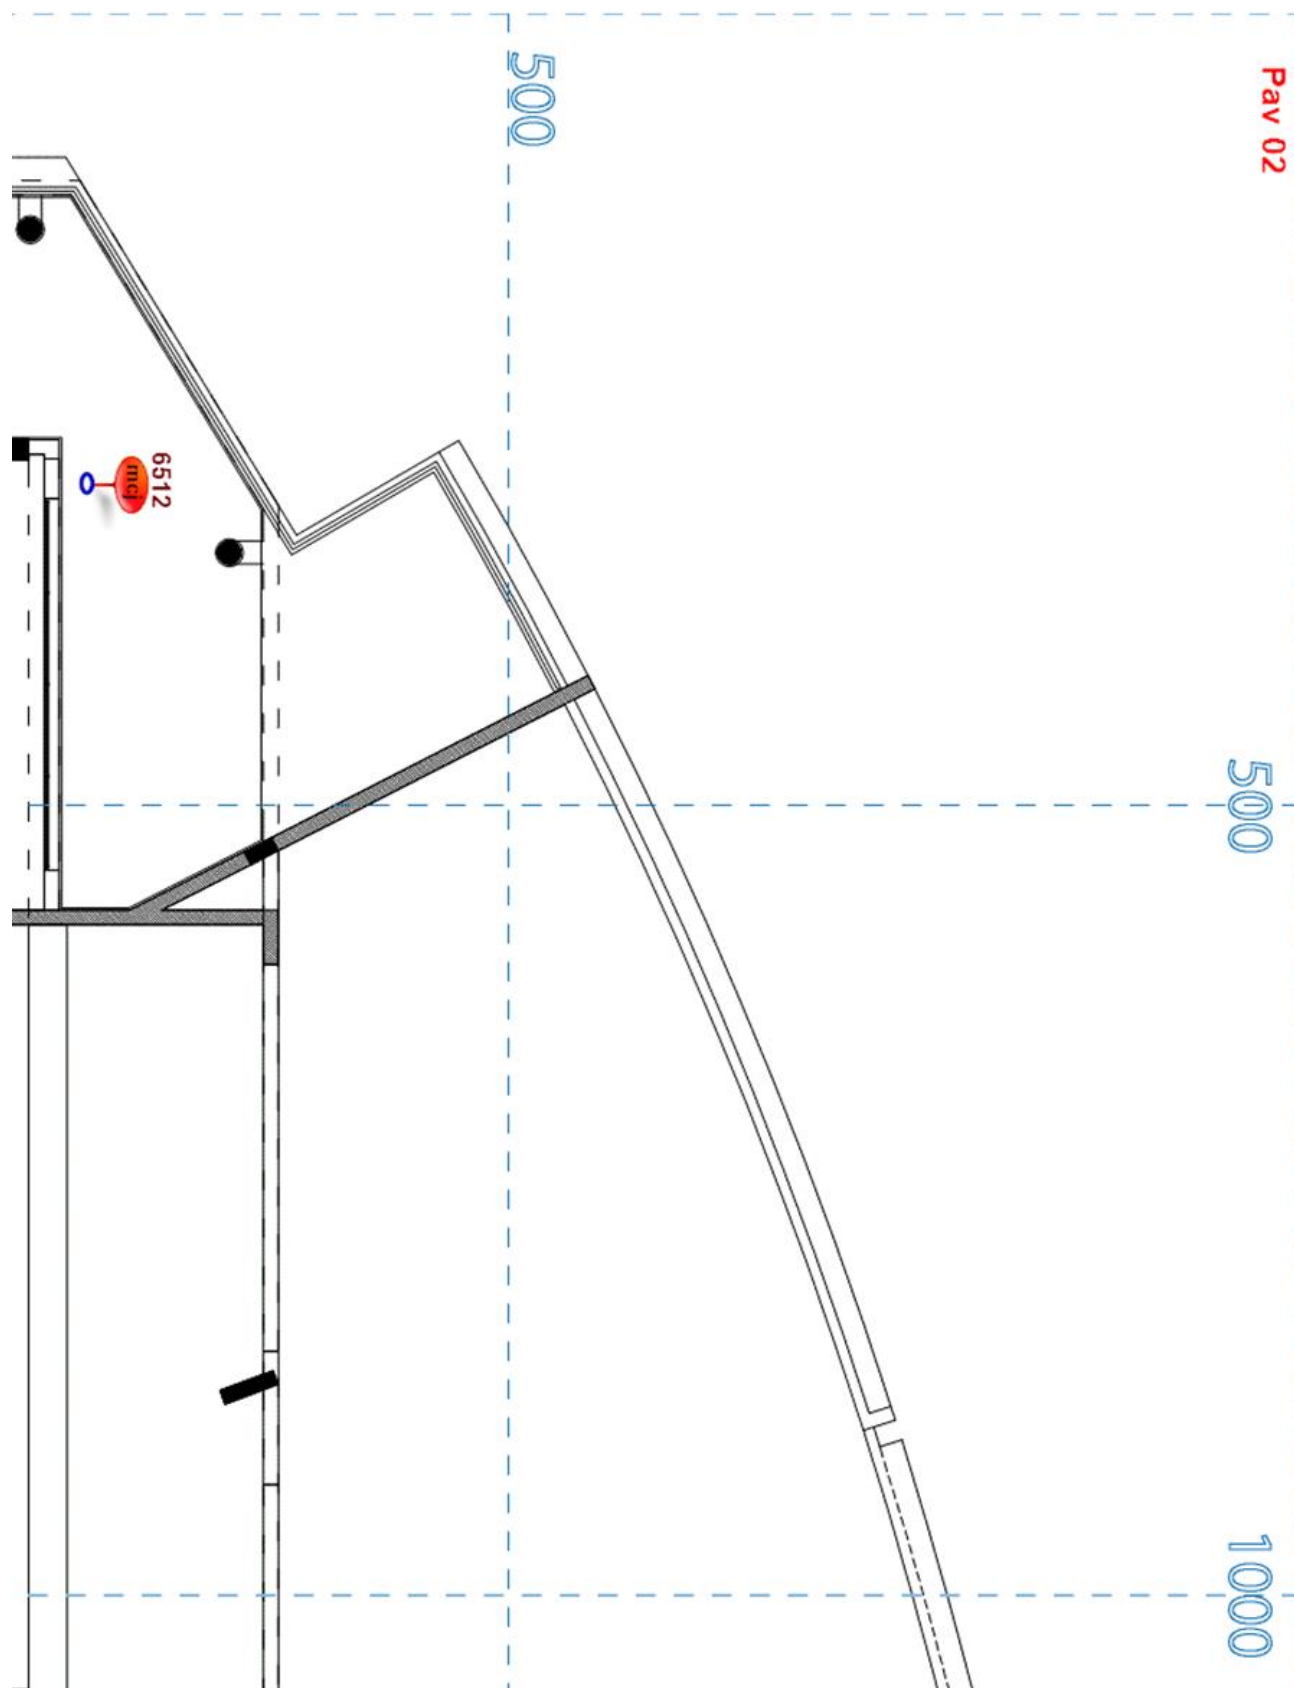

6512 Pav 02 - Pav 02
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Caixinhas - Quadros -
x:297 Acabamento externo
y:769 Espelho de tomadas ausente, realizar instalação.


Realizado: Tue, 04 May 2021

Alta

Dias restantes: -6

Open

Con: MCJ ELÉTRICA




(Paulo Henrique Pereira - 28/04/2021 15:34)

Título Relatório:

Lista Defeitos

Drawing Region:

Subsolo 01 -- (2605-3367, 1429-2296)

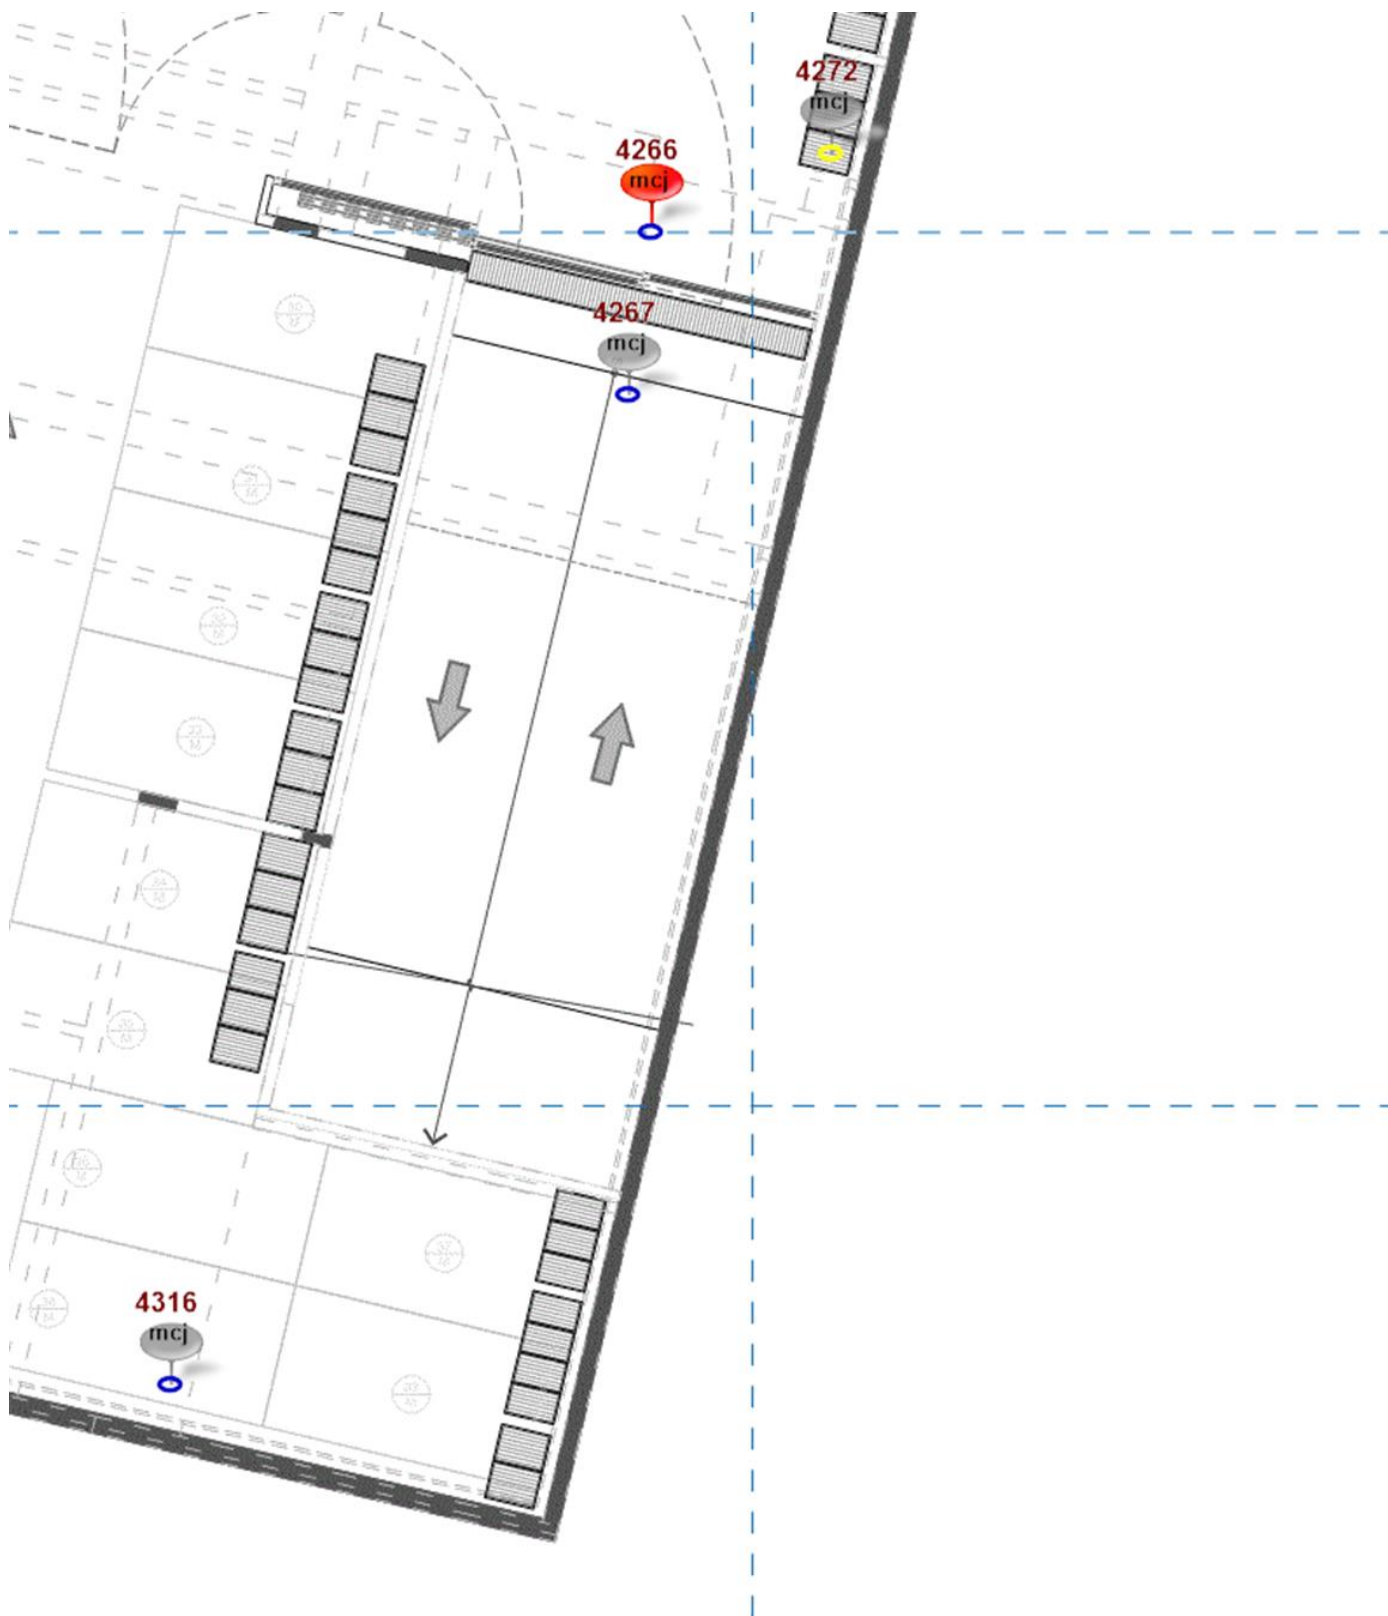

4266 Subsolo 01 - Subsolo 01
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Caixinhas - Quadros -
x:2942 Quadros - Comunicação Visual / Disposição
y:1502 melhorar fixação

Realizado: Mon, 26 Apr 2021 Alta Dias restantes: -14
Con: MCJ ELÉTRICA

Open



(Fabio Andrade de Farias - 22/04/2021 08:14)

4267 Subsolo 01 - Subsolo 01
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Caixinhas - Quadros -
x:2929 Quadros - Comunicação Visual / Disposição
y:1595 melhorar fixação

Realizado: Mon, 26 Apr 2021 Alta 2 Closed
Con: MCJ ELÉTRICA



(Fabio Andrade de Farias - 22/04/2021 08:18)

4272 Subsolo 01 - Subsolo 01
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Caixinhas - Quadros -
x:3045 Quadros - Comunicação Visual / Disposição
y:1457 instalar quadro cerca elétrica

Realizado: Fri, 30 Apr 2021 Baixa -4 Closed
Con: MCJ ELÉTRICA



(Rubens Anjos - 22/04/2021 08:22)

4316 Subsolo 01 - Subsolo 01
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Tubulações - Mangueiras
x:2667 Fixação
y:2161 finalização da rede elétrica

Realizado: Fri, 30 Apr 2021 Alta -2 Closed
Con: MCJ ELÉTRICA




(Fabio Andrade de Farias - 22/04/2021 09:27)

Título Relatório:

Lista Defeitos

Drawing Region:

Subsolo 01 -- (2605-3367, 953-1428)

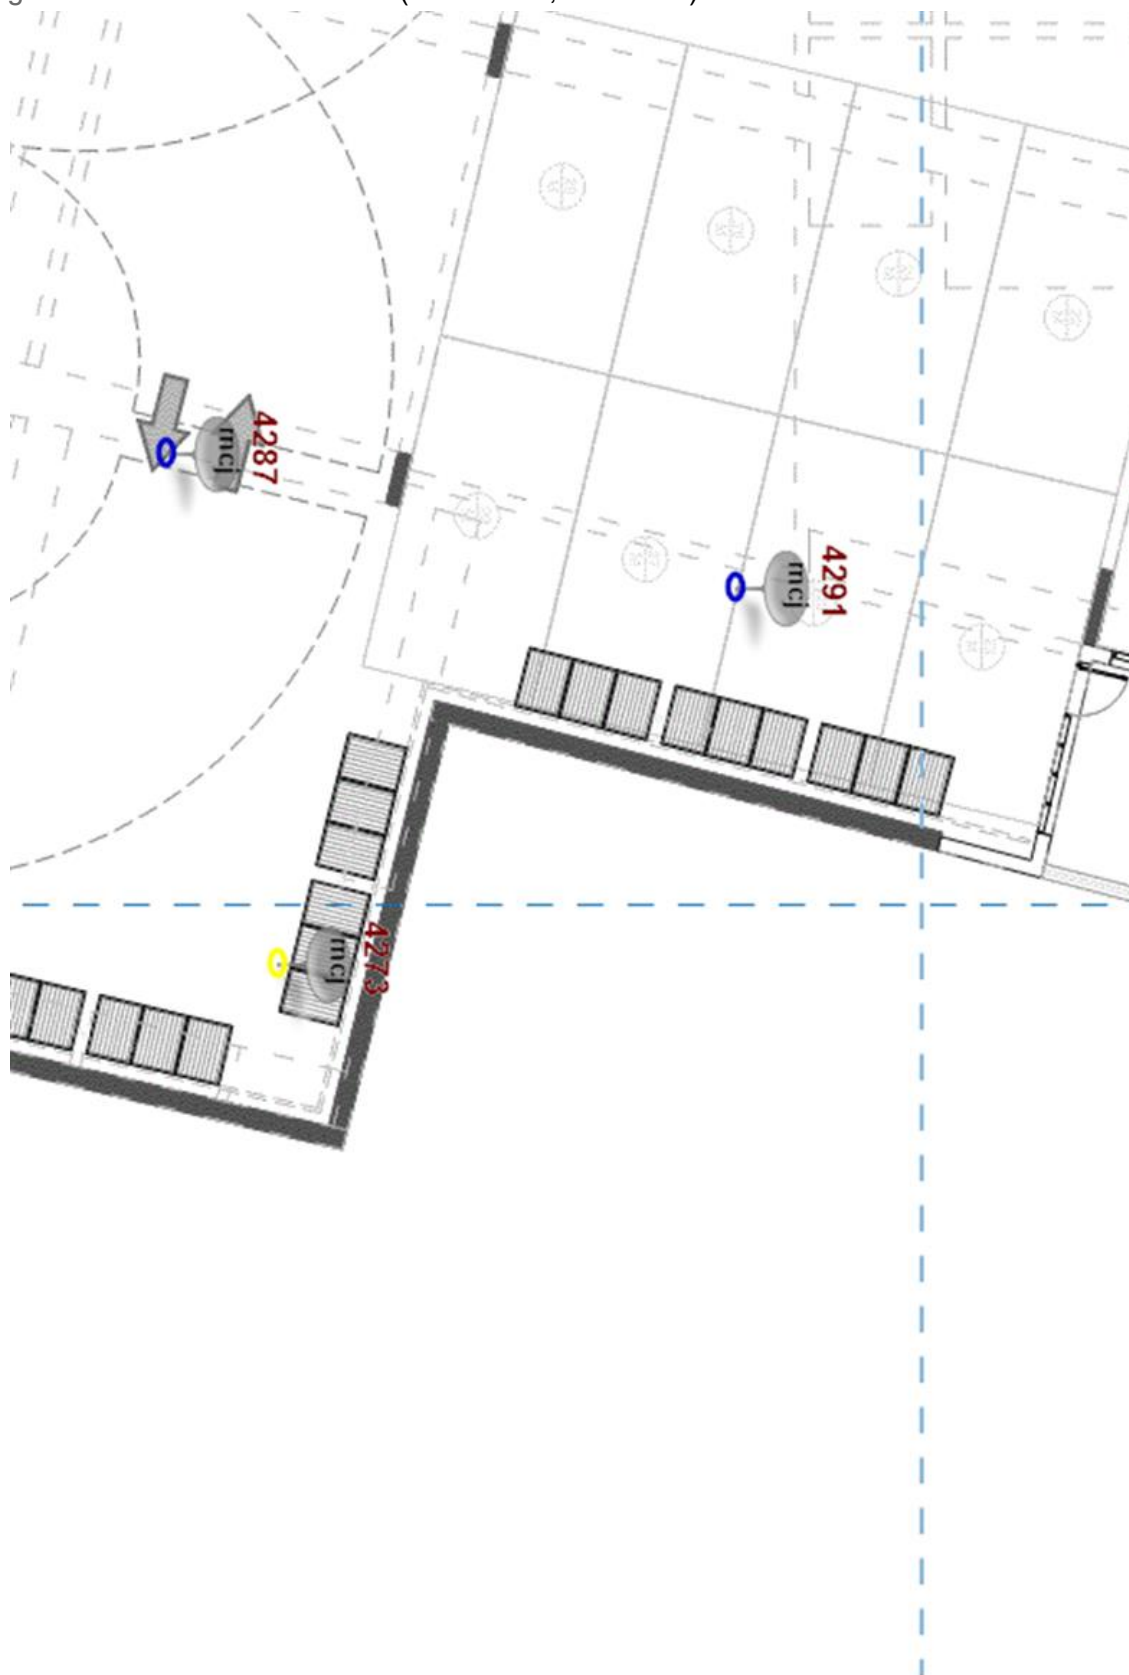

4273 Subsolo 01 - Subsolo 01
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Caixinhas - Quadros -
x:3028 Quadros - Comunicação Visual / Disposição
y:1309 finalizar passagem trago + infra de sistemas

Realizado: Fri, 30 Apr 2021 Baixa -4 Closed
Con: MCJ ELÉTRICA



(Rubens Anjos - 22/04/2021 08:25)

4287 Subsolo 01 - Subsolo 01
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Caixinhas - Quadros -
x:2785 Fixação
y:1362 cano guia nas tubulações de sistema e instalação das tampas em todas as caixinhas. geral

Realizado: Mon, 26 Apr 2021 Alta 2 Closed
Con: MCJ ELÉTRICA



(Fabio Andrade de Farias - 22/04/2021 08:30)

4291 Subsolo 01 - Subsolo 01
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Caixinhas - Quadros -
x:2849 Funcionamento
y:1091 ligar todas as luminárias

Realizado: Mon, 26 Apr 2021 Alta 0 Closed
Con: MCJ ELÉTRICA




(Fabio Andrade de Farias - 22/04/2021 08:39)

Título Relatório:

Lista Defeitos

Drawing Region:

Subsolo 01 -- (1935-2604, 115-951)

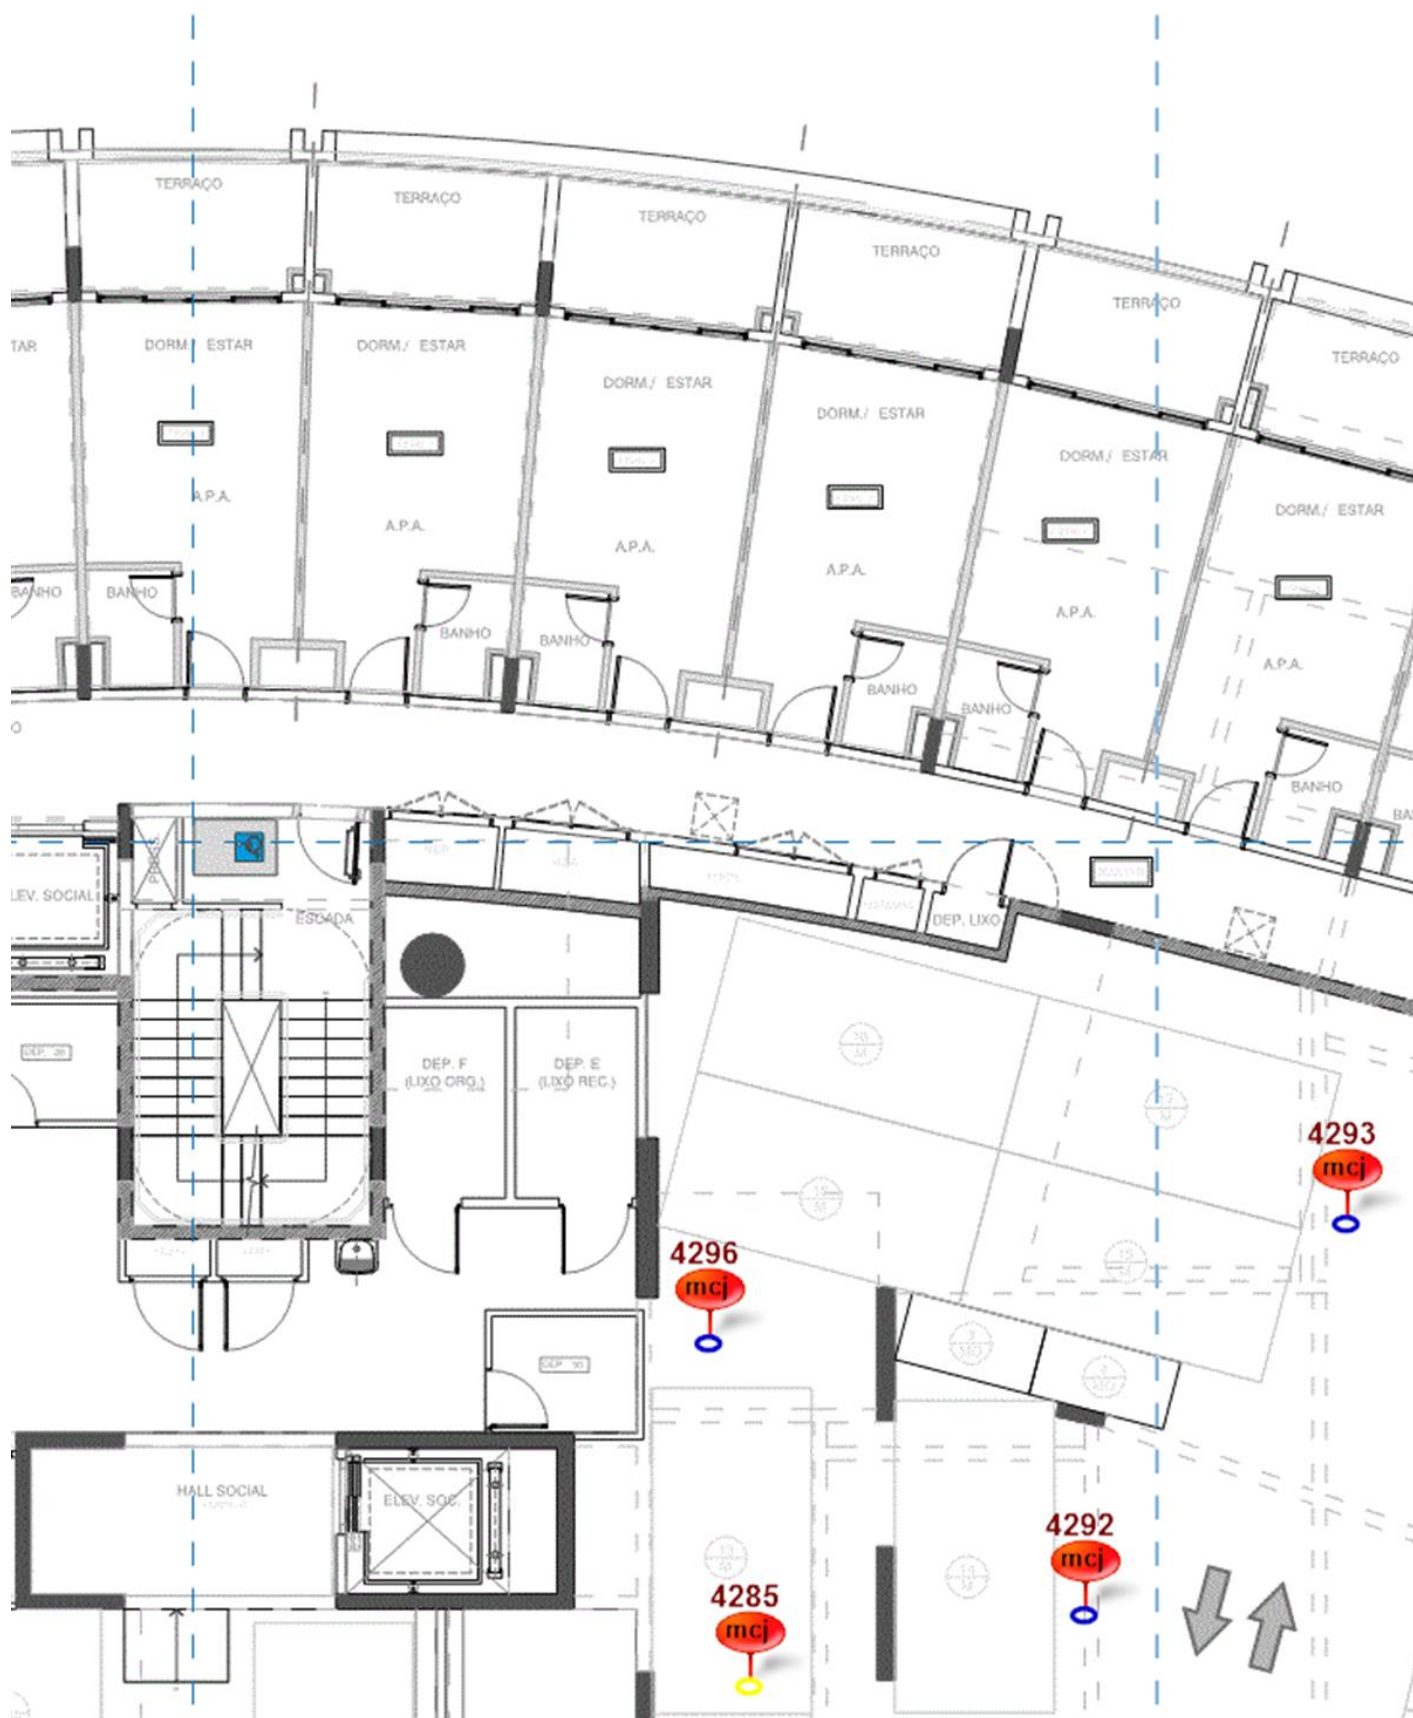

4285 Subsolo 01 - Subsolo 01
Equipamentos - Equipamentos
x:2288 Equipamentos
y:941 finalizar ligação da bomba

Realizado: Fri, 30 Apr 2021
Con: MCJ ELÉTRICA

Baixa

Dias restantes: -10

Open



(Rubens Anjos - 22/04/2021 08:53)


4292 Subsolo 01 - Subsolo 01
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Caixinhas - Quadros -
x:2462 Funcionamento
y:904 baixar luminárias onde temos muitas tubulações hidráulicas

Realizado: Mon, 26 Apr 2021
Con: MCJ ELÉTRICA

Alta

Dias restantes: -14

Open

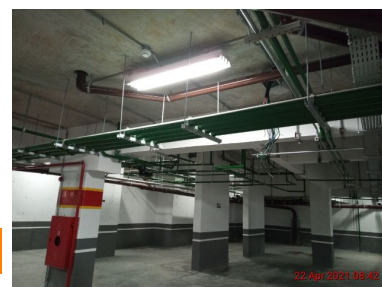

(Fabio Andrade de Farias - 22/04/2021 08:41)

4293 Subsolo 01 - Subsolo 01
Alvenaria convencional - Elevação
x:2598 Enchimento de blocos
y:701 fechamento de buraco

Realizado: Mon, 26 Apr 2021
Con: MCJ ELÉTRICA

Alta

Dias restantes: -14

Open



(Fabio Andrade de Farias - 22/04/2021 08:45)

4296 Subsolo 01 - Subsolo 01
Alvenaria convencional - Elevação
x:2267 Alinhamento / Nivelamento / Planicidade
y:763 melhorar chumbamento das tubulações

Realizado: Mon, 26 Apr 2021
Con: MCJ ELÉTRICA

Alta

Dias restantes: -14

Open




(Fabio Andrade de Farias - 22/04/2021 08:53)

Título Relatório:

Lista Defeitos

Drawing Region:

Subsolo 01 -- (1935-2604, 1429-2296)

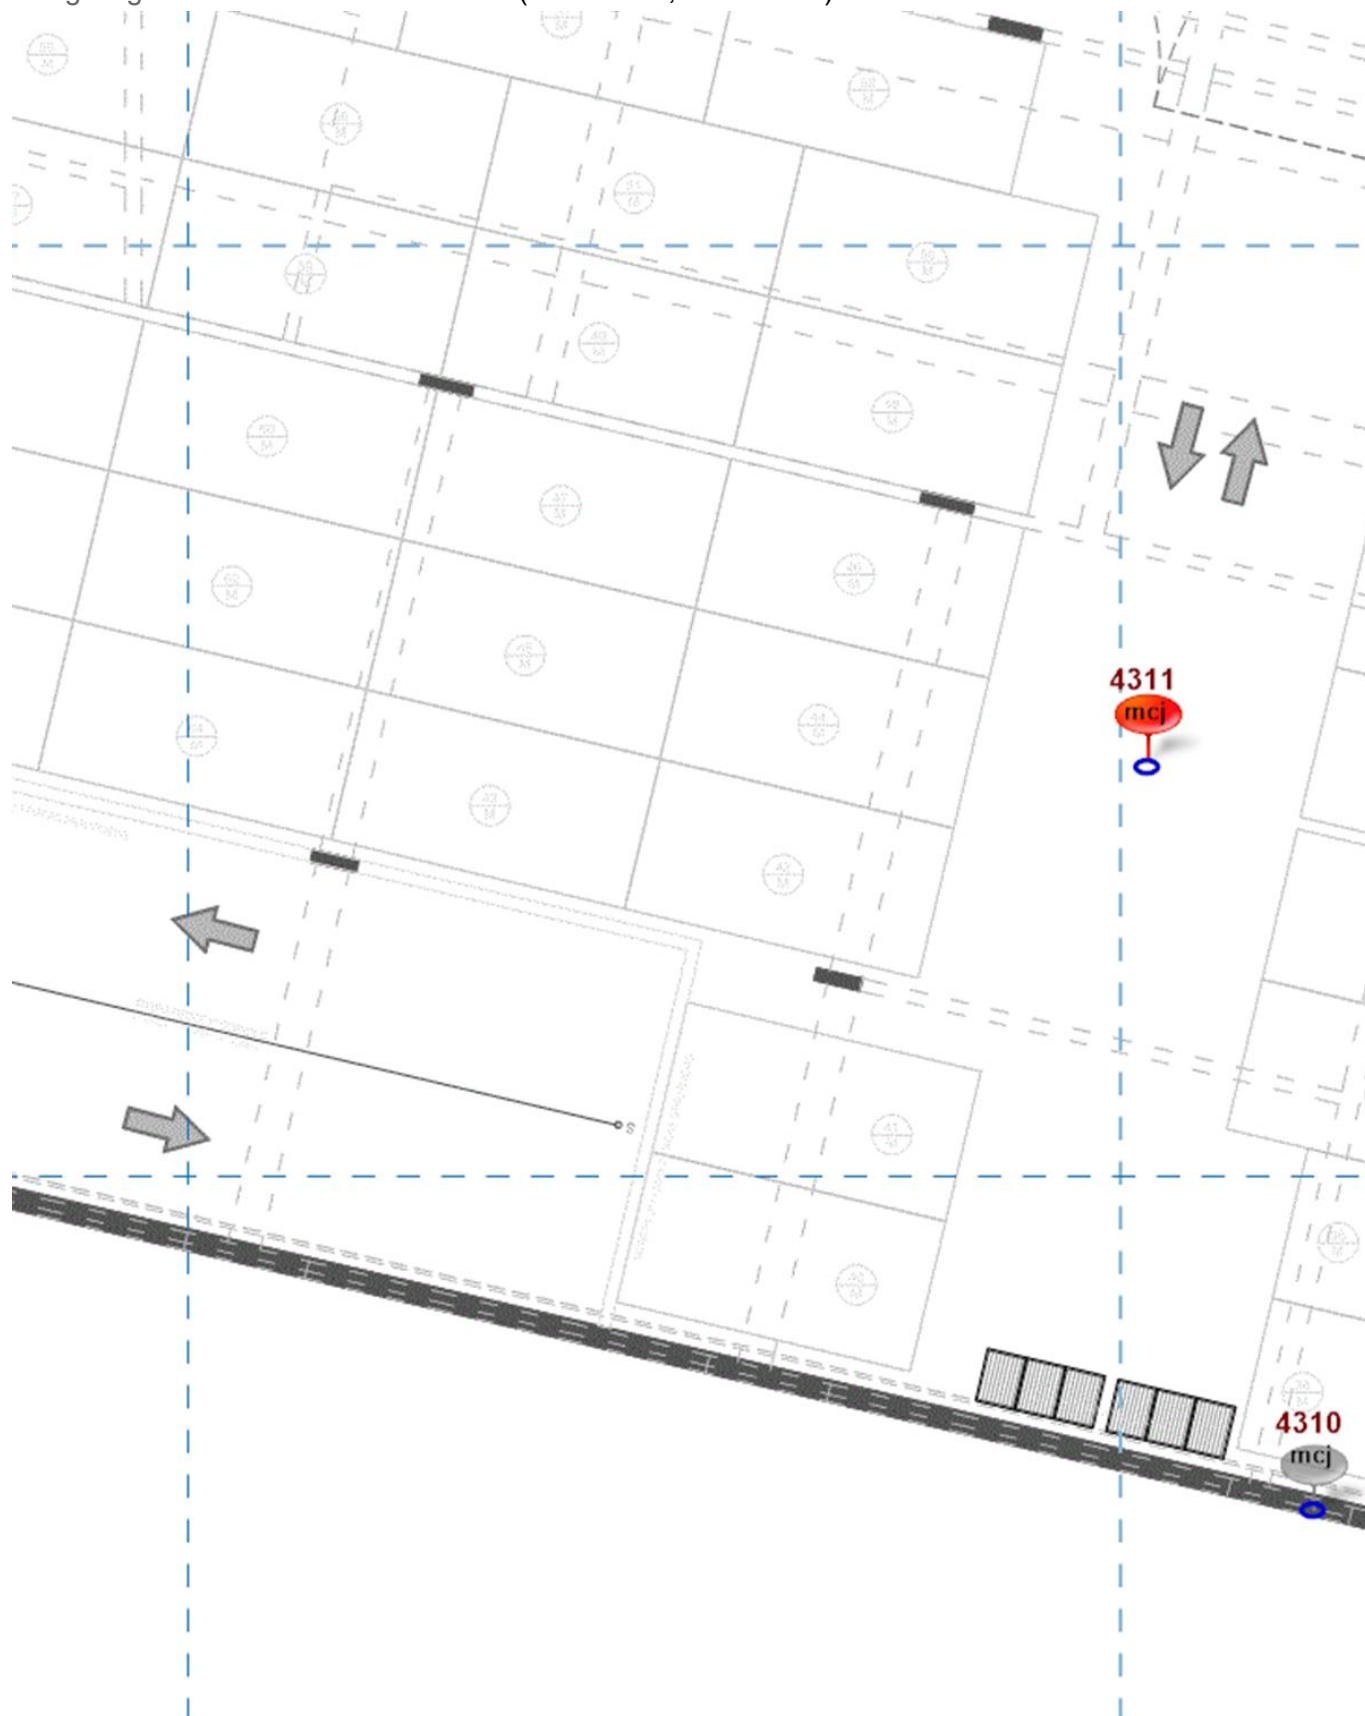

4310 Subsolo 01 - Subsolo 01
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Caixinhas - Quadros -
x:2603 Funcionamento
y:2181 verificar qual a utilidade e finalizar

Realizado: Fri, 30 Apr 2021 Alta -2 Closed
Con: MCJ ELÉTRICA



(Fabio Andrade de Farias - 22/04/2021 09:19)

4311 Subsolo 01 - Subsolo 01
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Caixinhas - Quadros -
x:2514 Funcionamento
y:1782 temos duas luminárias próximas como na foto? arrumar

Realizado: Fri, 30 Apr 2021 Alta Dias restantes: -10 Open
Con: MCJ ELÉTRICA




(Fabio Andrade de Farias - 22/04/2021 09:21)

Título Relatório:

Lista Defeitos

Drawing Region:

Subsolo 01 -- (729-1402, 1429-2296)

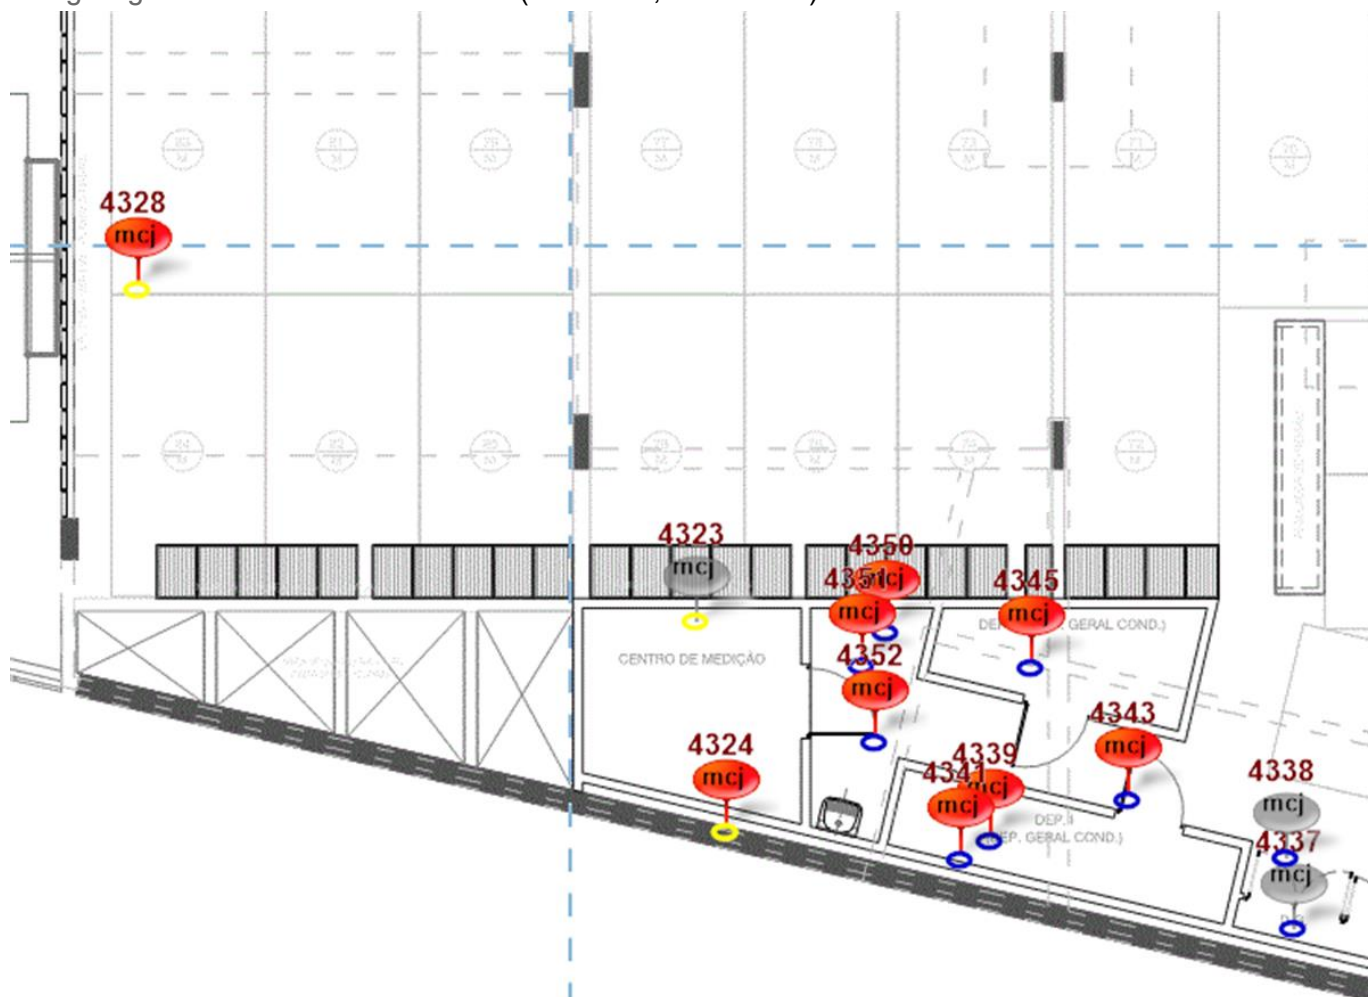

A 1º SUBSOLO

4323 Subsolo 01 - Subsolo 01
Alvenaria convencional - Elevação
x:1067 Alinhamento / Nivelamento / Planicidade
y:1704 arrematar alvenaria, finalizar entorno do busway

Realizado: Fri, 30 Apr 2021 Baixa 0 Closed
Con: MCJ ELÉTRICA



(Rubens Anjos - 28/04/2021 07:29)

4324 Subsolo 01 - Subsolo 01
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Tubulações - Mangueiras
x:1083 Acabamento externo
y:1817 matar mangueira na alvenaria

Realizado: Fri, 30 Apr 2021 Baixa Dias restantes: -10 Open
Con: MCJ ELÉTRICA



(Rubens Anjos - 22/04/2021 10:13)

4328 Subsolo 01 - Subsolo 01
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Tubulações - Mangueiras
x:767 Fiação / Arame Guia
y:1526 finalizar infra de sistemas

Realizado: Fri, 30 Apr 2021 Baixa Dias restantes: -10 Open
Con: MCJ ELÉTRICA



(Rubens Anjos - 22/04/2021 10:20)

4337 Subsolo 01 - Subsolo 01
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Caixinhas - Quadros -
x:1388 Quadros - Comunicação Visual / Disposição
y:1869 finalizar instalações

Realizado: Fri, 30 Apr 2021 Alta 3 Closed
Con: MCJ ELÉTRICA



(Fabio Andrade de Farias - 22/04/2021 09:48)

4338 Subsolo 01 - Subsolo 01
Revestimentos Internos - Argamassa
x:1384 Acabamento
y:1831 finalizar arremate

Realizado: Fri, 30 Apr 2021 Alta 3 Closed
Con: MCJ ELÉTRICA



(Fabio Andrade de Farias - 22/04/2021 09:49)

4339 Subsolo 01 - Subsolo 01

Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Tubulações - Mangueiras

x:1225

Fiação / Arame Guia

y:1822

finalizar instalação


Realizado: Fri, 30 Apr 2021

Alta

Dias restantes: -10

Open

Con: MCJ ELÉTRICA



(Fabio Andrade de Farias - 22/04/2021 09:50)

4341 Subsolo 01 - Subsolo 01

Revestimentos Internos - Argamassa

x:1209

Acabamento

y:1832

melhorar acabamento


Realizado: Fri, 30 Apr 2021

Alta

Dias restantes: -10

Open

Con: MCJ ELÉTRICA

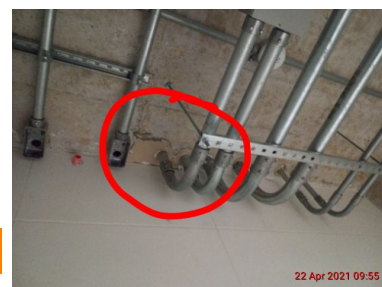

(Fabio Andrade de Farias - 22/04/2021 09:54)

4343 Subsolo 01 - Subsolo 01

Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Tubulações - Mangueiras

x:1299

Fiação / Arame Guia

y:1800

verificar mangueira laranja e finalizar instalação


Realizado: Fri, 30 Apr 2021

Alta

Dias restantes: -10

Open

Con: MCJ ELÉTRICA



(Fabio Andrade de Farias - 22/04/2021 09:56)

4345 Subsolo 01 - Subsolo 01

Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Caixinhas - Quadros -

x:1247

Quadros - Comunicação Visual / Disposição

y:1729

finalizar instalações


Realizado: Fri, 30 Apr 2021

Alta

Dias restantes: -10

Open

Con: MCJ ELÉTRICA



(Fabio Andrade de Farias - 22/04/2021 09:58)

4350 Subsolo 01 - Subsolo 01

Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Tubulações - Mangueiras

x:1169

Fixação

y:1710

finalização da instalação do centro de medição

Realizado: Fri, 30 Apr 2021

Alta

Dias restantes: -10

Open

Con: MCJ ELÉTRICA




(Fabio Andrade de Farias - 22/04/2021 10:08)

4351 Subsolo 01 - Subsolo 01
Revestimentos Internos - Argamassa
x:1156 Acabamento
y:1728 finalizar arremate na alvenaria

Realizado: Fri, 30 Apr 2021 Alta
Con: MCJ ELÉTRICA

Dias restantes: -10

Open




(Fabio Andrade de Farias - 22/04/2021 10:10)

4352 Subsolo 01 - Subsolo 01
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Tubulações - Mangueiras
x:1163 Fixação
y:1769 descer luminária

Realizado: Fri, 30 Apr 2021 Alta
Con: MCJ ELÉTRICA

Dias restantes: -10

Open




(Fabio Andrade de Farias - 22/04/2021 10:11)

Título Relatório:


Lista Defeitos

Drawing Region:

Subsolo 01 -- (1403-1934, 1429-2296)

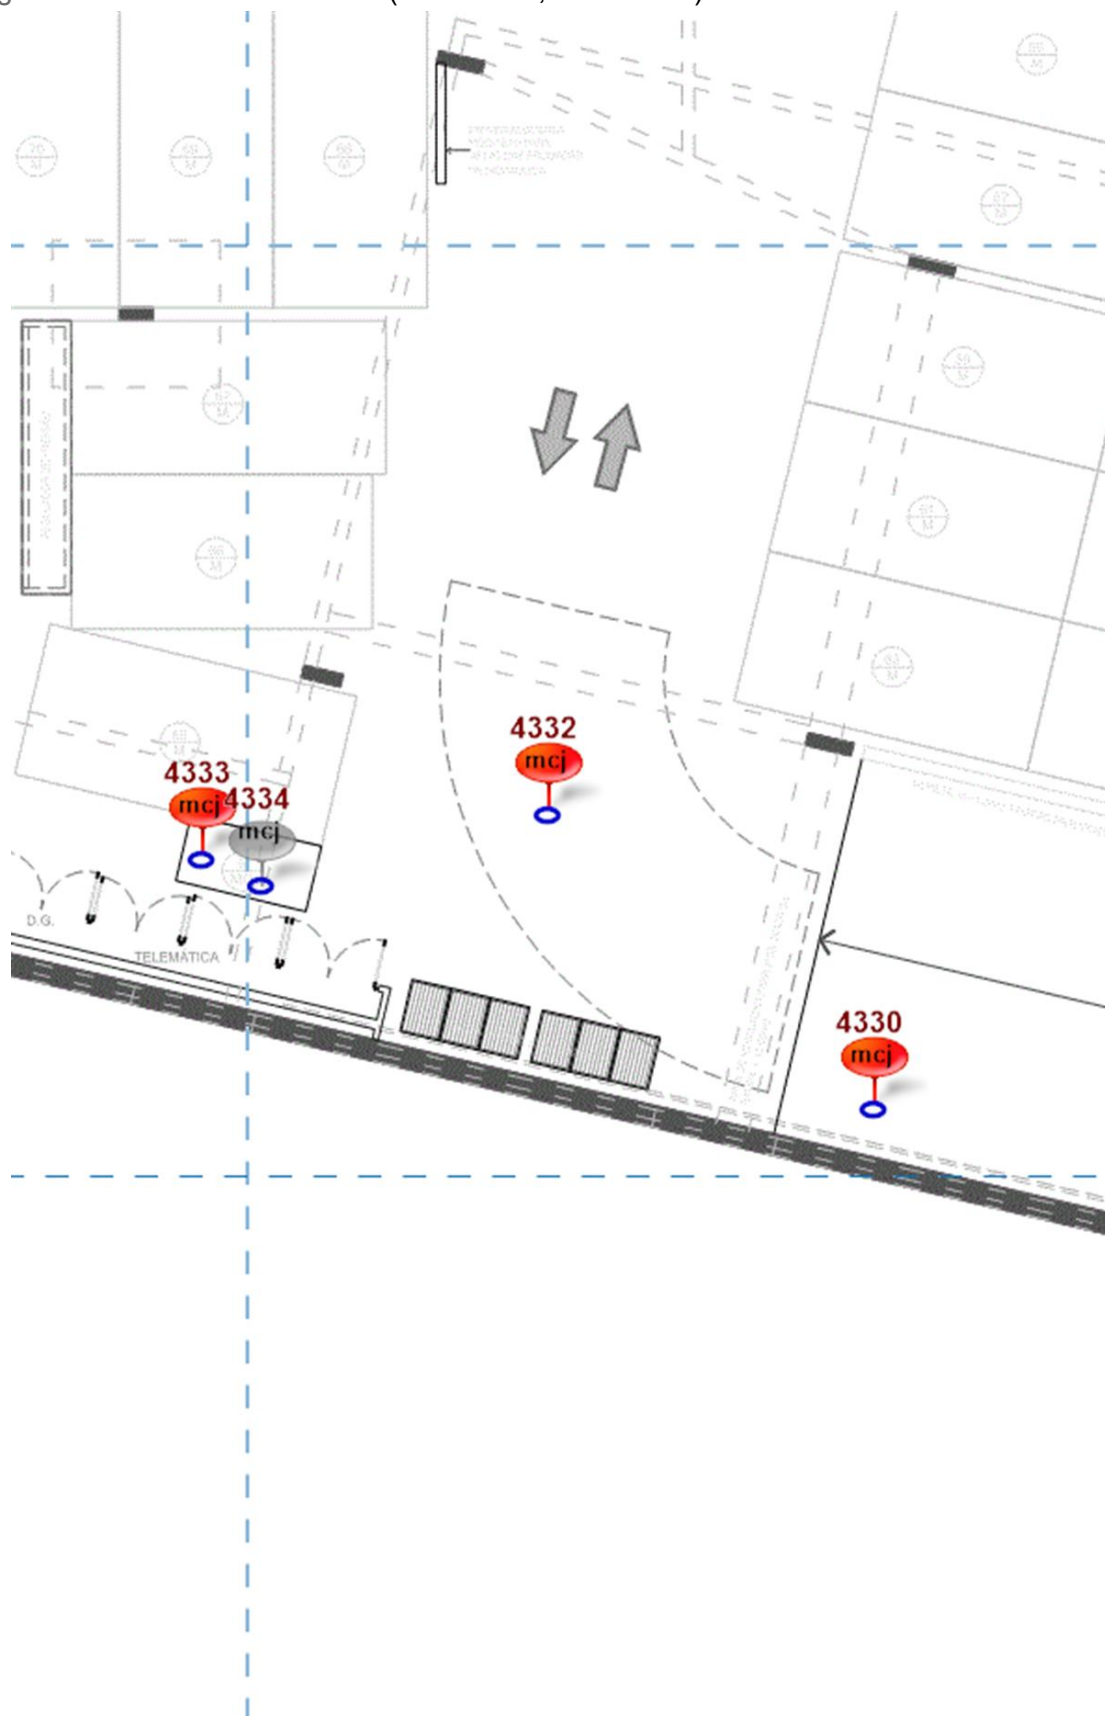

4330	Subsolo 01 - Subsolo 01						
x:1836	Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Tubulações - Mangueiras						
y:1966	Fiação / Arame Guia						
	verificar a existência da mangueira e finalizar o serviço						
Realizado:	Fri, 30 Apr 2021	Alta	Dias restantes:	-10	Open		
Con:	MCJ ELÉTRICA						(Fabio Andrade de Farias - 22/04/2021 09:36)
4332	Subsolo 01 - Subsolo 01						
x:1661	Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Caixinhas - Quadros -						
y:1808	Funcionamento						
	finalizar instalação da tomada						
Realizado:	Fri, 30 Apr 2021	Alta	Dias restantes:	-10	Open		
Con:	MCJ ELÉTRICA						(Fabio Andrade de Farias - 22/04/2021 09:40)
4333	Subsolo 01 - Subsolo 01						
x:1475	Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Caixinhas - Quadros -						
y:1832	Funcionamento						
	cortar excesso de vergalhão						
Realizado:	Fri, 30 Apr 2021	Alta	Dias restantes:	-10	Open		
Con:	MCJ ELÉTRICA						(Fabio Andrade de Farias - 22/04/2021 09:42)
4334	Subsolo 01 - Subsolo 01						
x:1507	Revestimentos Internos - Argamassa						
y:1846	Acabamento						
	melhorar acabamento						
Realizado:	Fri, 30 Apr 2021	Alta	Dias restantes:	3	Closed		
Con:	MCJ ELÉTRICA						(Fabio Andrade de Farias - 22/04/2021 09:43)

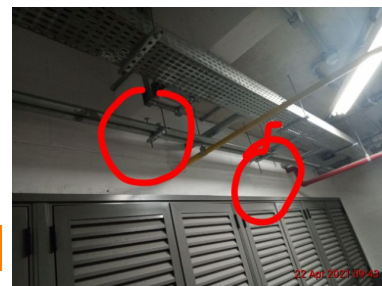

Título Relatório:

Lista Defeitos

Drawing Region:

Subsolo 01 -- (729-1402, 115-951)



4637 Subsolo 01 - Subsolo 01
Alvenaria convencional - Elevação
x:786 Enchimento de blocos
y:841 Arrematar alvenaria

Realizado: Tue, 27 Apr 2021 Baixa
Con: MCJ ELÉTRICA

Dias restantes: -13

Open



27 Apr 2021 08:02

(JULIO MARIANO - 27/04/2021 08:01)

4638 Subsolo 01 - Subsolo 01
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Caixinhas - Quadros -
x:772 Cabos - cores e bitola
y:782 Colocar tampa da caixinhas

Realizado: Tue, 27 Apr 2021 Baixa
Con: MCJ ELÉTRICA

Dias restantes: -13

Open



27 Apr 2021 08:15

(JULIO MARIANO - 27/04/2021 08:03)

4640 Subsolo 01 - Subsolo 01
Alvenaria convencional - Elevação
x:902 Enchimento de blocos
y:683 Regularizar vão

Realizado: Tue, 27 Apr 2021 Baixa
Con: MCJ ELÉTRICA

Dias restantes: -13

Open



27 Apr 2021 08:18


(JULIO MARIANO - 27/04/2021 08:17)

Título Relatório:

Lista Defeitos

Drawing Region:

Subsolo 02 -- (0-725, 837-1214)

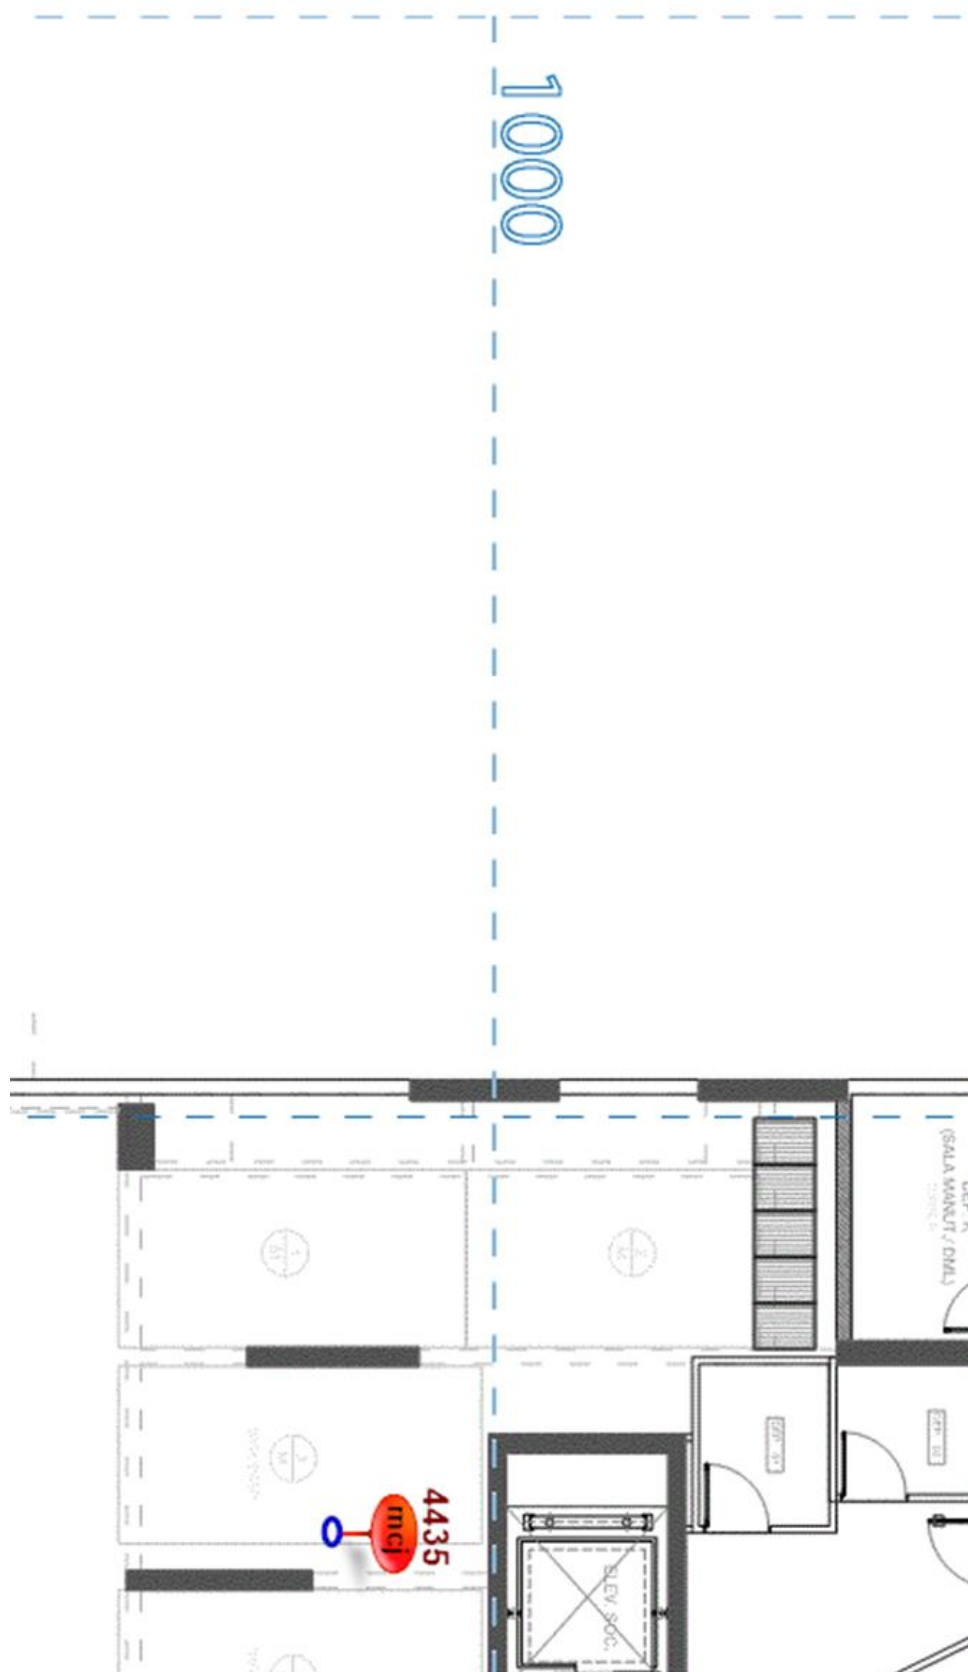

4435 Subsolo 02 - Subsolo 02
 Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Tubulações - Mangueiras
x:689 Quadros - Comunicação Visual / Disposição
y:1076 retirar luminária provisória e instalar definitiva

Realizado: Fri, 30 Apr 2021
Con: MCJ ELÉTRICA

Alta

Dias restantes: -10

Open




(Fabio Andrade de Farias - 22/04/2021 17:09)

Título Relatório:

Lista Defeitos

Drawing Region:

Subsolo 02 -- (0-725, 1215-1751)

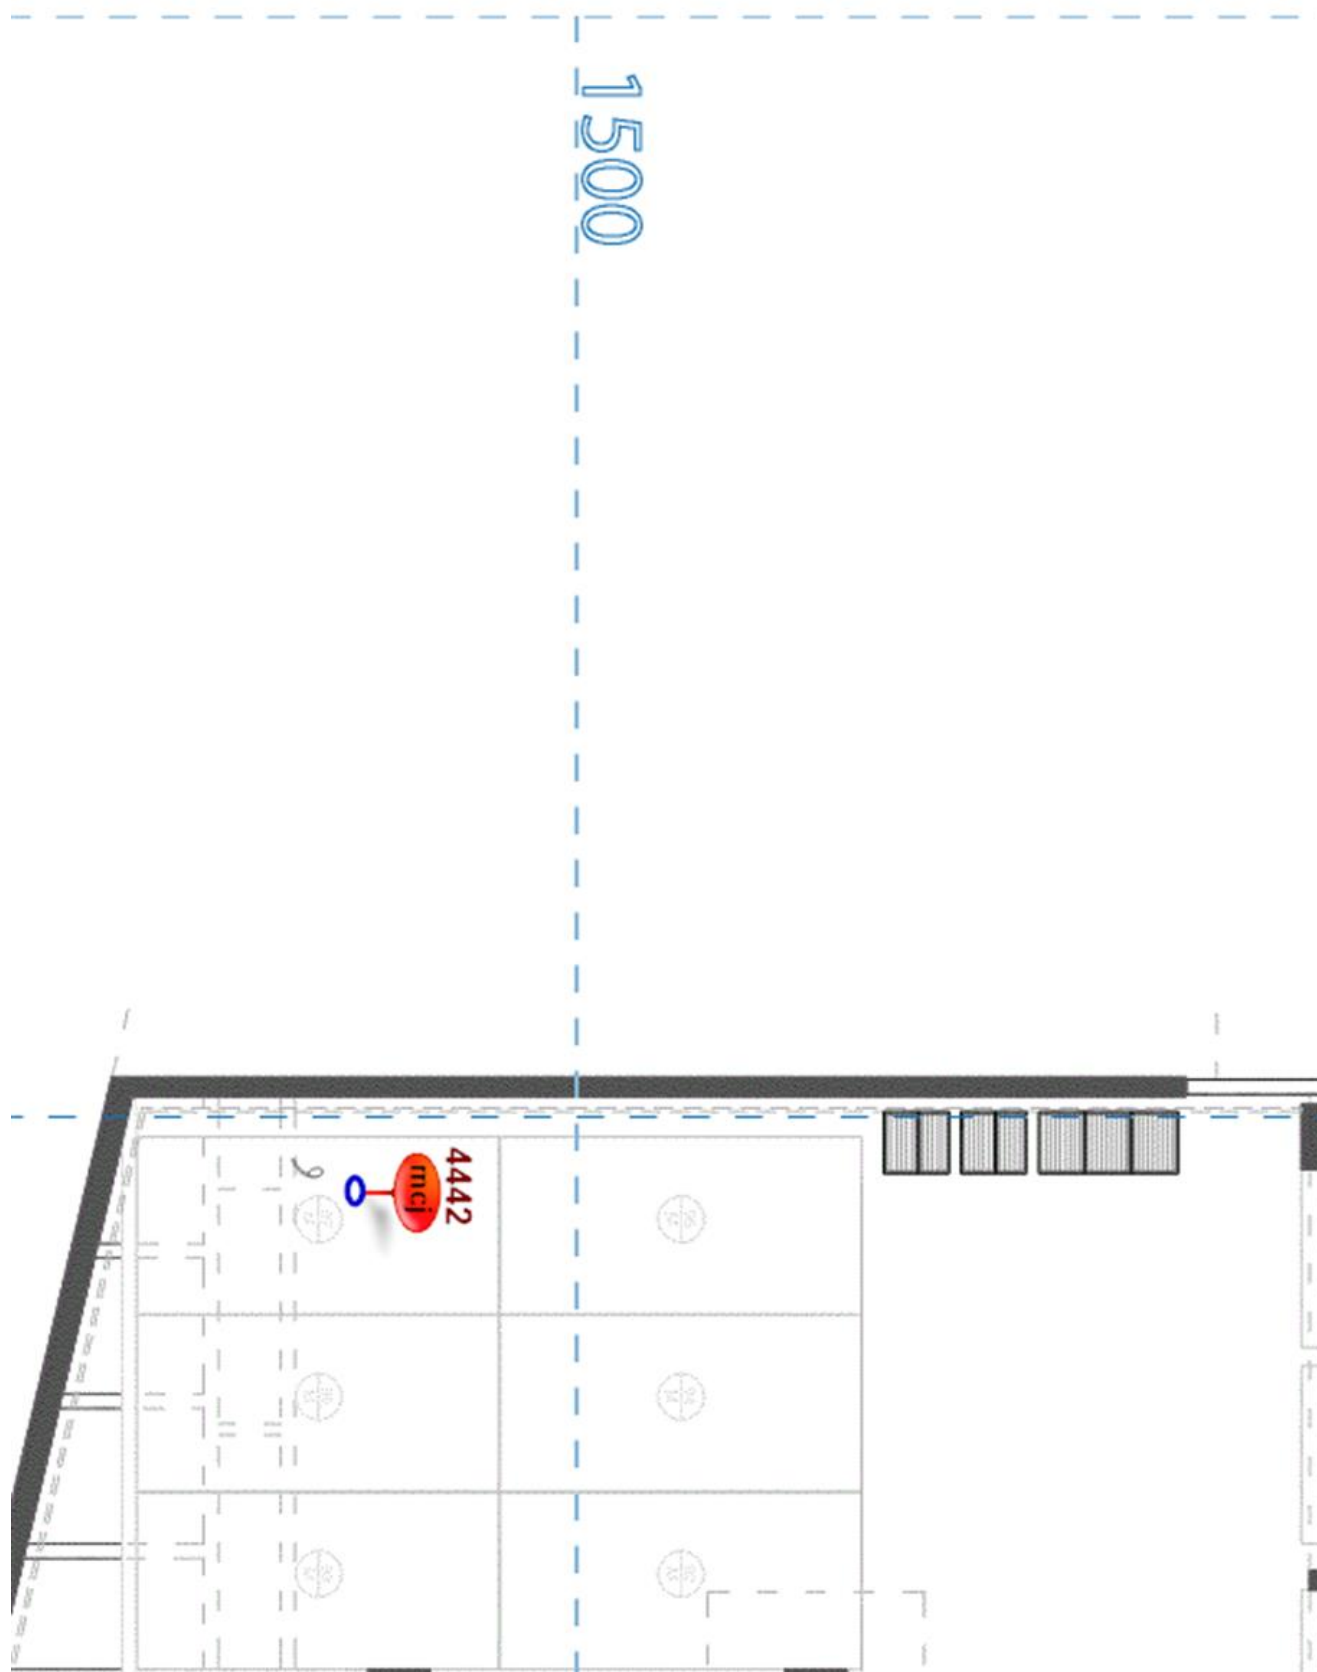

4442 Subsolo 02 - Subsolo 02
 Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Tubulações - Mangueiras
x:534 Quadros - Comunicação Visual / Disposição
y:1603 finalizar rede elétrica

Realizado: Fri, 30 Apr 2021

Alta

Dias restantes: -10

Open

Con: MCJ ELÉTRICA




(Fabio Andrade de Farias - 22/04/2021 17:16)

Título Relatório:

Lista Defeitos

Drawing Region:

Subsolo 02 -- (726-1410, 837-1214)

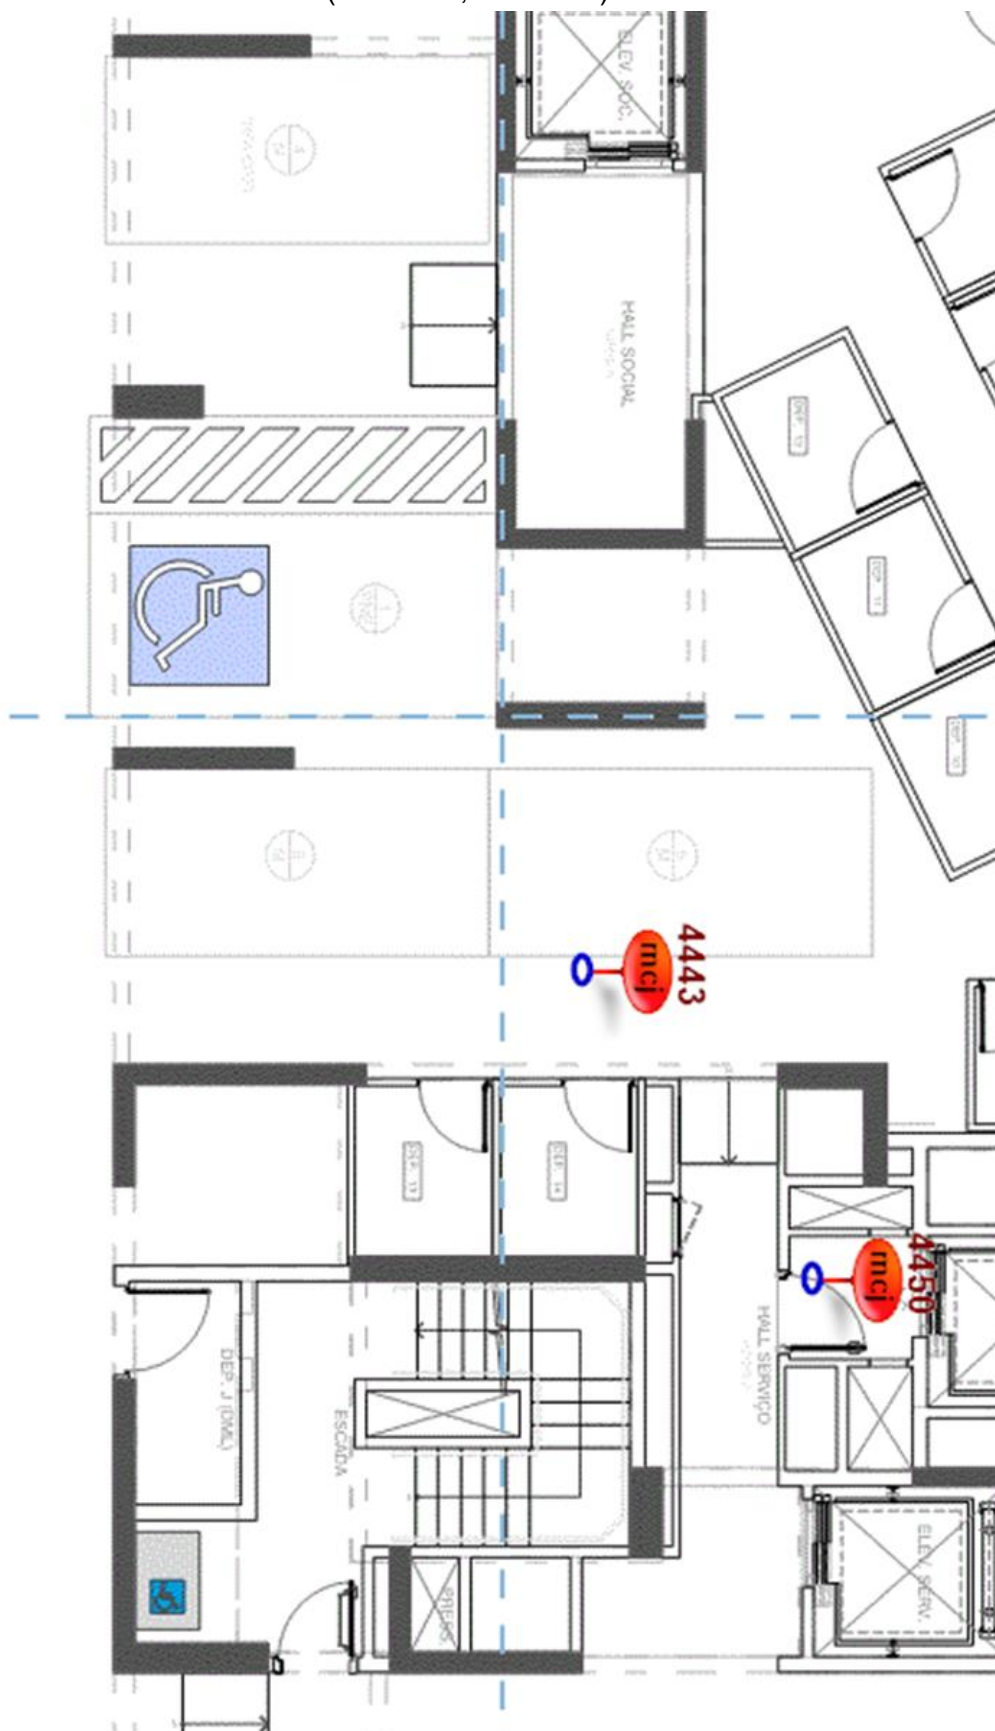

4443 Subsolo 02 - Subsolo 02
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Tubulações - Mangueiras
x:1109 Quadros - Comunicação Visual / Disposição
y:968 eliminar rede provisória

Realizado: Fri, 30 Apr 2021

Alta

Dias restantes: -10

Open

Con: MCJ ELÉTRICA



(Fabio Andrade de Farias - 22/04/2021 17:17)

4450 Subsolo 02 - Subsolo 02
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Tubulações - Mangueiras
x:1242 Quadros - Comunicação Visual / Disposição
y:869 finalizar rede elétrica

Realizado: Fri, 30 Apr 2021

Alta

Dias restantes: -10

Open

Con: MCJ ELÉTRICA




(Fabio Andrade de Farias - 22/04/2021 17:25)

Título Relatório:

Lista Defeitos

Drawing Region:

Subsolo 02 -- (1411-2069, 837-1214)

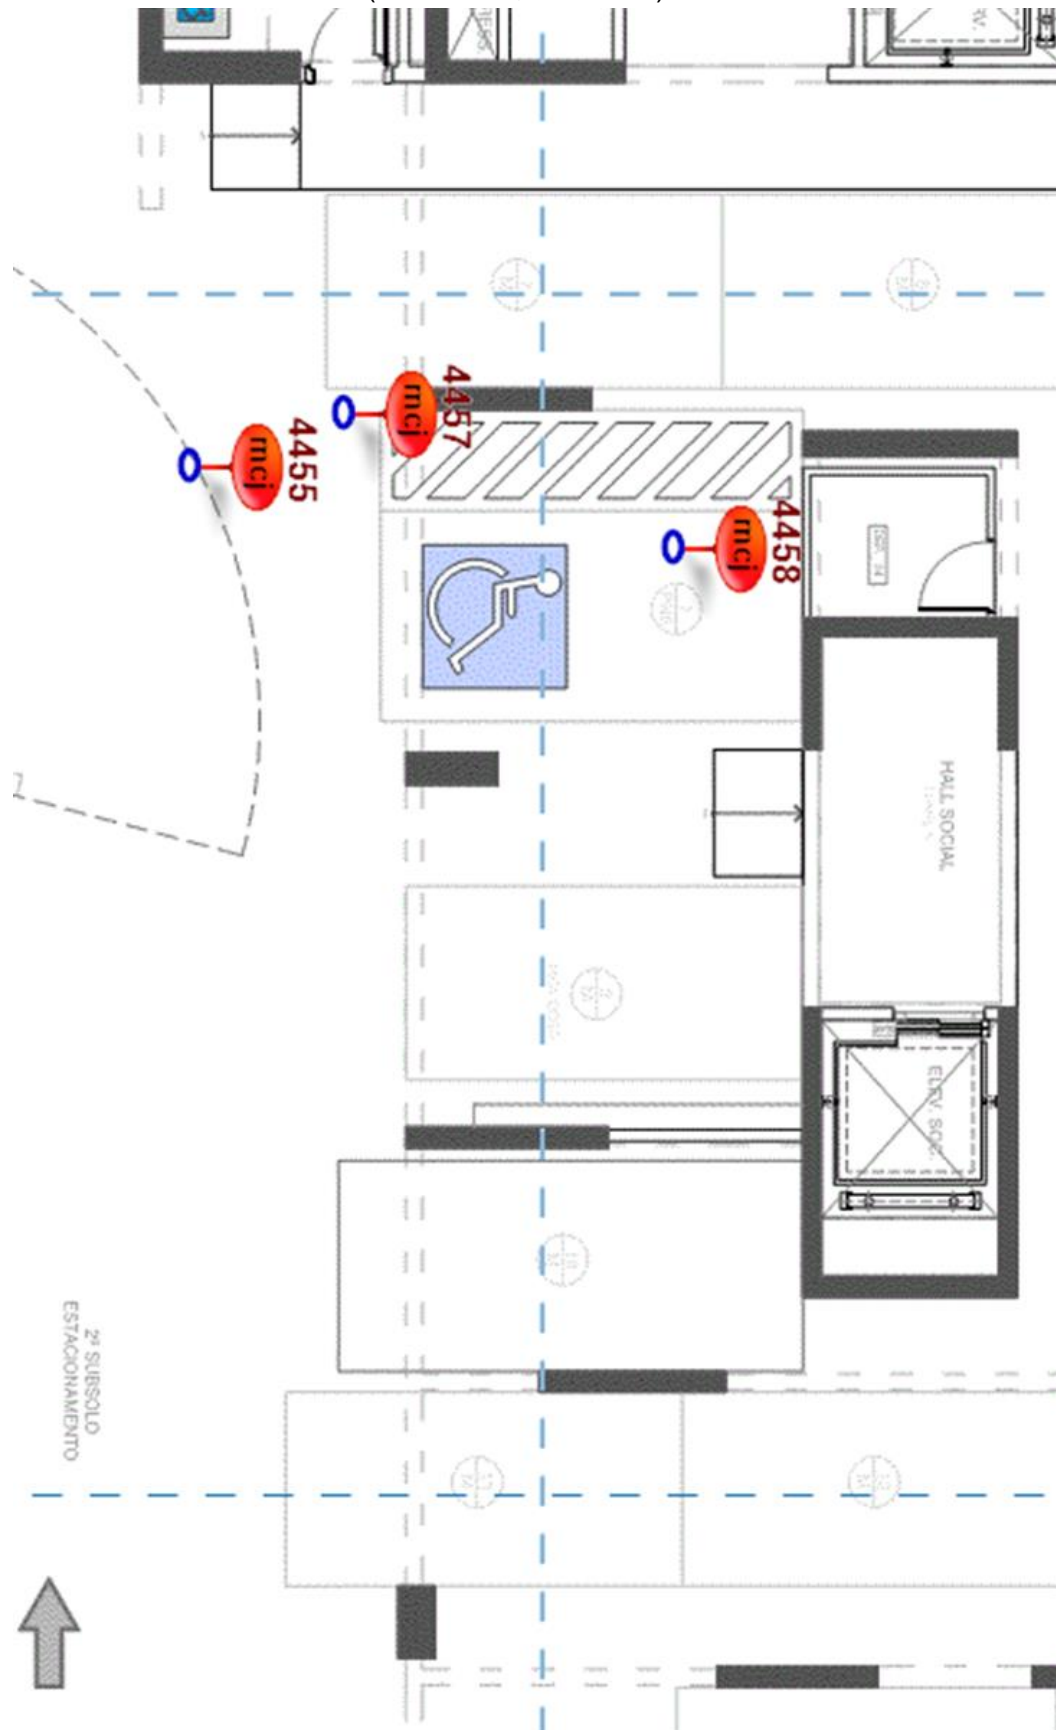

4455 Subsolo 02 - Subsolo 02
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Tubulações - Mangueiras
x:1571 Quadros - Comunicação Visual / Disposição
y:1149 finalizar rede elétrica

Realizado: Fri, 30 Apr 2021

Alta

Dias restantes: -10

Open

Con: MCJ ELÉTRICA



(Fabio Andrade de Farias - 22/04/2021 17:29)

4457 Subsolo 02 - Subsolo 02
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Tubulações - Mangueiras
x:1549 Quadros - Comunicação Visual / Disposição
y:1085 finalizar rede elétrica

Realizado: Fri, 30 Apr 2021

Alta

Dias restantes: -10

Open

Con: MCJ ELÉTRICA



(Fabio Andrade de Farias - 22/04/2021 17:31)

4458 Subsolo 02 - Subsolo 02
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Tubulações - Mangueiras
x:1605 Quadros - Comunicação Visual / Disposição
y:948 finalizar rede elétrica

Realizado: Fri, 30 Apr 2021

Alta

Dias restantes: -10

Open

Con: MCJ ELÉTRICA




(Fabio Andrade de Farias - 22/04/2021 17:32)

Título Relatório:

Lista Defeitos

Drawing Region:

Subsolo 03 -- (726-1410, 0-836)

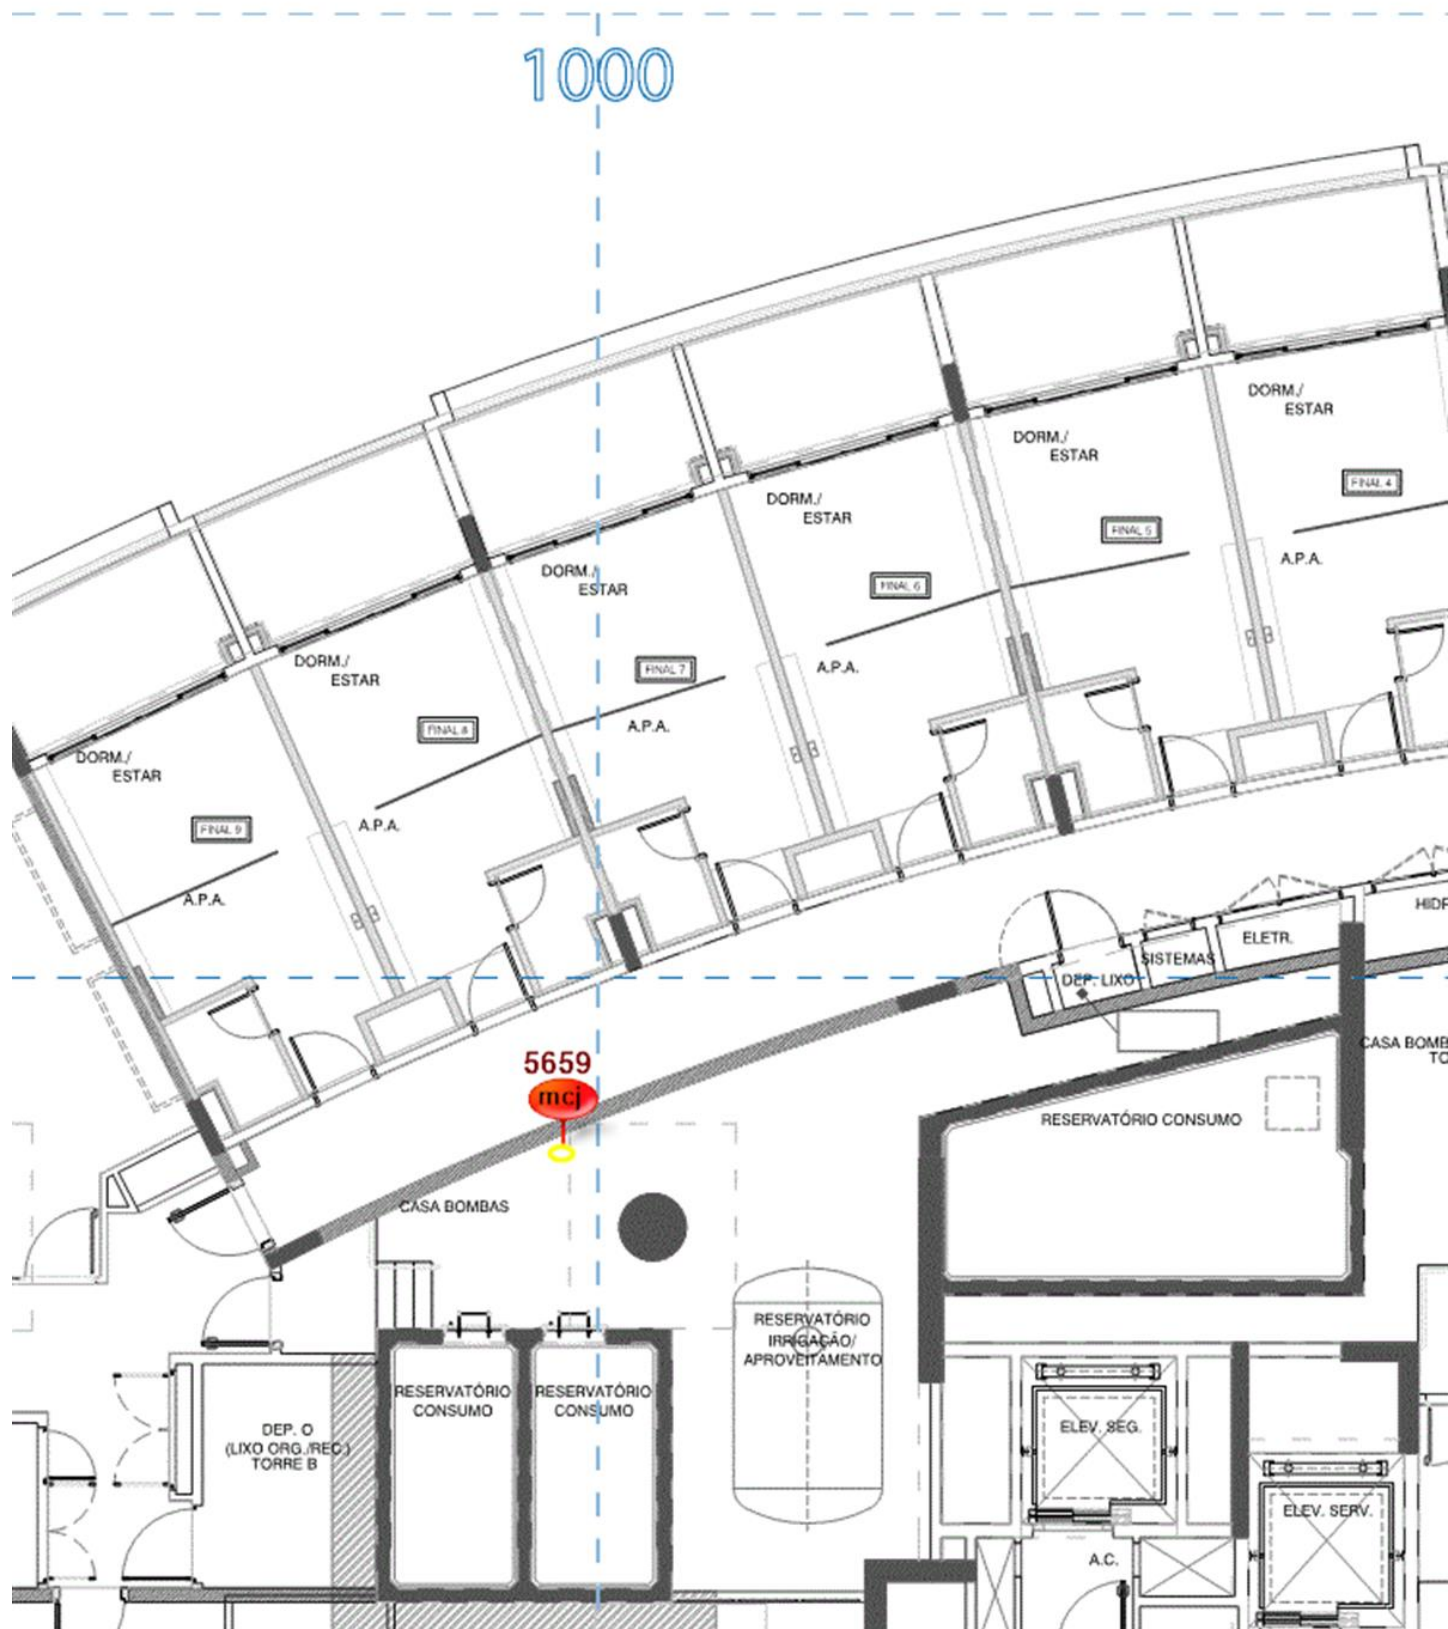

5659 Subsolo 03 - Subsolo 03
Estrutura - Vigas e Lajes
x:981 Passagem / Caixinhas / Gabarito
y:594 Encher laje e trocar cerâmica

Realizado: Tue, 27 Apr 2021 Baixa
Con: MCJ ELÉTRICA

Dias restantes: -13

Open




(JULIO MARIANO - 27/04/2021 15:17)

Título Relatório:

Lista Defeitos

Drawing Region:

Subsolo 03 -- (1411-2069, 0-836)

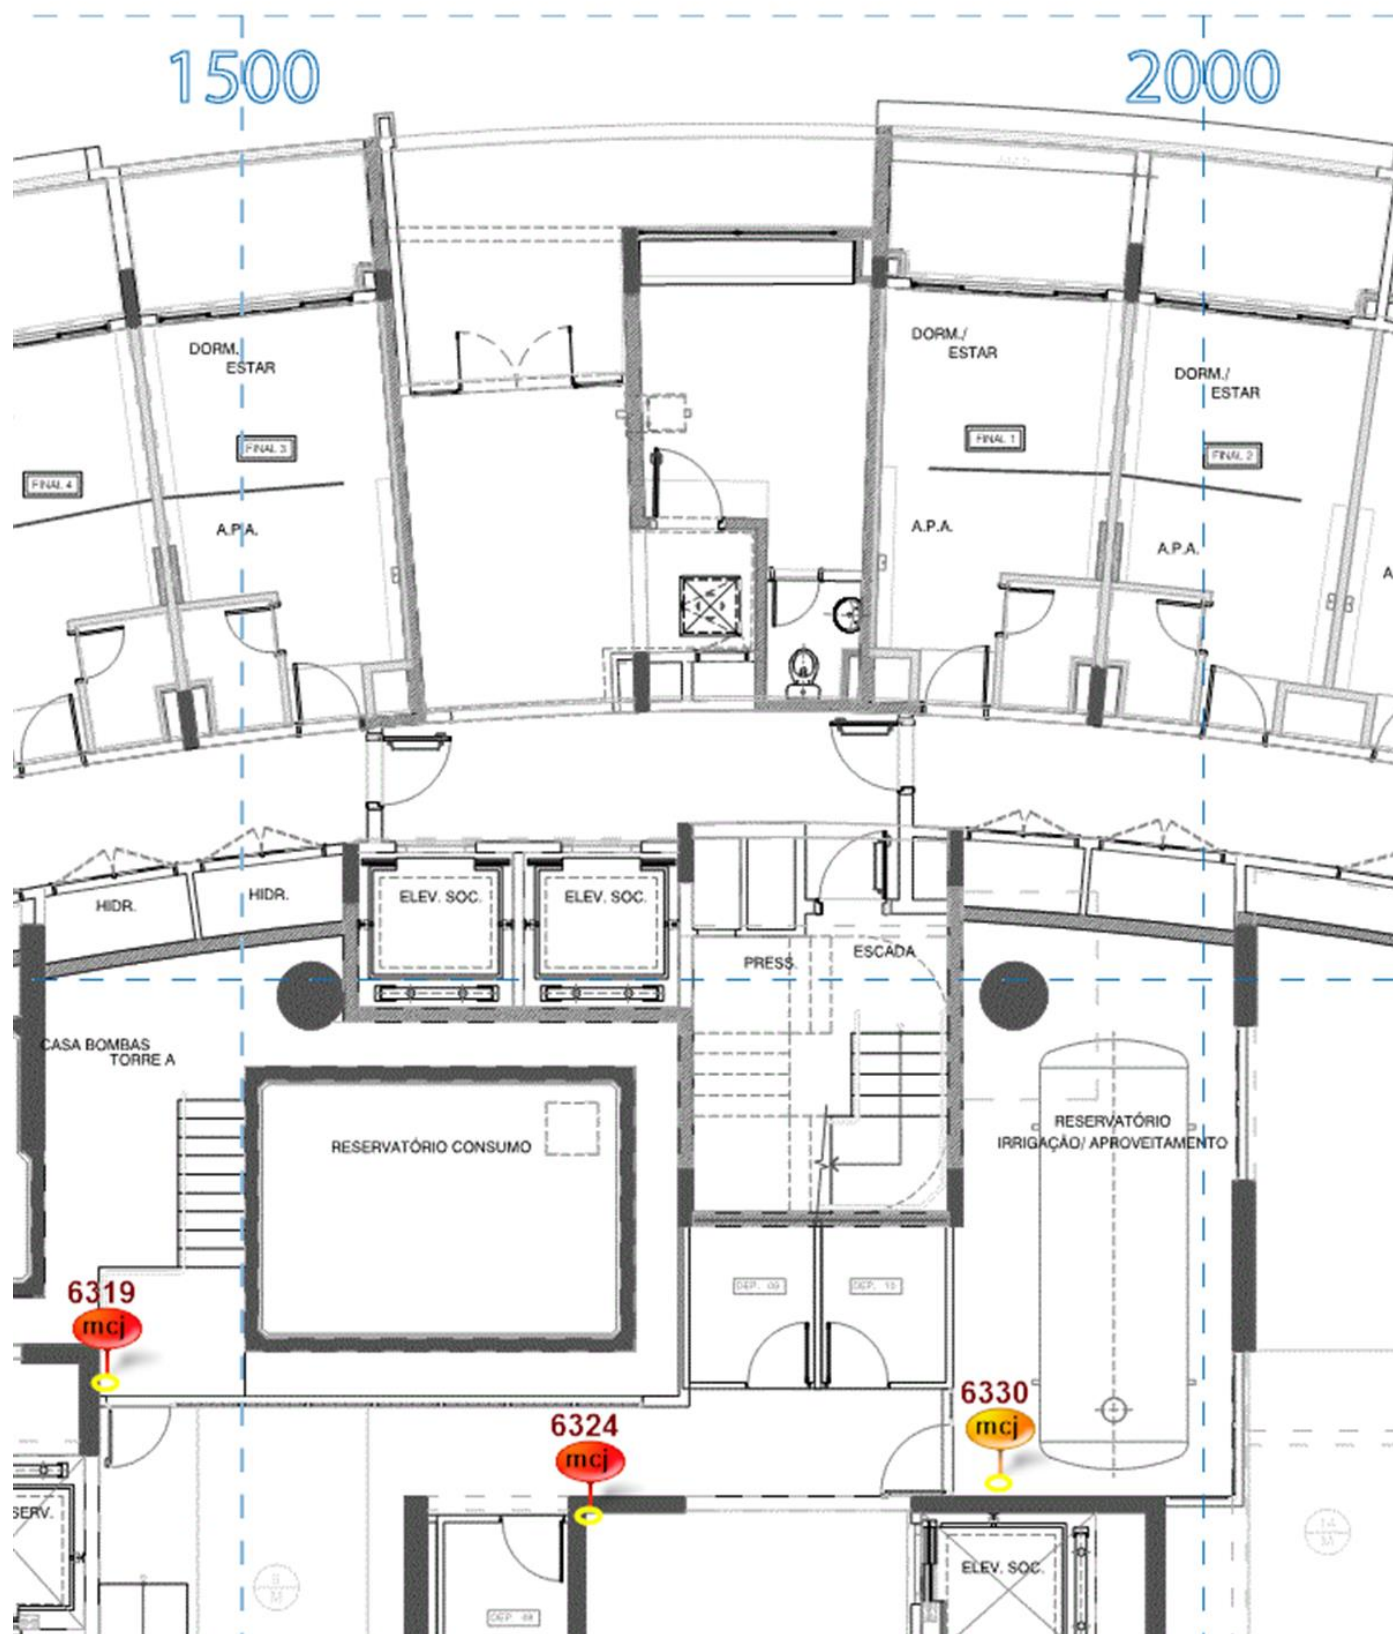


6319	Subsolo 03 - Subsolo 03					
x:1429	Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Caixinhas - Quadros -					
y:712	Acabamento externo					
	Remover disjuntor provisório					
Realizado:	Wed, 28 Apr 2021	Baixa	Dias restantes:	-12	Open	
Con:	MCJ ELÉTRICA					(JULIO MARIANO - 28/04/2021 10:51)
6324	Subsolo 03 - Subsolo 03					
x:1680	Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Caixinhas - Quadros -					
y:781	Funcionamento					
	Finalizar infra de câmeras					
Realizado:	Wed, 28 Apr 2021	Baixa	Dias restantes:	-12	Open	
Con:	MCJ ELÉTRICA					(JULIO MARIANO - 28/04/2021 10:58)
6330	Subsolo 03 - Subsolo 03					
x:1893	Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Caixinhas - Quadros -					
y:764	Cabos - cores e bitola					
	Remover provisórias do andar					
Realizado:	Tue, 18 May 2021	Baixa	Dias restantes:	8	Open	
Con:	MCJ ELÉTRICA					(JULIO MARIANO - 28/04/2021 11:37)

Título Relatório:

Lista Defeitos

Drawing Region:

Subsolo 03 -- (1411-2069, 837-1214)

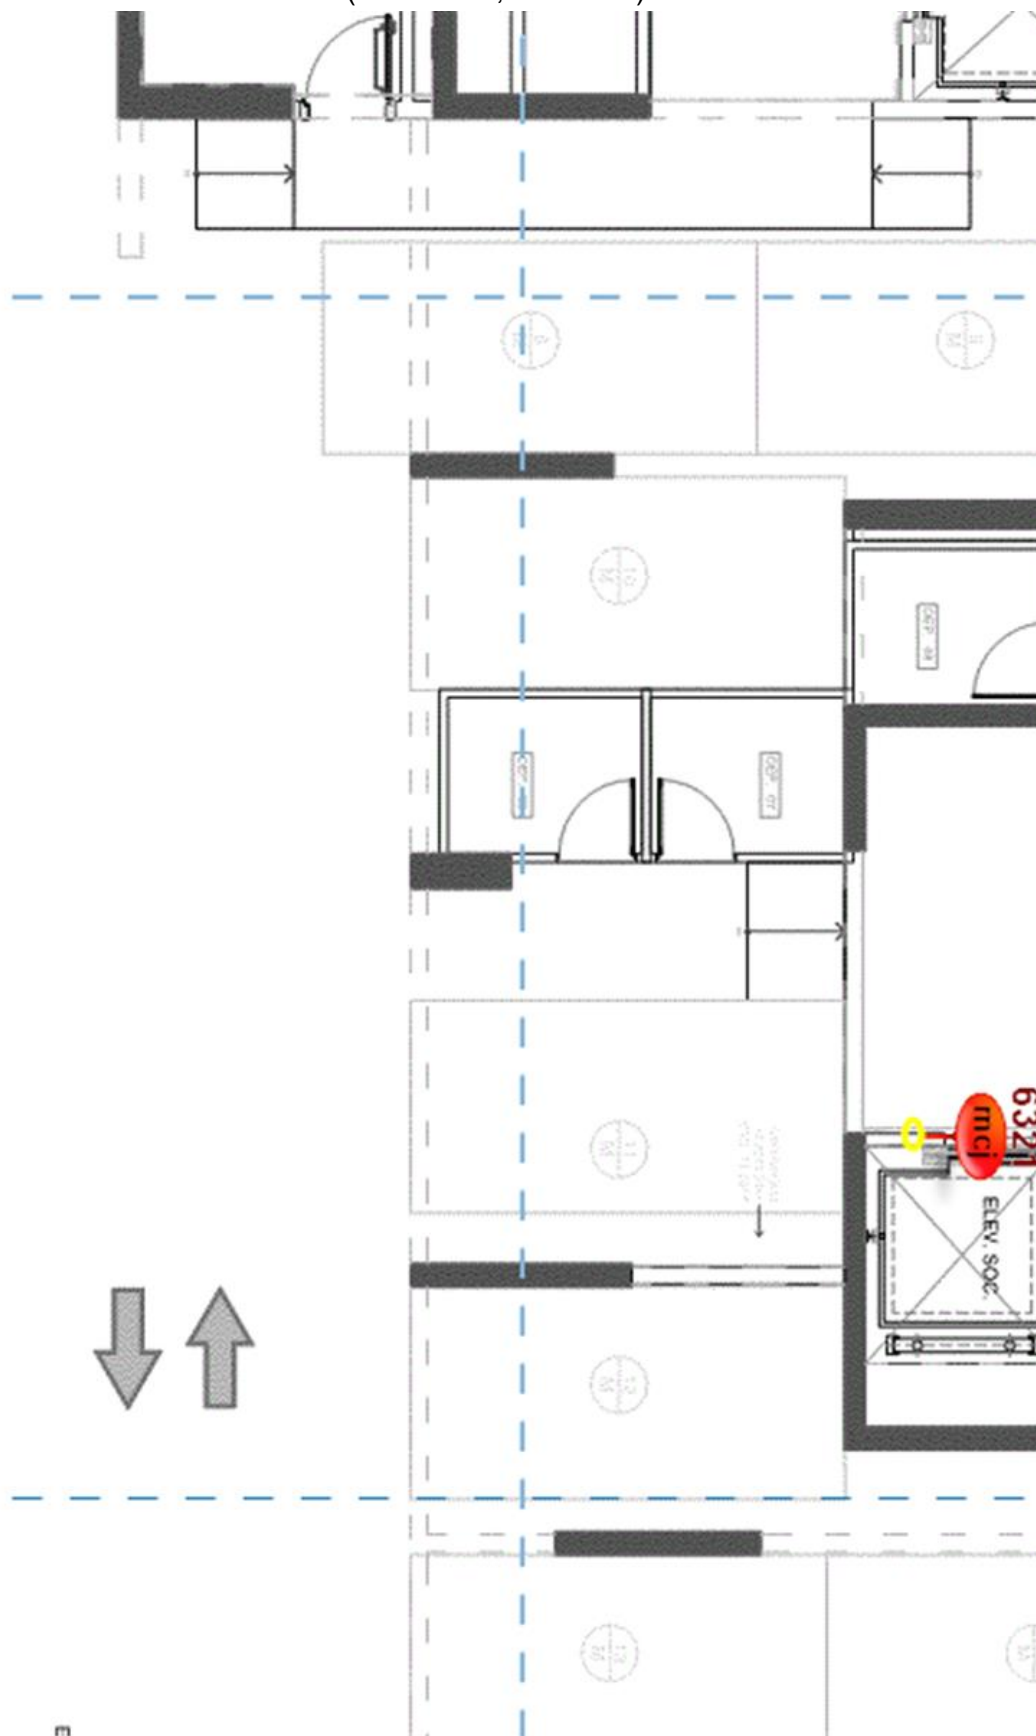

6321 Subsolo 03 - Subsolo 03
 Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Caixinhas - Quadros -
x:1848 Funcionamento
y:840 Finalizar infra de interfone e automação

Realizado: Wed, 28 Apr 2021

Baixa


Dias restantes: -12

Open

Con: MCJ ELÉTRICA



(JULIO MARIANO - 28/04/2021 10:54)

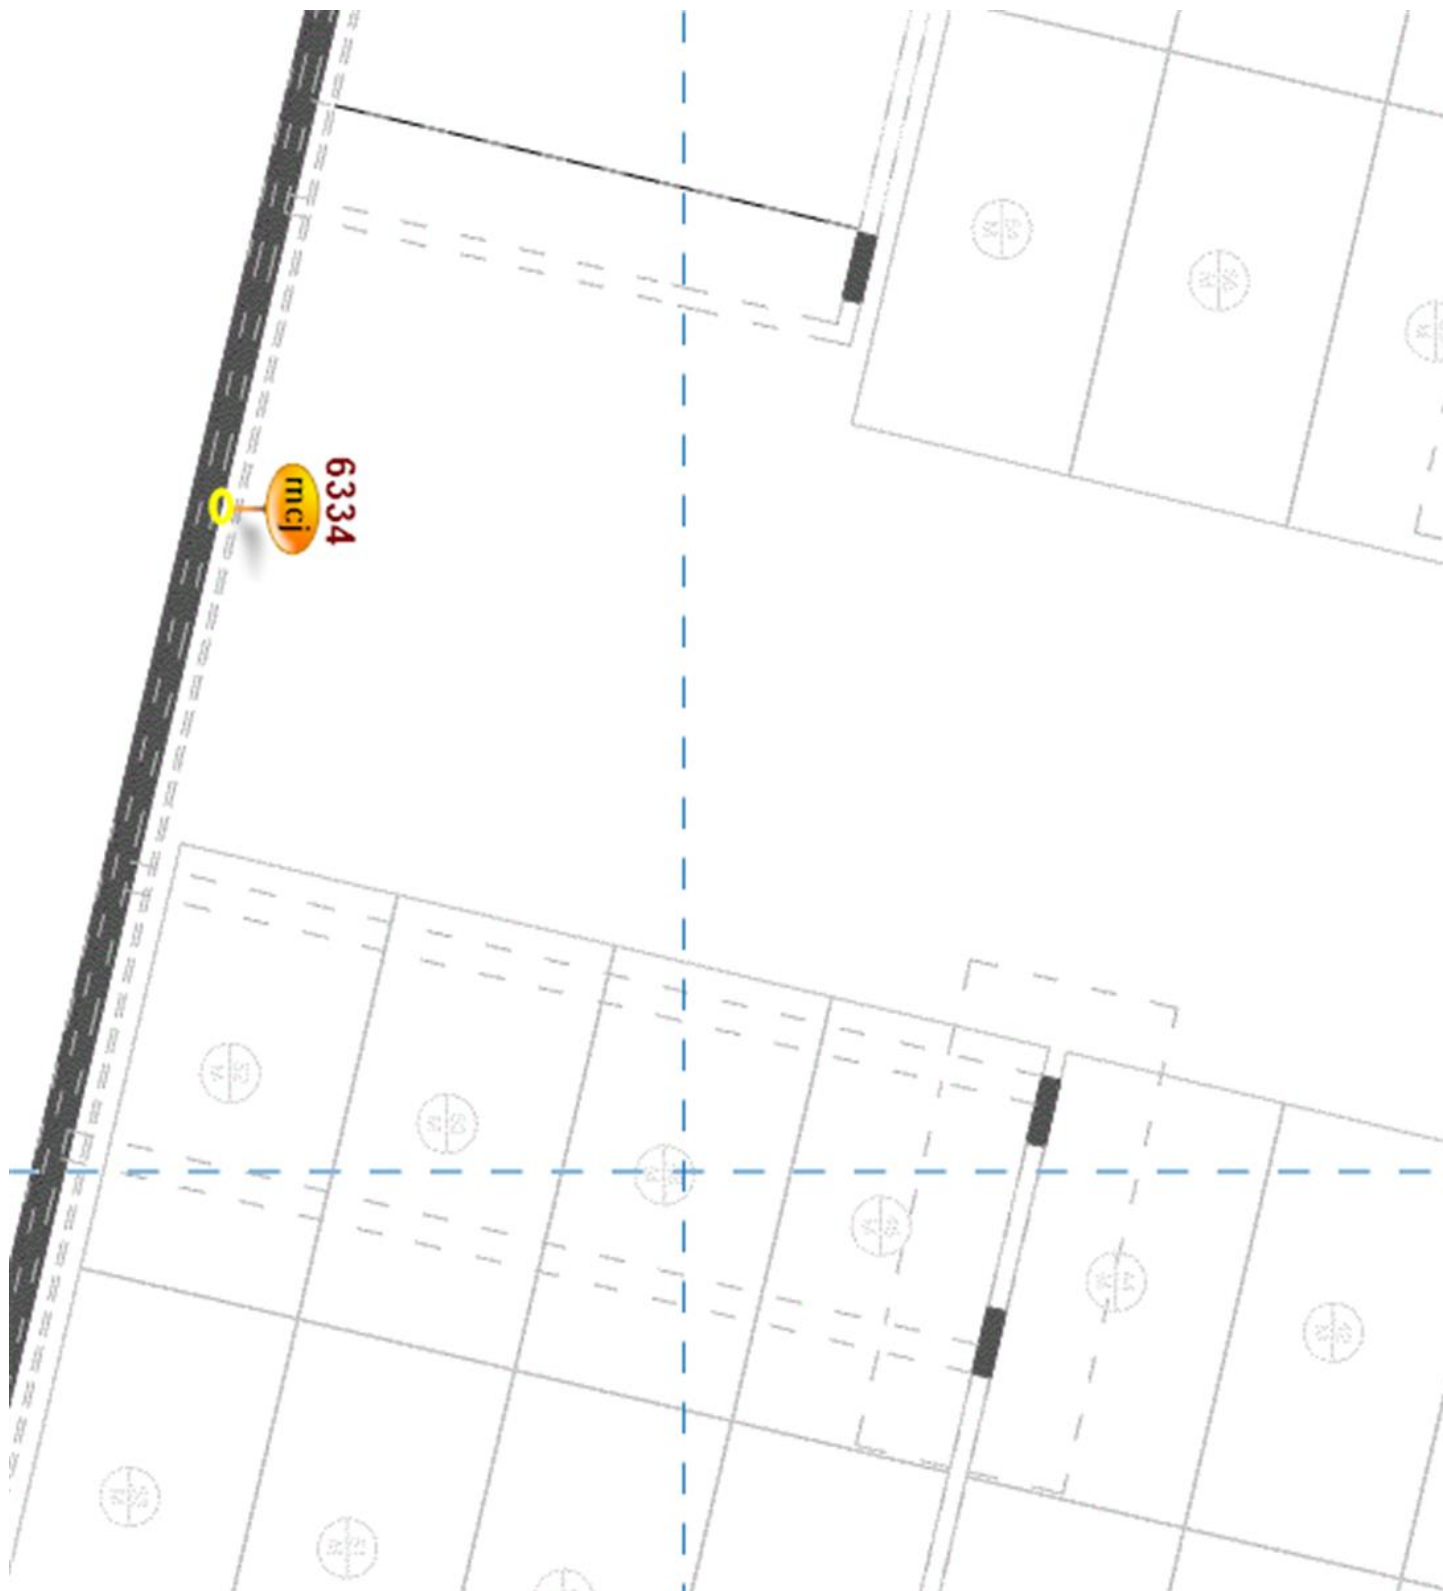

6334 Subsolo 03 - Subsolo 03
 Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Caixinhas - Quadros -
x:2236 Funcionamento
y:2185 Finalizar infra de segurança

Realizado: Tue, 18 May 2021 Baixa
Con: MCJ ELÉTRICA

Dias restantes: 8

Open




(JULIO MARIANO - 28/04/2021 11:43)

Título Relatório:

Lista Defeitos

Drawing Region:

Terreo -- (1987-3096, 1650-2381)

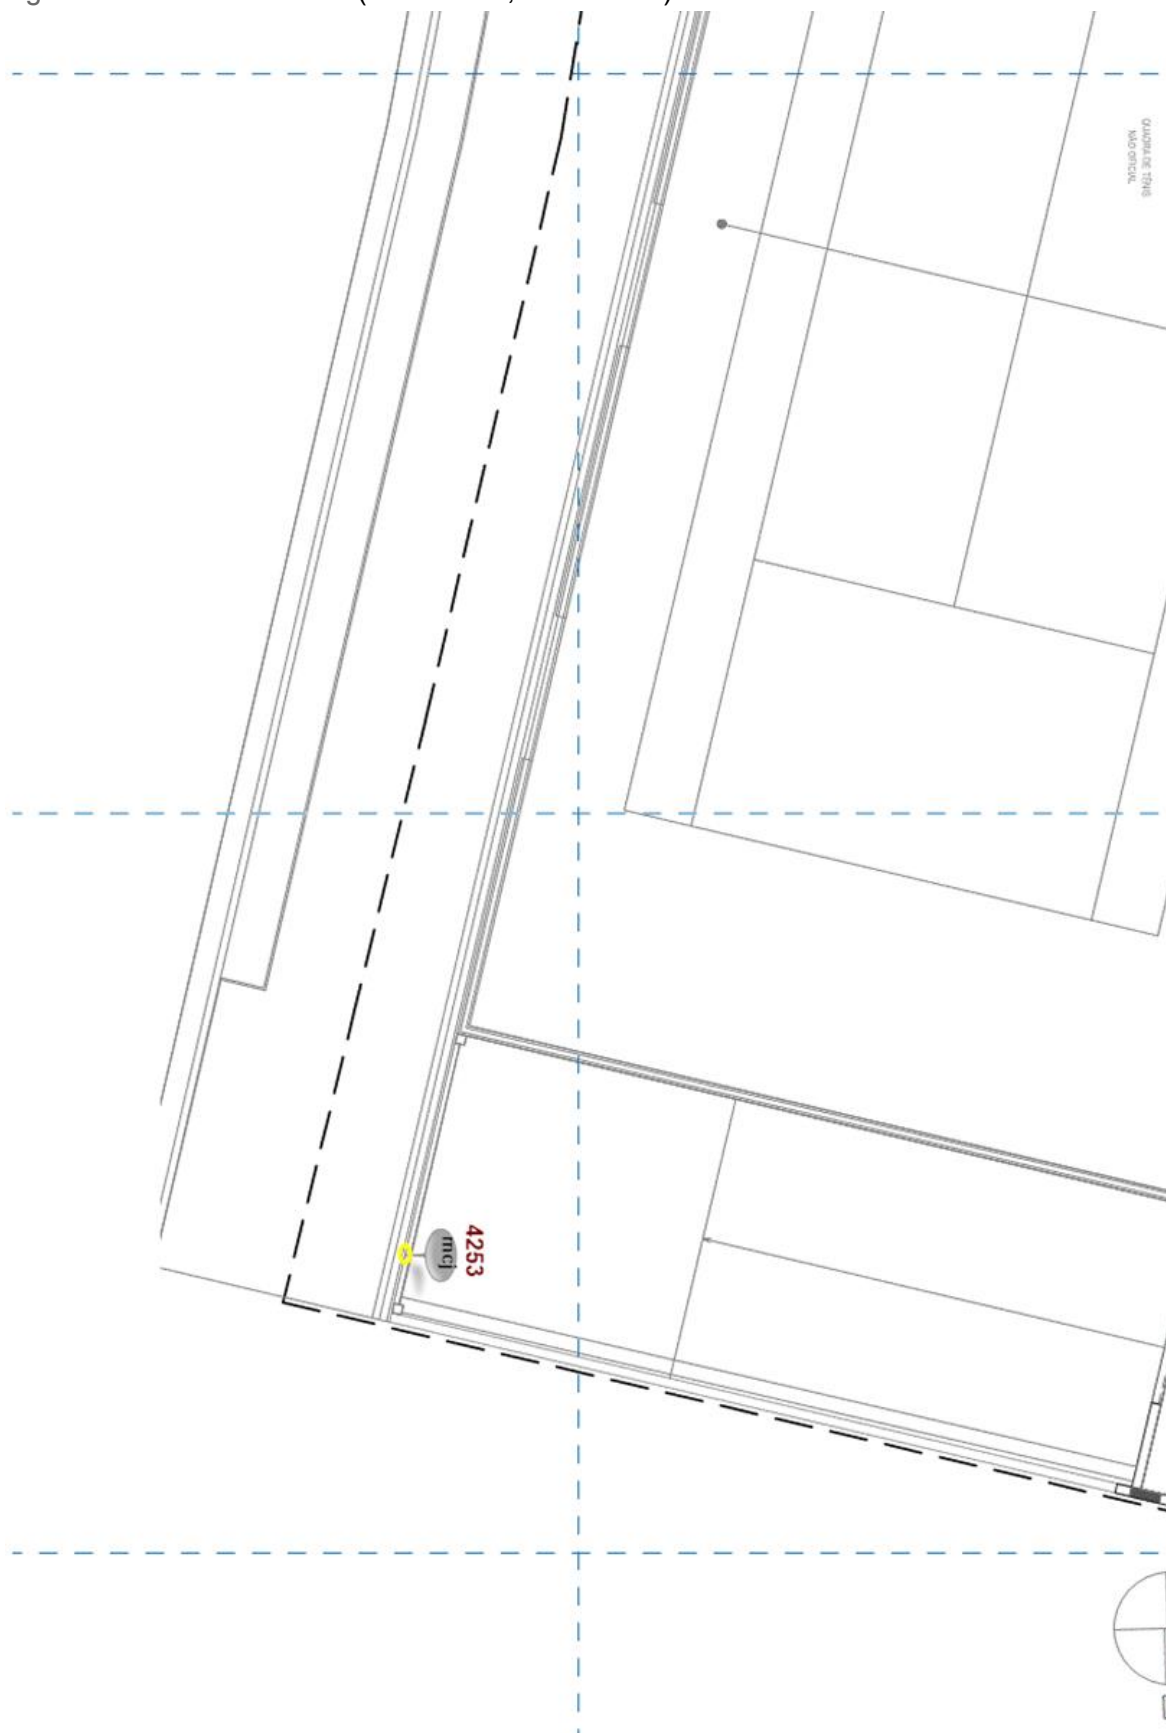

4253 Terreo - Térreo
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Caixinhas - Quadros -
x:2798 Acabamento externo
y:2119 colocar caixinha aquatic
substituir acabamento atual

Realizado: Wed, 12 May 2021 Baixa -4 Closed

Con: MCJ ELÉTRICA




(Rubens Anjos - 22/04/2021 07:58)

Título Relatório:

Lista Defeitos

Drawing Region:

Terreo -- (823-1440, 698-1163)

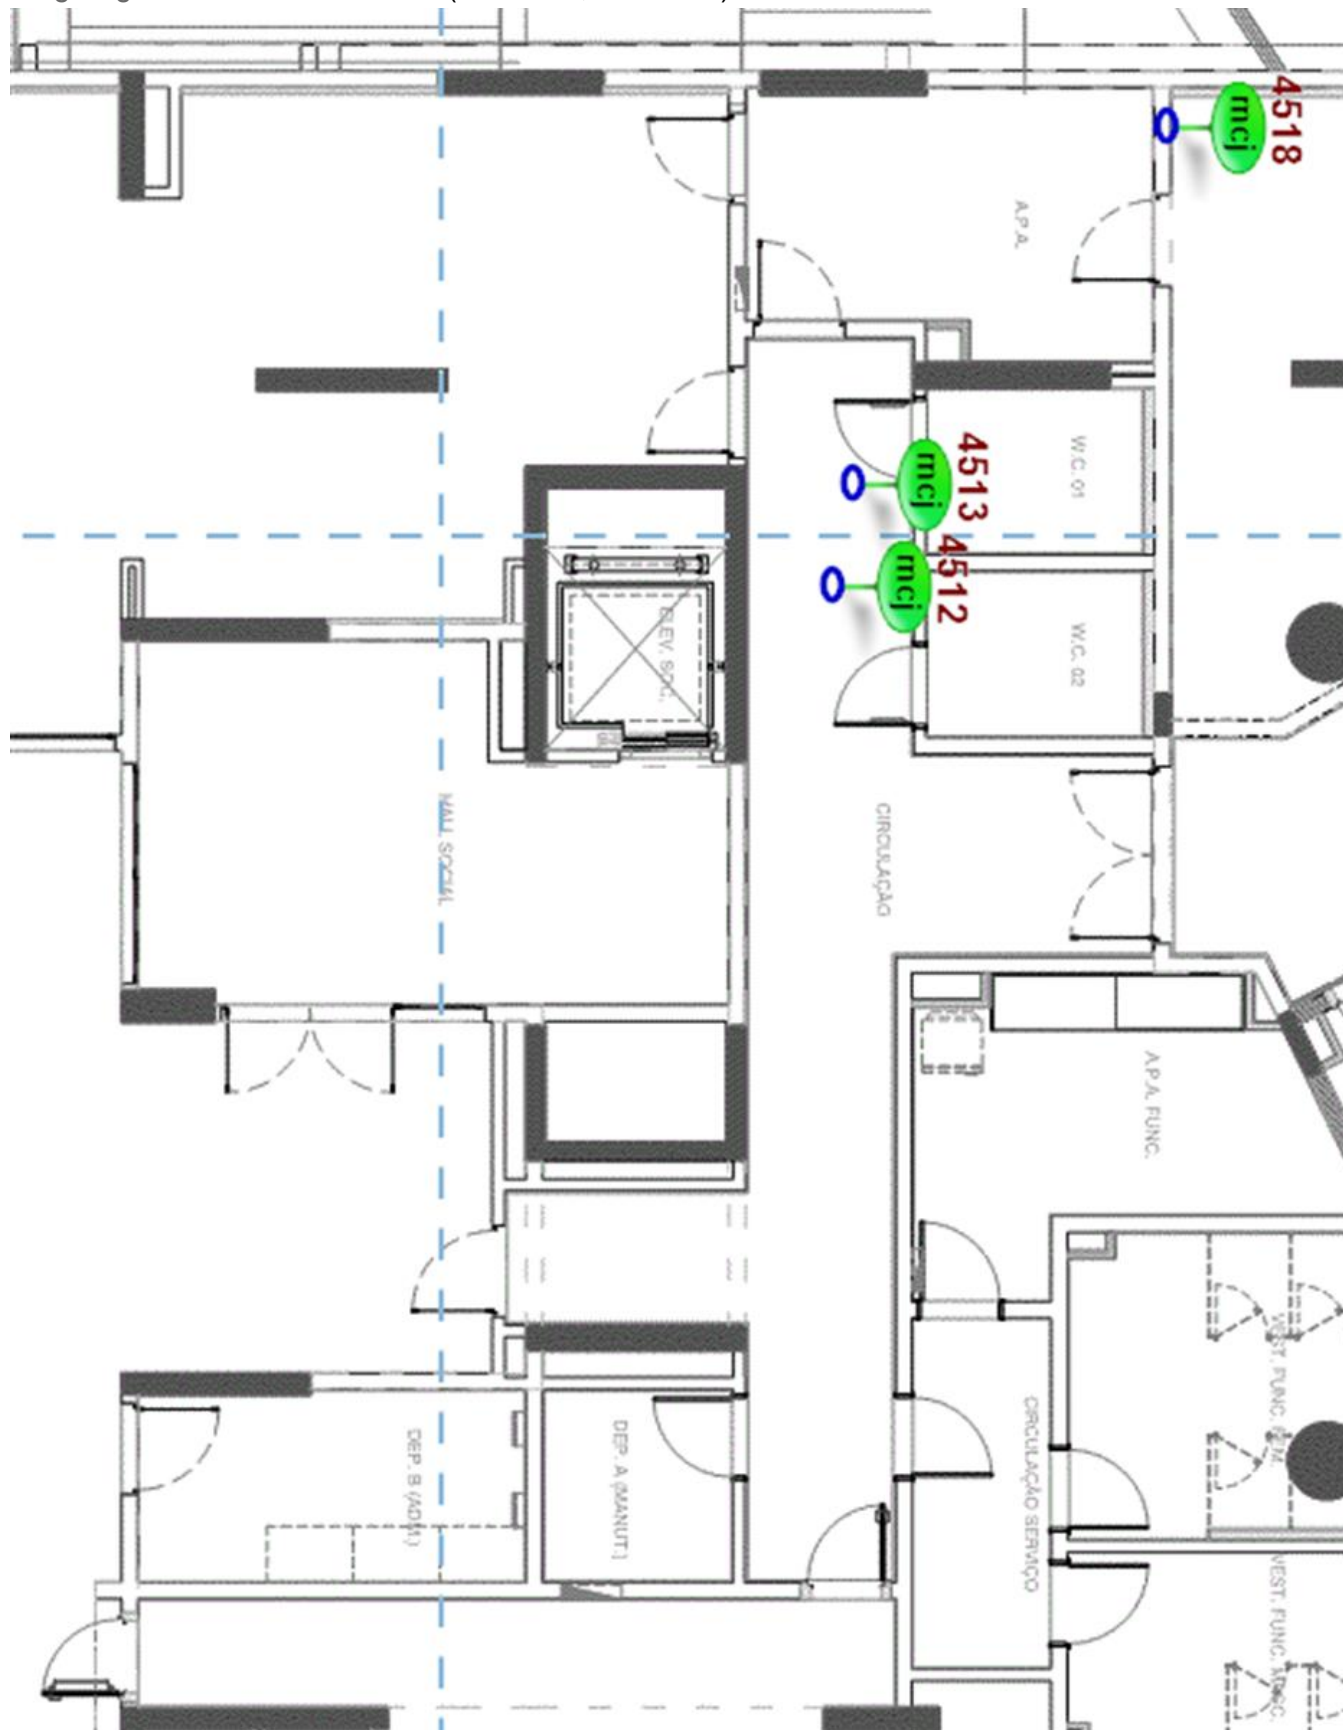


4512 Terreo - Térreo
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Tubulações - Mangueiras
x:1019 Quadros - Comunicação Visual / Disposição
y:849 instalação de luminária

Realizado: Fri, 30 Apr 2021
Con: MCJ ELÉTRICA

Alta

Dias restantes: -10

Fixed



(Fabio Andrade de Farias - 23/04/2021 08:49)

4513 Terreo - Térreo
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Tubulações - Mangueiras
x:979 Quadros - Comunicação Visual / Disposição
y:841 instalação de luminária

Realizado: Fri, 30 Apr 2021
Con: MCJ ELÉTRICA

Alta

Dias restantes: -10

Fixed



(Fabio Andrade de Farias - 23/04/2021 08:51)

4518 Terreo - Térreo
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Tubulações - Mangueiras
x:839 Quadros - Comunicação Visual / Disposição
y:718 finalização de peças hidráulicas

Realizado: Fri, 30 Apr 2021
Con: MCJ ELÉTRICA

Alta

Dias restantes: -10

Fixed




(Fabio Andrade de Farias - 23/04/2021 09:13)

Título Relatório:

Lista Defeitos

Drawing Region:

Terreo -- (823-1440, 1164-1648)

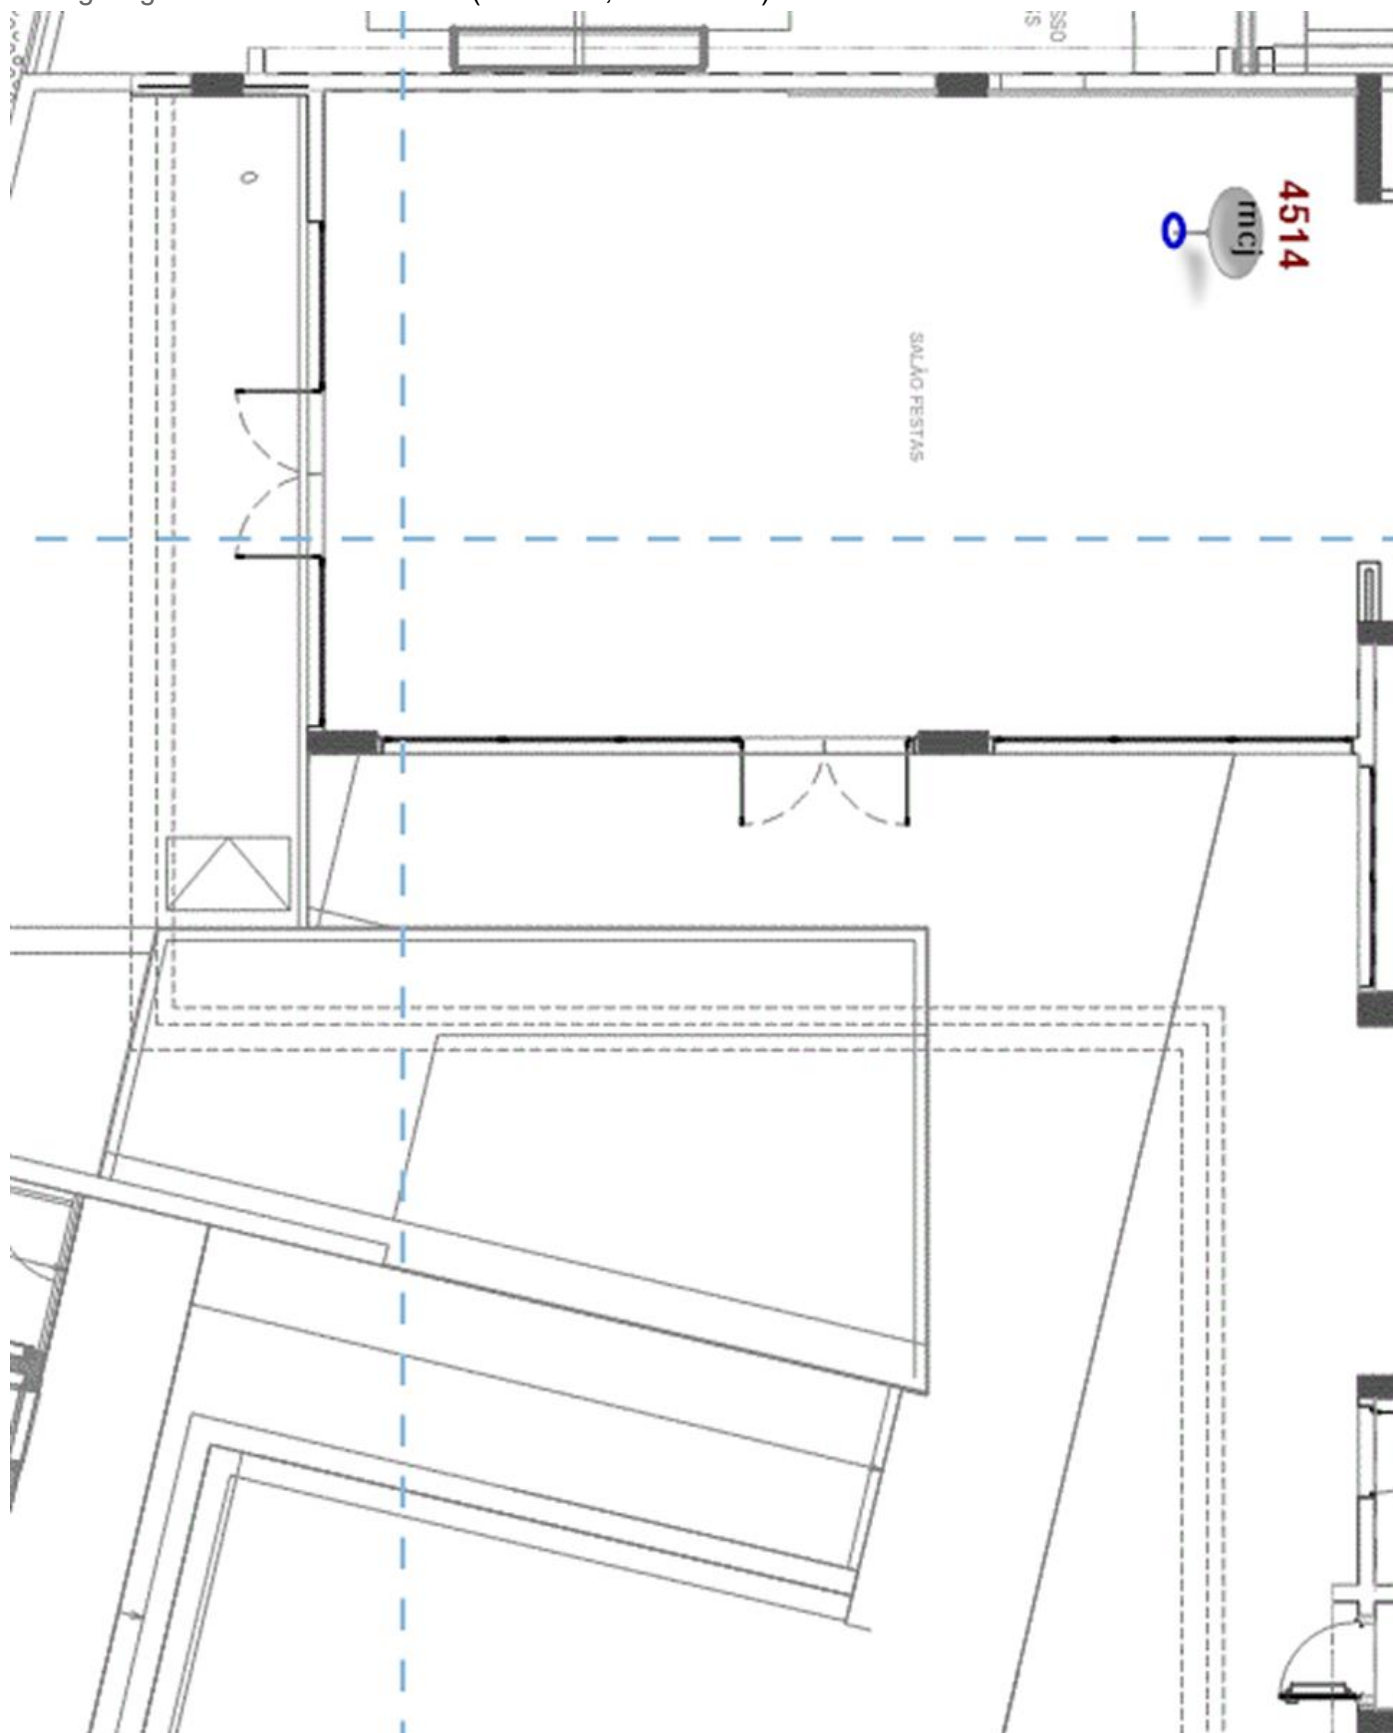

4514 Terreo - Térreo
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Tubulações - Mangueiras
x:879 Quadros - Comunicação Visual / Disposição
y:1200 instalação dos acabamentos elétricos


Realizado: Fri, 30 Apr 2021

Alta


3

Closed

Con: MCJ ELÉTRICA



(Fabio Andrade de Farias - 23/04/2021 09:02)

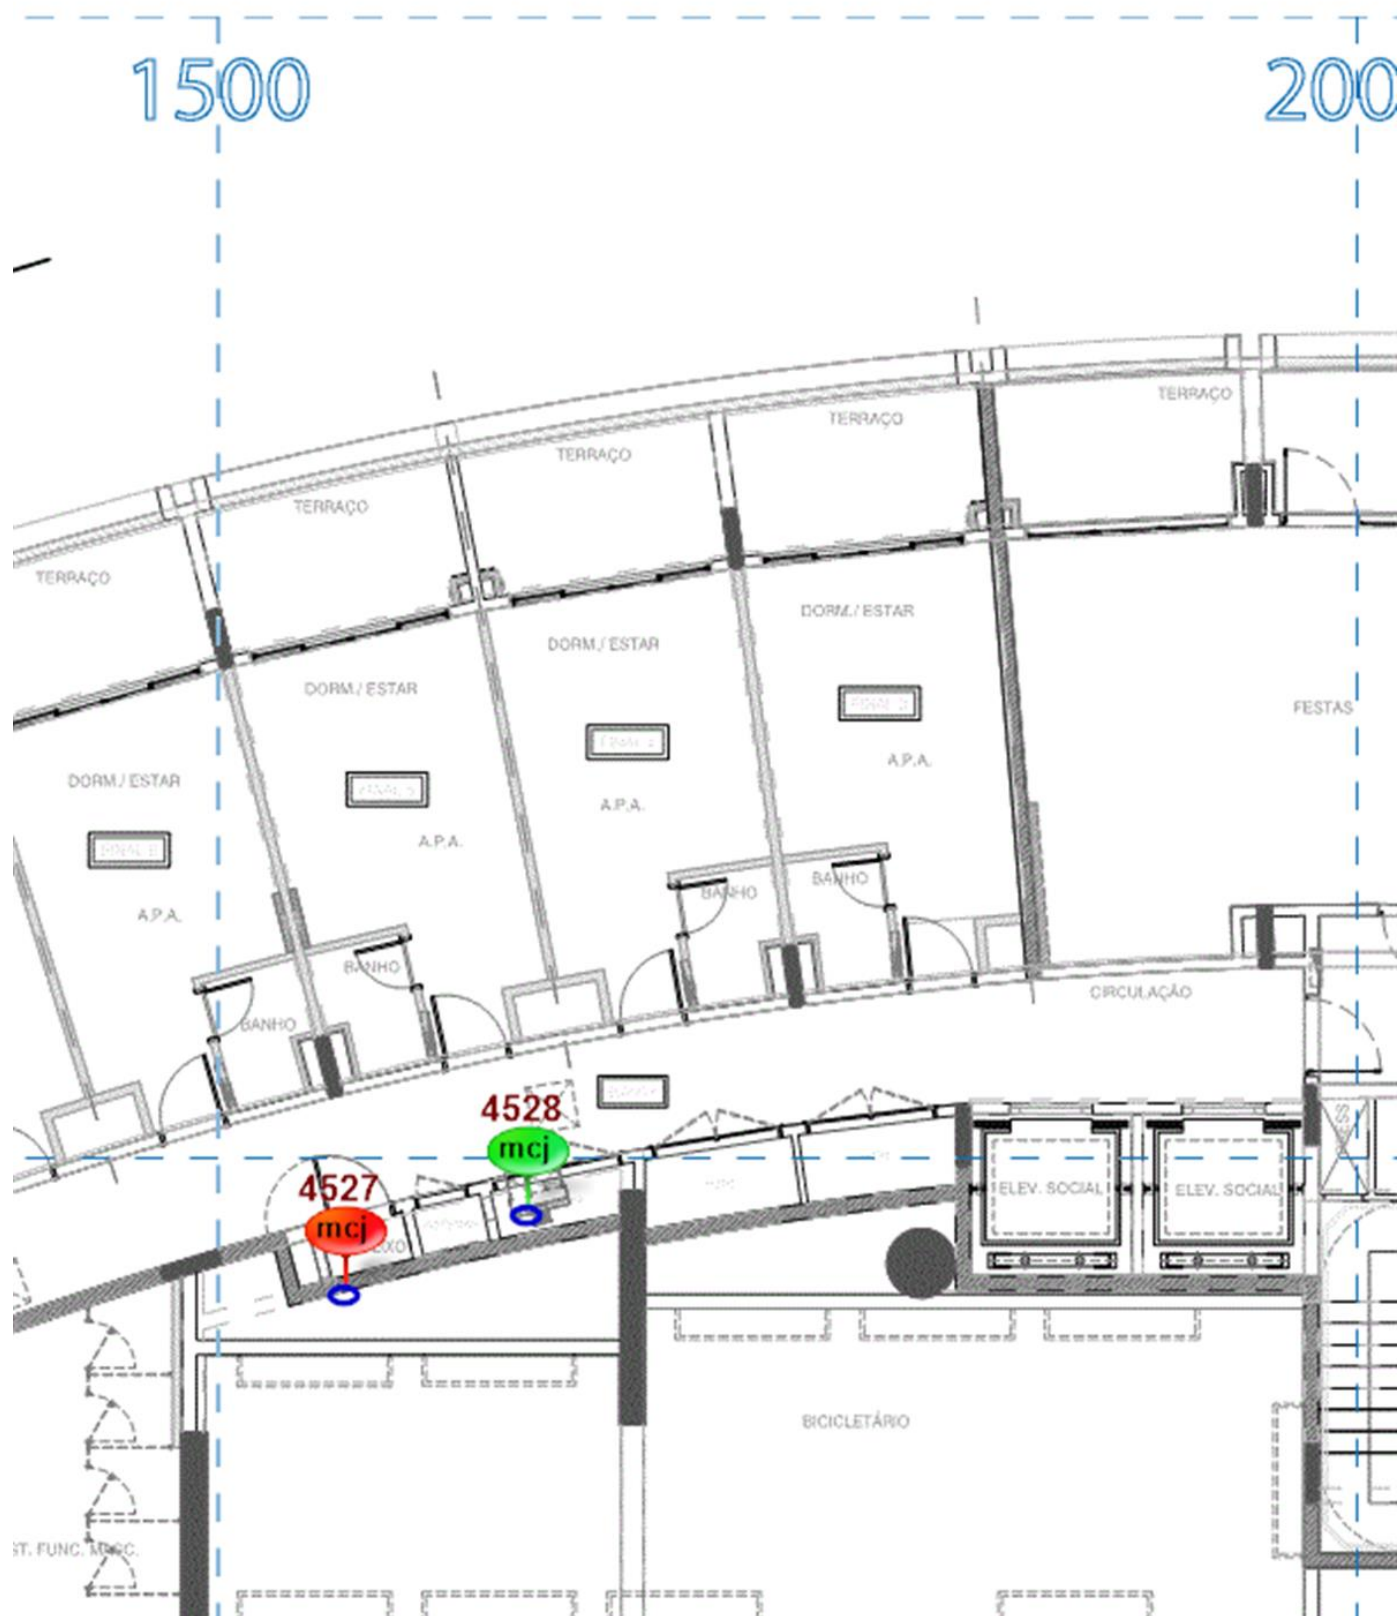

4527 Terreo - Térreo
Revestimentos Internos - Argamassa
x:1555 Acabamento
y:563 melhorar acabamento

Realizado: Fri, 30 Apr 2021
Con: MCJ ELÉTRICA

Alta

Dias restantes: -10

Open



(Fabio Andrade de Farias - 23/04/2021 09:32)

4528 Terreo - Térreo
Revestimentos Internos - Argamassa
x:1635 Acabamento
y:528 melhorar acabamento

Realizado: Fri, 30 Apr 2021
Con: MCJ ELÉTRICA

Alta

Dias restantes: -10

Fixed




(Fabio Andrade de Farias - 23/04/2021 09:33)

Título Relatório:

Lista Defeitos

Drawing Region:

Terreo -- (1987-3096, 698-1163)

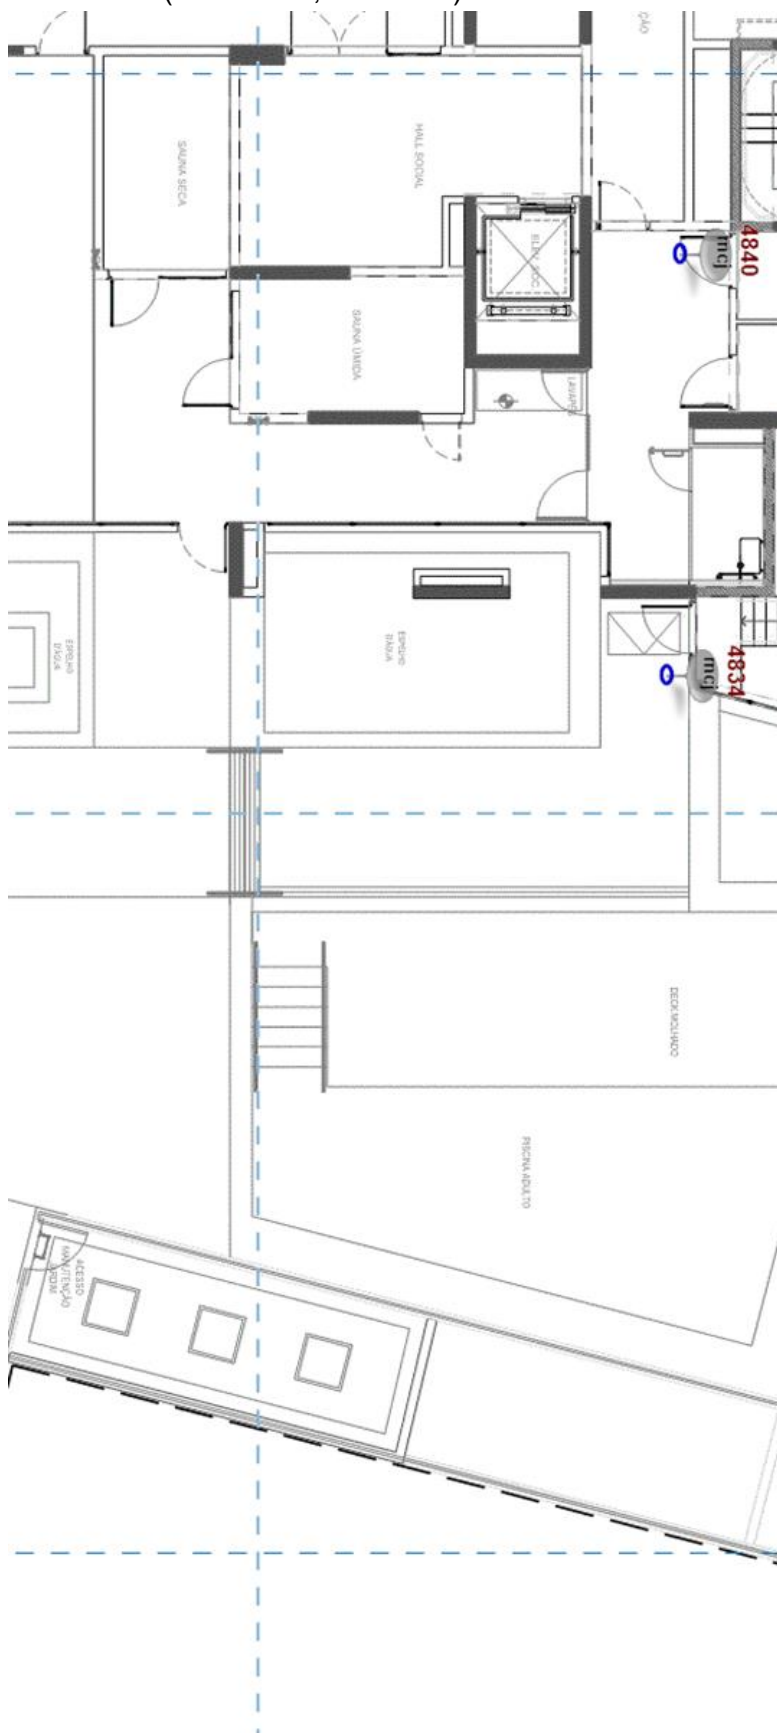

4834 Terreo - Térreo
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Tubulações - Mangueiras
x:2406 Quadros - Comunicação Visual / Disposição
y:726 finalizar colocação de peças


Realizado: Fri, 30 Apr 2021 Alta 0 Closed
Con: MCJ ELÉTRICA



(Fabio Andrade de Farias - 27/04/2021 09:01)

4840 Terreo - Térreo
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Tubulações - Mangueiras
x:2121 Quadros - Comunicação Visual / Disposição
y:717 finalizar instalação de caixinhas

Realizado: Fri, 07 May 2021 Alta -4 Closed
Con: MCJ ELÉTRICA




(Fabio Andrade de Farias - 27/04/2021 09:25)

Título Relatório:

Lista Defeitos


Drawing Region:

Terreo -- (1987-3096, 0-697)

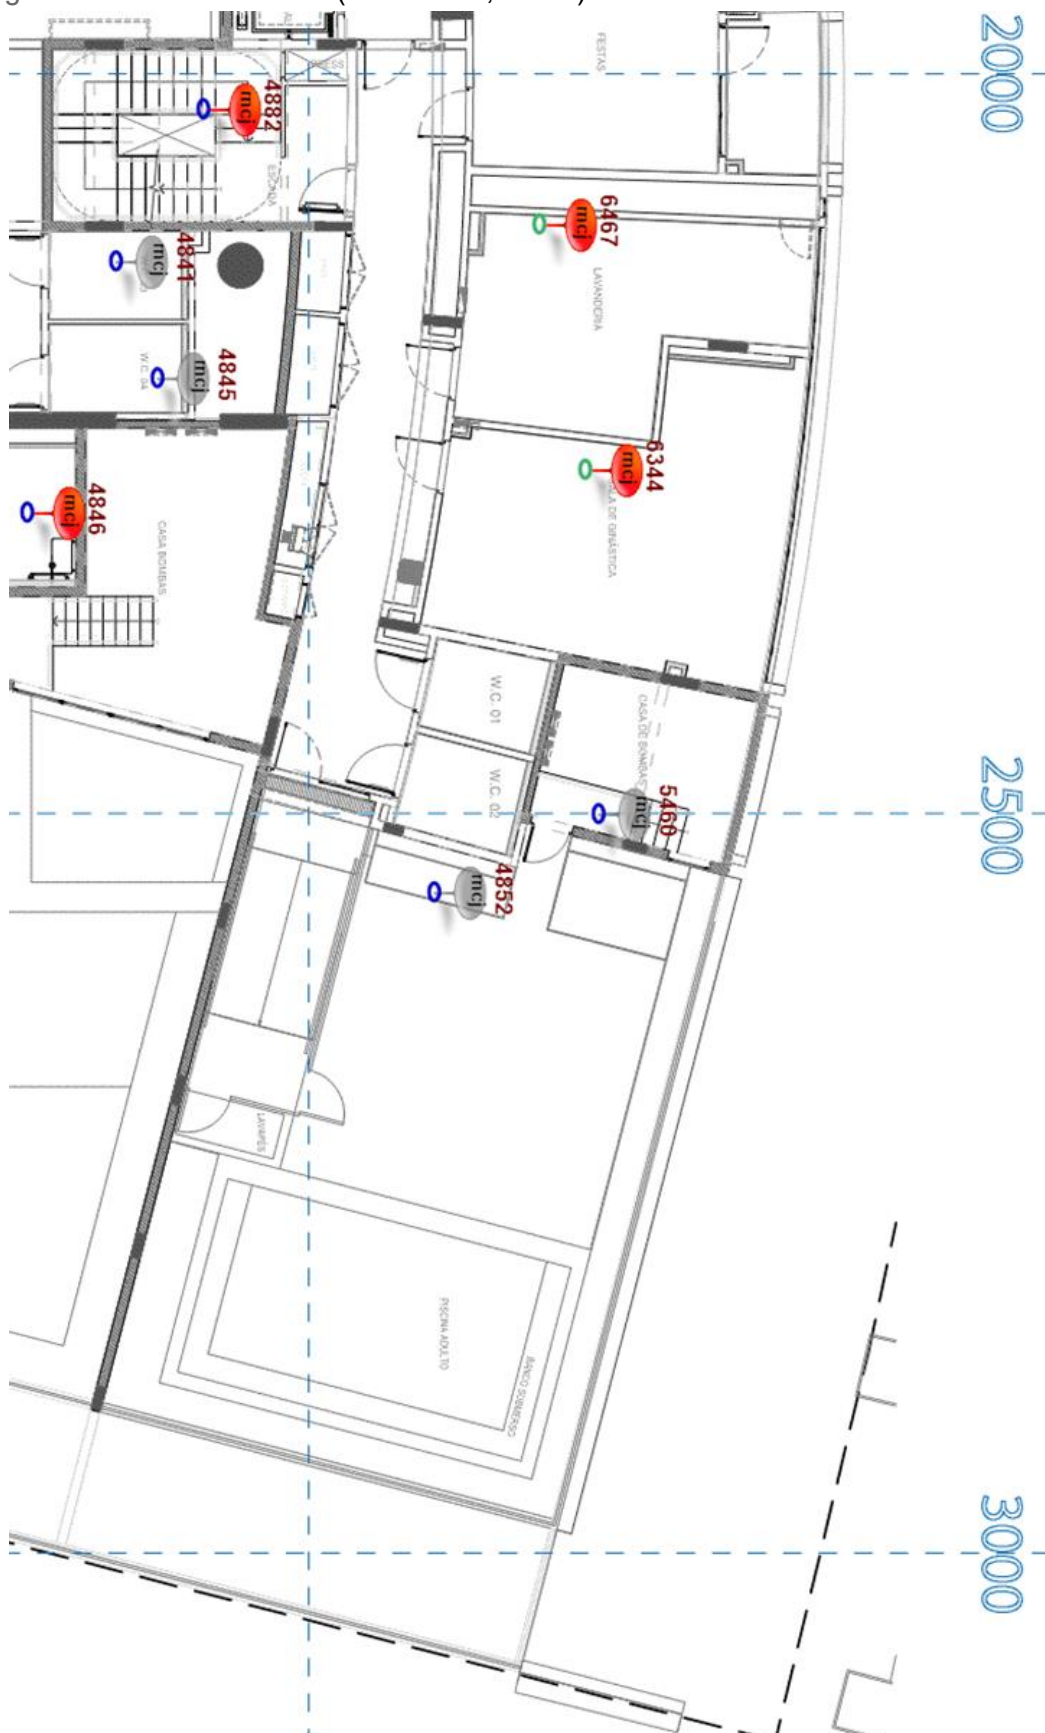

4841 Terreo - Térreo
 Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Tubulações - Mangueiras
 x:2126 Quadros - Comunicação Visual / Disposição
 y:633 finalizar instalação de caixinhas


Realizado: Fri, 07 May 2021 Alta -4 Closed
 Con: MCJ ELÉTRICA



(Fabio Andrade de Farias - 27/04/2021 09:27)

4845 Terreo - Térreo
 Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Tubulações - Mangueiras
 x:2205 Quadros - Comunicação Visual / Disposição
 y:605 finalizar instalação de caixinhas


Realizado: Fri, 07 May 2021 Alta -4 Closed
 Con: MCJ ELÉTRICA



(Fabio Andrade de Farias - 27/04/2021 09:31)

4846 Terreo - Térreo
 Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Tubulações - Mangueiras
 x:2296 Quadros - Comunicação Visual / Disposição
 y:693 instalação de luminárias

Realizado: Fri, 07 May 2021 Alta Dias restantes: -3 Open
 Con: MCJ ELÉTRICA



(Fabio Andrade de Farias - 27/04/2021 09:33)

4852 Terreo - Térreo
 Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Tubulações - Mangueiras
 x:2553 Quadros - Comunicação Visual / Disposição
 y:418 finalizar acabamentos elétricos

Realizado: Fri, 07 May 2021 Alta -4 Closed
 Con: MCJ ELÉTRICA



(Fabio Andrade de Farias - 27/04/2021 10:08)

4882 Terreo - Térreo
 Revestimentos Internos - Argamassa
 x:2023 Acabamento
 y:574 melhorar acabamento

Realizado: Fri, 07 May 2021 Alta Dias restantes: -3 Open
 Con: MCJ ELÉTRICA



(Fabio Andrade de Farias - 27/04/2021 10:53)

5460 Terreo - Térreo
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Caixinhas - Quadros -
x:2500 Fixação
y:307 ligações eletricas

Realizado: Tue, 04 May 2021 Alta -1 Closed
Con: MCJ ELÉTRICA



(Stephany Gomes Carolino - 27/04/2021 14:26)

6344 Terreo - Térreo
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Caixinhas - Quadros -
x:2267 Fixação
y:316 Reinstalar perfis de LED

Realizado: Fri, 07 May 2021 Média Dias restantes: -3 Open
Con: MCJ ELÉTRICA



(DIEGO SALES DA SILVA - 28/04/2021 12:07)

6467 Terreo - Térreo
Instal Elétrica / Sistemas / Automação - Caixinhas - Quadros -
x:2101 Cabos - cores e bitola
y:347 Incluir pontos elétricas para maquinas

Realizado: Fri, 07 May 2021 Média Dias restantes: -3 Open
Con: MCJ ELÉTRICA



(DIEGO SALES DA SILVA - 28/04/2021 14:30)